


Załącznik nr 4a. do Wytycznych wykonania modernizacji zbiornika wody pitnej P-1 wraz z komorą zasuw przy ul. Morskiej w Gdyni.

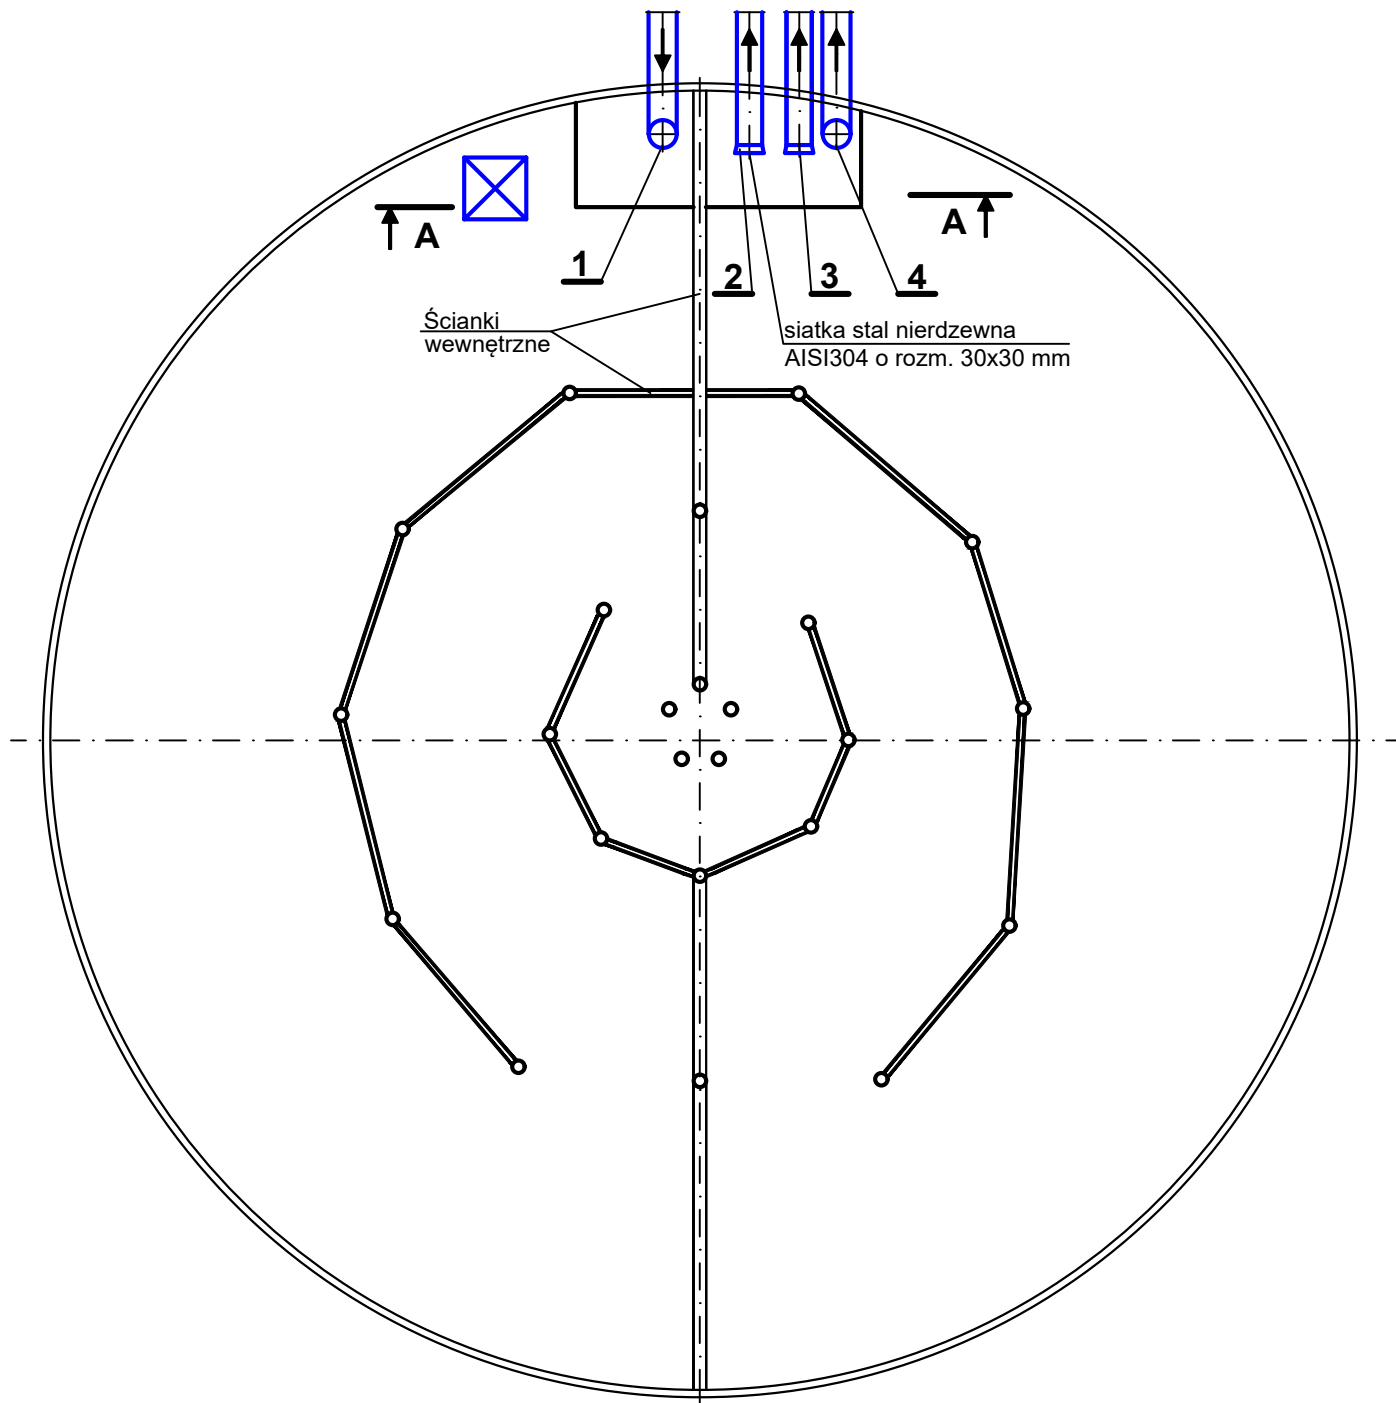

Rozstaw podpór przegród labiryntu ~ 5,9 m.
Głębokość zbiornika – 5,20 m.
Średnica zbiornika – 36,5 m.

- 1 - Rurociąg napełniający DN600
- 2 - Rurociąg poboru wody DN600
- 3 - Rurociąg zrzutu wody DN600
- 4 - Rurociąg przelewowy DN500

RZUT ZBIORNIKA
stan projektowany
– schemat
ZAŁĄCZNIK NR 4a.