



604

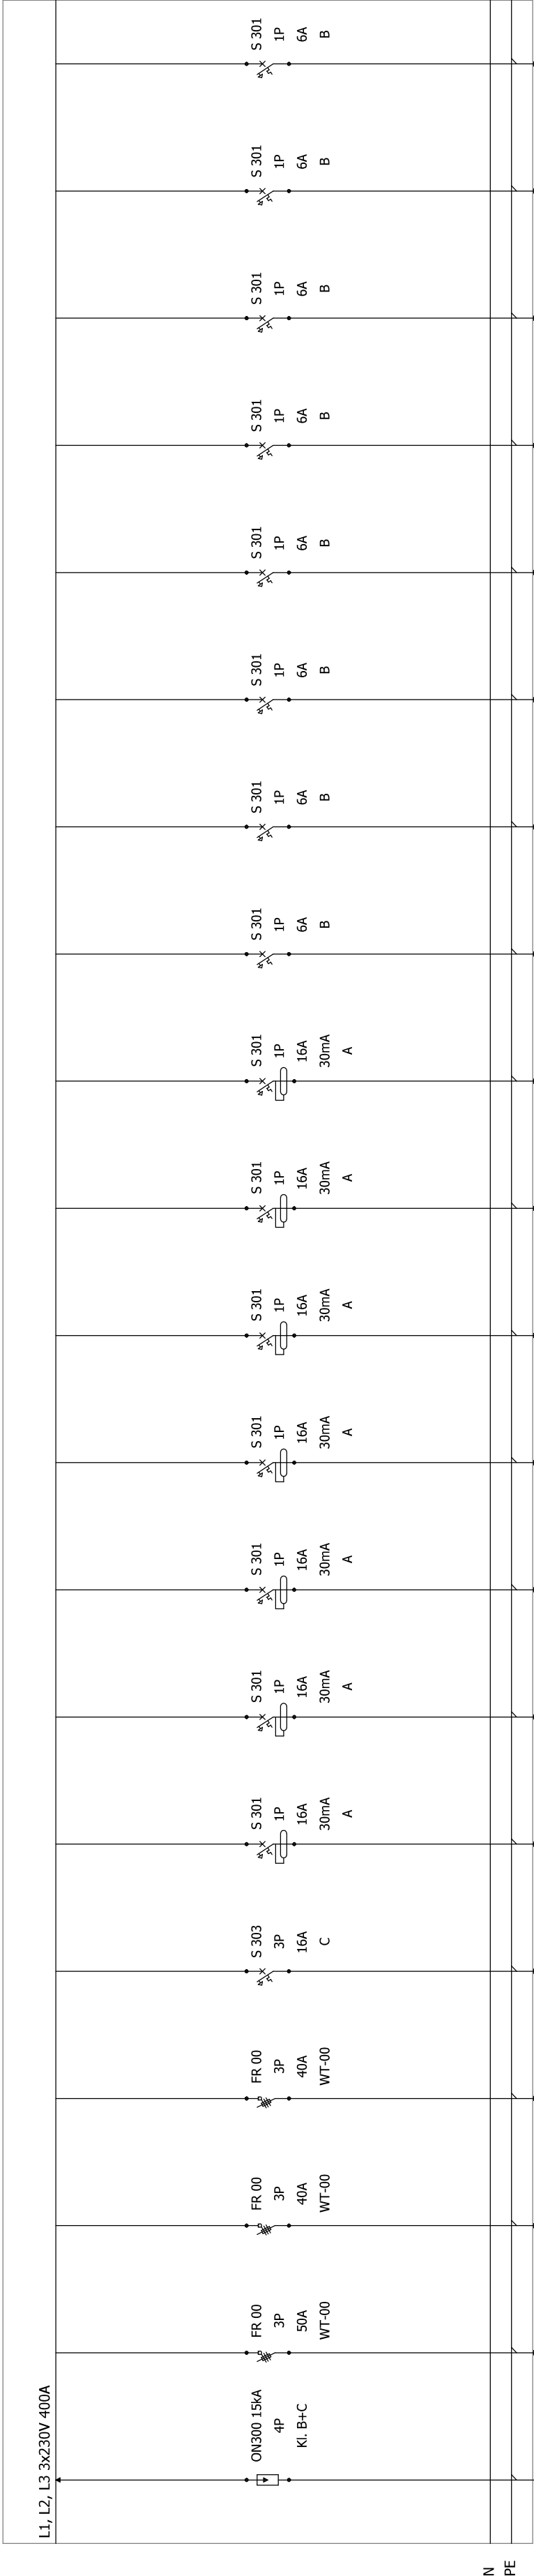

Nazwa	Zasilanie	Zasilanie RK	Zasilanie RPK	Zasilanie RP	ZASILNIE WINDY	Gn. biuro	Gn. magazyne... parter	Gn. Sala obw. 1	Gn. Sala obw 2	Gn. Sala obw 3	Gn. MałaSala	Gn. umywalnia	Ośw. biuro	Ośw. magazynek , korytarz	Ośw.Sala widowisk	Ośw. mała sala	Ośw.WC	Ośw. klatki schodowej	Ośw.sala kinkiety	Ośw.AWAR I EW
Zaciski	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	109.15	44.40	26.60	17.66	6.00	3.60	1.50	2.10	0.90	0.90	2.10	0.60	0.24	0.36	0.82	0.16	0.21	0.16	0.14	0.10
Moc obciążenia Po [kW]	63.70	26.64	26.60	7.95	5.40	3.24	1.35	1.89	0.81	0.81	1.89	0.54	0.22	0.33	0.74	0.14	0.19	0.14	0.13	0.09
Prąd Io [A]	96.8	40.5	40.4	12.1	8.2	14.8	6.2	8.6	3.7	3.7	8.6	2.5	1.0	1.5	3.4	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4
Typ przewodu	5 x LgY 95	YLgY 5x50	YLgY 5x25	YLgY 5x25	YDY 5x4	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x2.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5



Zbigniew Przybylak EL-Zbig		ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397	
Obiekt / nazwa opracowania:	Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury kultury	Data: luty 2023r.	
Adres inwestycji	ul Dąbrowskiego dz. nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1	Branża Elektryczna	
Inwestor :	Gmina Miaseczka Krajenskiego ul Dąbrowskiego 16 89-350 Miaseczko Krajenskie	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud nr WKP/0465/PWOE/17		
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz upr bud nr WKP/0485/PWOE/19		
Tytuł rysunku:	Schemat i widok szafy RG.		Rys.nr E - 2