





## PROFIL GETECHNICZNY

4

104,85

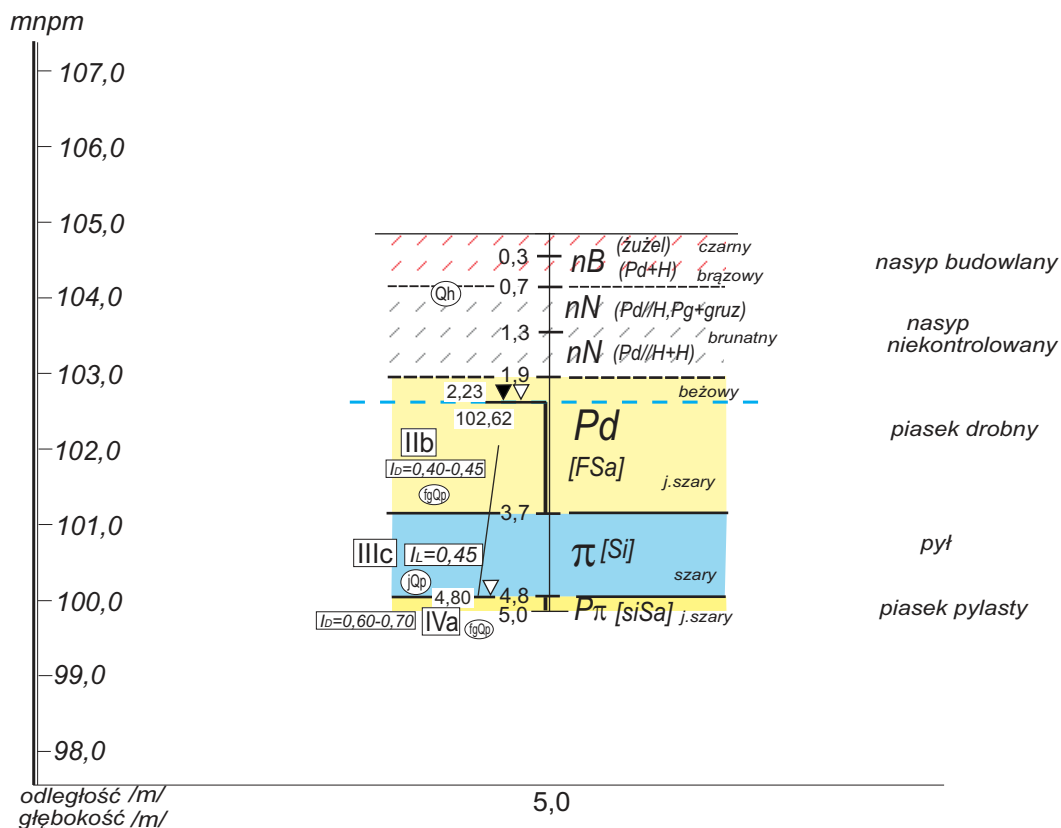

SKALA POZIOMA 1: 20  
PIONOWA 1: 100

 nawiercony i ustabilizowany piezometryczny poziom wód podziemnych  
 strefa sączeń wód podziemnych  
 lustro wody pod ciśnieniem

Oczyszczalnia Ścieków we Wrześni  
 ul. Generała Sikorskiego 42  
 - koncepcja modernizacji, przebudowy i rozbudowy  
 Oczyszczalni Ścieków we Wrześni

Opracował:

  
 mgr inż. M. Zajdel

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  
 ZGODNIE Z PRZEPISAMI  
 O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH