




ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA
W BUDYNKU PŁYWAŁNI

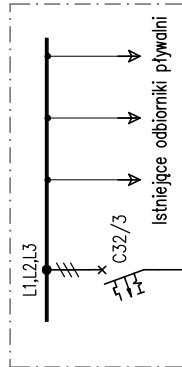

ISTNIEJĄCA SZAFY SYSTEMU ZRASZANIA ZR
ZLOKALIZOWANA PRZY WEJŚCIU NA BOISKO DOLNE

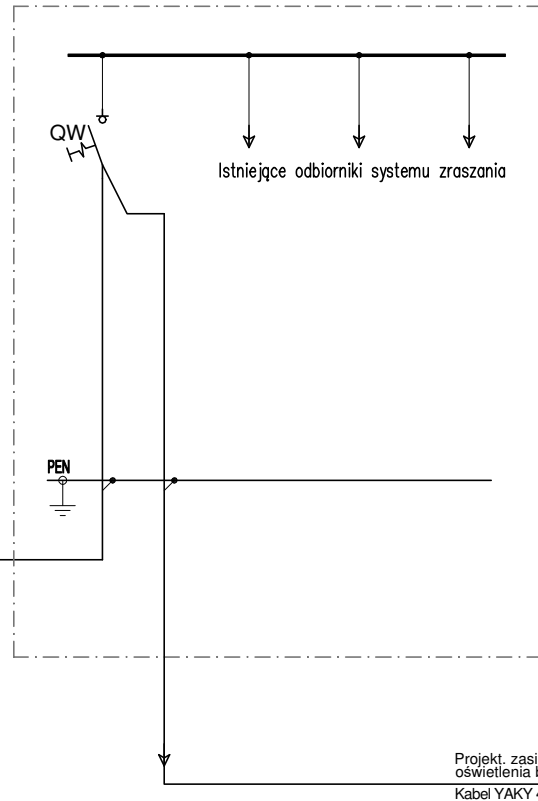


PROJEKTOWANA SZAFY OŚWIETLENIA TO2 BOISKA DOLNEGO
ZLOKALIZOWANA PRZY WEJŚCIU NA BOISKO DOLNE

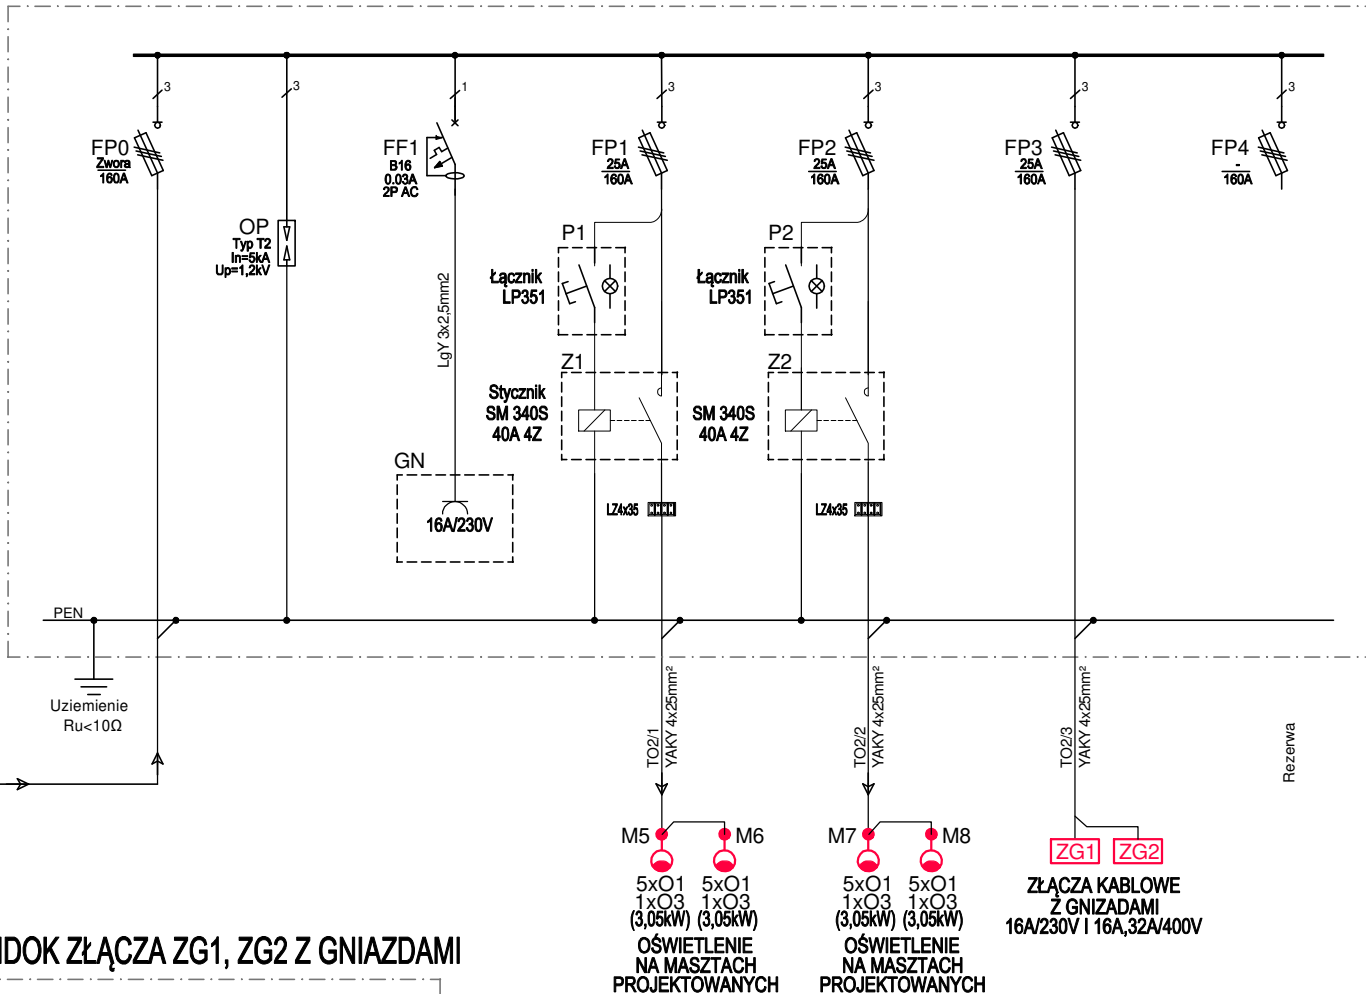


Un=3x230/400V
In=160A
Znamionowe napięcie izolacji: 500V
Znamionowe napięcie prądy: 230/400V
Stopień ochrony: IP44, IK10
Klasa ochrony: II
Układ pracy: TN

WIDOK SZAFY OŚWIETLENIA TO2

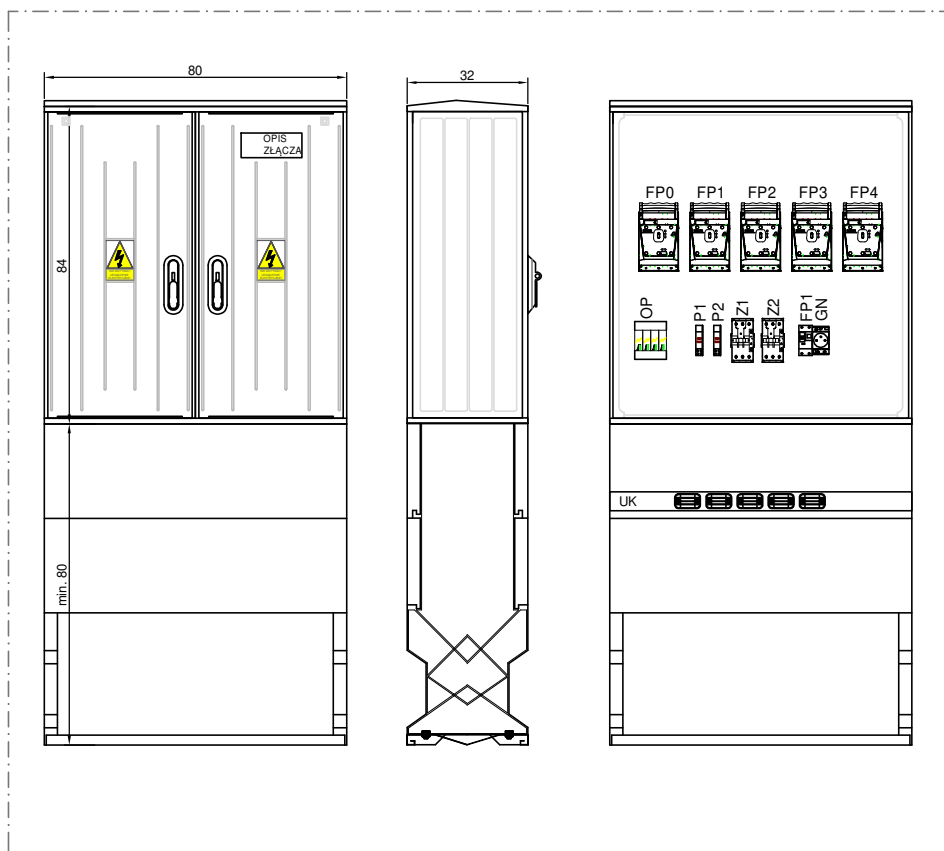

WIDOK ZŁĄCZA ZG1, ZG2 Z GNIAZDAMI

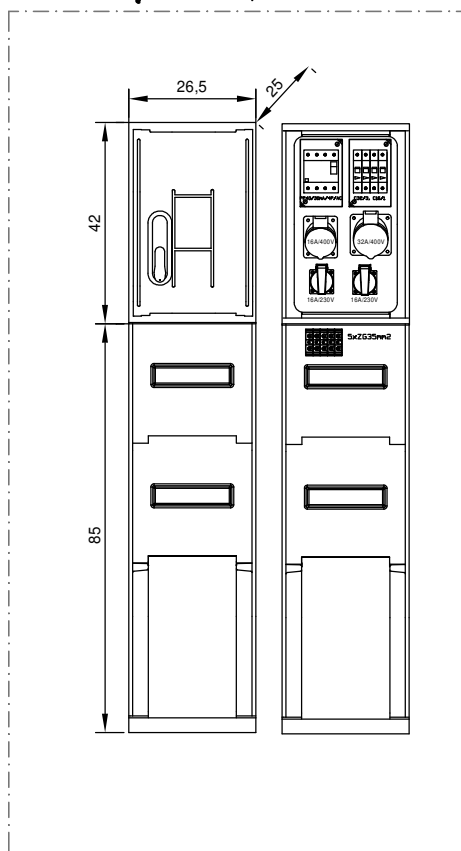

		ul. Bema 43, Starachowice 27-200 · 503 167 434 · 41 275 61 52	
Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFY OŚWIETLENIA TO2 I ZŁĄCZY Z GNIAZDAMI		Skala: -	
Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ			
Adres obiektu: DZIAŁKI NR EWID. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 UL. SZKOLNA 14, 27-200 TARACHÓWICE			
Projektował: mgr inż. Andrzej Nowakowski Specjalność: elektryczna SWK/0159/PWBE/15		Podpis:	
Nr projektu: -	Data: 01.2023	Nr rysunku: E-3	