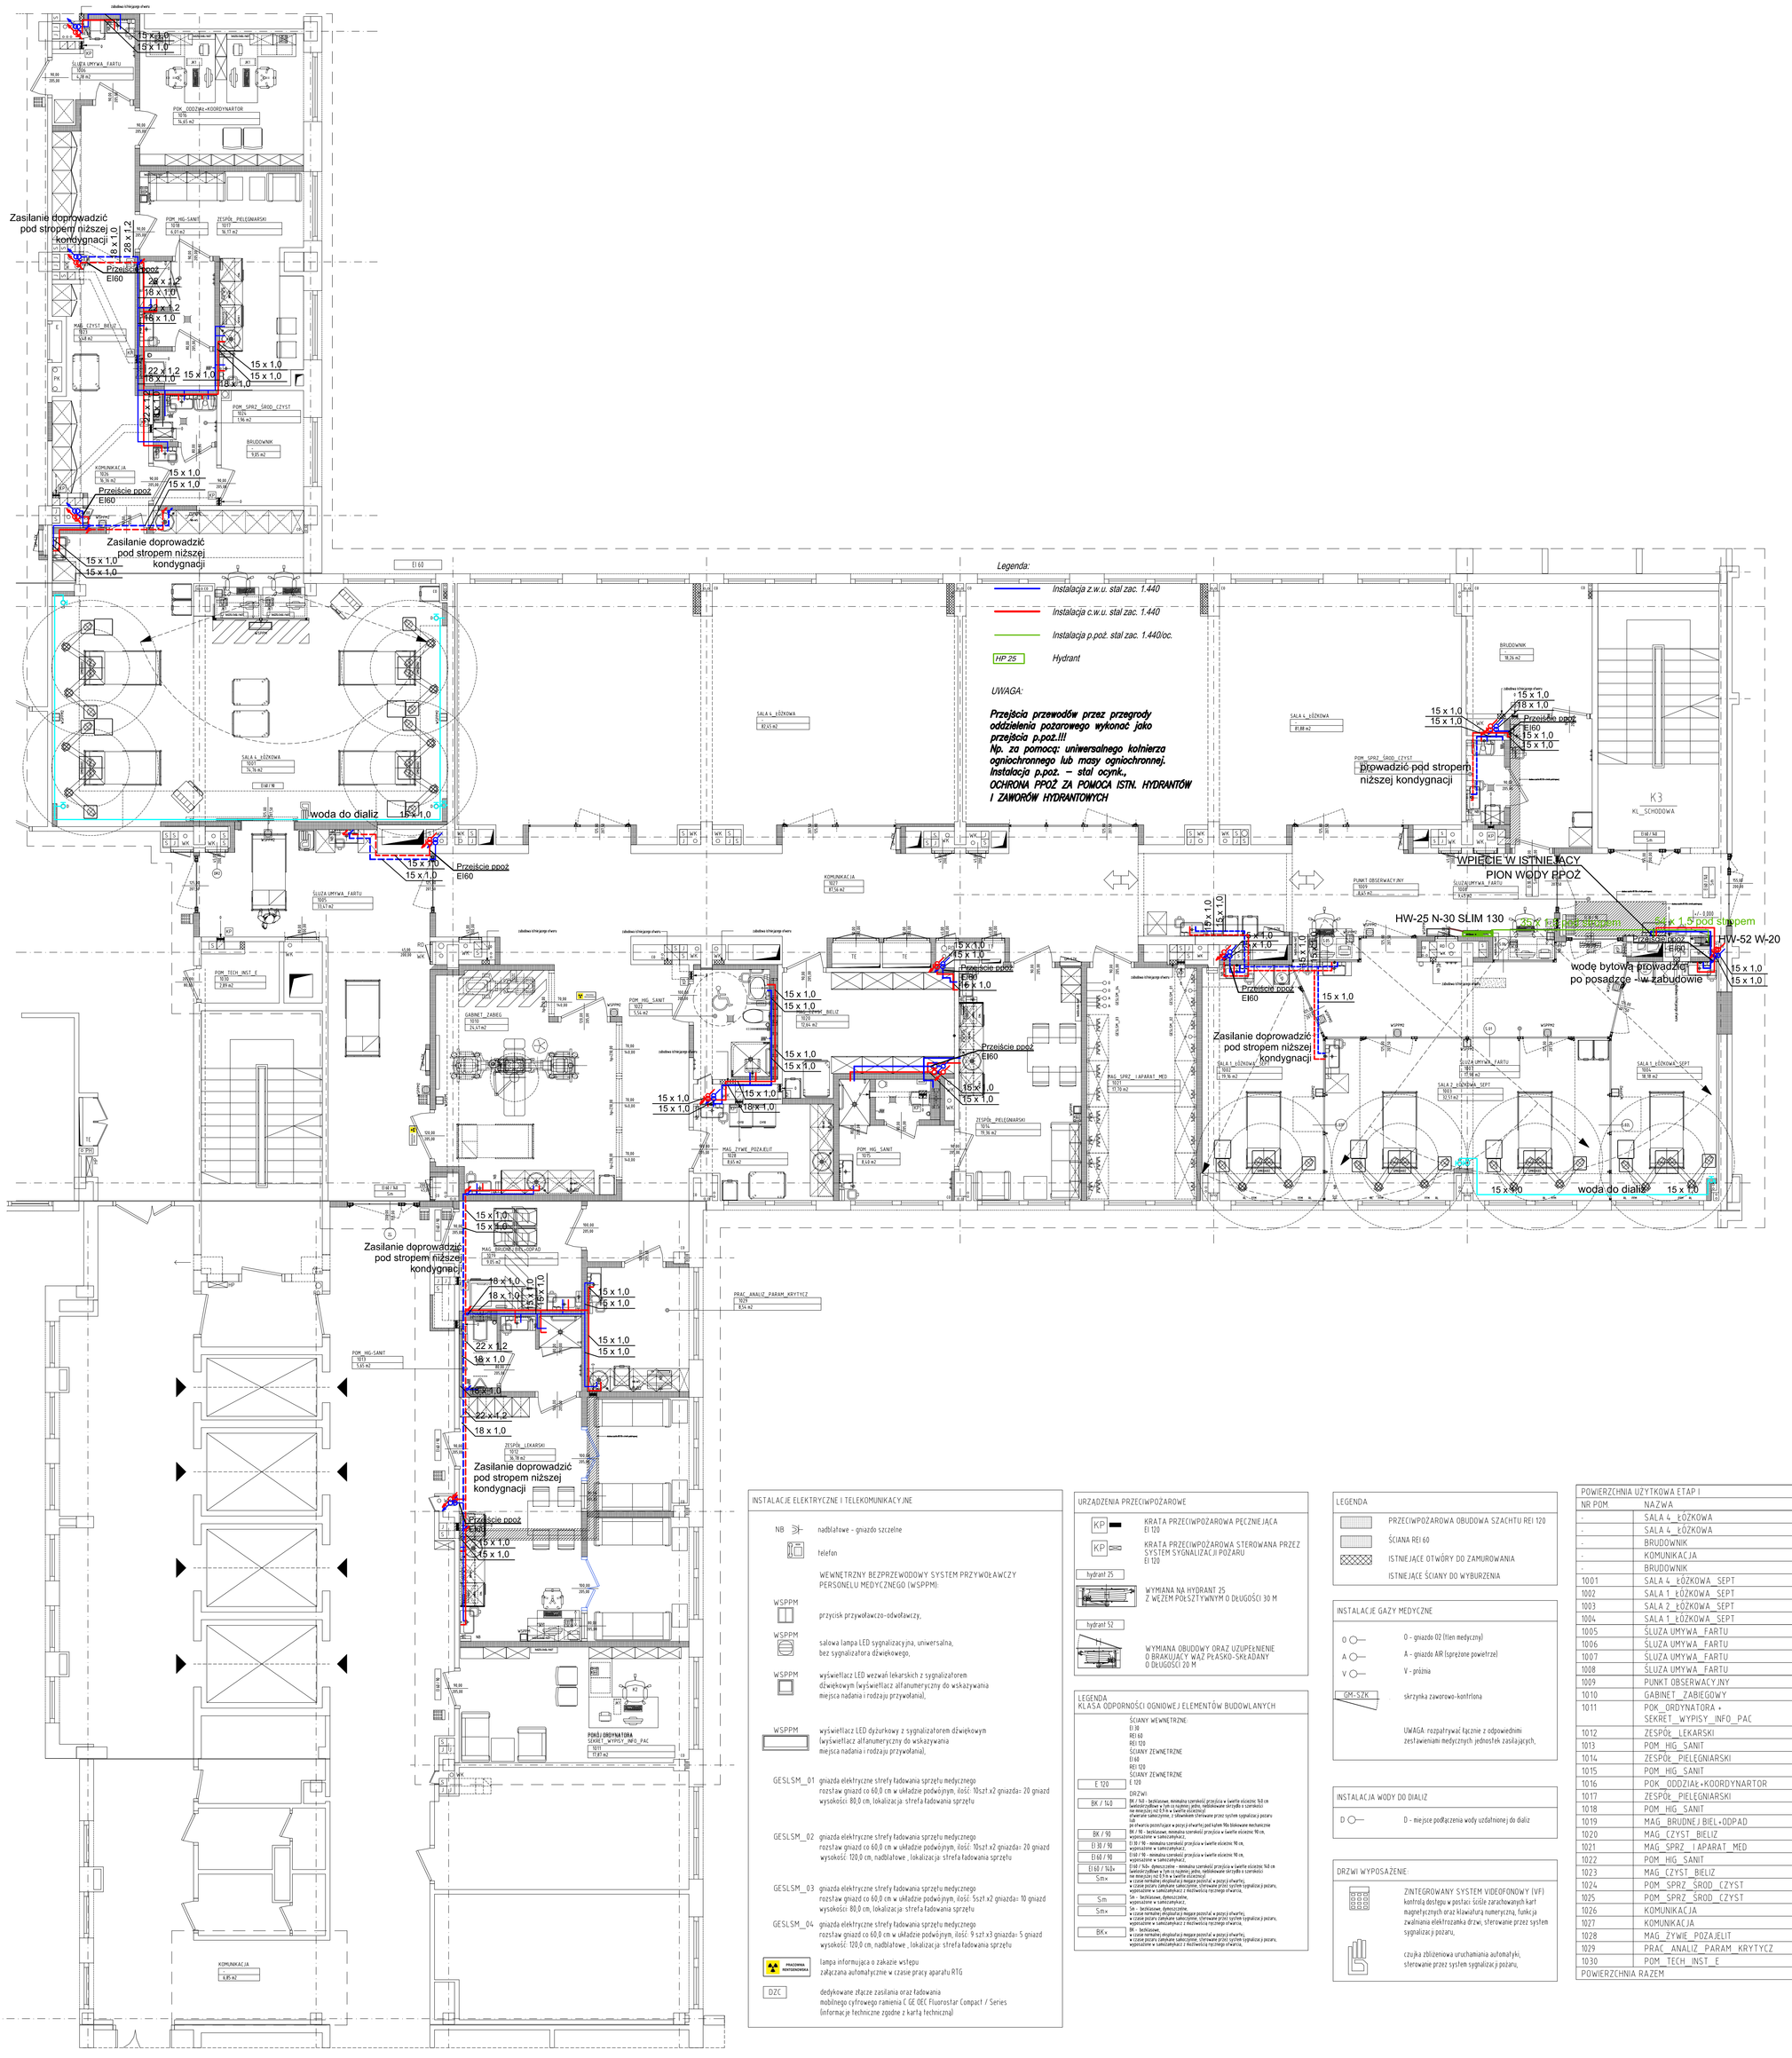

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

- NB — nadtalerze - gniazda szczelne
- telefon
- WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPM)
- WSPPM — przycisk przywoławczo-odwoławczy,
- WSPPM — sygnalizacja świetlna, lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,
- WSPPM — wyświetlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
- WSPPM — wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
- GESLSM_01 — gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego, rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 80,0 cm, lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
- GESLSM_02 — gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego, rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadtalerze , lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
- GESLSM_03 — gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego, rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt x3 gniazda= 15 gniazd wysokość: 80,0 cm, lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
- GESLSM_04 — gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego, rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt x3 gniazda= 15 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadtalerze , lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
- lampa informująca o zakazie wstępu zalączana automatycznie w czasie pracy aparatury RTG
- DZC — dedykowane złącze zasilania oraz fadowania mobilnego cyfrowego ramienia C (GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą techniczną)

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

- KP — KRATA PRZECIWPOŻAROWA PEŻNIEJĄCA EI 120
- KP — KRATA PRZECIWPOŻAROWA STEROWANA PRZEZ SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU EI 120
- hydrant 75 — WYMIANA NA HYDRANT 25 Z WĘŻEM PŁASZCZOWYM O DŁUGOŚCI 30 M
- hydrant 52 — WYMIANA OBUDOWY ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCY WĄŻ PŁASKO-SKŁADANY O DŁUGOŚCI 20 M

LEGENDA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE EI 30 / REI 60 / REI 120
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE EI 60 / REI 120
- E 120 — ŚCIANY ZEWNĘTRZNE E 120
- DRZWI:
- BK / N2 — BK - brzytwowe, wzmocnione ościeżnice w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI 30 lub wyższej, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, EI 15 w ścianie działowej
- BK / N2 — drzwi przeciwpożarowe płaskie, wzmocnione przez system ościeżnicy ponad drzwi, wyposażone w pozycjonowany pochyłek 15% klasowe mechaniczne
- EI 60 / N2 — BK - brzytwowe, wzmocnione ościeżnice w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej, wyposażone w samozamykacz,
- EI 30 / N2 — drzwi przeciwpożarowe płaskie, wzmocnione przez system ościeżnicy ponad drzwi, wyposażone w samozamykacz,
- EI 60 / N2 — wzmocnione ościeżnice w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą,
- EI 60 / N2x — EI 60 - BK - brzytwowe - wzmocnione ościeżnice w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, w osiach wirtualnej aktywności integrowanych w wyjściu ewakuacyjnym z budynku lub z części budynku, zabezpieczonego dymem i ciepłem, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, w osiach wirtualnej aktywności integrowanych w wyjściu ewakuacyjnym z budynku lub z części budynku, zabezpieczonego dymem i ciepłem, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, w osiach pionu z detektorami zadymienia, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, w osiach wirtualnej aktywności integrowanych w wyjściu ewakuacyjnym z budynku lub z części budynku, zabezpieczonego dymem i ciepłem, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, w osiach pionu z detektorami zadymienia, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, w osiach wirtualnej aktywności integrowanych w wyjściu ewakuacyjnym z budynku lub z części budynku, zabezpieczonego dymem i ciepłem, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą, w osiach pionu z detektorami zadymienia, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą,
- Sm — brzytwowe, dymoszczelne,
- Sm/x — brzytwowe, dymoszczelne, wzmocnione ościeżnice w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI 30 lub wyższej, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą,
- BK+ — BK - brzytwowe, wzmocnione ościeżnice w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI 30 lub wyższej, wyposażone w samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą,

LEGENDA

- PRZECIWPOŻAROWA OBUDOWA SZACHTU REI 120
- ŚCIANA REI 60
- ISTNIEJĄCE OTWÓRY DO ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

INSTALACJE GAZY MEDYCZNE

- O — O - gniazdo O2 (Tlen medyczny)
- A — A - gniazdo AIR (sprężone powietrze)
- V — V - próżnia
- GM-SZK — skrzynka zaworowo-kontrolna

UWAGA: rozpatrywać łącznie z odpowiednimi zestawieniami medycznych potrzeb zasilających.

INSTALACJA WODY DO DIALIZ

- D — D - miejsce podłączenia wody uzdatnionej do dializ

DRZWI WYPOSAŻENIE

- ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY (VIT) kontroli dostępu w postaci: bilio zarządzalnych kart magnetycznych oraz klawiatura numeryczna, funkcja zwalniania elektrozamka drzwi, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,
- czujka zbliżeniowa uruchamiania automatyki, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I

NR POM.	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4 _ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4 _ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4 _ŁÓŻKOWA_SEPT	74,76
1002	SALA 1 _ŁÓŻKOWA_SEPT	19,16
1003	SALA 2 _ŁÓŻKOWA_SEPT	32,51
1004	SALA 1 _ŁÓŻKOWA_SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA._FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA._FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA._FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA._FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,65
1010	GABINET _ZABIEGOWY	24,41
1011	POK. ORDYNATORA + SEKRET._WYPISY_INFO_PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ _LEKARSKI	36,78
1013	POM._HIG._SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ _PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM._HIG._SANIT	8,6
1016	POK._ODDZIAŁ+KOORDYNARTOR	14,65
1017	ZESPÓŁ _PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM._HIG._SANIT	6,01
1019	MAG._BRUDNE I BIEL.+ODPAD	9,05
1020	MAG._CZYST._BIELIZ	12,64
1021	MAG._SPRZ._I APARAT. MED	17,7
1022	POM._HIG._SANIT	5,54
1023	MAG._CZYST._BIELIZ	5,48
1024	POM._SPRZ._ŚRÓD._CZYST	1,96
1025	POM._SPRZ._ŚRÓD._CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	76,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG._ŻYWE_POŻARLIT	8,65
1029	PRAC._ANALIZ._PARAM._KRYTYCZ	8,54
1030	POM._TECH._INST._E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

vancor sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 4d7 / 60-767 Poznań
NIP: PL7792419010 / REGON: 302636079
tel. +48 61 864 12 60 / fax +48 61 862 73 22
vancor_02@o2.pl

	1	-	z dnia 22/07/2022 r.
deal consult	ZNAK	WYKAZ	UWAGI/ADNOTACJE

INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
STADIUM TYP	PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E i G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6,
	lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, nr dz.: 180, województwo: dolnośląskie, powiat: Jelenia Góra, gmina: gmina miejska grodzka: Miasto Jelenia Góra; numer działki ewidencyjnej: =, identyfikator obrębu ewidencyjnego: 026101_1.0006.AR_23,
PBT_IS_02	1:100
NR RYSUNKU	SKALA
0 / 12_2022	podstawowy,
REWIZJA NR / DATA	ZAKRES CEL
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT -
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI NR UPR. 7131/38/P/2002
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI NR UPR. 7131/64/P/2002
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7131/18/P/2000