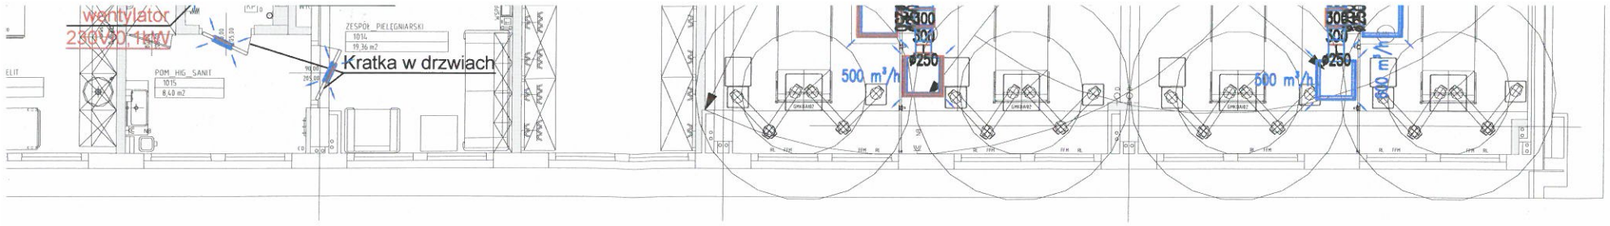

PARAM_KRYTYCZ

ALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

NB — nadtynkowe - gniazdo szczelne

telefon

WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPM):

WSPPM — przycisk przywoławczo-odwoławczy;

WSPPM — salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego;

WSPPM — wyświetlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania);

WSPPM — wyświetlacz LED dyzurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania);

GESLSM_01 gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt.x2 gniazda= 20 gniazd wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

GESLSM_02 gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt.x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadtynkowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

GESLSM_03 gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt.x2 gniazda= 10 gniazd wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

GESLSM_04 gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 9 szt.x3 gniazda= 5 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadtynkowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

PRACOWNIA RENTGENOWSKA — lampa informująca o zakazie wstępu załączana automatycznie w czasie pracy aparatu RTG

DZC — dedykowane złącze zasilania oraz ładowania mobilnego cyfrowego ramienia C GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą techniczną)

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

KP — KRATA PRZECIWPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA EI 120

KP — KRATA PRZECIWPOŻAROWA STEROWANA PRZEZ SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU EI 120

hydrant 25 — WYMIANA NA HYDRANT 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30 M

hydrant 52 — WYMIANA OBUDOWY ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCY WĄŻ PŁASKO-SKŁADANY O DŁUGOŚCI 20 M

LEGENDA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
EI 30
REI 60
REI 120
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
EI 60
REI 120
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
E 120

DRZWI

E 120
BK / 140 — bezkasetowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (wielkoskrzydłowe w tym co najmniej jedno, niebłokowane skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy) otwierane samoczynnie, z sabotażem sterowane przez system sygnalizacji pożaru EI60 po otwarciu przesłaniające w pozycji otwartej pod kątem 90o blokowane mechanicznie
BK / 90 — bezkasetowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz;
EI 30 / 90 — minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz;
EI 60 / 90 — minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz;
EI 60 / 140 — dymoszczelne - minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (wielkoskrzydłowe w tym co najmniej jedno, niebłokowane skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy) w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia;
Sm — bezkasetowe, dymoszczelne, wyposażone w samozamykacz;
Sm — bezkasetowe, dymoszczelne, w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia;
BK — bezkasetowe, w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia;

LEGENDA

PRZECIWPOŻAROWA OBUDOWA SZACHTU REI 120

ŚCIANA REI 60

ISTNIEJĄCE OTWÓRY DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

INSTALACJE GAZY MEDYCZNE

O — O - gniazdo O2 (tlen medyczny)

A — A - gniazdo AIR (sprężone powietrze)

V — V - próżnia

GM-SZK — skrzynka zaworowo-kontrolna

UWAGA: rozpatrywać łącznie z odpowiednimi zestawieniami medycznych jednostek zasilających;

INSTALACJA WODY DO DIALIZ

D — D - miejsce podłączenia wody uzdatnionej do dializ

DRZWI WYPOSAŻENIE:

ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY (VF) kontrolą dostępu w postaci ściśle zarachowanych kart magnetycznych oraz klawiaturą numeryczną, funkcja zwalniania elektrozamka drzwi, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru;

czujka zbliżeniowa uruchamiania automatyki, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru;

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I

NR POM.	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4_ŁÓŻKOWA_SEPT	74,76
1002	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	19,16
1003	SALA 2_ŁÓŻKOWA_SEPT	32,51
1004	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA_FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA_FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA_FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA_FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,45
1010	GABINET_ZABIEGOWY	24,41
1011	POK_ORDYNATORA + SEKRET_WYPISY_INFO_PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ_LEKARSKI	36,78
1013	POM_HIG_SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM_HIG_SANIT	8,4
1016	POK_ODDZIAŁ+KOORDYNARTOR	14,65
1017	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM_HIG_SANIT	6,01
1019	MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD	9,05
1020	MAG_CZYST_BIELIZ	12,64
1021	MAG_SPRZ_I APARAT_MED	17,7
1022	POM_HIG_SANIT	5,54
1023	MAG_CZYST_BIELIZ	5,48
1024	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	1,96
1025	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	16,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG_ŻYWIĘ_POZAJELIT	8,65
1029	PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ	8,54
1030	POM_TECH_INST_E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

vancor sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznań
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60 / fax +48 61 862 73 22
vancor_02@o2.pl

-	-	z dnia 22/07/2022 r.
ZNAK	NR/ILOŚĆ	UMOWA/ZAMÓWIENIE

INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,
BRANŻA	INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
STADIUM/TYP	PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E i G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, nr dz. 166; województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa obrębu ewidencyjnego: -; identyfikator obrębu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;
PBT_IWK_01	1:100
NR RYSUNKU	SKALA
0	11_2022 — podstawowy,
REWIZJA NR	DATA — ZAKRES/CEL
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI RZUT
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI NR UPR. 7131/38/P/2002
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI NR UPR. 7131/64/P/2002
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7439/16/P/2000