




Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
2.47, 2.48, 2.49, 2.50

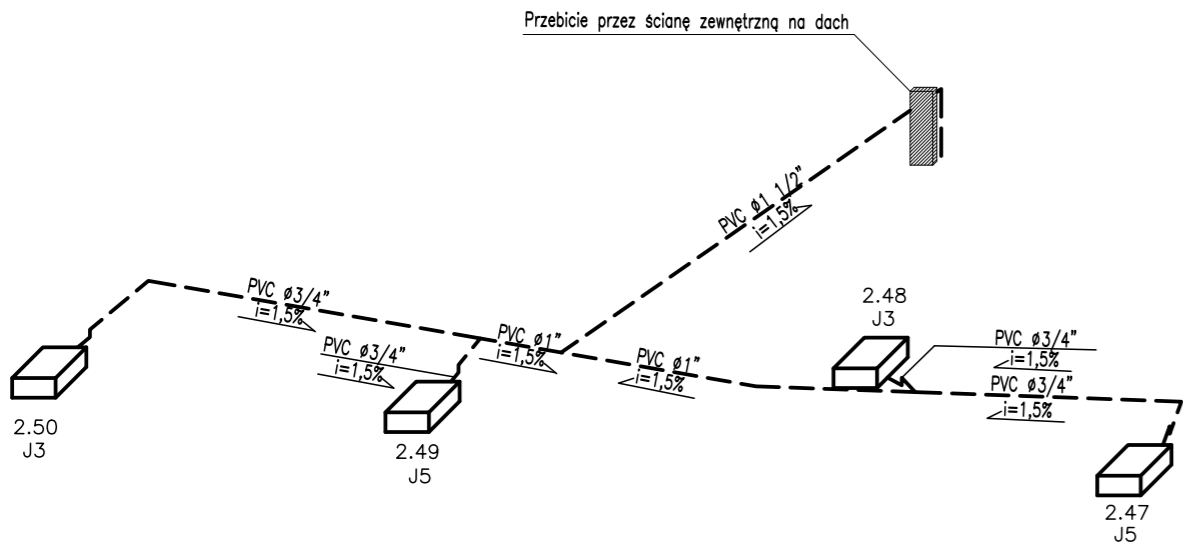


Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
2.41, 2.42, 2.45a, 2.45b

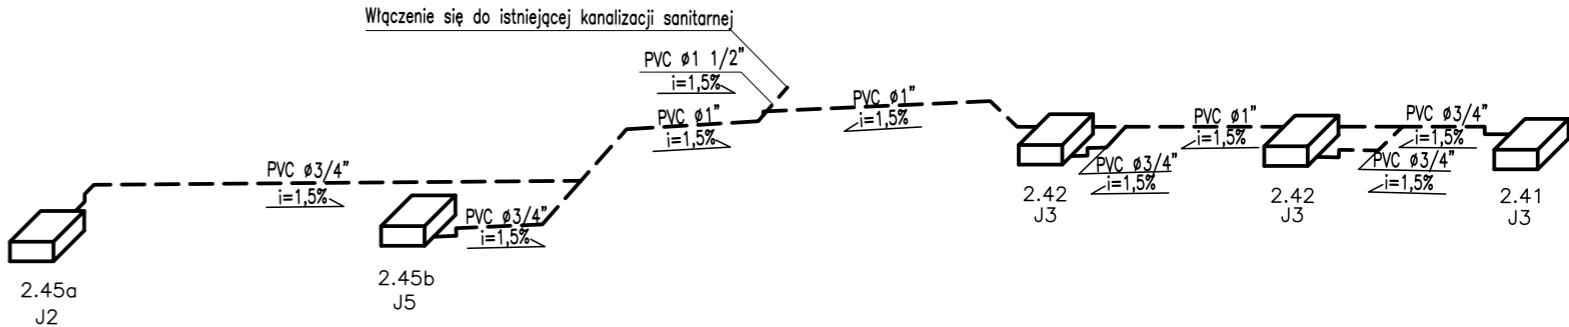


Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
2.02, 2.39, 2.39a

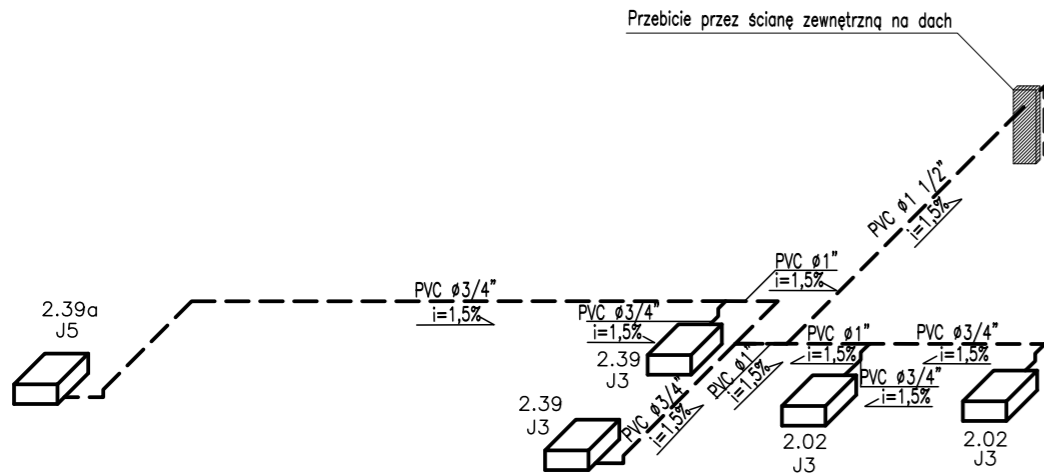


Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
1.11

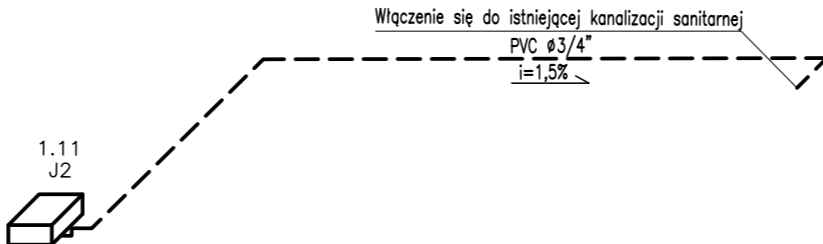

Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
1.09, 1.28

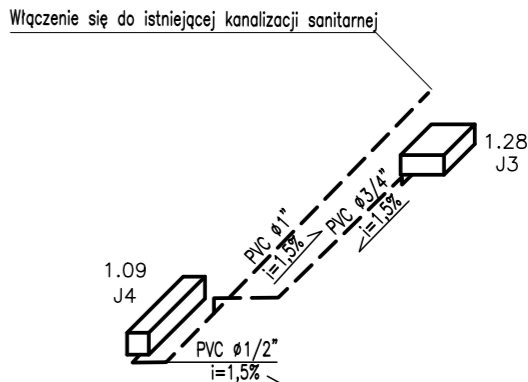

Odprowadzenie skroplin z pomieszczenia:
1.14, 1.15, 1.16

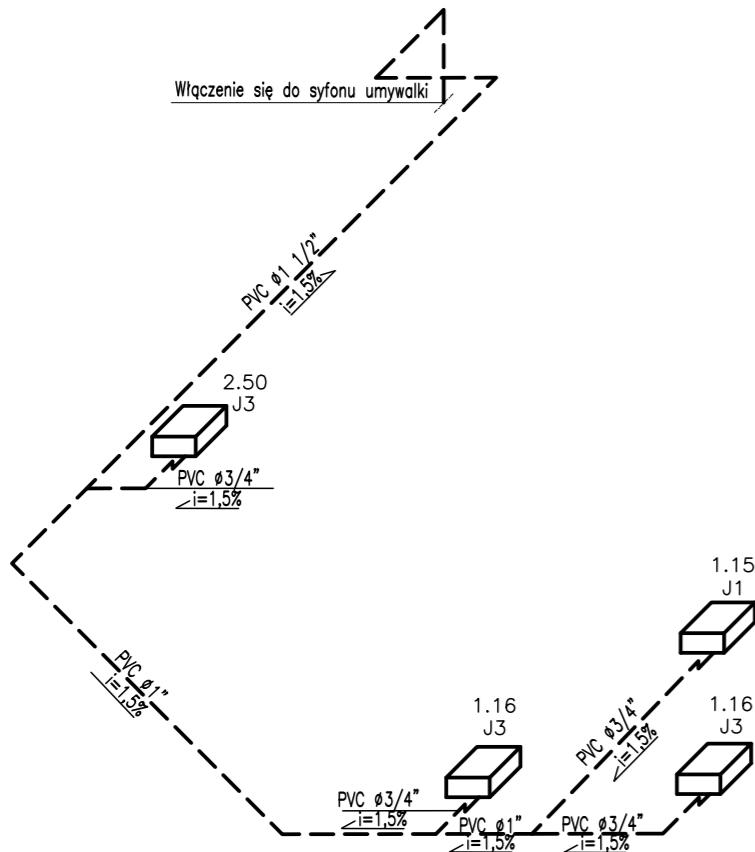


Oznaczenia:



Jednostka wewnętrzna kasetonowa



Jednostka wewnętrzna ścienna



Instalacja skroplin

PVC ø 3/4"

Materiał/srednica przewodu instalacji skroplin




i=1,5%

Spadek przewodu

Uwagi:

- Instalacje odprowadzenia skroplin do sanitariatów i pomieszczeń socjalnych wykonać do syfonów pod umywalki lub zlewozmywaki. W razie konieczności syfony wymienić na nowe lub na syfony tzw.pralkowe.
- W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych dokładną trasę skroplin ustalić na etapie Wykonawstwa z Zamawiającym szczególnie kwestie nawiercania mebli i blatów.
- W pomieszczeniu nr. 1.28 skropliny należy prowadzić w korytku instalacyjnym pod sufitem podwieszanym, aż do momentu włączenia do istniejącej kanalizacji.
- Przewody skroplin należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 1%.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego1994r)wraz ze zmianami

<div>G7PROsp.z o.o.</div> <div>31-586 Kraków, ul. Galicyjska 3D/4</div> <div>tel: (12) 307 01 39, e-mail:biuro@g7pro.com.pl</div>	Projektował:	mgr inż. Mariusz Grzanka MAP/0252/PWOS/06					
	Sprawdził:	mgr inż. Paweł Masełko MAP/0331/PWOS/07					
	Opracował:	inż. Konrad Kapuściński					
Nazwa opracowania: Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.	Investor:	Gmina Łącko Łącko 445, 33-390 Łącko					
Adres obiektu: dz. nr 1479, 2114/3, 2114/4 JEDN EWID. 121009_2 ŁĄCKO , OBREB 4,	Nazwa rysunku:	Aksonometria - instalacja odprowadzenia skroplin					
	Branża: Sanitarna	Stadium: PW	Skala: 1:100	Data: 08.2024	Nr rys. 5		