


- Oznaczenia:
- Jednostka zewnętrzna
 - Jednostka wewnętrzna kasetonowa
 - Jednostka wewnętrzna ścienna
 - Trójnik
 - Instalacja freonowa
 - Średnica przewodu cieczowego/gazowego

PIĘTRO II

PIĘTRO I

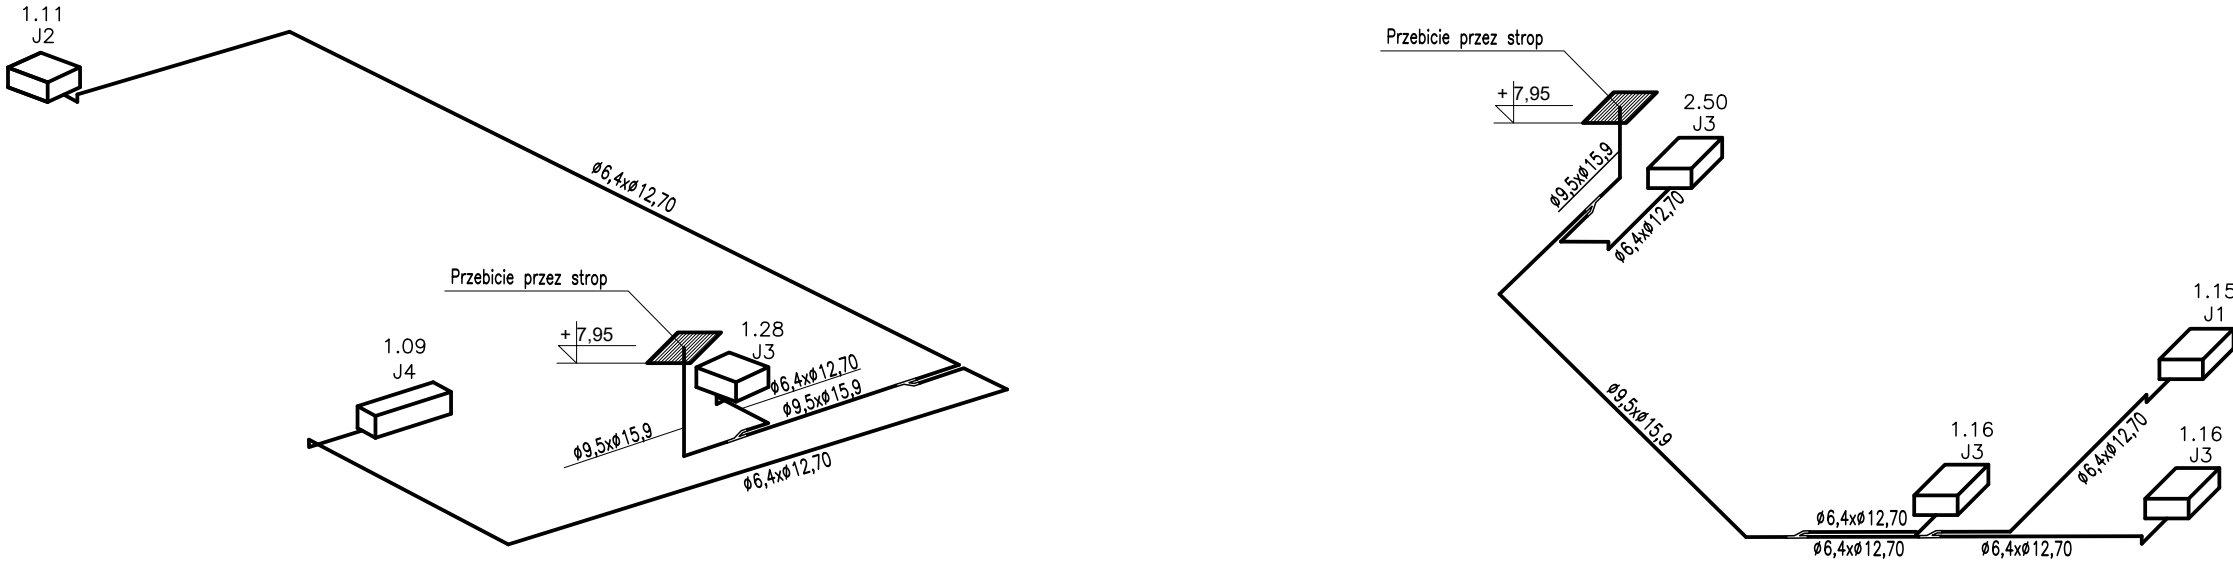

- Uwagi:
- Agregaty należy zamontować na stalowej, wypoziomowanej konstrukcji wsporczej typu BIG FOOT.
 - Instalację freonową należy prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego.

<div><div>G7PROsp.z o.o.</div><div>31-586 Kraków, ul. Galicyjska 3D/4</div><div>tel: (12) 307 01 39 , e-mail:biuro@g7pro.com.pl</div></div> <div>Nazwa opracowania: Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.</div> <div>Adres obiektu: dz. nr 1479, 2114/3, 2114/4 JEDN EWID. 121009_2 ŁĄCKO , OBRĘB 4,</div>	Projektował:	mgr inż. Mariusz Grzanka MAP/0252/PWOS/06				
	Sprawdził:	mgr inż. Paweł Maselko MAP/0331/PWOS/07	 mgr inż. Paweł Maselko Upř. bud. do projektu robotarni bud. bez op. w. i luzni: czeplach, w. i MAP/0331/PWOS/07			
	Opracował:	inż. Konrad Kapuściński				
	Inwestor:	Gmina Łącko Łącko 445, 33-390 Łącko				
	Nazwa rysunku:	Aksonometria - instalacja klimatyzacji				
	Branża: Sanitarna	Stadium: PW	Skala: 1:100	Data: 08.2024	Nr rys. 4	