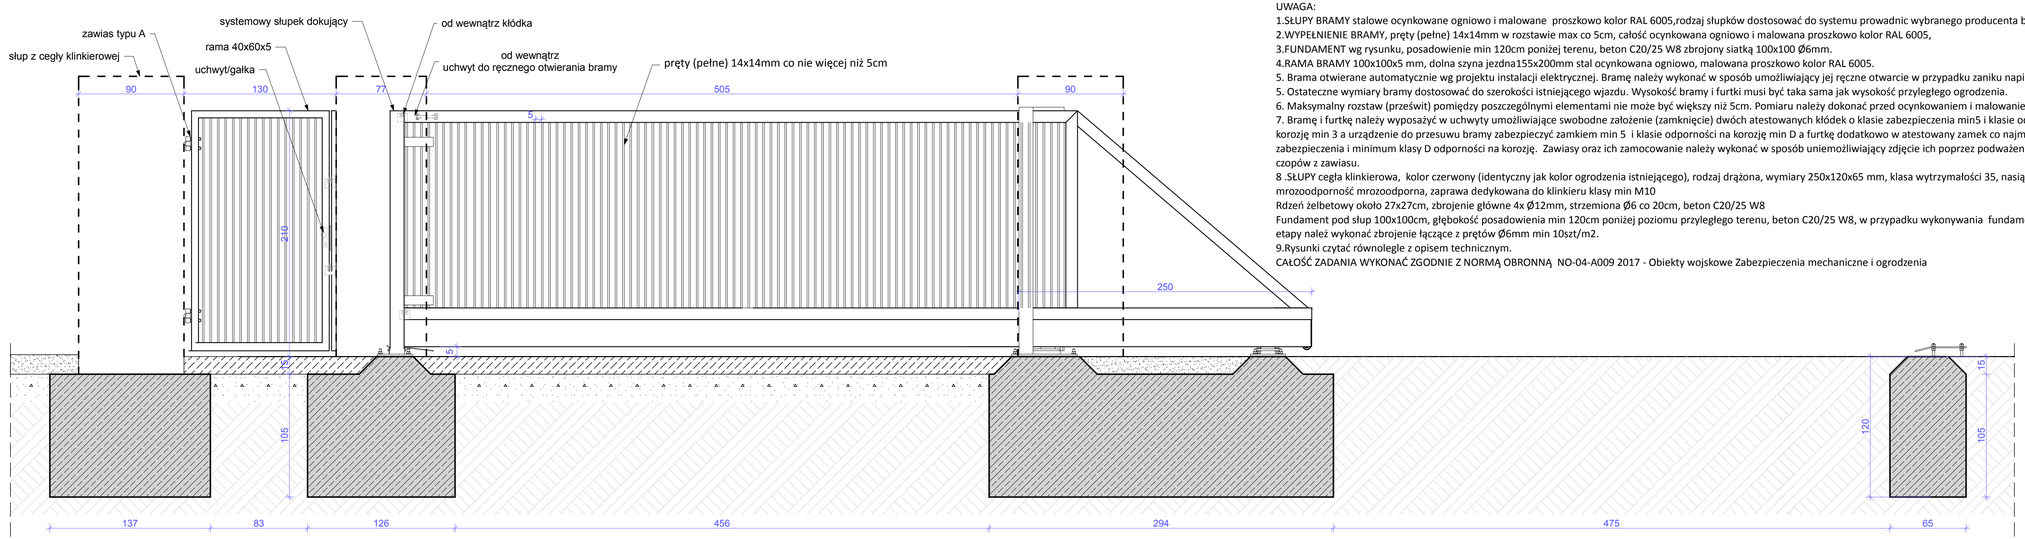

WIDOK

UWAGA:
1.SŁUPY BRAMY stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 6005,rodzaj słupków dostosować do systemu prowadnic wybranego producenta bramy.
2.WYPEŁNIENIE BRAMY, pręty (pełne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
3.FUNDAMENT wg rysunku, posadowienie min 120cm poniżej terenu, beton C20/25 W8 zbrojony siatką 100x100 Ø6mm.
4.RAMA BRAMY 100x100x5 mm, dolna szyna jezdna155x200mm stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005.
5. Brama otwierane automatycznie wg projektu instalacji elektrycznej. Bramę należy wykonać w sposób umożliwiający jej ręczne otwarcie w przypadku zaniku napięcia.
5. Ostateczne wymiary bramy dostosować do szerokości istniejącego wjazdu. Wysokość bramy i furtki musi być taka sama jak wysokość przyległego ogrodzenia.
6. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy poszczególnymi elementami nie może być większy niż 5cm. Pomiaru należy dokonać przed ocynkowaniem i malowaniem elementów.
7. Bramę i furtkę należy wyposażyć w uchwyty umożliwiające swobodne założenie (zamknięcie) dwóch atestowanych kłódek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odporności na korozję min 3 a urządzenie do przesuwu bramy zabezpieczyć zamkiem min 5 i klasie odporności na korozję min D a furtkę dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D odporności na korozję. Zawiasy oraz ich zamocowanie należy wykonać w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub wybicie czopów z zawiasu.
8 .SŁUPY cegła klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejącego), rodzaj drążona, wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymałości 35, nasiąkliwość < 6 %, mrozoodporność mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10
Rdzeń żelbetowy około 27x27cm, zbrojenie główne 4x Ø12mm, strzemiona Ø6 co 20cm, beton C20/25 W8
Fundament pod słup 100x100cm, głębokość posadowienia min 120cm poniżej poziomu przyległego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentów na etapy należ wykonać zbrojenie łączące z prętów Ø6mm min 10szt/m2.
9.Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.
CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

PRZEKRÓJ A-A

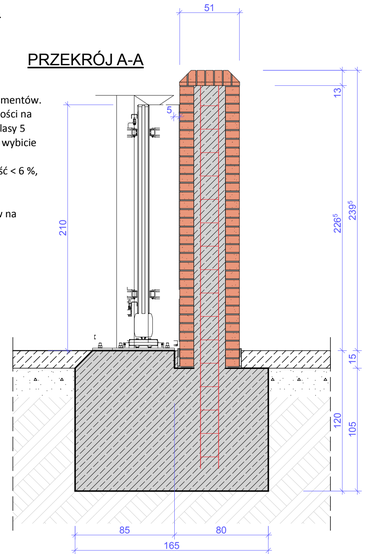

Zbrojenie

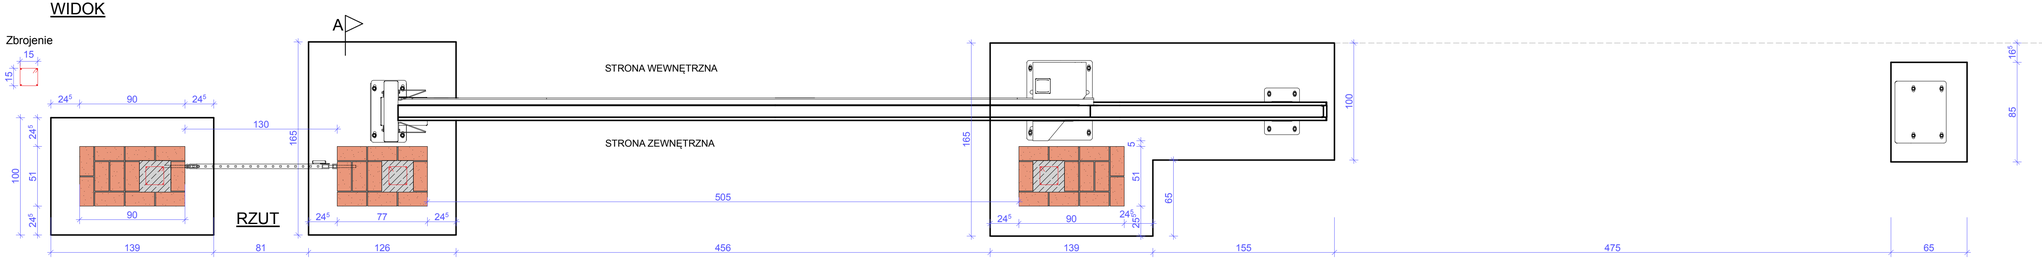

PRACOWNIA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA PROKON S.C.

PROKON S.C.

Pracownia:
SŁOWY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
OPOLE 45-083, ul. Bartickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Kompleks wojskowy nr K 2836, K 8658, K 2900, Wrocław ul. Obornicka 126

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

TREŚĆ RYSUNKU:
BRAMA NR 2

Projektant architekt: mgr inż. arch. Łukasz Kochanek upr. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń	PODPIS:	BRANŻA: ARCHITEKTURA
Projektant konstrukcji: inż. Władysław Bagiński upr. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:	BRANŻA: KONSTRUKCJA

NR RYSUNKU: B-2 | REWIZJA: | DATA: 11.03.2019 | SKALA: 1:25 | STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

WŁASNOŚĆ FIRMA AUTORSKA ZASTRZEŻONE