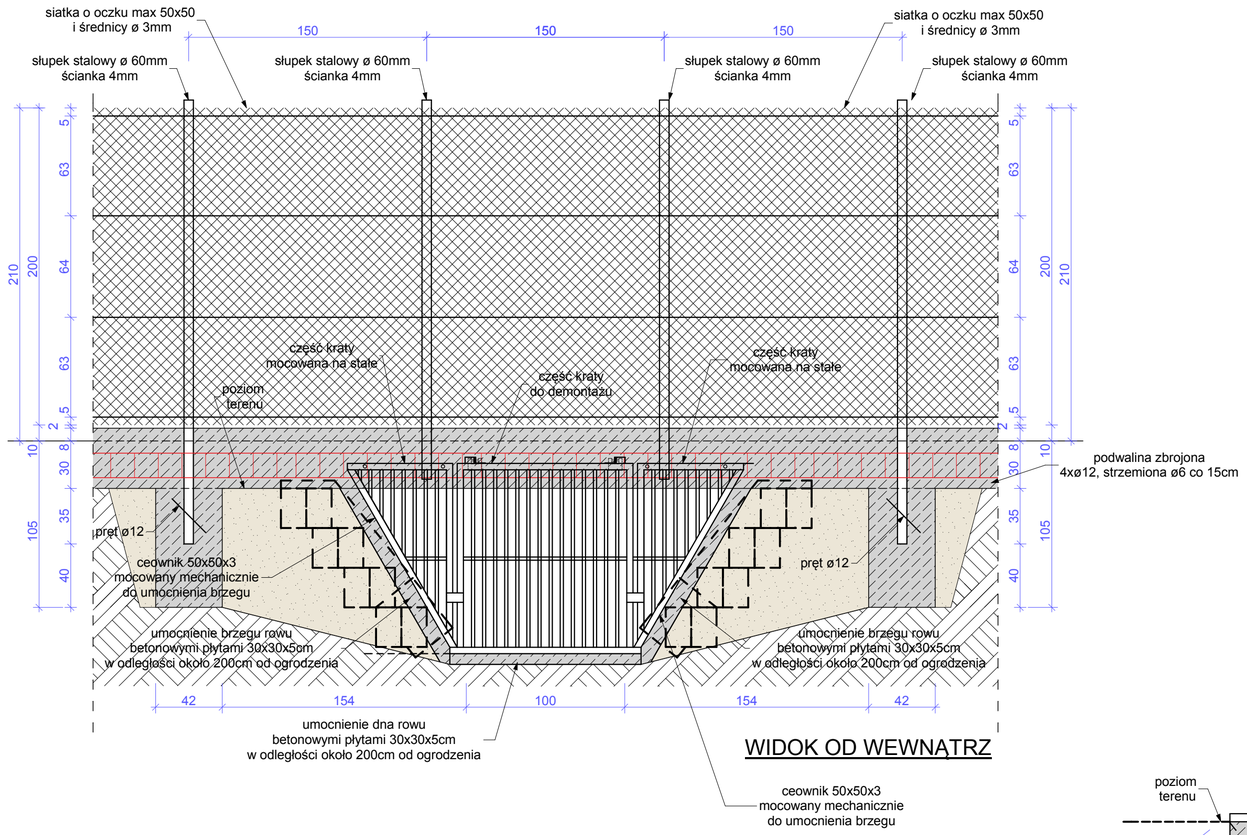

WIDOK OD WEWNĄTRZ

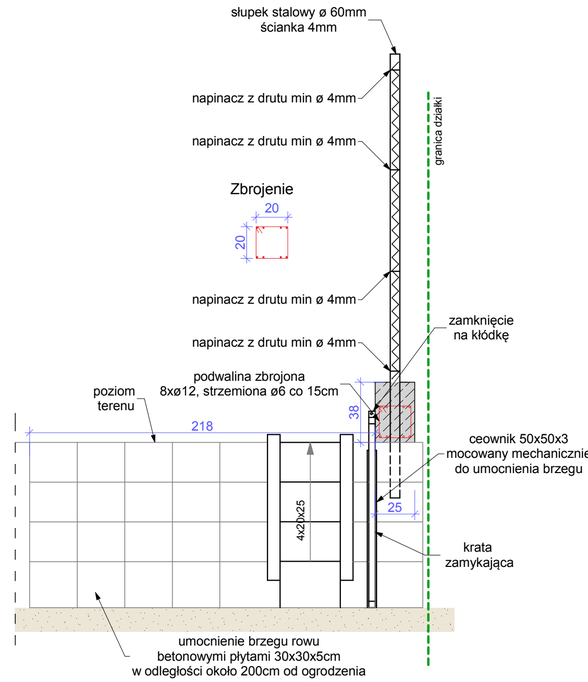

PRZEKRÓJ

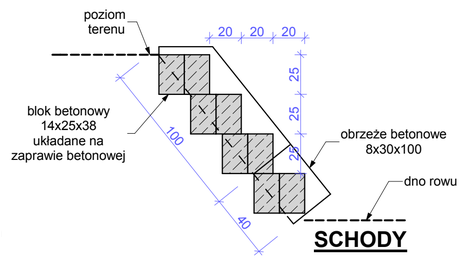

SCHODY

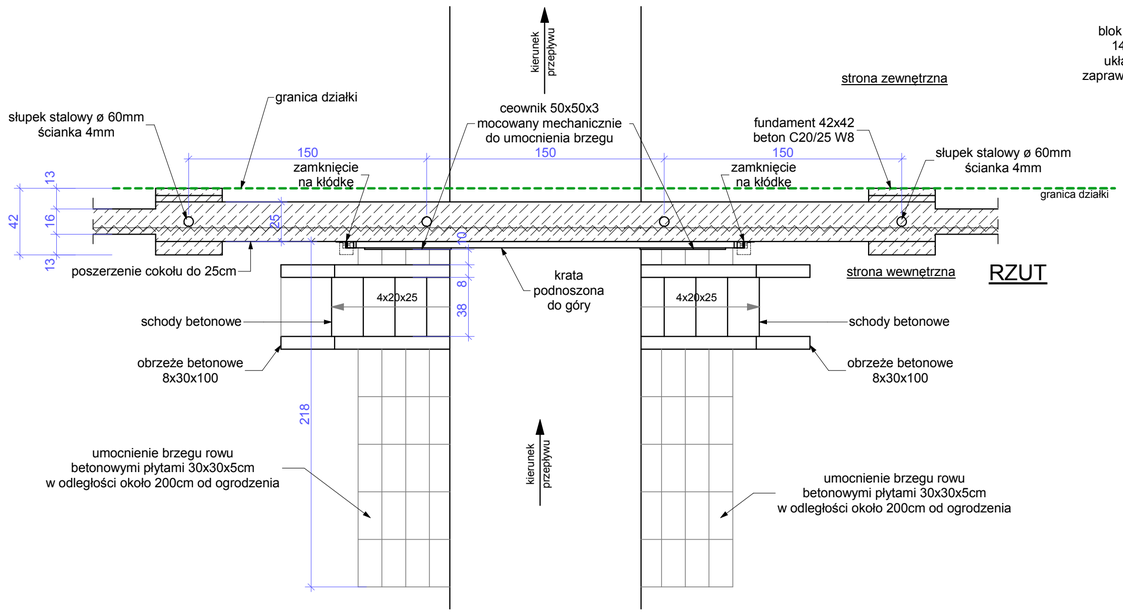

RZUT

UWAGA:
1. FUNDAMENT POD SŁUPKAMI
Fundament pod słup 42X42cm, głębokość posadowienia min 105cm poniżej poziomu przyległego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentów na etapy należ wykonać zbrojenie łączące z prętów Ø6mm min 10szt/m2
2.PODWALINA FUNDAMENTOWA/COKÓŁ
podwalina o wymiarach 18x38cm a na szerokości przepustu 25x38, zbrojenie główne 8x Ø12mm, strzemiona Ø6 co 15cm, beton C20/25 W8. Podwalinę należy zagłębić na około 30cm poniżej przyległego ternu i jednocześnie około 8cm powyżej terenu.
Co max 30 należy zastosowaćdylatację cokołu.
4. SŁUPKI
Słupki stalowe Ø60mm, ścianka min 4mm w rozstawie co 150cm. Całkowita długość słupka (wraz z zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, całość ocynkowana ogniowo. Słupki zakończyć systemową zaślepką lub zaspawać. W słupku wykonać otwory wentylacyjne. Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005.
5.WYPEŁNIENIE
Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i średnicy drutu min 3mm. Należy wykonać min 4 druty napinające o średnicy 4mm w rozstawie nie większym niż 70cm. W odległości co koło 50m należy stosować napinacze. W przypadku każdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 słupek należy stosować słupki z podpórkami zapewniającymi stabilność ogrodzenia. Siatka ocynkowana i powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005
6. KRATA NA PRZEPUŚCIE
Ramę kraty należy wykonac z profili zamkniętych 40x40x4. Wypełnienie wykonać z prętów pełnych 20x20mm w rozstawie co max 5cm. Krata wykonana z dwóch elementów bocznych mocowanych na stałe i elementu środkowego do demontażu. Kratę po bokach i na dnie utwierdzona w ceownikach. Ceowniki mocowane mechanicznie do utwardzenia skarpy za pomocą 3 kotew min M10 oraz dwiema kotwami M12 mocowanymi do cokołu ogrodzenia, zakończonymi nakrętkami zrywalną.
Na części ruchomej kraty należy zamontować uchwyty umożliwiające założenie atestowanej kódki. Krata musi być wykonana w sposób umożliwiający jej demontaż.
Od strony jednostki, w dolnej części kraty ruchomej należy przyspawać płaskownik 60x10 ograniczające ruch kraty.
7. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy poszczególnymi elementami nie może być większy niż 5cm. Pomiaru należy dokonać przed ocynkowaniem i malowaniem elementów.
Połączenia wszystkich elementów wykonać w sposób uniemożliwiający ich demontaż.
8. Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.
CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

KRATA

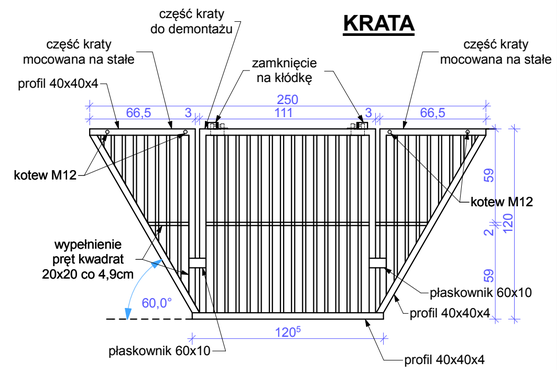

ZAMKNIĘCIE KRATY

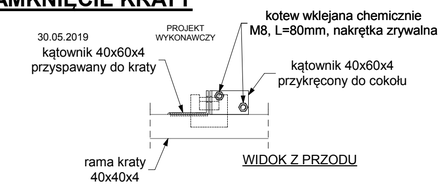

WIDOK Z PRZODU

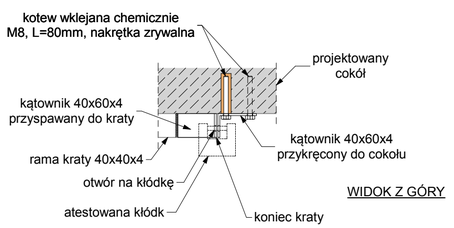

WIDOK Z GÓRY

PRACOWNIA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA PROKON S.C.

PROKON S.C.

Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Wrocław ul. Obornicka, działki nr

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

TREŚĆ RYSUNKU
OGRODZENIE TYPU 9

Projektant architektur: mgr inż. arch. Łukasz Kochanek upr.nr 12/DPOKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
Projektant konstrukcji: inż. Władysław Bagiński upr.nr. 206/86/Op do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
NR RYSUNKU: O-9	REWIZJA:	DATA:	SKALA: 1:25
			STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE