








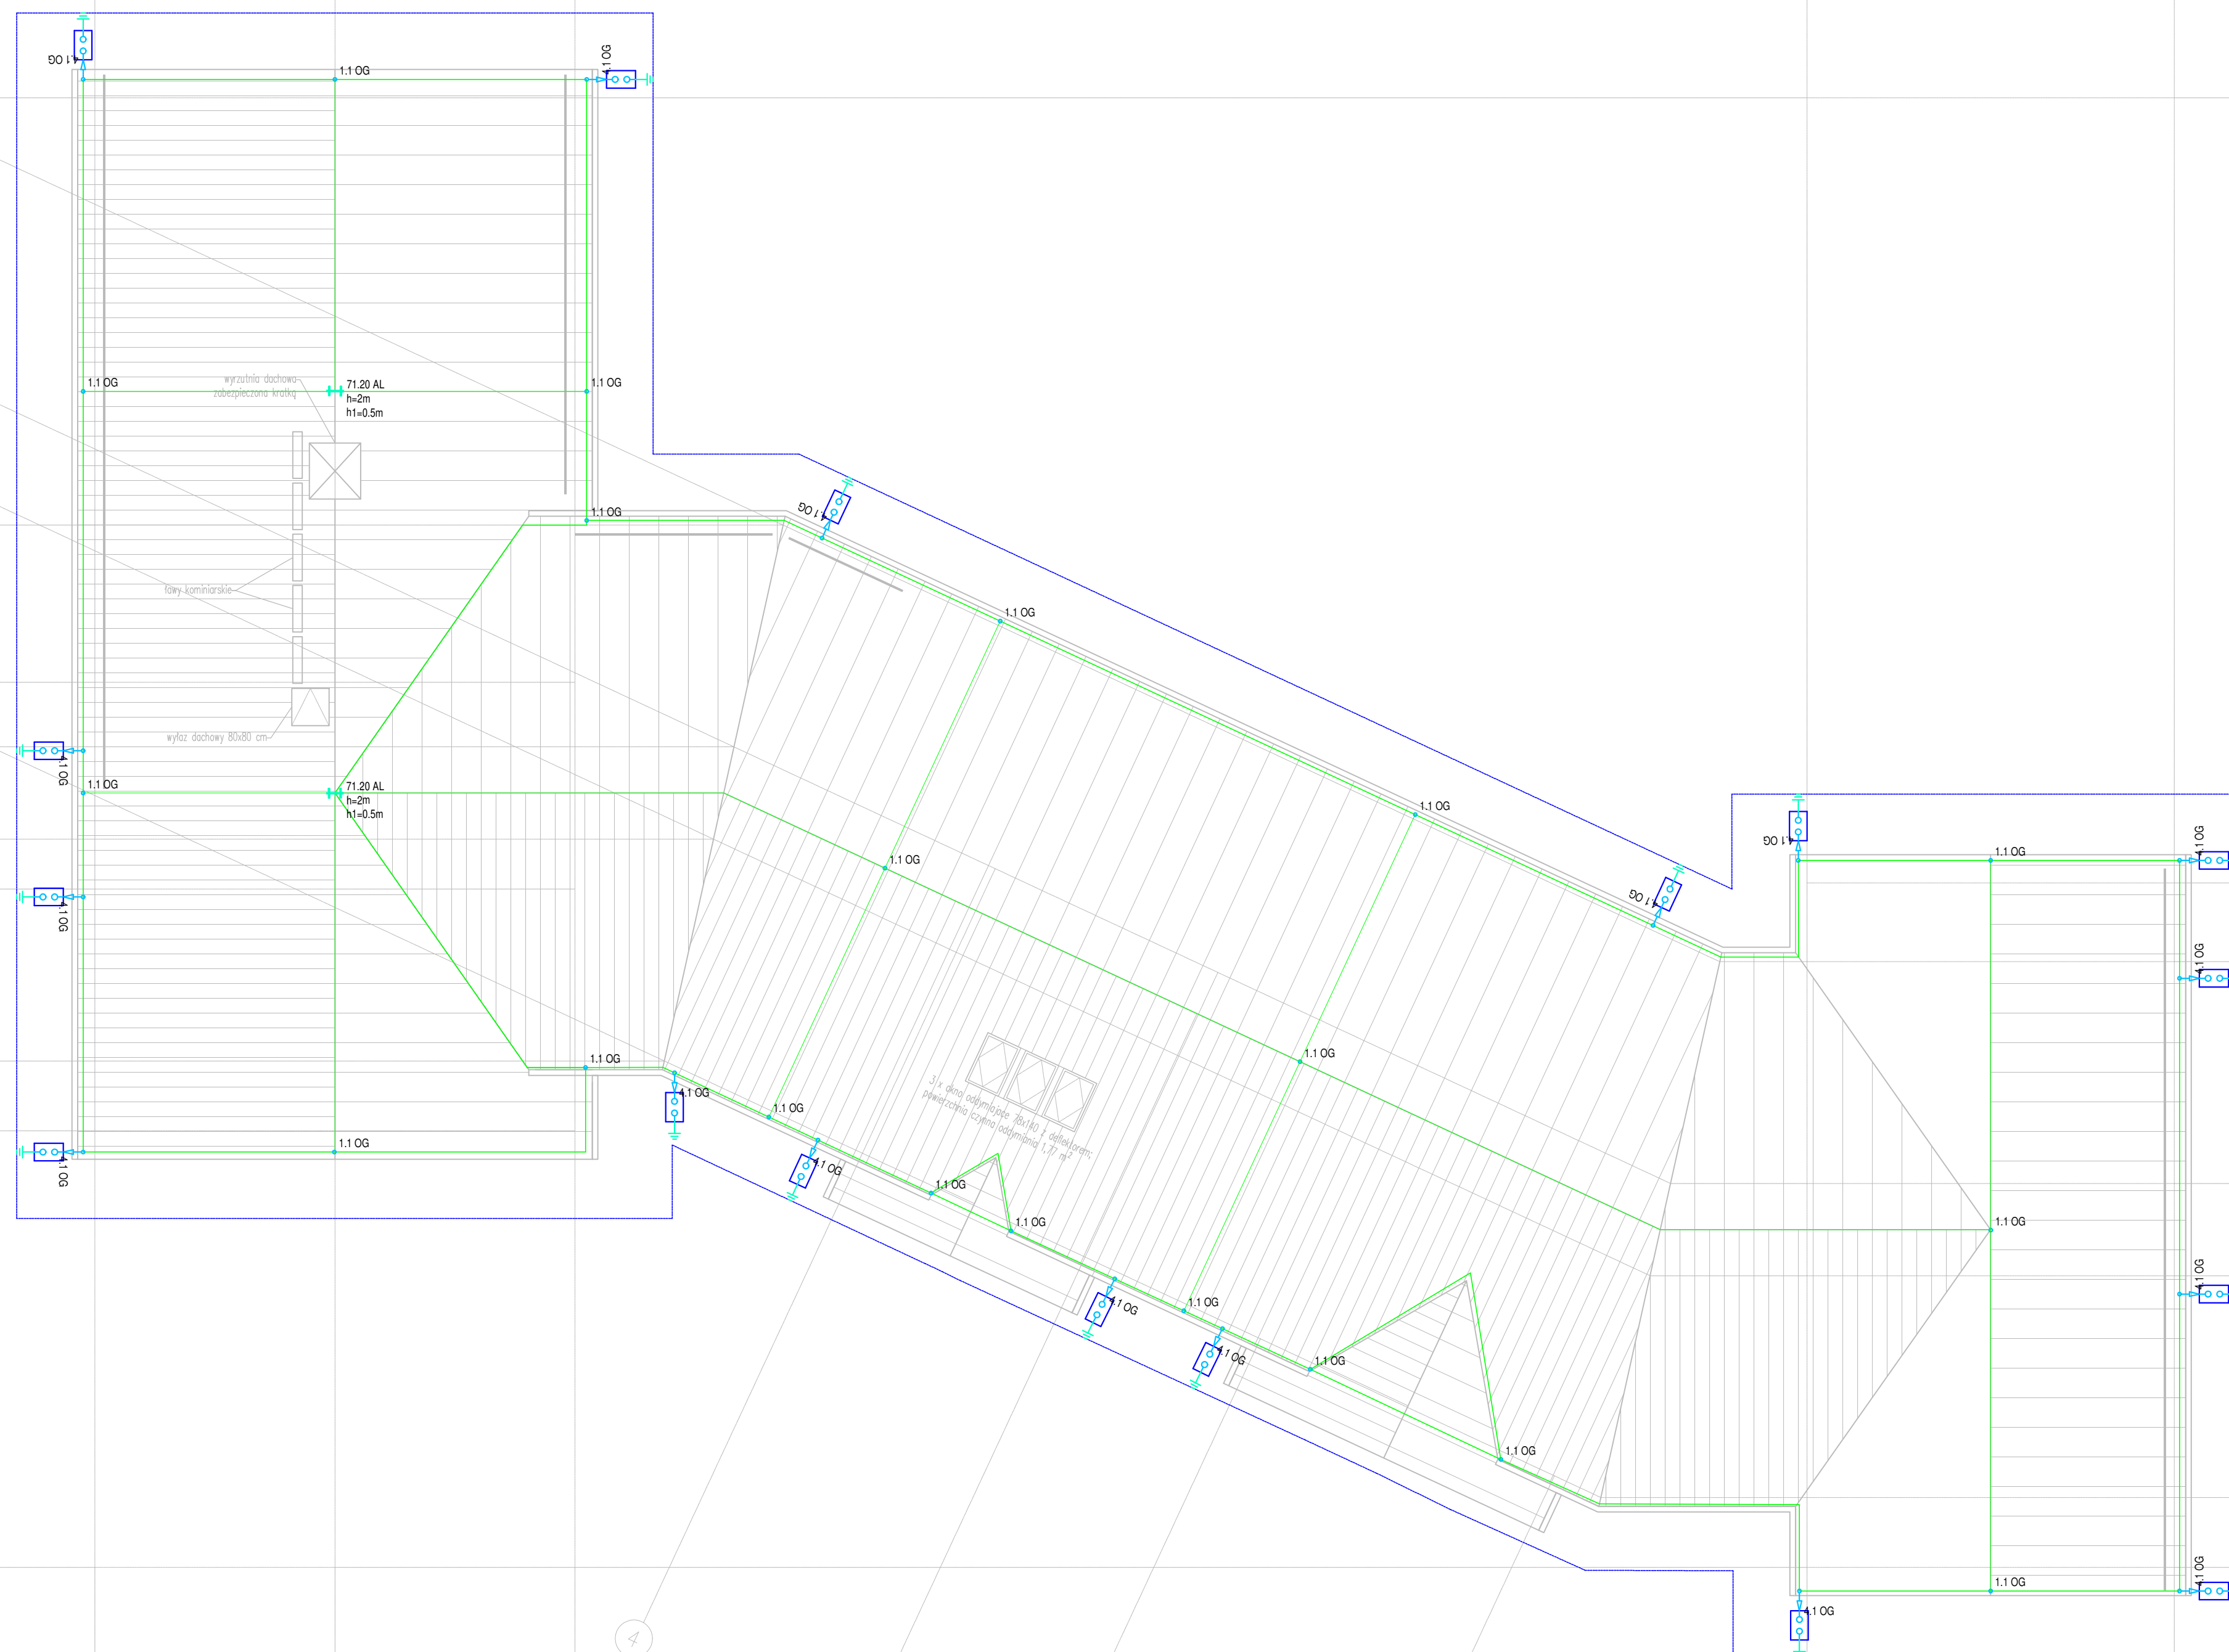


UWAGA:
Podane urządzenia są podane przykładowo, możliwe jest stosowanie zamiennych komponentów o parametrach nie gorszych niż proponowane.



LEGENDA:

	Drut odgromowy Ø8
	Plaskownik FeCu 30x4 - uziom otokowy
	Złącze krzyżowe 4-otworowe
	Złącze kontrolne
	Uziom
	Obudowa złącza kontrolnego do gruntu
	Przewód odprowadzający Ø8 prowadzony w elewacji w rurkach odgromowych grubościennych
 71.20 AL Rozł. 1x1x0,5 mm	Iglica gęsielowa, 2m

FIRMA/PROJEKTOWA FIRMOWA			
			
<p>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dąbowa 17, 82-200 Kwidzyn województwo p.m. - makroregion północny telefon +48 48 763 763 763 763 763</p>			
<p>WYKONAWCA BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWDZYŃ BUDOWNIA "A" – BUDOWNIA BURZY</p>			
<p>ADRES ODBIORCY ul. Kwidzyńska 10, LESNA DZ. NR 24/1 ODRĘB 0018, EDNA, JEDN. 2207/01-1 KWDZYŃ TŁUM. 0018/01-1, 01.08.24/1</p>			
<p>TYTUŁ DOKUMENTU INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU</p>			
<p>WZGLĘD 1:100</p>		<p>WYKONANO E-09</p>	
<p>DATA CZERWIEC 2024</p>			
<p>OSOBISTOŚĆ</p>	<p>IME I NAZWISKO mgr inż. Michał Kozłowski</p>	<p>PODPIS</p>	
	<p>IMIE I NAZWISKO Jolanta Chucińska</p>	<p>PODPIS</p>	
	<p>IMIE I NAZWISKO Jolanta Chucińska</p>	<p>PODPIS</p>	
	<p>IMIE I NAZWISKO Michał Kozłowski</p>	<p>PODPIS</p>	
	<p>IMIE I NAZWISKO MGR INŻ. MICHAŁ KOZŁOWSKI</p>	<p>PODPIS</p>	
<p>WZGLĘD 1:100</p>		<p>WYKONANO 01.08.24/01.08.24/PBSE/24</p>	