

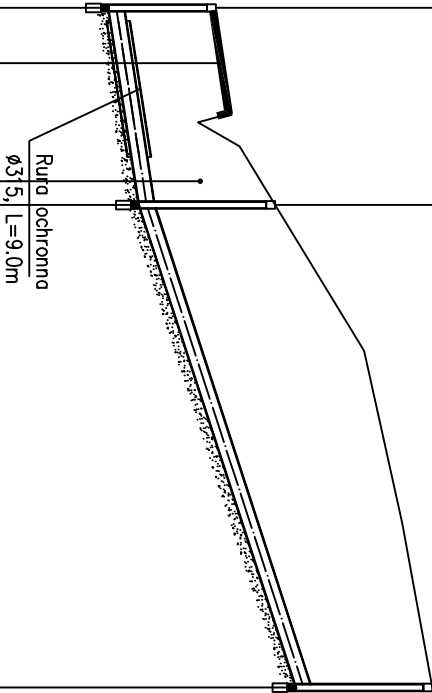


KANAL "D"


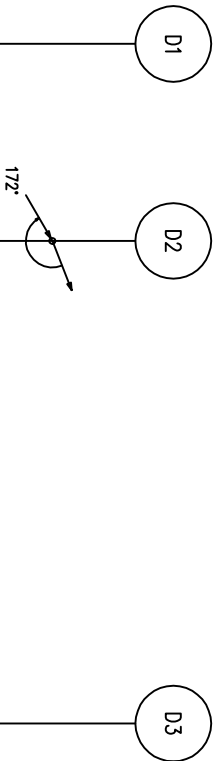


POZIOM PORÓWNAWCZY:	645.00 m n.p.m.
---------------------	-----------------

RZĘDNA TERENU ISTN.	654.34	Proj. studzienka inspekcyjna Ø400mm
RZĘDNA DNA KANAŁU	652.92	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.42	
SPADKI, DŁUGOŚCI	3.1%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200 L=45.0m	
ODLEGŁOŚCI	0.0	
HEKTOMETRY	D1	D3



KANAL "E"

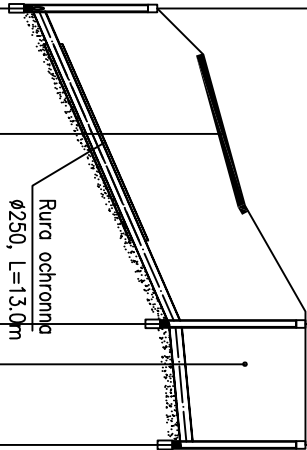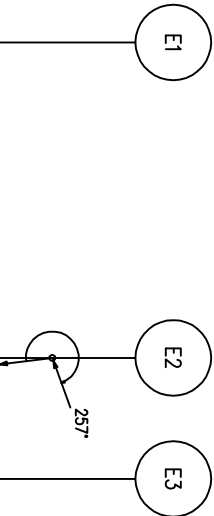

POZIOM PORÓWNAWCZY:	635.00 m n.p.m.
---------------------	-----------------

RZĘDNA TERENU ISTN.	644.54	Proj. studzienka inspekcyjna Ø400mm
RZĘDNA DNA KANAŁU	642.88	Proj. włączenie do kanału PVCØ160, Rz.d.=642.88
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.66	
SPADKI, DŁUGOŚCI	8.7%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVCØ160 L=29.0m	
ODLEGŁOŚCI	0.0	
HEKTOMETRY	E1	E3