




WT/79/24

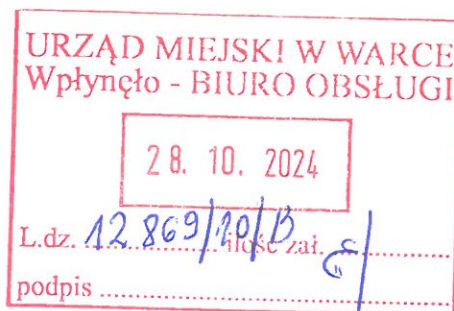

Warka, dn. 24.10.2024 r

**Gmina Warka**  
**05-660 Warka**  
**Pl. St. Czarnieckiego 1**

## **WARUNKI TECHNICZNE**

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej łączącej sieć wodociagową w ul. Grójeckiej z siecią wodociagową w ul. Wichradzkiej w miejscowości Warka.

### **Sieć wodociągowa**

1. W działkach Nr 330 i 148 zaprojektować sieć wodociagowa łączącą sieci wodociagowe w ul. Grójeckiej z siecią wodociagową w ul. Wichradzkiej o średnicy zapewniającej prawidłowy wydatek wody na cele socjalne przyległych działek oraz poprawienie jakości wody w łączonych ulicach.
2. Sieć wodociagową wykonać z rur min PE 110 SDR 11.
3. Włączenia projektowanej sieci wodociagowej dokonać od istniejącej sieci wodociagowej Dn 110 w dz. nr. 330 (ul. Grójecka) i w dz. nr 148 (ul. Wichradzka) po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości.
4. Włączenie planowanej sieci wodociagowej w istniejące sieci wodociagowe dokonać za pomocą: trójnika przy ul. Grójeckiej oraz złączy typu RR przy ul. Wichradzkiej.
5. W miejscu włączenia planowanej sieci wodociagowej do istniejących sieci wodociagowych zaprojektować wysokiej klasy jakościowej zasuwy odcinające (typu HAVLE lub AVK ARMADAN).
6. Zgodnie z istniejącymi przepisami na planowanej sieci wodociagowej zaprojektować nadziemne hydranty ppoż. z zasuwami odcinającymi wysokiej klasy w miejscach optymalnych do czyszczenia i dezynfekcji rozbudowanej infrastruktury wodociagowej i zgodnie z przepisami ppoż.
7. Przejście planowanej sieci wodociagowej pod ul. Wichradzką (dz. Nr 147) wykonać w rurze osłonowej.
8. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” zeszyt 3 opracowane przez COBRTI INSTAL.

### **Uwagi końcowe**

1. Niniejsze warunki techniczne pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty wydania.
2. Decyzja lokalizacyjna zarządcy drogi stanowi integralną część dokumentacji projektowej.
3. Dokonać uzgodnień PT na Naradzie Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
4. Wykonany projekt sieci wodociagowej przedstawić do uzgodnienia w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

**Zakład Usług Komunalnych  
w Warce Sp. z o.o.**

ul. Farna 4, 05-660 Warka  
tel. +48 667-32-99  
www.zukwarka.pl, zuk@zukwarka.pl

---

5. Lokalizacja planowanych budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 4 m od istniejących/planowanych sieci grawitacyjnych i 1,5 m od istniejących/planowanych sieci ciśnieniowych.
6. Zakład Usług Komunalnych w Warce, Sp. z o.o. dokona odbioru technicznego wykonanej sieci wodociągowej po wykonaniu i skompletowaniu dokumentacji odbiorowej.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

*Tadeusz Gorycki*



Sporządził:  
Remigiusz Chmielewski  
Sprawdził:  
Łukasz Chojnacki 