






LEGENDA


- 


DOR-4046 + G-40
- 


DOT-6046 + G-40
- 


TUN-6046 + G-40
- 


ROP-4001M + RM-60R
- 

SAL-4001 + G-40S
- 

EKS-4001 + 1xEKS (4xEKS)
- 

EKS-4001W
- 

SAO-P8 + AWOZ-125S
- 


UCS-6000 8A(1x8A) + 2xAKU 7,5Ah
- 

ZSP100-2.5A-18



INTERNAT II I piętro

L.p.	nazwa pom.	posadzka	pow.
II 201	POKÓJ WYCHOWAWCÓW	panele	XXXX m²
II 202	SALA ZAJĘĆ	wykl. pcv	XXXX m²
202 A	SALA ZAJĘĆ	wykl. pcv	XXXX m²
202 B	SALA ZAJĘĆ	wykl. pcv	XXXX m²
202 C	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
202 D	KORYTARZ	tarkett	XXXX m²
II 203	ŚWIETLICA	wykl. dyw.	XXXX m²
II 104	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	bet.	XXXX m²
II 205	SYPIALNIA	plytki	XXXX m²
205 A	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
205 B	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
205 C	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
205 D	KORYTARZ	tarkett	XXXX m²
II 206	SYPIALNIA	plytki	XXXX m²
206 A	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
206 B	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
206 C	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
206 D	KORYTARZ	tarkett	XXXX m²
II 207	ŚWIETLICA	wykl. pcv - panele	XXXX m²
II 208	ŚWIETLICA	wykl. dywan.	XXXX m²
II 209	SYPIALNIA	wykl. dywan.	XXXX m²
209 A	SYPIALNIA	wykl. dywan.	XXXX m²
209 B	SYPIALNIA	wykl. dywan.	XXXX m²
209 C	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
209 D	KORYTARZ	plytki	XXXX m²
II 210	ŚWIETLICA	wykl. dywan.	XXXX m²
II 211	SYPIALNIA	plytki	XXXX m²
211 A	ŁAZIENKA	tarkett	XXXX m²
211 B	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
211 C	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
211 D	KORYTARZ	tarkett	XXXX m²

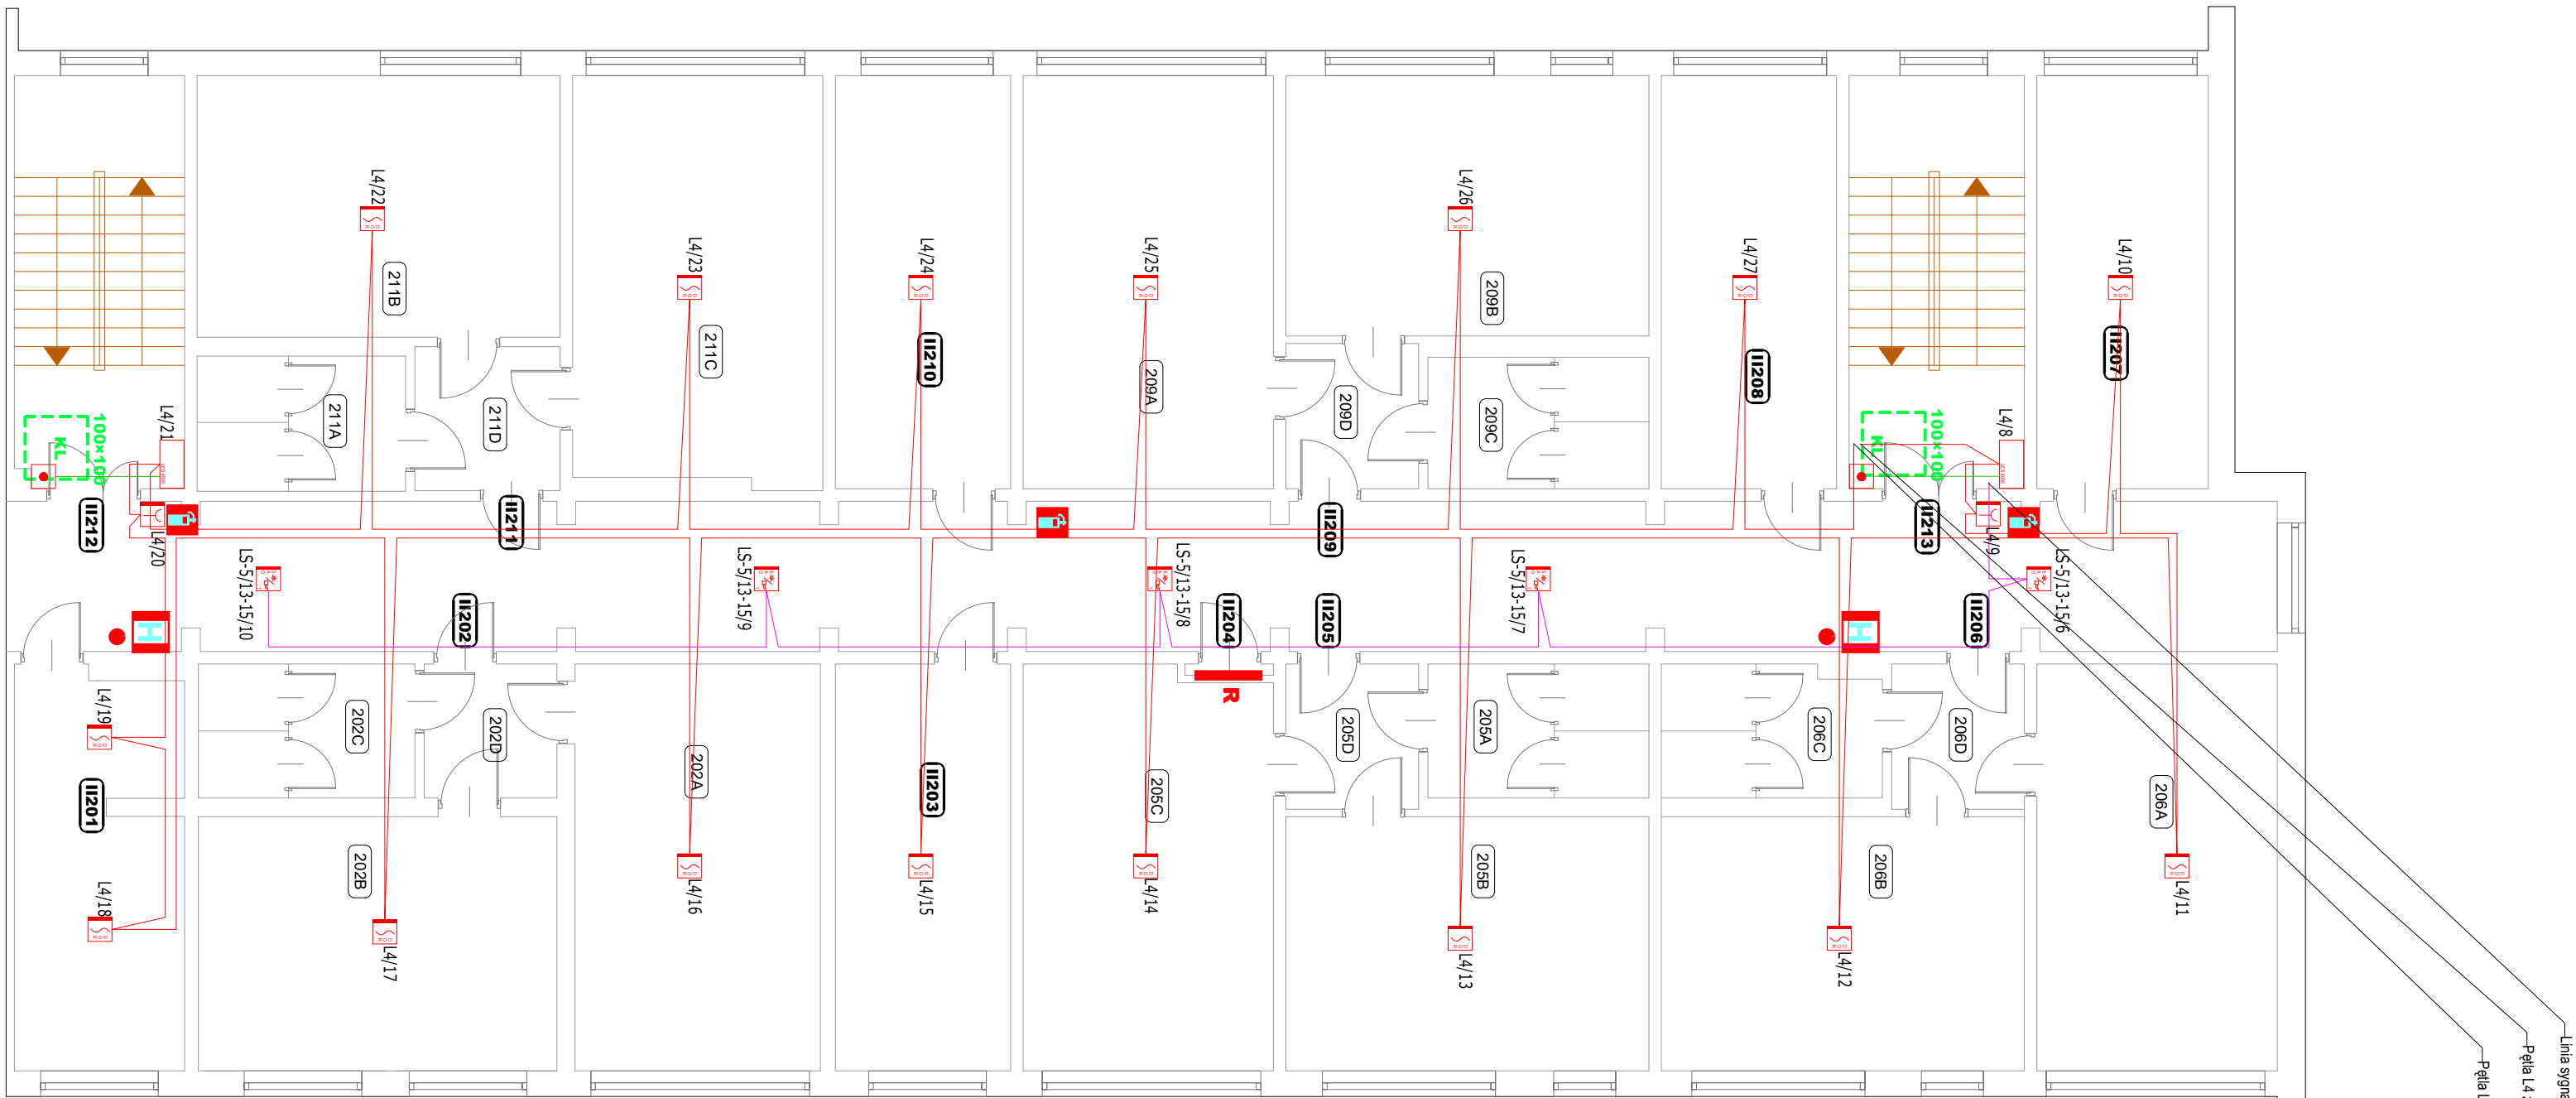

Linia sygnałowa z parteru  
Pełnia L4 z parteru do elementu L4/7  
Pełnia L4 na parter do elementu L4/28

ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ SSP - CZUJKI WRAZ Z Z  
ISTNIEJĄCYM OKABLOWANIEM NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I  
ZUTYLIZOWAĆ - KONDYGNACJA PARTERU I PIĘTRA  
NOWĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ W KANAŁACH PVC 20x30

 <b>Dawid RZÓSKA</b> ul. Oksywska 5 85 - 753 Bydgoszcz	TYTUŁ OPRACOWANIA: System SSP w budynku Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. Gen. Stanisława Maczka		BRANŻA: SYSTEM SYGNALIZACJA POŻARU
	ADRES: ul. Akademicka 3 w Bydgoszczy		DATA: 05.2023
	INWESTOR: Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 2		NR RYS.
	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA SSP (SEGMENT II)		SSP/5
Opracował: mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19		
Sprawdził: inż. Aleksander Michalski	KI-II-7342-97/98		

