


Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

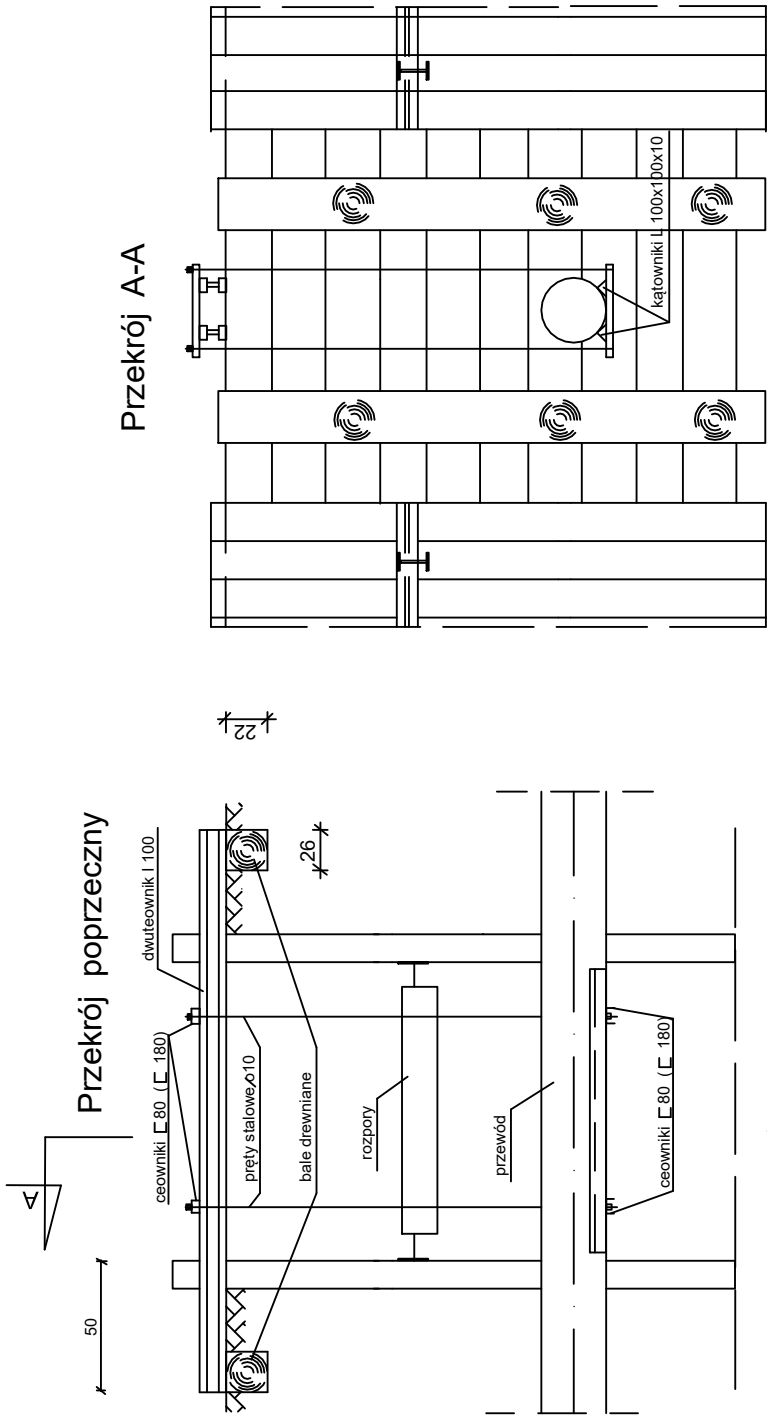

Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm  
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe <b>Gamma – Projekt</b> ul. Jaworzniaków 41, 80–180 Gdańsk			
Obiekt	Gdynia, ul. Manganowa, Porebskiego, Uranowa – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr: 1404, 1407, 1424, 1425, 1426, 1429, 1583, 1632/2, 1634, 1637, 1641, 1679/2 obr. 0023 Pogórze, jednostka ewid. 226201_1 M. Gdynia		NR RYS. C
Inwestor	PEWIK Gdynia sp. z o.o.		SKALA: ---
Nazwa rys.	Zabezpieczenie przewodów wodociąg. i gazowych		BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BT/194/01	DATA: 14-02-2022
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Kazuczyk	PDL/0142/PWBS/16	