


Blok betonowy pod zasuwę

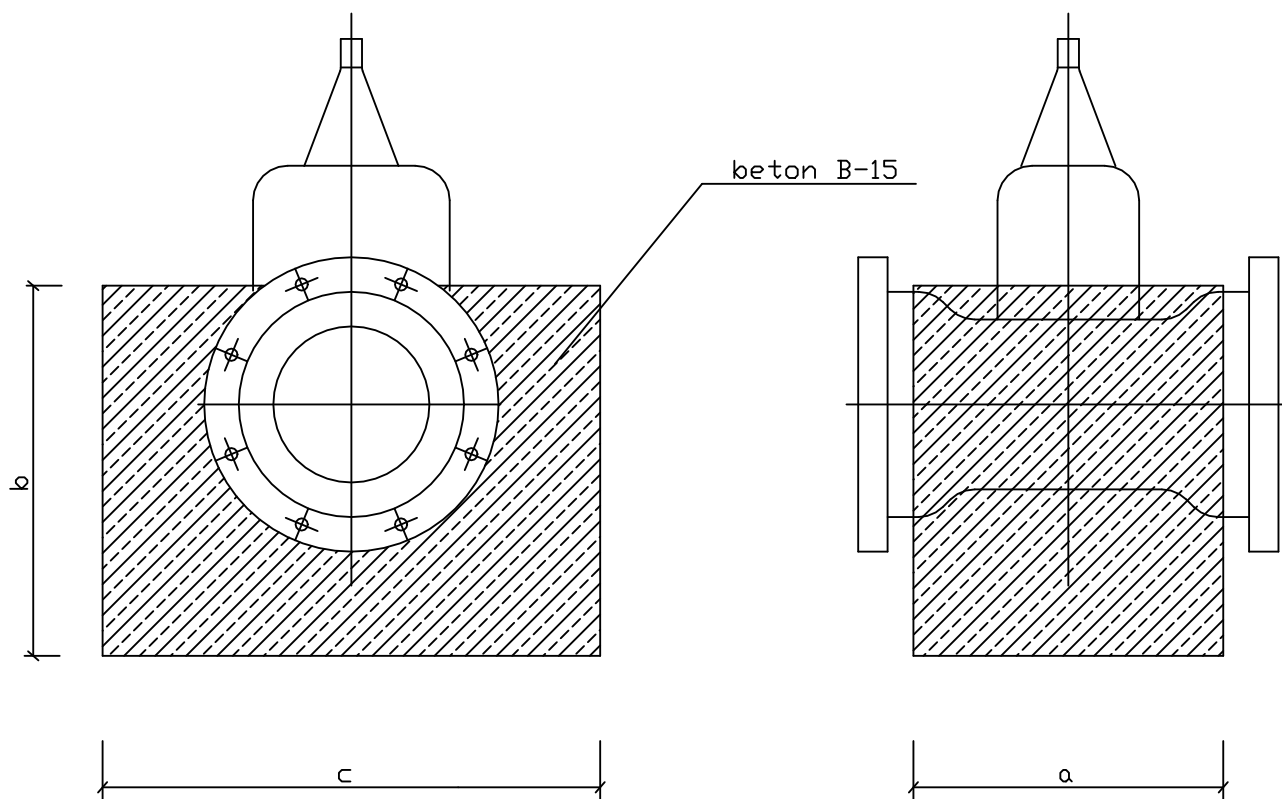

Średnica	Zasuwa kołnierzowa		
DN	a	b	c
80	180	200	480
100	200	220	500
150	250	280	550
200	300	340	600
250	350	395	650
300	400	445	700
350	450	495	750
400	490	550	800

Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe Gamma – Projekt ul. Jaworzników 41, 80–180 Gdańsk				
Obiekt	Gdynia, ul. Manganowa, Porębskiego, Uranowa – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr: 1404, 1407, 1424, 1425, 1426, 1429, 1583, 1632/2, 1634, 1637, 1641, 1679/2 obr. 0023 Pogórze, jednostka ewid. 226201_1 M. Gdynia			NR RYS. 6
Inwestor	PEWIK Gdynia sp. z o.o.			SKALA: ---
Nazwa rys.	Blok betonowy pod zasuwę			BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		DATA:
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Kazuczyk	PDL/0142/PWBS/16		14–02–2022