


TEMAT	OŚWIETLENIE DROGOWE
ZADANIE	Opracowanie projektu budowlanego na zadanie „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodków w miejscowości Tarnów Grodkowski.”
LOKALIZACJA	dz. nr : 45/11, 45/16, 45/20, 45/24, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 95, 224/1, [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, obręb 0068 Tarnów Grodkowski Jednostka ewidencyjna 160103_5 Grodków - obszar wiejski dz. nr : 137, 1086, obręb 0043 Grodków Jednostka ewidencyjna 160103_4 Grodków - obszar miejski
ADRES OBIEKTU	TARNÓW GRODKOWSKI - dz. nr: 45/11, 45/16, 45/20, 45/54, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 95, 224/1, [REDACTED] [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 137, 1086
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI
INWESTOR	 GMINA GRODKÓW 49-200 Grodków ul. Warszawska 29
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. PROJEKT TECHNICZNY 3. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

Dokumentację sporządzono we wrześniu 2022 r

SPIS TREŚCI

❖ STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO	str.1
Spis treści	str.2
Oświadczenie projektanta/sprawdzającego	str.3
❖ STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	str.3
1. Inwestor	str.4
2. Podstawa opracowania	str.4
3. Przedmiot opracowania	str.5
4. Zakres opracowania	str.5
5. Przedmiot inwestycji	str.5
6. Istniejący stan zagospodarowania	str.6
7. Opinia geotechniczna + geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	str.6
8. Projektowane zagospodarowanie terenu	str.7
9. Zestawienie powierzchni terenu	str.7
10. Dane o wpisie do rejestru zabytków	str.7
11. Dane o wpływie eksploatacji górniczej	str.7
12. Informacje i dane wg art.5 PB	str.7
13. Obszar oddziaływania obiektu	str.7
14. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	str.8
15. Wykaz rysunków	str.8
• Rysunek 1/E – Projekt zagospodarowania terenu	str.9
• Rysunek 2/E – Projekt zagospodarowania terenu	str.10
• Rysunek 3/E – Projekt zagospodarowania terenu	str.11
• Rysunek 4/E – Projekt zagospodarowania terenu	str.12
• Rysunek 5/E – Projekt zagospodarowania terenu	str.13
• Rysunek 6/E – Projekt zagospodarowania terenu	str.14
• Rysunek 7/E – Projekt zagospodarowania terenu	str.15
16. Dokumenty dołączone do projektu	str.8
• Załącznik nr 1 – Uprawnienia budowlane	str.29
• Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa	str.32
❖ STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO	str.16
17. Opis stanu istniejącego	str.17
18. Sieć oświetleniowa - zasilanie	str.17
19. Projektowane oświetlenie kablowe	str.17
20. Układanie kabli	str.19
21. Wykaz podstawowych materiałów	str.19
22. Charakterystyka instalacji zewnętrznych	str.20
23. Opis nazw własnych	str.21
24. Ochrona przeciwporażeniowa	str.25
25. Dane charakterystyczne obiektu	str.25
26. Wykaz rysunków	str.25
• Rysunek 8/E – Schemat jednokreskowy	str.26
• Rysunek 9/E – Schemat jednokreskowy	str.27
❖ DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	str.28
• Załącznik nr 1 – Uprawnienia budowlane	str.29
• Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa	str.32
• Załącznik nr 3 - Warunki przyłączenia	str.34
• Załącznik nr 4 - Uzgodnienie TNT TAURON	str.36
• Załącznik nr 5 - Uzgodnienie UM Grodków	str.37
• Załącznik nr 6 - Uzgodnienie ZDP w Brzegu	str.44
• Załącznik nr 7 - Uzgodnienie działka nr 224/1	str.46
• Załącznik nr 8 - Uzgodnienie Konserwator Zabytków w Brzegu	str.47
• Załącznik nr 9 - Protokół z narady koordynacyjnej	str.48
• Załącznik nr 10 - Obliczenia fotometryczne	str.55
• Załącznik nr 11 - Informacja BIOZ	str.64

TEMAT	OŚWIETLENIE DROGOWE
ZADANIE	Opracowanie projektu budowlanego na zadanie „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodków w miejscowości Tarnów Grodkowski.”
LOKALIZACJA	dz. nr : 45/11, 45/16, 45/20, 45/24, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 95, 224/1, [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, obręb 0068 Tarnów Grodkowski Jednostka ewidencyjna 160103_5 Grodków - obszar wiejski dz. nr : 137, 1086, obręb 0043 Grodków Jednostka ewidencyjna 160103_4 Grodków - obszar miejski
ADRES OBIEKTU	TARNÓW GRODKOWSKI - dz. nr: 45/11, 45/16, 45/20, 45/54, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 95, 224/1, [REDACTED] [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 137, 1086
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI
INWESTOR	 GMINA GRODKÓW 49-200 Grodków ul. Warszawska 29
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust 4a pkt2 i art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2531 z późniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego części elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Tarnów Grodkowski” został zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant (Imię i Nazwisko)	Specjalność Numer uprawnień	Data	Podpis
inż. Wiesław Borowski	Instalacyjna – elektryczna 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01	09.2022	 inż. Wiesław Borowski <small>Wyrażam zgodę na sporządzenie projektu budowlanego w zakresie sieci elektroenergetycznej i instalacji elektrycznych oraz na wydanie projektu budowlanego i przekazanie go do wykonania. Projektant: inż. Wiesław Borowski, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, tel. 71 755 13 13, fax 71 755 13 14, e-mail: w.borowski@elwibor.pl, NIP 613-106-60-04, REGON 230875039.</small>
Sprawdzający (Imię i Nazwisko)	Specjalność Numer uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Joachim Borowski	Instalacyjna – elektryczna 223/90/PW, WKP/IE/7163/02	09.2022	 mgr inż. Joachim Borowski <small>Wyrażam zgodę na sporządzenie projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych oraz na wydanie projektu budowlanego i przekazanie go do wykonania. Sprawdzający: mgr inż. Joachim Borowski, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, tel. 71 755 13 13, fax 71 755 13 14, e-mail: j.borowski@elwibor.pl, NIP 613-106-60-04, REGON 230875039.</small>

O P I S

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU „BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU 0,4 KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERNIE GMINY GRODKÓW W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW GRODKOWSKI”

BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Grodków, 49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

2. Podstawa opracowania

Projekt powstał na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomiędzy Inwestorem a firmą „ELWIBOR” Wiesław Ryszard Borowski

Przy projektowaniu części elektrycznej korzystano z następujących materiałów:

- Mapy do celów projektowych w skali 1:500
- Wizji lokalnej w terenie
- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
- Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi.
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne
- PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
- PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne wyboru klas oświetlenia.
- PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne.
- PN-EN13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
- PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia.
- PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz.492 ze zmianami).
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych Część V Instalacje elektryczne 1973 r.
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez Ustawę Prawo budowlane i dotychczas nie zastąpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.1232 ze zmianami).
- Normy czynnościowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczące sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
- Wykaz właścicieli władających
- Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
- Uzgodnienia branżowe
- Wytocznych inwestora

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia drogowego – sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV przy drodze na działkach w miejscowości Tarnów Grodkowski:

45/11	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
45/16	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
45/20	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
45/24	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
45/28	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
45/32	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
45/36	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
50/8	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
50/13	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
50/18	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
50/19	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
50/23	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
50/27	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
50/31	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
69/18	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
95	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
224/1	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
296/1	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
298	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
299	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
302	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
303	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
305	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
306	AM 1	Obręb 0068 Tarnów Grodkowski
137	AM 4	Obręb 0043 Grodków
1086	AM 4	Obręb 0043 Grodków

4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzi

- Wykonanie wykopu pod kabel
- Ułożenie taśmy stalowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Układanie rur ochronnych
- Ułożenie kabla projektowanego
- Montaż fundamentów
- Montaż słupów oświetleniowych
- Montaż wysięgników
- Montaż zabezpieczeń
- Montaż odgromników
- Montaż opraw oświetleniowych
- Podłączenie do istniejącego oświetlenia
- Wykonanie połączeń
- Wykonanie pomiarów
- Ochrona od porażeń
- Ochrona przepięciowa
- Uziemienia

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego – sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na działkach wg wykazu powyżej w miejscowości Tarnów Grodkowski w pasie drogowym na w/w działkach .

6. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie uliczne.

Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej sieci kablowej oświetlenia drogowego.

Tak też żaden obiekt budowlany ani budowla nie kolidują z zakresem tematu opracowania

7. OPINIA GEOTWECHNICZNA + geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

W dwóch miejscach projektowanych słupów dokonano badawczych wierceń w celu ustalenia warunków geotechnicznych terenu.

Ocenę gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie mikroskopowego badania próbek gruntu z warstwy nośnej pod słupy. Próba gruntu wykazała, że mamy do czynienia z glinami pylastymi o małym procencie wilgoci, które stanowią podłoże pod dla słupów sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego. Na podstawie tych badań obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W ocenie nie można pominąć też długoletniego okresu działania obciążeń, w których grunt nośny skonsolidował się (zgęstniał).

W oparciu o powyższe wiercenia i ocenę oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku Poz. 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją tj. budowa kablowej instalacji oświetlenia wraz z zabudową stanowisk słupowych występują proste warunki gruntowe. Projektowane urządzenia należy zaliczyć do niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia obiektów jak wyżej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategorię geotechniczną

Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów przyjęte dla gruntu średniego zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od naprężeń przewodów i od parcia wiatru.

inż. Wiesław Borowski
Upoważnienie do wyrażenia opinii geotechnicznej w zakresie:
inżynieria i projektowanie elektroenergetyki i elektroenergetyki urządzeń do projektowania,
projektowania, robót ziemnych i montażu, projektowania i budowy linii i sieci elektroenergetycznych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2005 r.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2005 r.
Cieplice Kłodzkie nr 0007/16/2015/16

JOACHIM BOROWSKI
mgr inż. elektryk
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetyki instalacji i linii
w zakresie instalacji i linii elektroenergetycznych niskiego napięcia
do projektowania, konstruowania i nadzoru nad ich budową
Plan: 11.01.03 z dn. 20.01.16 Dł. Urz. 8 par. 40
§ 8 ust. 2 § 5 ust. 1, § 8 ust. 1 § 13 ust. 1 art. 4 § 3 d)
Nr 223/90/PW cod. WGLIB nr 12/163/16

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wykonanie sieci kablowej oświetlenia drogowego.

W zakres prac wchodzi posadowienie typowych ogólnie dostępnych na rynku słupów oświetleniowych w miejscach wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Zasilanie słupów oświetleniowych oświetlenia drogowego należy wykonać kablem ziemnym typu YAKXS.

Oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED zamontować na projektowanych słupach oświetleniowych. Wykonać połączenia elektryczne opraw, zabezpieczeń i kabli zasilających.

Długość wykopu pod kabel : w linii prostej $898+1201=$ mb, 2099

Długość linii kablowej wynosi : $1030+1399=$ mb, 2429

Słup aluminiowy anodowany typu SAL-70G – szt. 53

Wysięgnik aluminiowy anodowany WR-2/1/0,95/5

Oprawy LED (od 25,6 do 45,5) W – szt. 53

9. Zestawienie powierzchni terenu

Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytków

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków (Uchwała XX/170/20 z dnia 2020.09.30 Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2896 z 07.12.2020, Uchwała VII/60/15 z dnia 2015.06.03 Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1454 z 19.06.2015, Uchwała XXII/197/20 z dnia 2020.12.16 Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 130 z 13.01.2021,) dla terenu w miejscowości Tarnów Grodkowski (KDZ – drogi zbiorcze, KDD – drogi dojazdowe, KDL – drogi lokalne).

11. Dane o wpływie eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

12. Informacja i dane wg art.5 PB

Inwestycja w części elektrycznej nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Spełnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami – sieć kablowa oświetlenia drogowego wykonana będzie z powtarzalnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów ogólnie dostępnych do obrotu:

- Słupy aluminiowe o wysokości 7 mb,
- Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35 mm²
- Oprawy oświetleniowe typu LED
- Wysięgniki rurowe aluminiowe typu WR o długości ramienia 0,95mb

Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materiałów w/w nie mają negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sąsiednie.

Pod względem wpływu obiektu na istniejący drzewostan inwestycja nie ma negatywnego wpływu. Nie zachodzi konieczność wycinki istniejących drzew. Znajdujące się drzewa w pobliżu projektowanej inwestycji nie kolidują z jej wykonaniem.

13. Obszar oddziaływania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm), oraz § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, określa się obszar oddziaływania inwestycji.

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej:

- PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”.

Z przepisów tych wynika, że projektowana sieć kablowa niskiego napięcia nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości.

Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

Projektowana linia kablowa przebiegać będzie w granicach w/w działek, a mianowicie w pasie drogowym w odległości ok. 0,5m od granicy przyległych działek.

Na mapie oznaczono obszar linią przerywaną koloru niebieskiego A-B-C-D-E-F-G-H-I-J.

14. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

15. Wykaz rysunków


- ~~Rysunek 1/E – Projekt zagospodarowania terenu~~
- ~~Rysunek 2/E – Projekt zagospodarowania terenu~~
- Rysunek 3/E – Projekt zagospodarowania terenu
- Rysunek 4/E – Projekt zagospodarowania terenu
- Rysunek 5/E – Projekt zagospodarowania terenu
- Rysunek 6/E – Projekt zagospodarowania terenu
- Rysunek 7/E – Projekt zagospodarowania terenu

16. Dokumenty dołączone do projektu

- ~~Uprawnienia budowlane~~ - załącznik nr 1
- ~~Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa~~ - załącznik nr 2

inż. Wiesław Borowski
Dokonałem budowę w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania, kierowania robotami budowlanymi, nadzoru nad realizacją w tym celu obiektów budowlanych (Pracownia Projektowa i Nadzoru Budowlanego i Inżynierskiego z siedzibą w Tarnobrodzie, ul. 11-go Listopada 11, 25-100 Tarnobród, tel. 15 812 10 10, fax 15 812 10 11, e-mail: w.borowski@wp.pl, NIP 142-223-901/PW, REGON 142223901, KRS 000014223901)

JOACHIM BOROWSKI
mgr inż. elektryk
Pracownia Budowlana w specjalności elektroenergetycznej i elektroenergetycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania, kierowania robotami budowlanymi, nadzoru nad realizacją w tym celu obiektów budowlanych (Pracownia Projektowa i Nadzoru Budowlanego i Inżynierskiego z siedzibą w Tarnobrodzie, ul. 11-go Listopada 11, 25-100 Tarnobród, tel. 15 812 10 10, fax 15 812 10 11, e-mail: j.borowski@wp.pl, NIP 142-223-901/PW, REGON 142223901, KRS 000014223901)

TEMAT	OŚWIECENIE DROGOWE
ZADANIE	Opracowanie projektu budowlanego na zadanie „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodków w miejscowości Tarnów Grodkowski.”
LOKALIZACJA	dz. nr : 45/11, 45/16, 45/20, 45/24, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 95, 224/1, [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, obręb 0068 Tarnów Grodkowski Jednostka ewidencyjna 160103_5 Grodków - obszar wiejski dz. nr : 137, 1086, obręb 0043 Grodków Jednostka ewidencyjna 160103_4 Grodków - obszar miejski
ADRES OBIEKTU	TARNÓW GRODKOWSKI - dz. nr: 45/11, 45/16, 45/20, 45/54, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 95, 224/1, [REDACTED] [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 137, 1086
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI
INWESTOR	 <p>GMINA GRODKÓW 49-200 Grodków ul. Warszawska 29</p>
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust 4a pkt2 i art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2531 z późniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego części elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Tarnów Grodkowski” został zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

[illegible]

O P I S


DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
„BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O
NAPIĘCIU 0,4 KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERNIE GMINY GRODKÓW
W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW GRODKOWSKI”
BRANŻA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

17. Opis stanu istniejącego

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie uliczne.

18. Sieć oświetleniowa – zasilanie

○

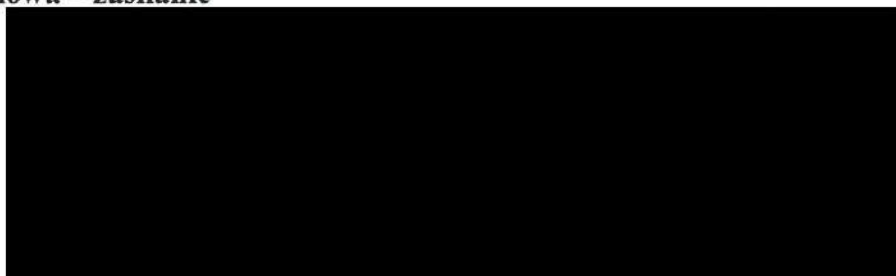

- Zgodnie z warunkami zasilania TNT/NMG/2022-07-23/0001 z dnia 23.07.2022 r zasilanie odbywać się będzie:
 - z szafki oświetleniowej przy stacji Tarnów Grodkowski OPZ80109 zlokalizowanej na działce nr 95 obręb 0068 Tarnów Grodkowski
 - z tablicy oświetleniowej w stacji Grodków Piekarnia OPZ80392 zlokalizowanej na działce nr 137 obręb 0043 Grodków










19. Projektowane oświetlenie kablowe

- Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
- Zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie wykonywać ręcznie
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
- W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej zabudować słupy oświetleniowe aluminiowe z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową:

○



○

- 
- Obwód z tablicy oświetleniowej ze stacji Grodków Piekarnia OPZ80392 (działka nr 137)
 - Oświetlenie drogi
 - Słup SAL-70G
 - Wysięgnik WR-2/1/0,95/5
 - Fundament B-51
 - Kat nachylenia 5°
 - Oprawa IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster
 - Oprawa IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster
 - Posadowienie zgodnie z Rys.3/E, Rys.4/E, Rys.5/E, Rys.6/E,
- Obwód z szafki oświetleniowej ze stacji Tarnów Grodkowski OPZ80109 (działka nr 95)
 - Oświetlenie drogi
 - Słup SAL-70G
 - Wysięgnik WR-2/1/0,95/5
 - Fundament B-51
 - Kat nachylenia 5°
 - Oprawa IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster
 - Posadowienie zgodnie z Rys.5/E, Rys.6/E, Rys.7/E,
- Pomiędzy zabudowanymi słupami oświetleniowymi ułożyć linię kablową kablem typu YAKXS 4x35 mm² o łącznej długości  mb 2429
 - 
 - 
 - 
 - ze stacji 80392 obwód L1 – 1399 mb
 - ze stacji 80109 obwód L2 – 1030 mb
- Długość wykopu pod kabel wynosi  mb 2099
 - 
 - 
 - 
 - ze stacji 80392 obwód L1 – 1201 mb
 - ze stacji 80109 obwód L2 – 898 mb
- Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x3 mm i przysypać ziemią z wykopu
- Projektowane oświetlenie zasilić zgodnie z warunkami zasilania.
- Na słupie przyłączanym zabudować odgromniki typu SE30.166 oraz rozłącznik RSA-0/1 z wkładką WT-00/gF 10A
- W szafce oświetleniowej zastosować zabezpieczenia R303 D01gF 3x16A

- W tablicy oświetleniowej zastosować zabezpieczenia R303 D01gF 3x16A
- W złączach słupowych zastosować zabezpieczenia topikowe Bi Wts 4A.
- Słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć poprzez malowanie powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia (np. „HLG System” lub inną o równoważnych właściwościach). Nad powłoką zabezpieczającą, na wysokości 2,5m. Wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny – ustalony na etapie realizacji w UM Grodków.
- Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z Rys.8/E, Rys.9/E,
- Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nałożyć oznaczniki kablowe zawierające: nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia. Ponadto na wszystkie końcówki kabli nałożyć oznaczniki kierunkowe kabli zawierające: nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia, kierunek ułożenia kabla skąd – dokąd, długość kabla oraz nazwę firmy układającej kabel.
- Wszystkie elementy łączone poprzez skręcanie zabezpieczyć smarem.
- Pod drogą i wjazdami wykonać przejście metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub SRS o średnicy 110 mm na głębokości 1,2 m
- Rury na całej długości układać na warstwie piasku lub ziemi pozbawionej zanieczyszczeń w celu zabezpieczenia przed ugniataniem
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
- Zmierzona rezystancja uziomów nie może przekraczać wartości 10 Ω przy słupie oświetleniowym stosując przeliczniki rezystywności gruntu.
- Wszelkie prace wykonać zgodnie z załączonymi uzgodnieniami oraz zawartymi uwagami i wytycznymi:
 - Uzgodnienie UM Grodków
 - Uzgodnienie ZDP w Brzegu
 - Uzgodnienie TNT TAURON
 - Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków w Brzegu

20. Układanie kabli

- Kable należy układać w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczeń mogących spowodować uszkodzenie kabla.
- Ułożony kabel należy zasypać warstwą ziemi rodzimej 25 cm i ułożyć folię niebieską na całej długości wykopu.
- Głębokość ułożenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna być mniejsza niż 70 cm.
- Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nałożyć oznaczniki kablowe zawierające: nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia. Ponadto na wszystkie końcówki kabli nałożyć oznaczniki kierunkowe kabli zawierające: nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia, kierunek ułożenia kabla skąd – dokąd, długość kabla oraz nazwę firmy układającej kabel.
- Przy układaniu kabli obowiązuje norma N-SEP E-004.
- Przy każdej słupie należy zostawić zapas kabla o długości około 1,0 metra.
- Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru robót zanikowych
- Wykonane roboty winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez uprawnionego geodetę.
- Podczas prowadzenia robót ziemnych należy stosować zabezpieczenia dla osób trzecich.
- Zajęcie pasa drogowego uzgodnić z właściwym właścicielem drogi.
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE oraz normami.

21. Wykaz podstawowych materiałów

- Oprawy oświetleniowe IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light

Exhauster- 7 szt.

- Oprawy oświetleniowe IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light
- Exhauster- ■ szt. 46
- Słup aluminiowe SAL-70 G- ■ kpl. 53
- Fundament B-51- ■ szt. 53
- Wysięgnik WR-2/1/0,95/5- ■ szt. 53
- Kabel YKXS 4x35 mm² - ■ mb 2429
- Bednarka ocynkowana 30x3 mm - ■ mb 2429
- Rura Arota Ø 75 mm - ■ mb 2429
- Przewody : YDY 3x2,5 mm².

22. Charakterystyka instalacji zewnętrznych



- Zasilanie z tablicy oświetleniowej ze stacji Grodków Piekarnia OPZ80392 (działka nr 137)
 - Obwód oświetlenia drogowego
 - Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nN
 - Łączna długość linii kablowej – 1399 mb
 - Długość wykopu pod kabel – 1201 mb
 - Początek linii: zaciski prądowe na tablicy oświetleniowej
 - Koniec linii: słup nr L1/32
 - Oprawy oświetleniowe IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster- 25 szt.
 - Oprawy oświetleniowe IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster- 7 szt. (droga powiatowa)
 - Słup aluminiowy anodowany SAL-70G – 32 kpl.
 - Wysięgnik WR-2/1/0,95/5 – 32 szt.
 - Fundament B-51 – 32 kpl.
 - Rozłącznik R303 D01gF 3x16A – 1 szt.
 - Sterowanie programatorem astronomicznym
 - Typ kabla : YAKXS 4x35 mm²
- Zasilanie z szafki oświetleniowej ze stacji Tarnów Grodkowski OPZ80109 (działka nr 95)
 - Obwód oświetlenia drogowego
 - Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nN
 - Łączna długość linii kablowej – 1030 mb
 - Długość wykopu pod kabel – 898 mb
 - Początek linii: zaciski prądowe na tablicy oświetleniowej
 - Koniec linii: słup nr L2/21
 - Oprawy oświetleniowe IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster- 21 szt.
 - Słup aluminiowy anodowany SAL-70G – 21 kpl.
 - Wysięgnik WR-2/1/0,95/5 – 21 szt.
 - Fundament B-51 – 21 kpl.
 - Rozłącznik R303 D01gF 3x16A – 1 szt.
 - Sterowanie programatorem astronomicznym
 - Typ kabla : YAKXS 4x35 mm²

23. Opis nazw własnych

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety
- Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.
- Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09
- Szczelność komory optycznej IP66
- Szczelność komory elektrycznej IP66
- Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium
- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy

- Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor
- Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej
- Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrząsek. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Max. masa oprawy 4,9kg
- Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ


- Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty –25,6W, 45,5 W
- Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia.
- Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej.
- Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe działanie (przed zasilaczem)
- Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem
- Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak:
 - parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
 - dokumentacja oprawy, instrukcja montażu
 - instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej
 - lista części zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- Rodzaj źródła światła –LED
- Minimalny strumień świetlny panelu LED–4400lm, 6100lm,
- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
- Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych
- Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
- Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielanie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym)
- Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
- Temperatura barwowa źródeł światła: $4000\text{K} \pm 10\%$
- Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek
- Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009
- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny
- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny
- Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)


PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

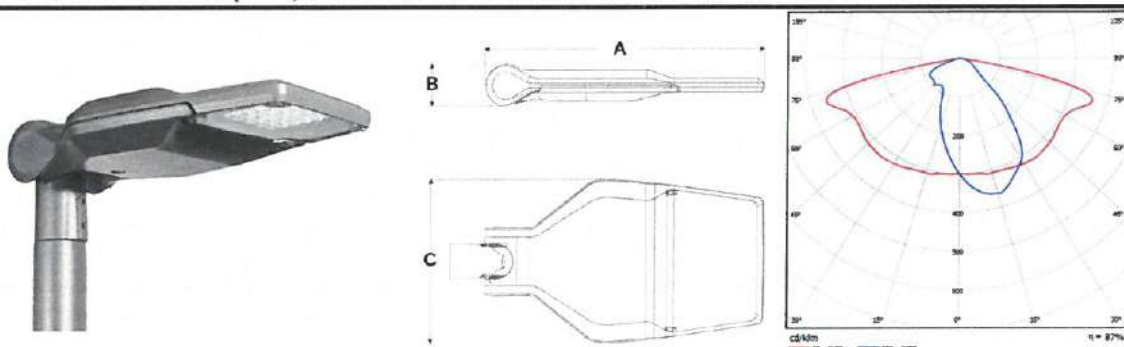

AxBxC (mm) - 587x94x294

- **Słup aluminiowy anodowany – powłoka 25um**
 - Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 7 m z wysięgnikiem o długości 0,95m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 7m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum $\phi 146$ podstawa słupa o wymiarach 260x 260, rozstaw śrub 200 x 200, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat.
 - **Żywotność słupa min 45 lat - potwierdzić aprobatą techniczną wystawioną przez zewnętrzną jednostkę badawczą.**
 - Słupy posadzić na fundamentach betonowych prefabrykowanych producenta słupów bądź fundamentach przez niego sugerowanych, stosowanie innych rozwiązań może wpływać na utratę gwarancji na całą konstrukcję.

Przykładowy wizerunek słupa i wysięgnika

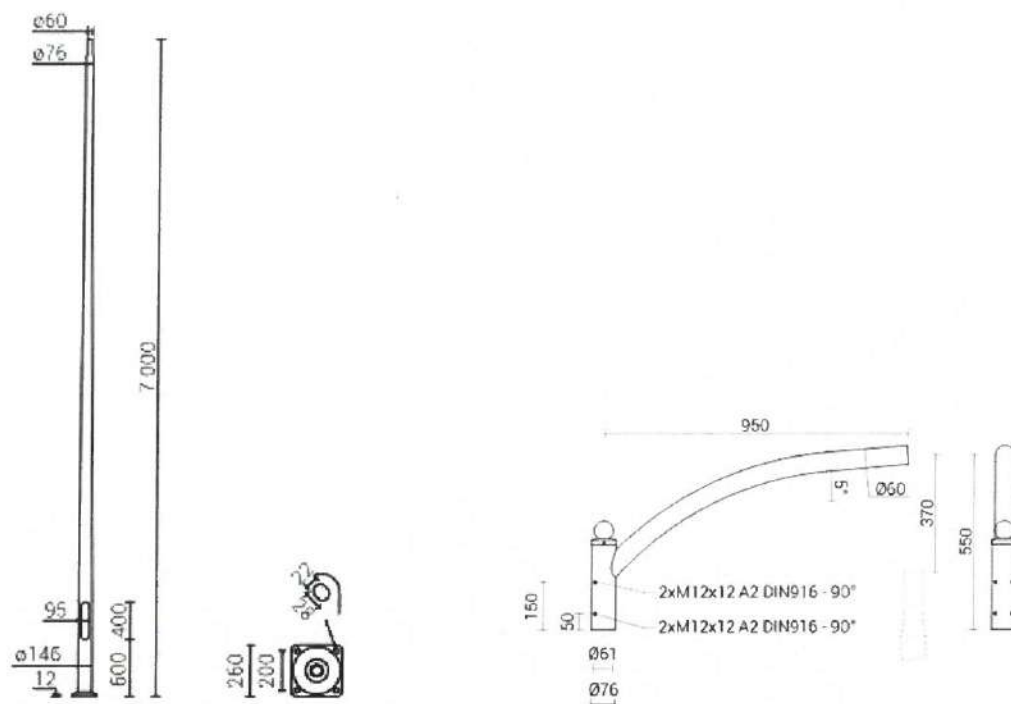

Słupy muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów łącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). Słupy mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa biernego w klasie NE2.

• Fundamenty

Na inwestycję należy stosować fundamenty betonowe wykonane z betonu. Końce śrubowe cynkowane ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulką termokurczliwą. Powierzchnia fundamentu pokryta środkiem impregnującym. Fundament sugerowane przez producenta słupów bądź jego produkcji. Stosowanie innych rozwiązań nie może wpływać na utratę gwarancji całej konstrukcji.

Dane techniczne:

- beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
- końce śrubowe cynkowane ogniowo,
- w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
- otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,
- powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).


Przykładowy wizerunek fundamentu

Po wykonaniu sieci wykonać pomiary kontrolne.

- Kable typu YAKXS 4x35 mm² - [REDACTED] mb 2429
- Wykop pod kabel - 2630 mb
- Oprawy oświetleniowe LED - [REDACTED] kpl. 53
- Słupy oświetleniowe aluminiowe - [REDACTED] kpl. 53
- Napięcie robocze 230/400 V
- Kategoria obiektu - XXVI
- Współczynnik wielkości obiektu - 1,5
- Parametr - długość L = [REDACTED] mb 2099

- ~~Rysunek 8/E – Schemat jednokreskowy~~
- Rysunek 9/E – Schemat jednokreskowy

[illegible][illegible]

TEMAT	OŚWIETLENIE DROGOWE
ZADANIE	Opracowanie projektu budowlanego na zadanie „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodków w miejscowości Tarnów Grodkowski.”
LOKALIZACJA	dz. nr : 45/11, 45/16, 45/20, 45/24, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 95, 224/1, [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, obręb 0068 Tarnów Grodkowski Jednostka ewidencyjna 160103_5 Grodków - obszar wiejski dz. nr : 137, 1086, obręb 0043 Grodków Jednostka ewidencyjna 160103_4 Grodków - obszar miejski
ADRES OBIEKTU	TARNÓW GRODKOWSKI - dz. nr: 45/11, 45/16, 45/20, 45/54, 45/28, 45/32, 45/36, 50/8, 50/13, 50/18, 50/19, 50/23, 50/27, 50/31, 69/18, 224/1, [REDACTED] [REDACTED] 296/1, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 137, 1086
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI
INWESTOR	 GMINA GRODKÓW 49-200 Grodków ul. Warszawska 29
STADIUM	DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU
SPIS ZAWARTOŚCI	<ol style="list-style-type: none"> Załącznik nr 1 - Uprawnienia budowlane Załącznik nr 2 - Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik nr 3 - Warunki przyłączenia Załącznik nr 4 - Uzgodnienie TNT TAURON Załącznik nr 5 - Uzgodnienie UM w Grodkowie Załącznik nr 6 - Uzgodnienie ZDP w Brzegu Załącznik nr 7 - Uzgodnienie działka nr 224/1 Załącznik nr 8 - Uzgodnienie Konserwator Zabytków w Brzegu Załącznik nr 9 - Protokół z narady koordynacyjnej Załącznik nr 10 - Obliczenia fotometryczne Załącznik nr 11 - Informacja BIOZ