


- ① Dojazd PVC200 – rzędna dna 98,60  
② Wylot ścieków PE63 – rzędna osi 99,60  
③ Przepust przewodów PVC110 – rzędna dna ~100,30

18	Pływak	4	
17	Szafa sterownicza	1	
16	Kominiek wentylacyjny	2	PVC110
15	Paręcz złączowa	1	stal nierdzewna
14	Właz węblowy z kratą zabezpieczającą	1	stal nierdzewna
13	Podest uchylny	1	stal nierdzewna
12	Prowadnice Ø48,3x2	4	stal nierdzewna
11	Łańcuch	2	stal nierdzewna
10	Drabinka złączowa	1	stal nierdzewna
9	Kolektor Dn50	1	stal nierdzewna
8	Płan tłoczny Dn50	2	stal nierdzewna
7	Nasada pływająca TS2	1	
6	Zasuwa klinowa Dn50	2	żeliwo
5	Zawór zwrotny kulowy Dn50	2	żeliwo
4	Łącznik rur–koł Dn50	2	żeliwo
3	Kolano sprężające K550	2	żeliwo
2	Pompa zasilająca Metalchem MSV–15–22	2	
1	Zbiornik	1	polimerobeton
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał

OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

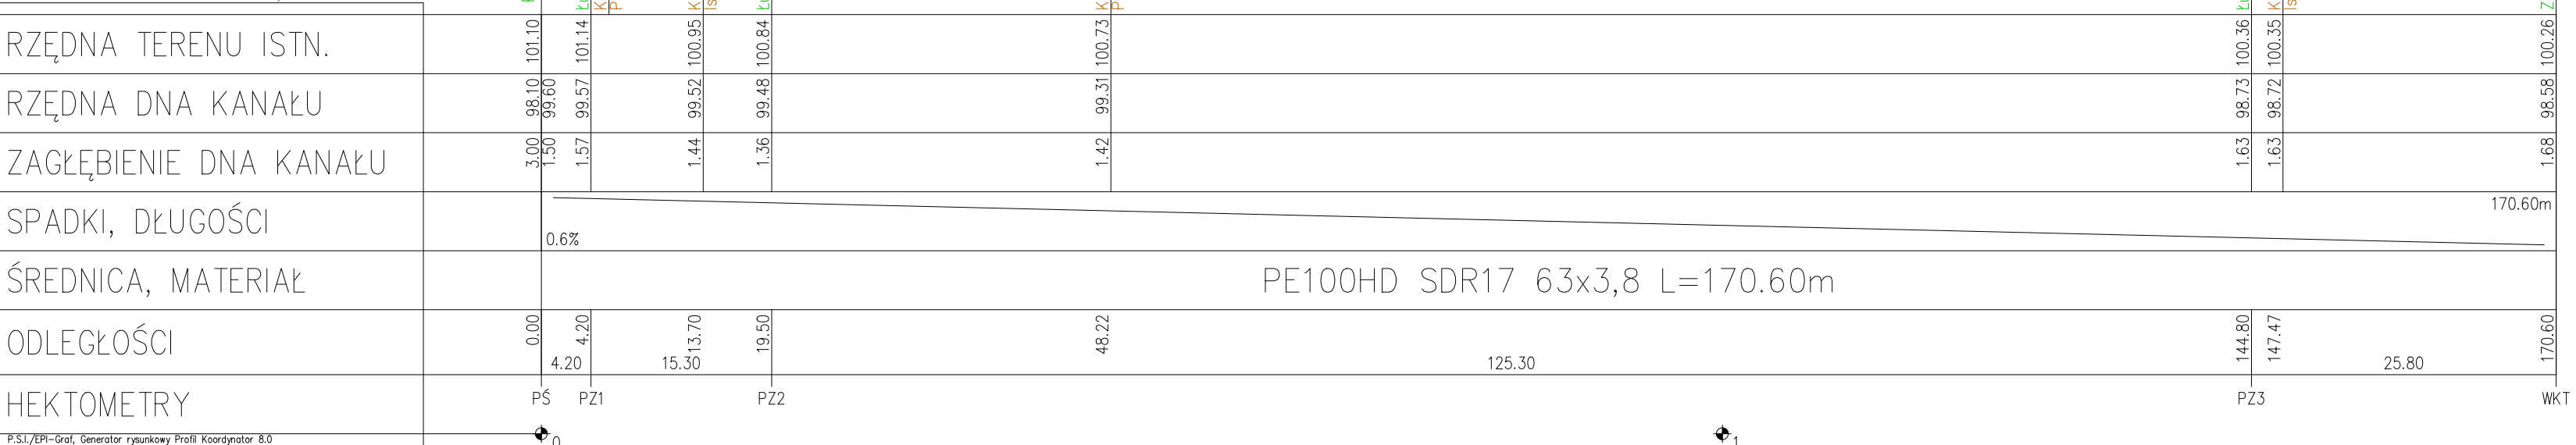

PE100HD SDR17 63x3,8 L=170.60m

Opracowanie projektu: INŻBUD Michał Pogorzelski ul. Wyzwolenia 8a 89-506 Kęsowo tel. 668 119 528			faza Proj. techniczna – wykonawczy
Temat rysunku: PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI TŁOCZNEJ			skala 1:100
projektant specjalności sanitarnej	mgr inż. SEBASTIAN GWARNY uprawnienia projektowe nr: PDM/0287/PBS/15	podpis	numer rysunku  PZT07
opracowujący specjalności sanitarnej	mgr inż. JAKUB GORLIK uprawnienia projektowe nr: PDM/0552/PWOS/10	podpis	
Temat projektu: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratońska, obręb: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn			23.03.2023 r