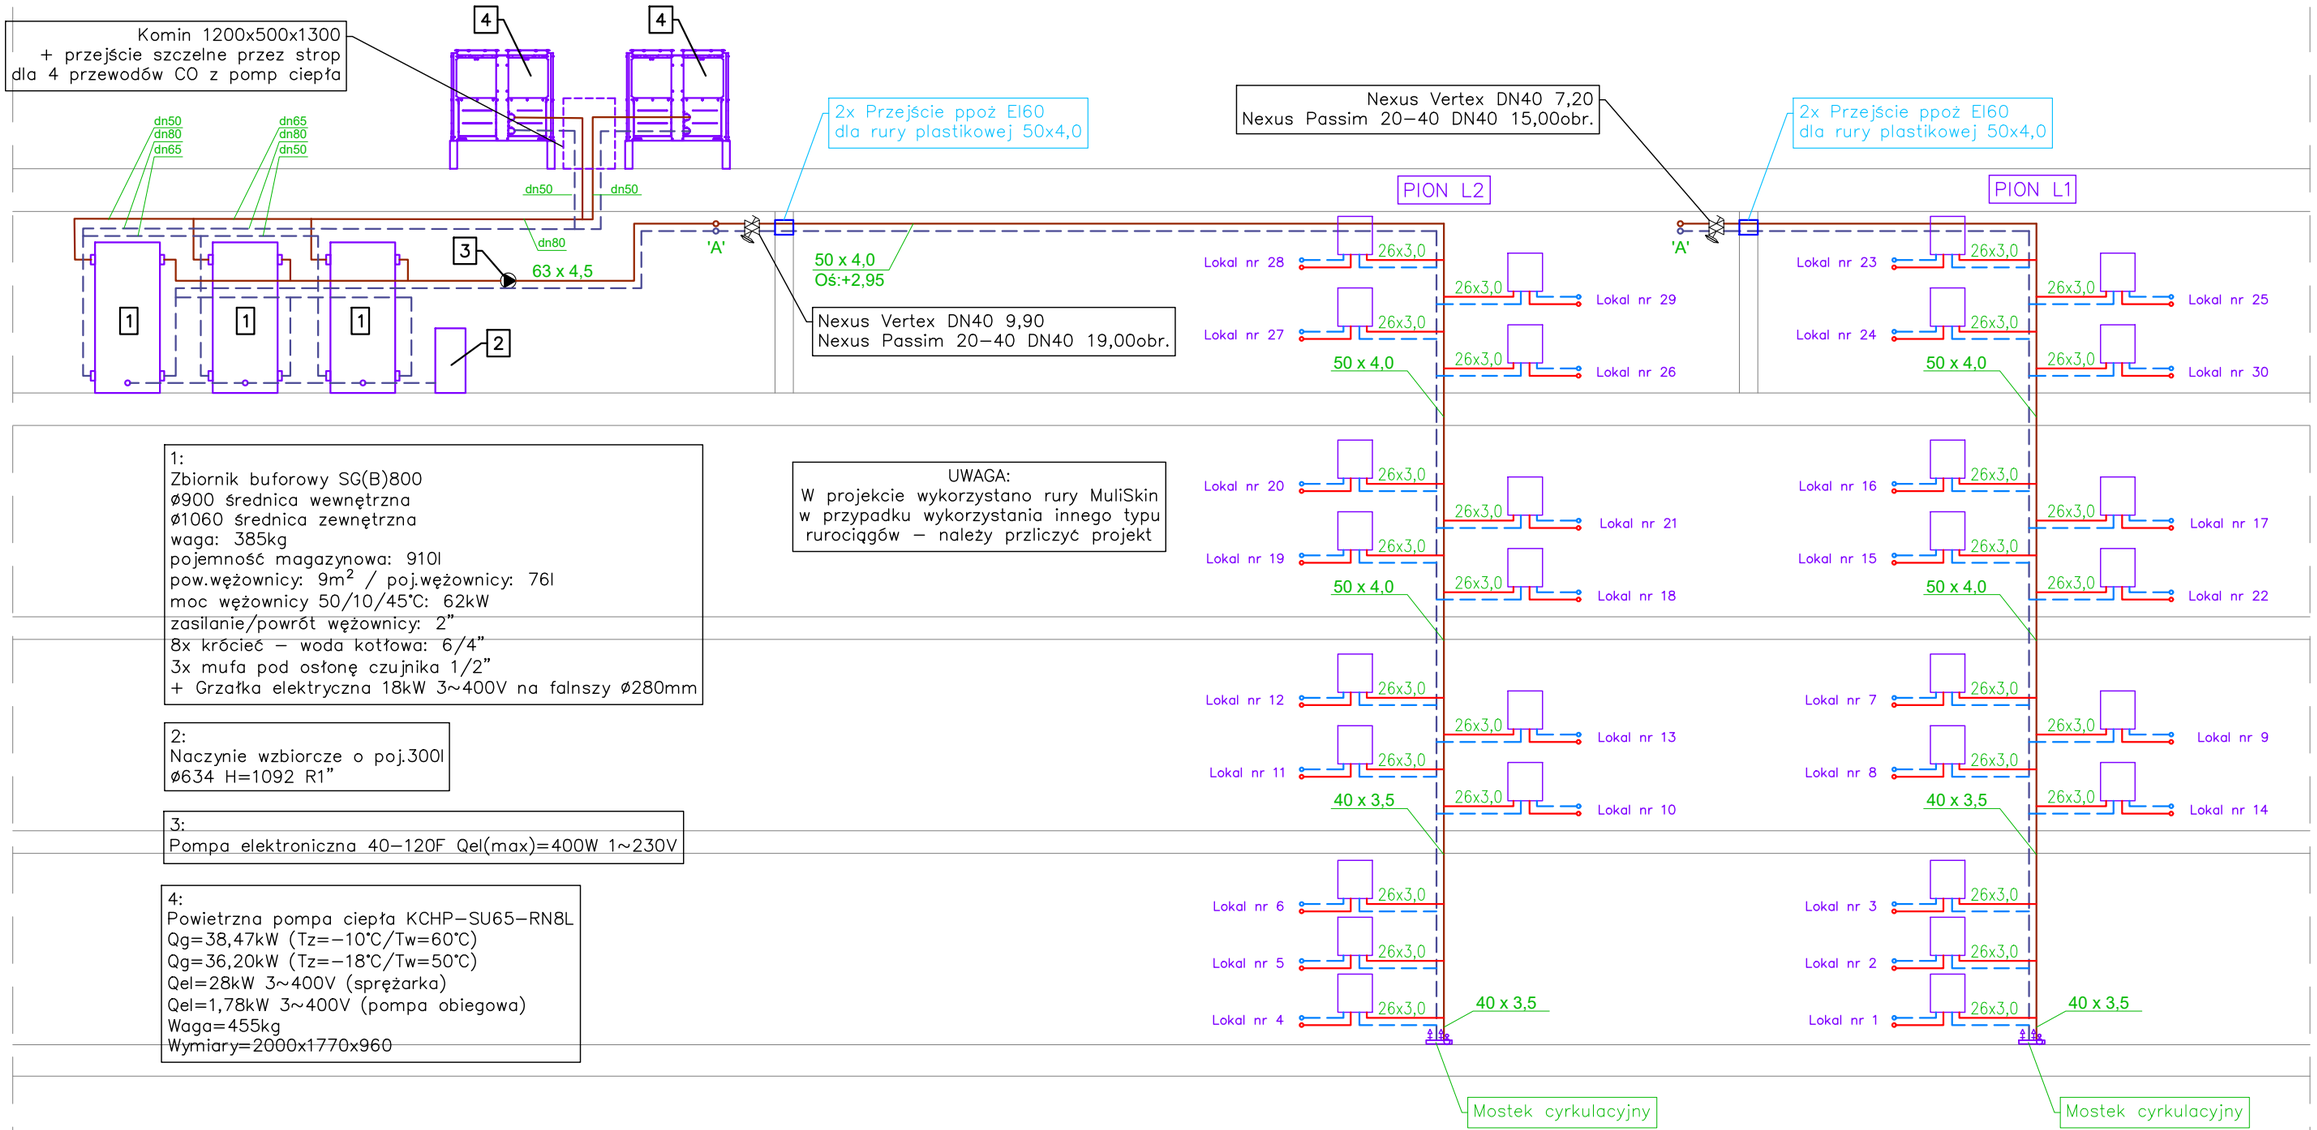

1:
Zbiornik buforowy SG(B)800
ø900 średnica wewnętrzna
ø1060 średnica zewnętrzna
waga: 385kg
pojemność magazynowa: 910l
pow.wężownicy: 9m^2 / poj.wężownicy: 76l
moc wężownicy 50/10/45°C: 62kW
zasilanie/powrót wężownicy: 2"
8x króciec – woda kotłowa: 6/4"
3x mufa pod osłonę czujnika 1/2"
+ Grzałka elektryczna 18kW 3~400V na falnszy ø280mm

2:
Naczynie wzbiorcze o poj.300l
ø634 H=1092 R1"

3:
Pompa elektroniczna 40-120F Qel(max)=400W 1~230V

4:
Powietrzna pompa ciepła KCHP-SU65-RN8L
Qg=38,47kW (Tz=-10°C/Tw=60°C)
Qg=36,20kW (Tz=-18°C/Tw=50°C)
Qel=28kW 3~400V (sprężarka)
Qel=1,78kW 3~400V (pompa obiegowa)
Waga=455kg
Wymiary=2000x1770x960

UWAGA:
W projekcie wykorzystano rury MuliSkin
w przypadku wykorzystania innego typu
rurociągów – należy przliczyć projekt

BUDYNEK A + B

Opracowanie projektu:	*INŻBUD Michał Pogorzelczyk* *ul. Wyzwolenia 8a* *89-506 Kęsowo* *tel. 668 119 528*		faza: *Proj. techniczno - wykonawczy*
Temat rysunku:	INSTALACJA OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE		skala: ----
projektant specjalności sanitarnej:	mgr inż. SEBASTIAN GWARNY *uprawnienia projektowe nr POM/0287/PBS/15*	podpis	numer rysunku: C006
sprawdzający specjalności sanitarnej:	mgr inż. JAKUB GORLIK *uprawnienia projektowe nr POM/0052/PWOS/10*	podpis	
Temat projektu:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKU MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A+B *dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratońska 89-520 Gostycyn,* *obręb: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn*		*23.03.2023 r*