




WĘZEL WO

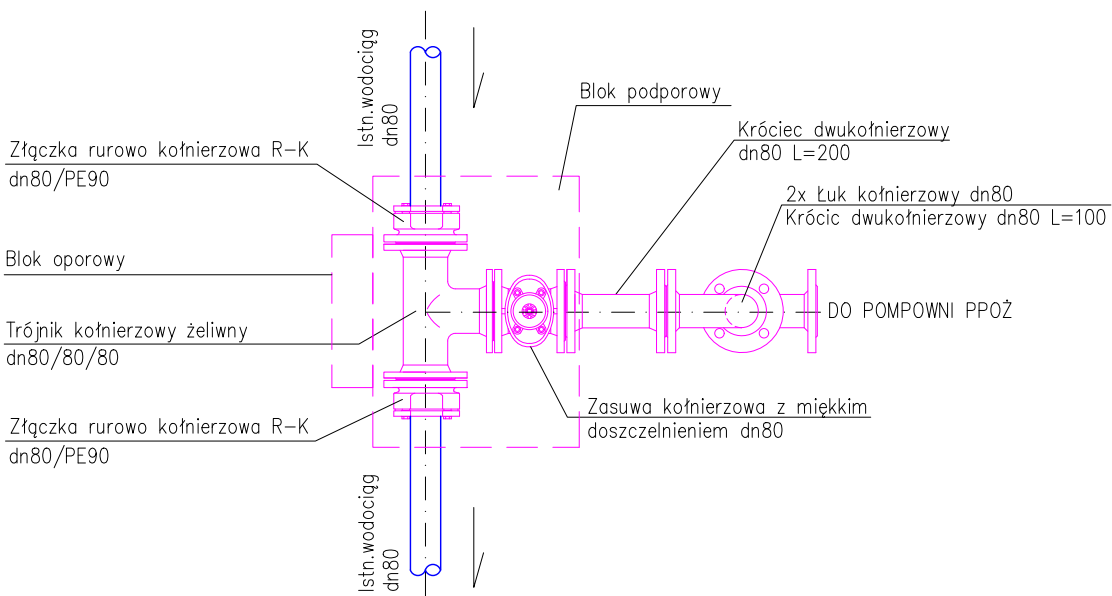

WĘZEL HP80

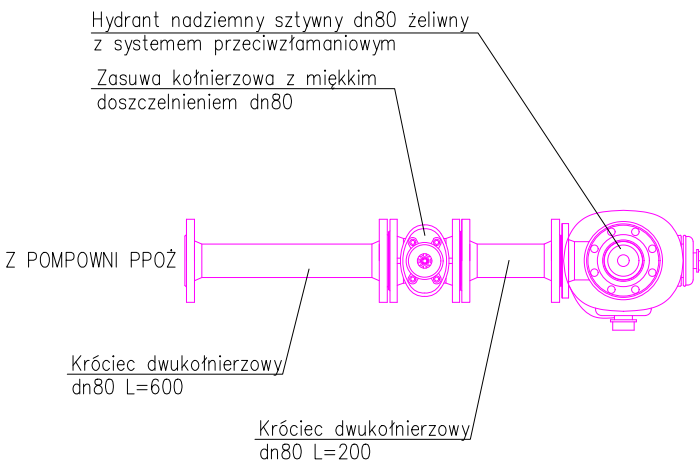


OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

	90.00 m n.p.m.				
RZĘDNA TERENU ISTN.	101.90	101.90	101.90	101.90	101.90
RZĘDNA OSI PRZEWODU	100.30	100.30	99.87	99.86	100.57
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.60	1.60	2.03	2.04	1.33
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.3%	2.10m	0.3%	2.60m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Żeliwo DN80	L=4.70m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.50	2.10	2.60	4.70
HEKTOMETRY	WO	PP	HP80		

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Wodociąg do celów ppoż

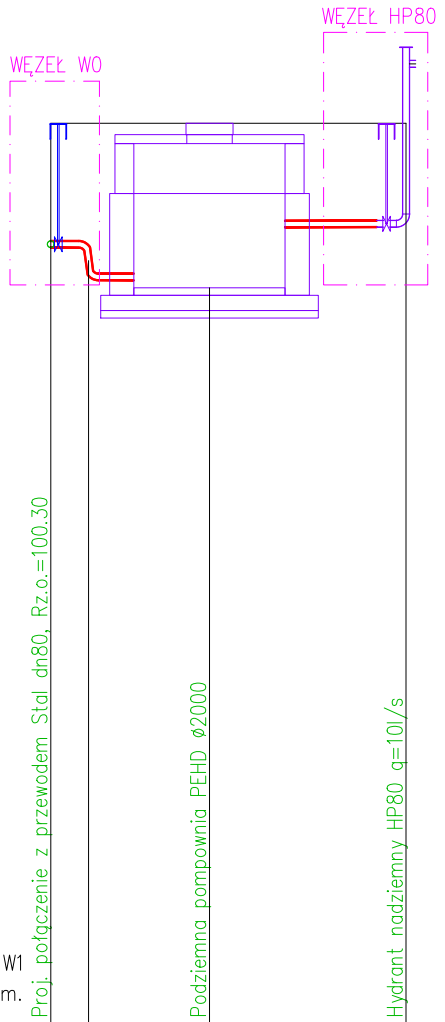

Opracowanie projektu:		INŻBUD Michał Pogorzelszyk ul. Wyzwolenia 8a 89-506 Kęsowo tel. 668 119 528		faza	Proj. techniczna - wykonawczy
Temat rysunku:		PROFIL WODOCIĄGU DO CELÓW PPOŻ		skala	1:100
projektant specjalności sanitarnej:	mgr inż. SEBASTIAN GWARNY uprawnienia projektowe nr POM/0287/PBS/15	podpis	PZT02		
sprawdzający specjalności sanitarnej:	mgr inż. JAKUB GORLIK uprawnienia projektowe nr POM/0052/PWOS/10	podpis			
Temat projektu:		BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratońska, obręb: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn			23.03.2023 r