


Przeciwpożarowy  
wyłącznik prądu  
przy głównym wejściu



Uwaga: Rodzaj wymaganego styku dla pożarowego wyłączenia UPS-a jaki należy zastosować w przeciwpowodziarowym przycisku wyłącznika prądu ustalić z dostawcą UPS-a

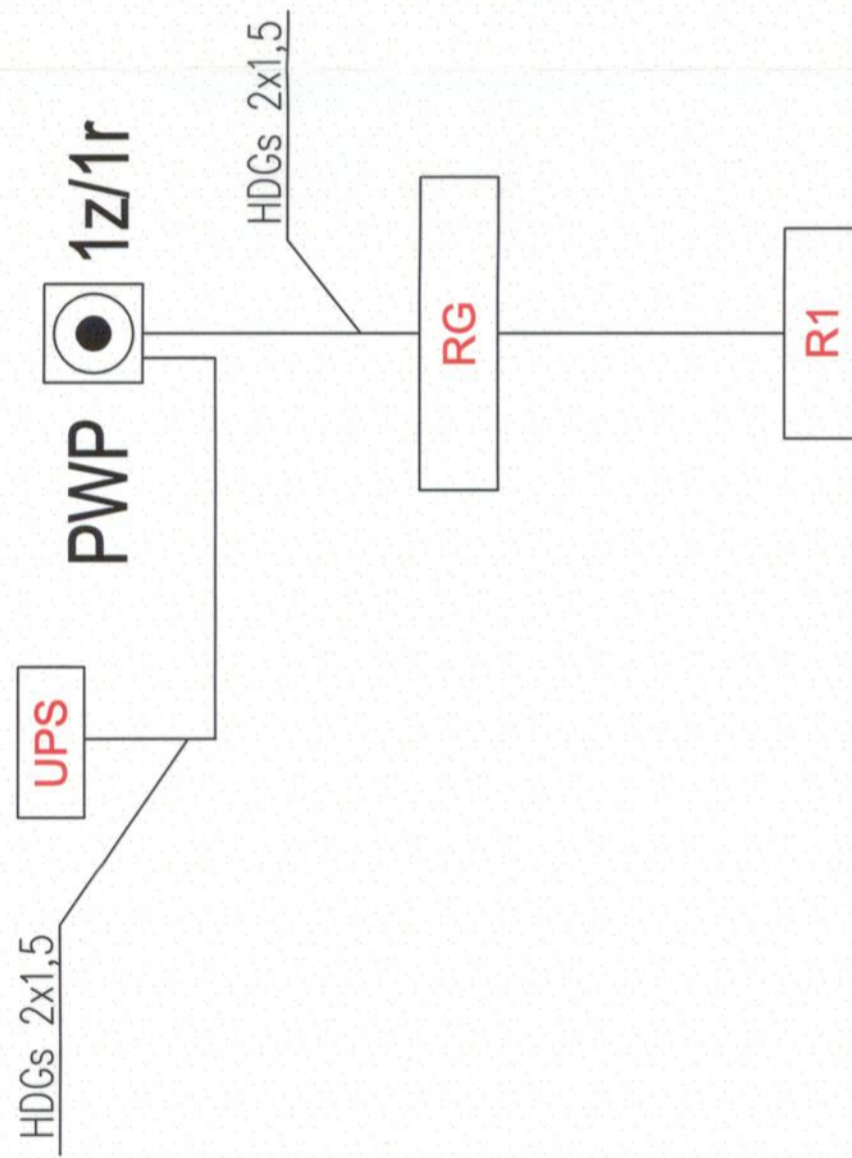

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH		Nr. Politechniki 97-400 Belchatów ul. Politechniki 1 tel./fax: (0-44) 633-34-34	
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „JAŚ I MALGOSIA” W BELCHATOWIE	NR RYS.	5
ADRES	dz. nr ewid. 398/1, obręb 10, miasto Belchatów ; osiedle 1-go Maja SKALA	DATA	-
PRZEDMIOT	SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA	NR UPR.	LOD/2008/PWOE/12
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Antoszczyk ul. Włocławska 10, 97-400 Belchatów tel. 602 22 22 22	NR UPR.	LOD/2278/PWOE/13
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Kabziński ul. Włocławska 10, 97-400 Belchatów tel. 602 22 22 22	DATA	12.2018