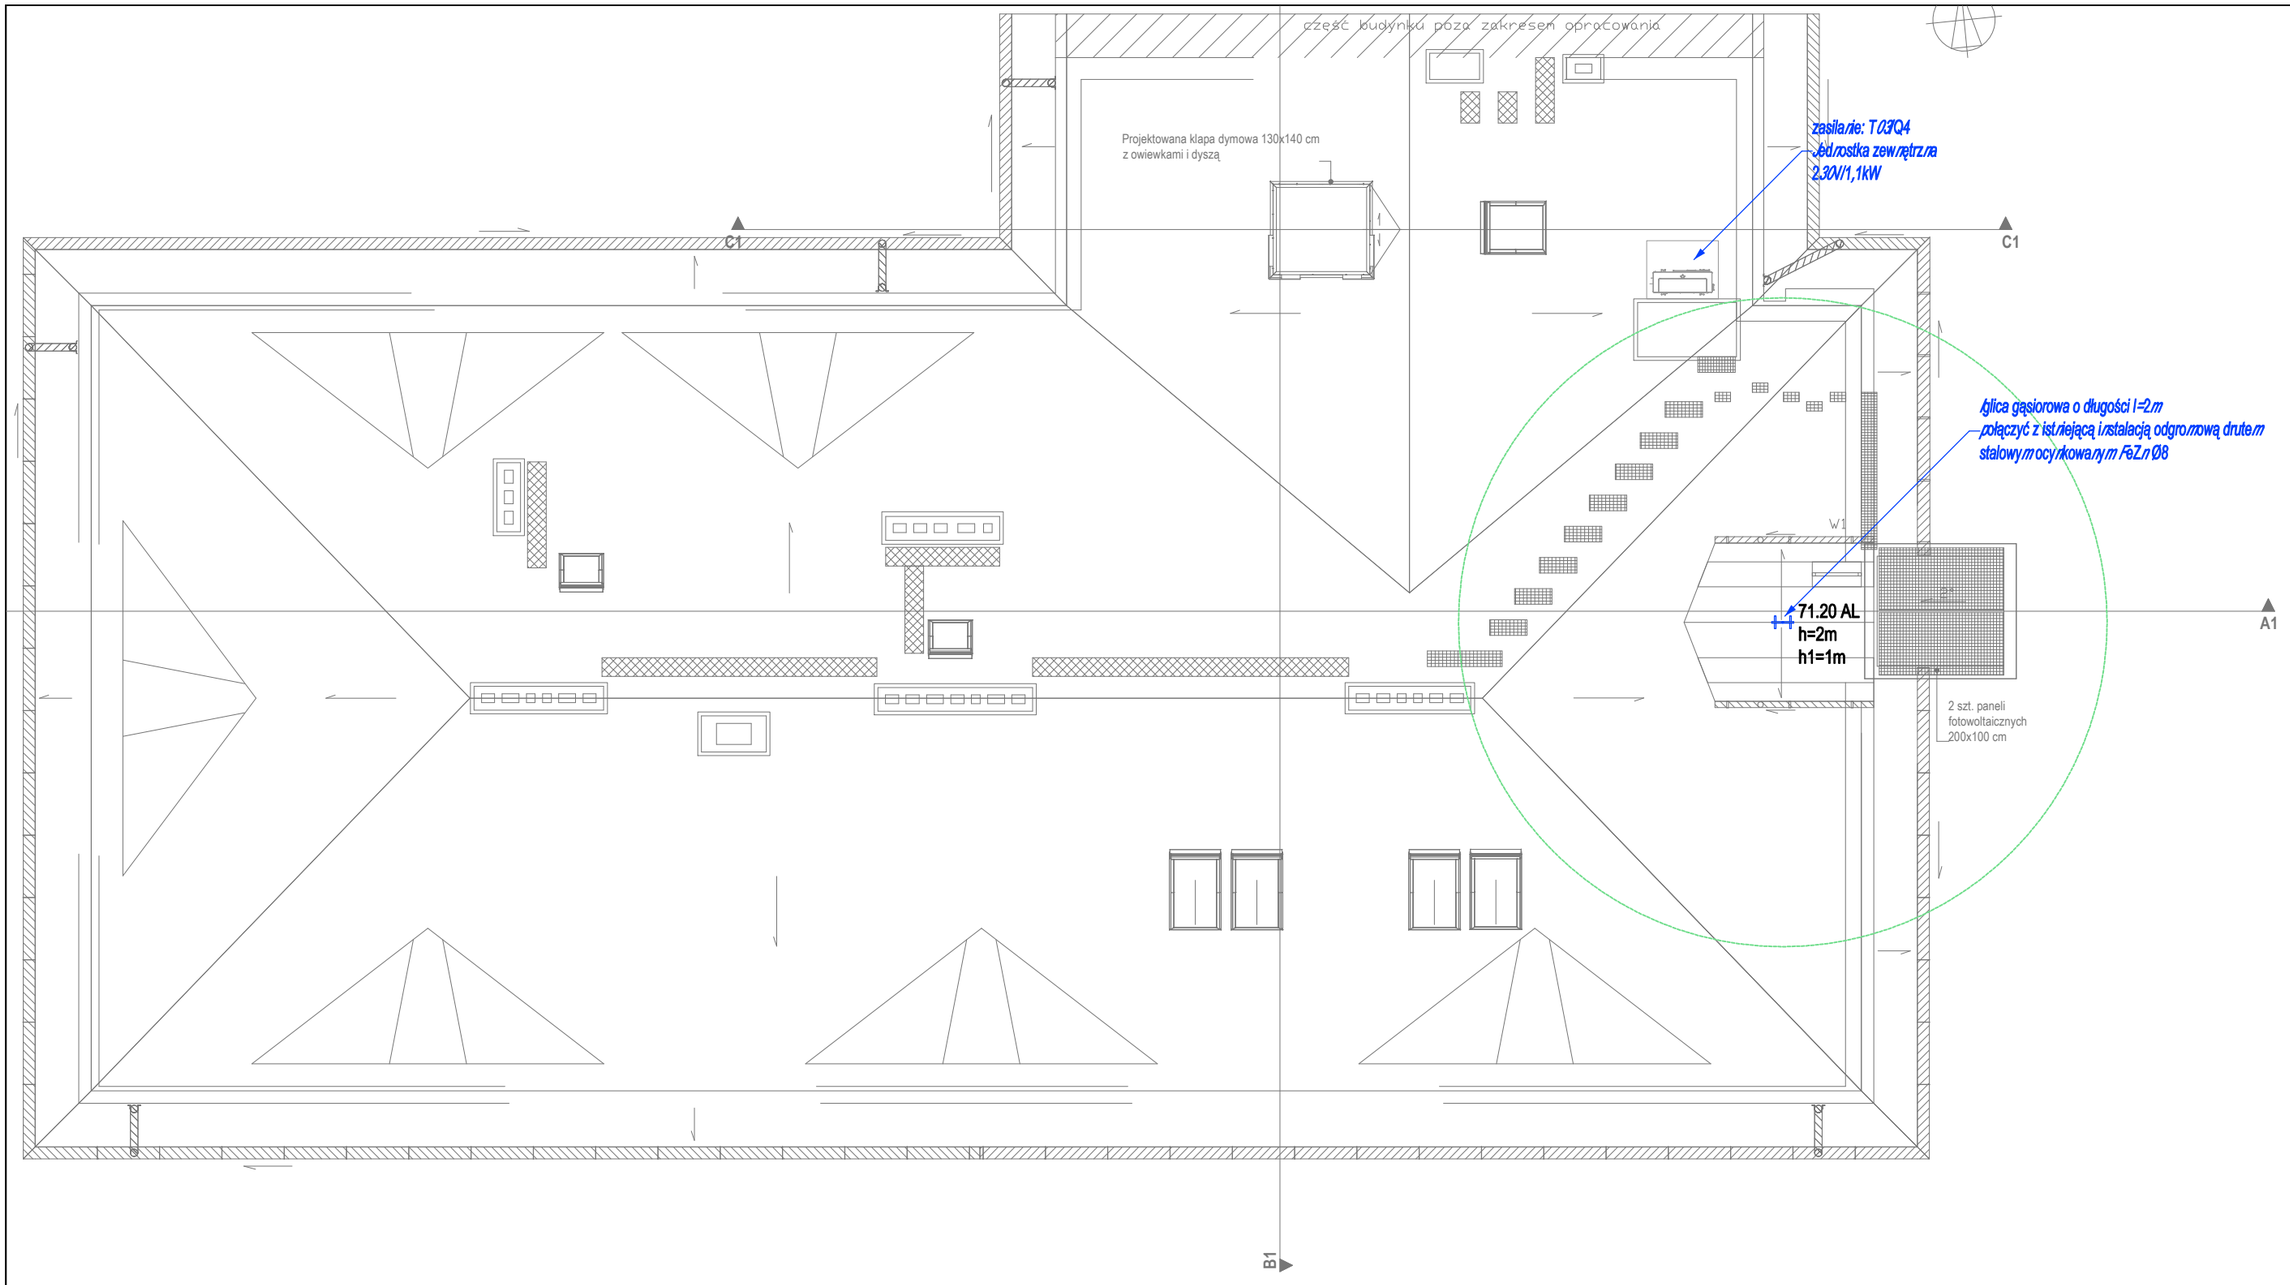

Linia gąsiorowa o długości l=2,0m połączyć z istniejącą instalacją odgromową drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Temat:

BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Tytuł:

RZUT DACHU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ / ODGROMOWEJ

Lokalizacja:

44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin, Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Tomasz BIENEK	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	TBienek		II 2024	1:100
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90 SLK/IE/3590/01	w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		Branża:	Faza:	Rys. nr :
					IE	P.T	IE-05

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE