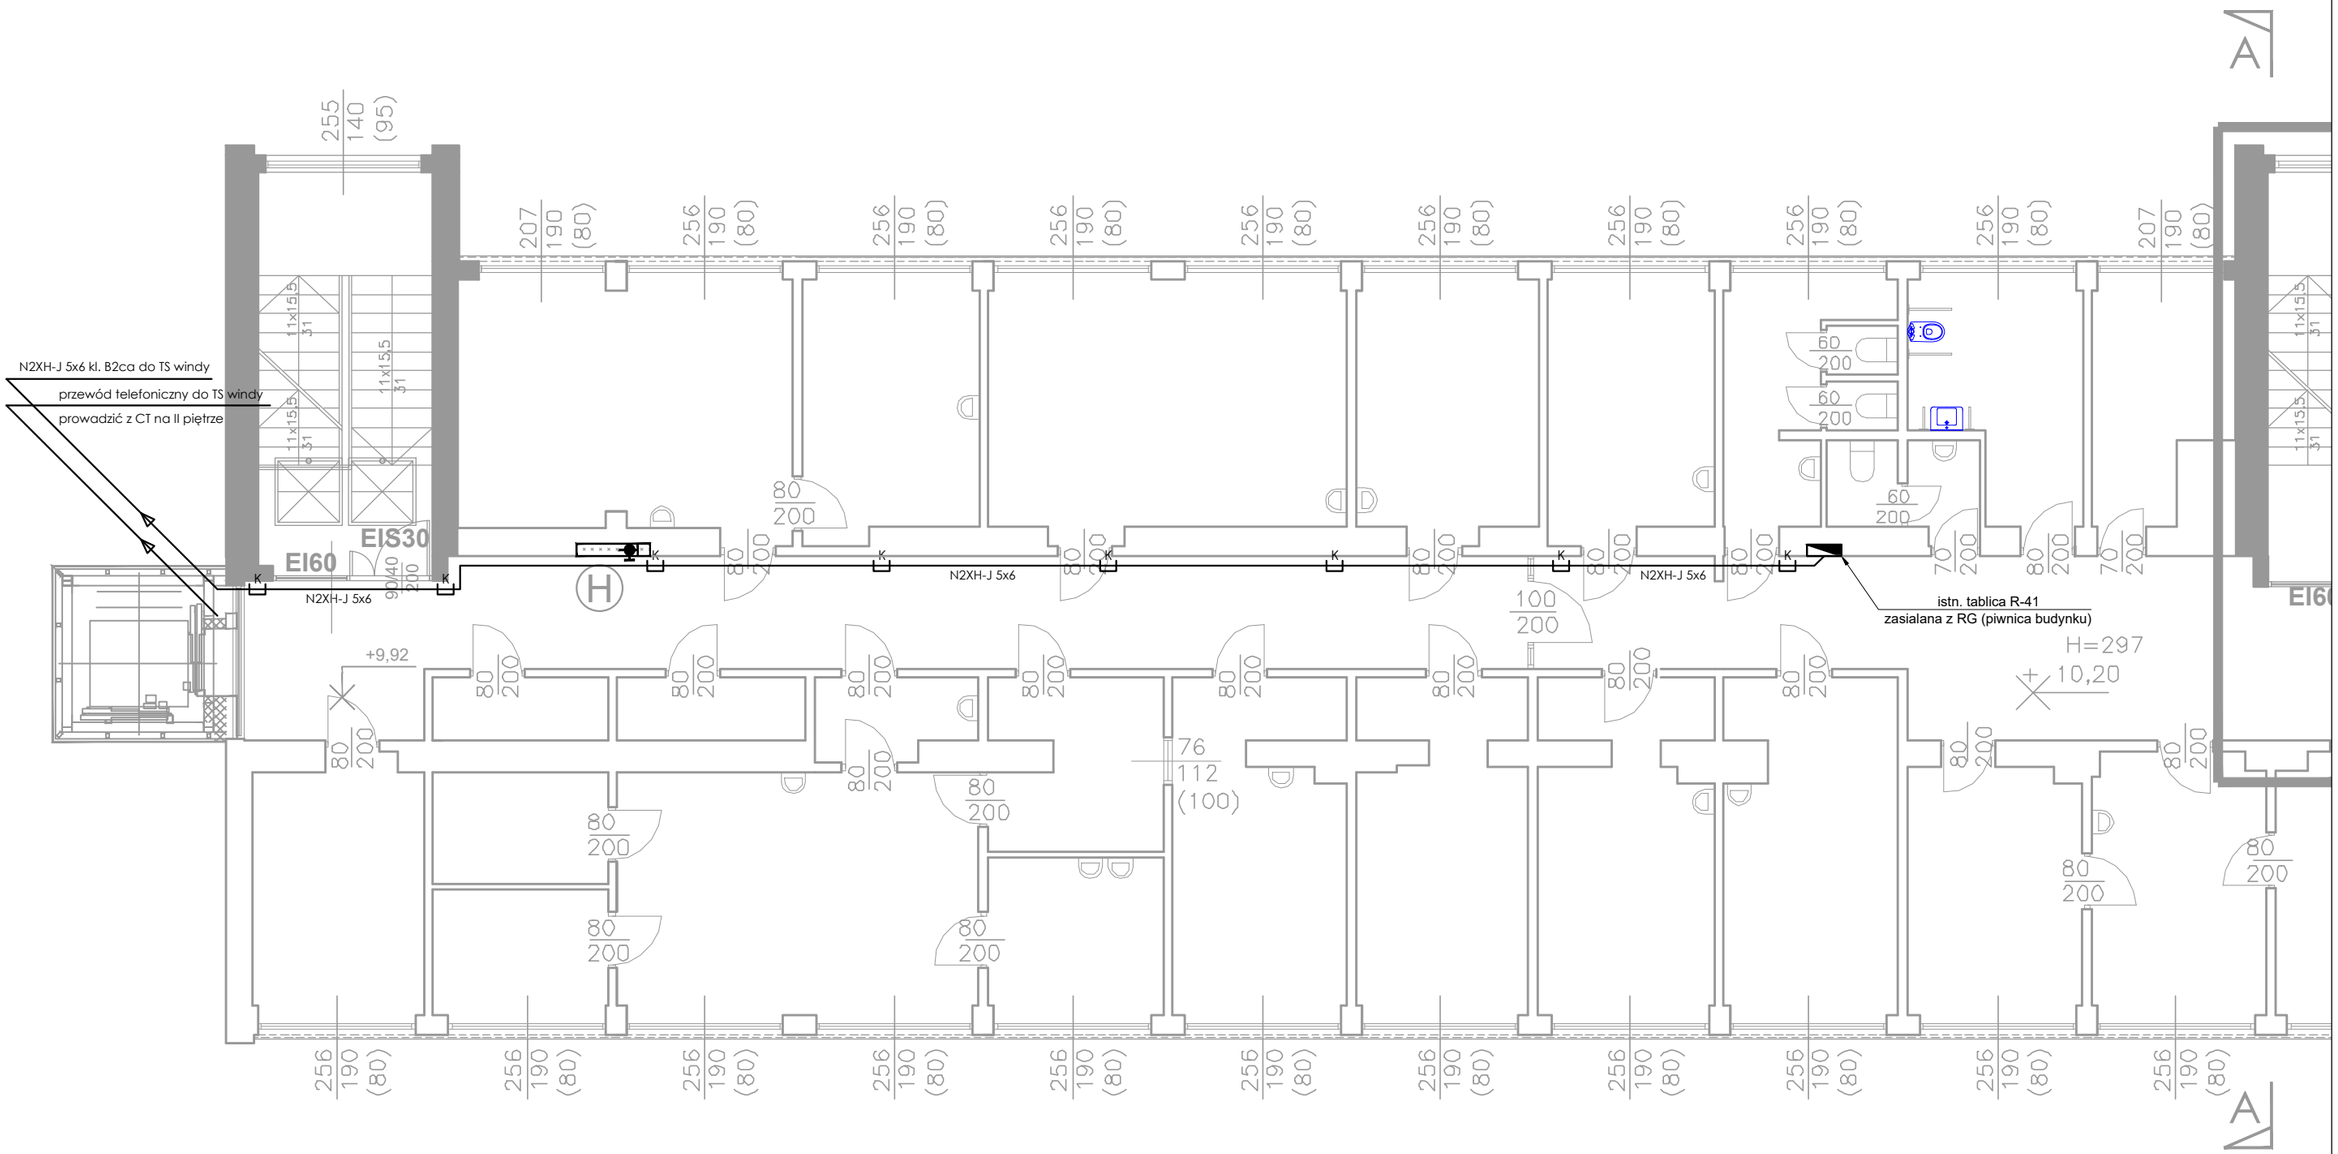

LEGENDA:

K K - istneiejąca trasa kablowa E-90 w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym;

UWAGA:

Przewody w szybie układac na drabinkach lub uchwytach w systemie E-90.

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

nazwa:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7 PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE DOBUDOWY SZYBU WINDY	opracował: mgr inż. Bartosz Jęczmionka (uprawnienia SEP E1-2877/654/21) projektant: mgr inż. Jerzy Korbela uprawniony do projektowania w specj. elektrycznej 13/98/Lw sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Białoskórski uprawniony do projektowania w specj. elektrycznej 115/94/Lw 30.06.2024	
branża:	ELEKTRYCZNA		
rysunek:	RZUT III PIĘTRA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	data: 30.06.2024	skala 1:100 / nr rys. E-03