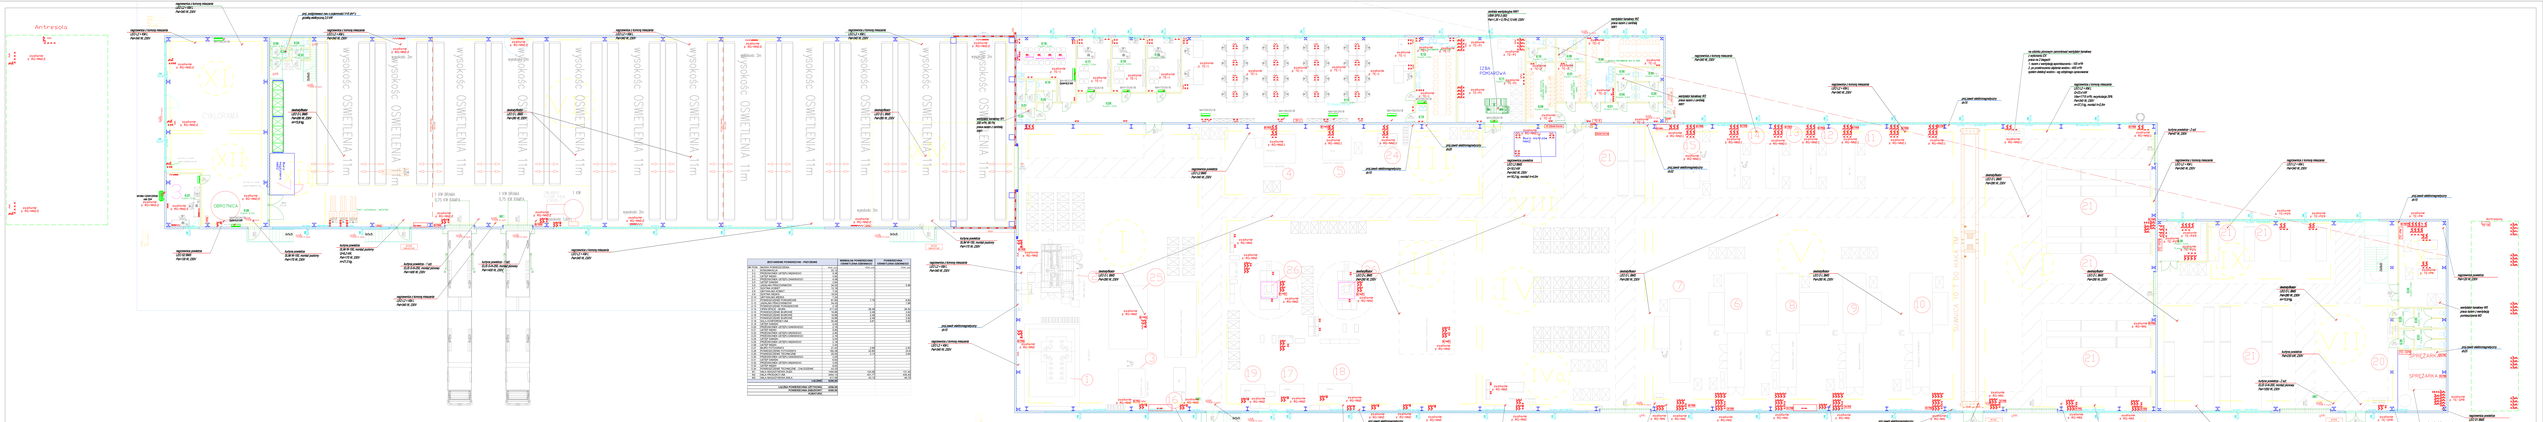
Antresola
XI
CHŁODNIA
OBRÓBNICA
WYSOKOŚĆ OŚWIETLENIA 11m
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
SPRZĄTANIE
SPRZĄTANIE
RAMPA
RAMPA
Łącznik jednobiegunowy 230V, 10A
Łącznik seryjny 230V, 10A IP20
Łącznik bistabilny
Czujnik obecności
Gniazdo teleteleniczne RJ45 kat.6
Gniazdo brzygoszczelne IP 44 16A 230V
Przyłącze 3/ 400V (L1,L2,L3,N,PE
Przyłącze 230V (L,N,PE)
Projektowana rozdzielnica elektryczna
Oznakowanie Przyłączy:
Sk+PB – Skrzynka przyłącze bezpiecznie;
G32A – Gniazdo trójfazowe 32A;
G16A – Gniazdo trójfazowe 16A;
G230V – Gniazdo jednofazowe 230V;
SP – Sprężone powietrze ciśnieniowe 1/2";
SPW – Przyłącze powietrza (1 dodjazowe do maszyny wg taboli;
GT – Gniazdo internetowe (internet);
WS – Woda siecioua kran 3/4";
RC – Rura spustowa wody z wyżki 4170;
WLZ – Obiek wody lodowej Forma (20–25 st. C) średnica 3/4";
WLM – Obiek wody lodowej Maszyna (20–25 st. C) średnica 1 1/4";
KL – Kodmuchy kimatizacji
WFI – ROUTER WIFI
WI Sa – Włoczaki otwieleniu
GW – Główny Włącznik Prądu
Przyłącze elektryczne i pneumatyczne wykonadzki oraz na poziomie 1200 do 1600 mm od posadzki
Główne wyłączenie prądu w budynku realizowane ma być w Stacji Transformatorowej.
Lokalizację szafy RACK uzgodnić z inwastorem na etapie budowy.
KLVT PRZYCIEMKA - HALA
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY "TWINKA"
Adres: ul. Ogrodowa 1, 32-400 Nowy Targ
Tel. 18 266 51 00, 18 266 51 01
Fax: 18 266 51 02
Adres e-mail: twinka@twinka.pl
Strona internetowa: www.twinka.pl
Oddział w Tarnowie: ul. Krzyżowa 1, 33-100 Tarnów
Tel. 14 627 12 00, Fax: 14 627 12 01
Projektant:
mgr inż. Andrzej Ziętek
upr. nr 1/2/2/2