


Rozwinięcie etażowej instalacji c.o. m. nr 1

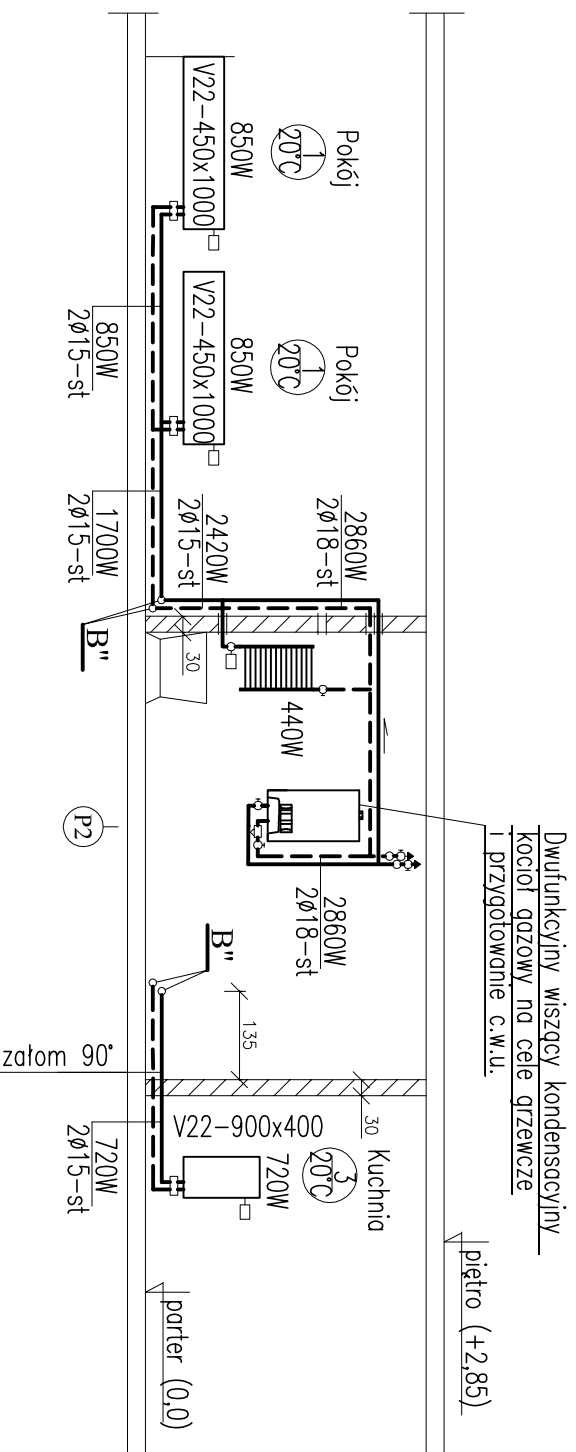

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji c.o. — 70°C
- - - powrót z instalacji c.o. — 55°C
- zawór kulowy,
- filtr siatkowy do wody,
- zawór termostatyczny,

"NOMEX" 44-100 Gliwice, ul. Piętowa 5					Nr umowy
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach				Stadium PAB
Treść rysunku	Etazowa instalacja c.o. 70 C/55 C mieszkania nr 1 Rozwinięcie instalacji c.o. mieszkania nr 1				Skala 1:75
Funkcja	Nazwisko	nr. upr.	Specjalność	Podpis	Data
Projektował	inż. Z Nosiadek	111/81	instalacji inżynierskiej		09.2021
Opracował					Nr rys.
Sprawdził					I-1.6.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20211012135054+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20211012135054+02'00')
/CreationDate
(Slawek)
/Author
-mark-