


P2

II piętro. Rzut mieszkania nr 6

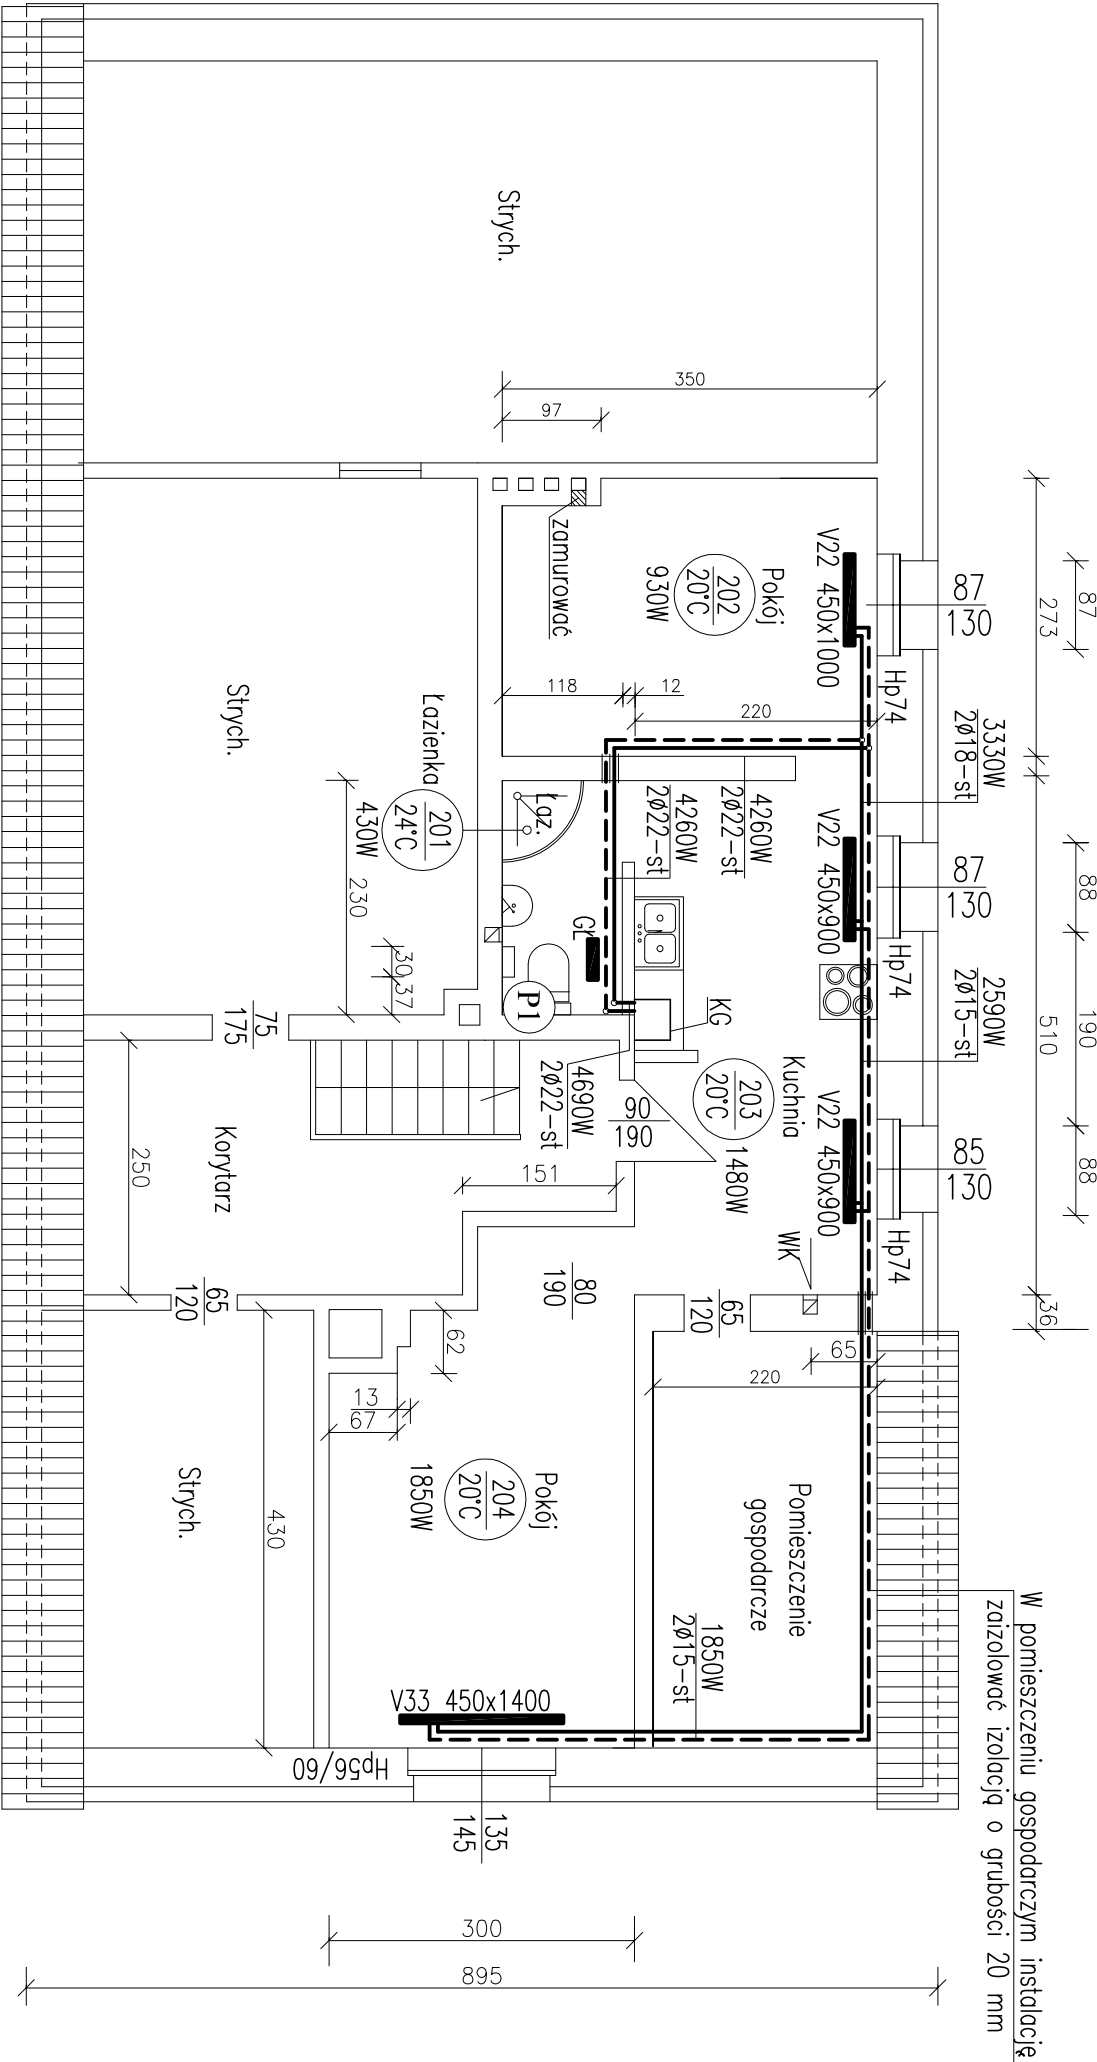

- OZNACZENIA:
- zasilanie instalacji c.o. – 70°C
 - - - powrót z instalacji c.o. – 55°C
 - █ grzejnik panelowy instalacji c.o.
 - P1 P2 – piony instalacji c.o.

"NOMEX" 44-100 Gliwice , ul. Perlowa 5					Nr umowy
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach				Stadium PAB
Treść rysunku	Etażowa instalacja c.o. 70°C/55°C mieszkania nr 6 Rzut mieszkania nr 6 - II piętro				Skala 1:75
Funkcja	Nazwisko	nr. upr.	Specjalność	Podpis	Data 09.2021
Projektował	inż. Z Nosiadek	111/81	instalacji inżynierskiej		
Opracował	inż. M Nosiadek				
Sprawdził					
Nr rys. I-6.6.					

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20211012174515+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20211012174515+02'00')
/CreationDate
(Slawek)
/Author
-mark-