



**Stołeczny Zarząd Infrastruktury**  
**Szef Zarządu**  
**plk Krzysztof Osowicki**

SZI-SZP.2612.31.2025

Warszawa, 23 kwietnia 2025 r.

### **Informacja na stronę internetową**

**dotyczy:** postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  
- Sprawa 30/2025

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „Zakup ubrań strażackich i obuwia strażackiego na zaopatrzenie Wojskowych Straży Pożarnych w obszarze działania SZI” - Sprawa 30/2025, informuje:

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania:

Cz. 1 Gaśnice i węże:

- pozycja 8 wąż tłoczny do motopomp 52-20 – prosimy o dopuszczenie węża z wkładką PCV. Pozostałe parametry bez zmian;
- pozycja 9 wąż tłoczny do motopomp 75-20 – prosimy o dopuszczenie węża z wkładką PCV, o masie maksymalnej 8,5kg. Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza węży pożarniczych o parametrach podanych w zapytaniach i nie przewiduje zmian w SOPZ.

#### **Pytanie 3:**

Część nr 2

Czy zamawiający dopuszcza hełm, który będzie posiadać możliwość zamontowania w nim systemu łączności przewodowej, kompatybilnej z wieloma rozwiązaniami komunikacyjnymi, opcjonalnie, z systemem komunikacji bezprzewodowej zamontowanej w masce do aparatu powietrznego

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza hełm przystosowany do zastosowania systemów komunikacji opisanych w zapytaniu.

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający dopuszcza hełm ważący około 1540 g ( $\pm 3\%$ ) – w zależności od opcji wyposażenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza hełm o masie podanej w zapytaniu.

**Pytanie 5:**

Część nr 3 pozycja nr 5

Treść OPZ mówi: "Kabina wyposażona jest w specjalne rękawy zakończone złączem STORZ 25 do wyprowadzenia wody skażonej (po dekontaminacji) na zewnątrz kabiny."

Standardowo, kabina dekontaminacyjna wyposażona jest w jeden taki rękaw. Zapis "rękawy" sugeruje, że powinny być co najmniej 2, co według oferenta jest zbędne. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kabiny z jednym rękawem zakończonym złączem STORZ 25 do wyprowadzenia wody skażonej na zewnątrz kabiny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kabinę dekontaminacyjną z jednym rękawem zakończonym złączem Storz 25 do wyprowadzenia wody skażonej na zewnątrz kabiny.

**Pytanie 6:**

Część nr 3 pozycja nr 5

Treść OPZ mówi: "Wymiary zewnętrzne ok. podstawa 200 cm x 200 cm, wysokość 250 cm;

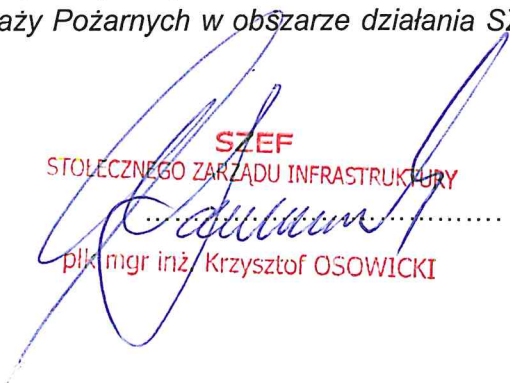
Wymiary zewnętrzne ok. podstawa 150 cm x 150 cm, wysokość 230 cm;"

Proszę o weryfikację, czy nie doszło do omyłki piśmienniczej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymagane wymiary wewnętrzne kabiny to: ok. 150 cm x 150 cm w podstawie oraz wysokość wewnętrzna ok. 230 cm.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „Zakup ubrań strażackich i obuwia strażackiego na zaopatrzenie Wojskowych Straży Pożarnych w obszarze działania SZI” - Sprawa 30/2025.

  
**SZEF**  
STOLECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY  
.....  
plk mgr inż. Krzysztof OSOWICKI

Karolina Domańska  
tel. 261 849 377  
e-mail: szp.szi@ron.mil.pl

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156  
szi@ron.mil.pl  
szi.wp.mil.pl

Al. Jerozolimskie 97  
00-909 Warszawa