


Oznaczenie zacisku	3	5	7	15	17	21		22	23
Oznaczenie obwodu	istniejący	istniejący	istniejący	istniejący	istniejący	istniejący	projektowane	istniejący	istniejący
Opis	oświetlenie	oświetlenie sala 18, 20	oświetlenie	oświetlenie dyrekcja sala 25, 26	oświetlenie sala 17	oświetlenie korytarz		oświetlenie hol, winda	oświetlenie sekretariat
Moc									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									

	ILO Piła	Projektował:	mgr inż. W.Kolassa	C		F			
				B		E			
				KUP/0143/POOE/11		A		D	
				Rozdzielnica: T1L - rozbudowa					
		Data:	11.2024	Rysunek	E03	Nr. akursza:	3 / 4		

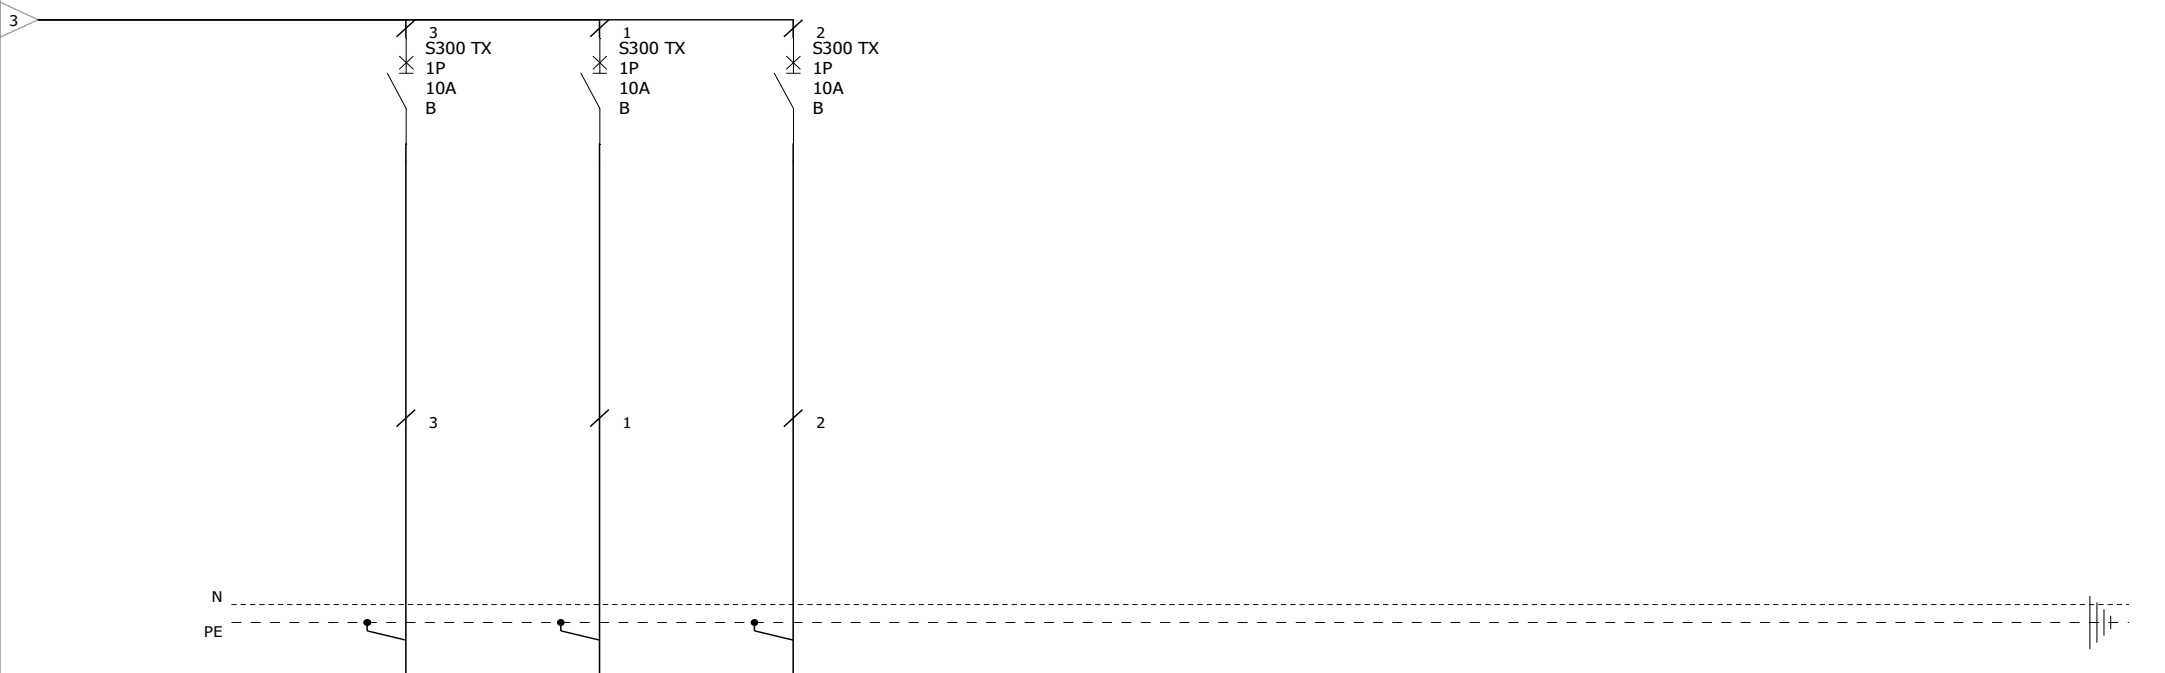

Oznaczenie zacisku	24	25	26						
Oznaczenie obwodu	istniejący	istniejący	istniejący						
Opis	oświetlenie sekretariat	oświetlenie sala 23	oświetlenie sala 23						
Moc									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									