


ROZDZIELNICA R-KOT

UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

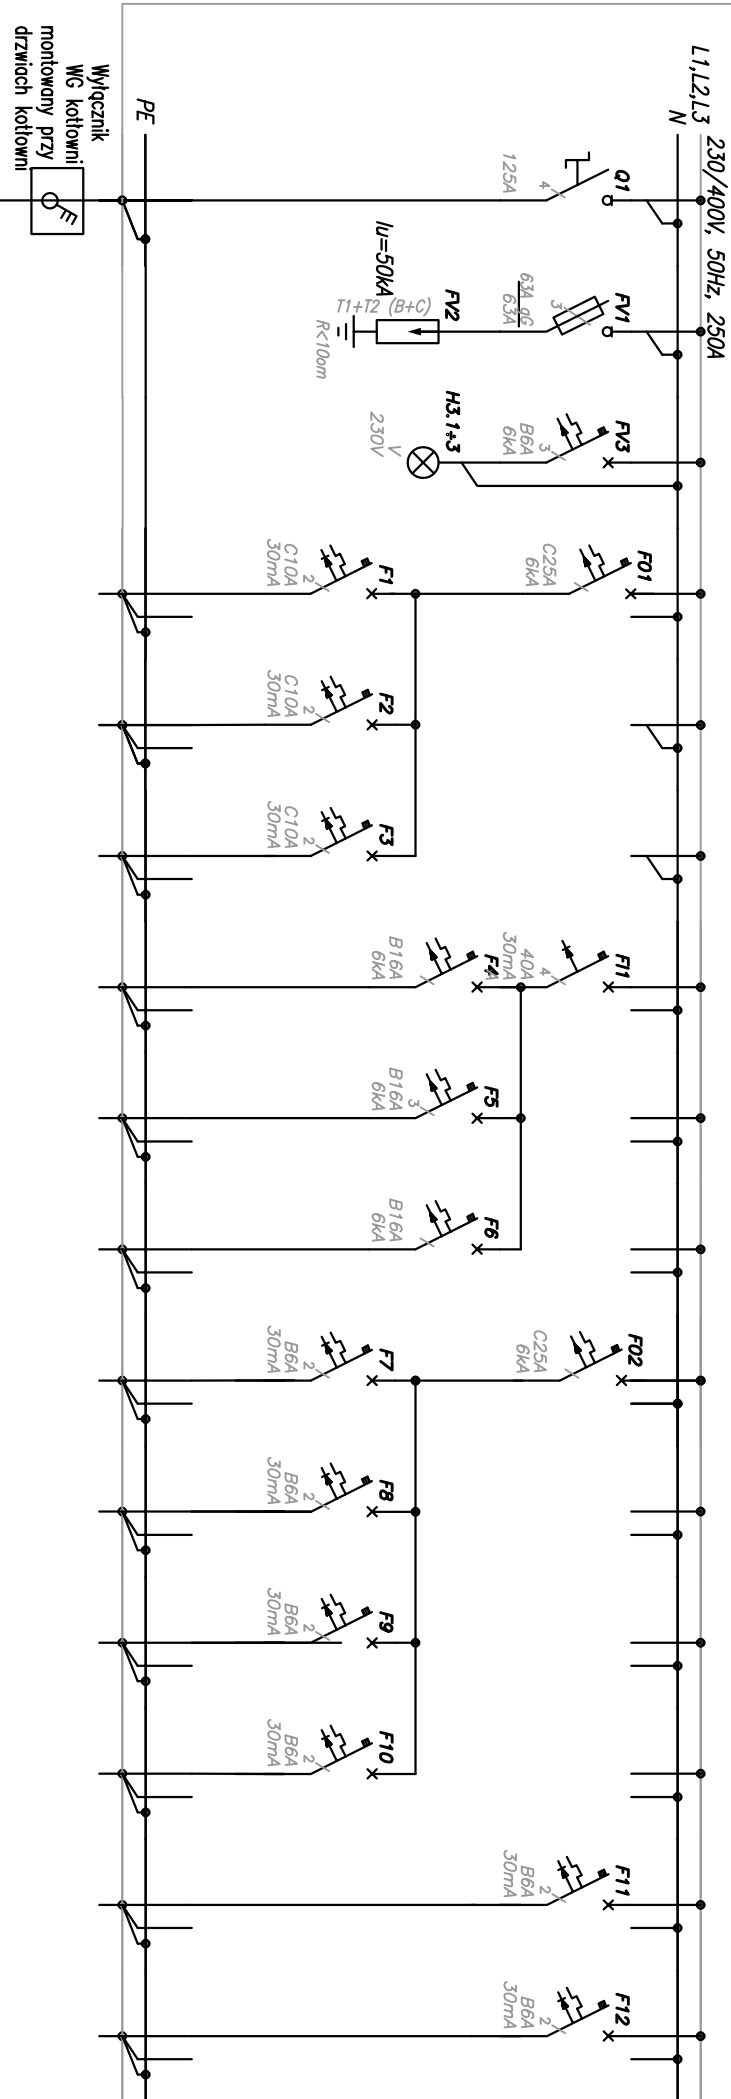

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochronnik przepięciowy iskrenikowo wyprstorowy	Kontrola napięcia	Oswiecenie kotłowni	Rezerwa	Oswiecenie ewakuacyjne	Gniazda	Gniazda 3-faz	Rezerwa	Pompa PO-01	Pompa PO-02	Zawór	Zawór	Pompa CWU	Pompa cyrkulacyjna
Moc zainstalowana [kW]	--	--	--	3,5	--	0,5	3,0	10,4	--	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5
Typ przewodu	YKY	--	4xLgY	YDY20	--	YDY20	YDY20	YDY20	--	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm²]	5x16	--	1,5	3x1,5/4x1,5	--	3x1,5/4x1,5	3x2,5	5x2,5	--	3x1	3x1	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

RYSUNEK:		SCHEMAT ROZDZIELNICY R-KOT	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Sławomir Pucek	
NR UPR. PROJ. 81/99/DUW		RYS. NR: E3	
OPRACOWANIE:		TOM: -	
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
		DATA: 10.01.2024	
		FAZA: PW	
		SKALA: -:-	