


ROZDZIELNICA R-KOT

UKŁAD TN-S  
SAMOCHYNNNE WŁĄCZENIE ZASILANIA

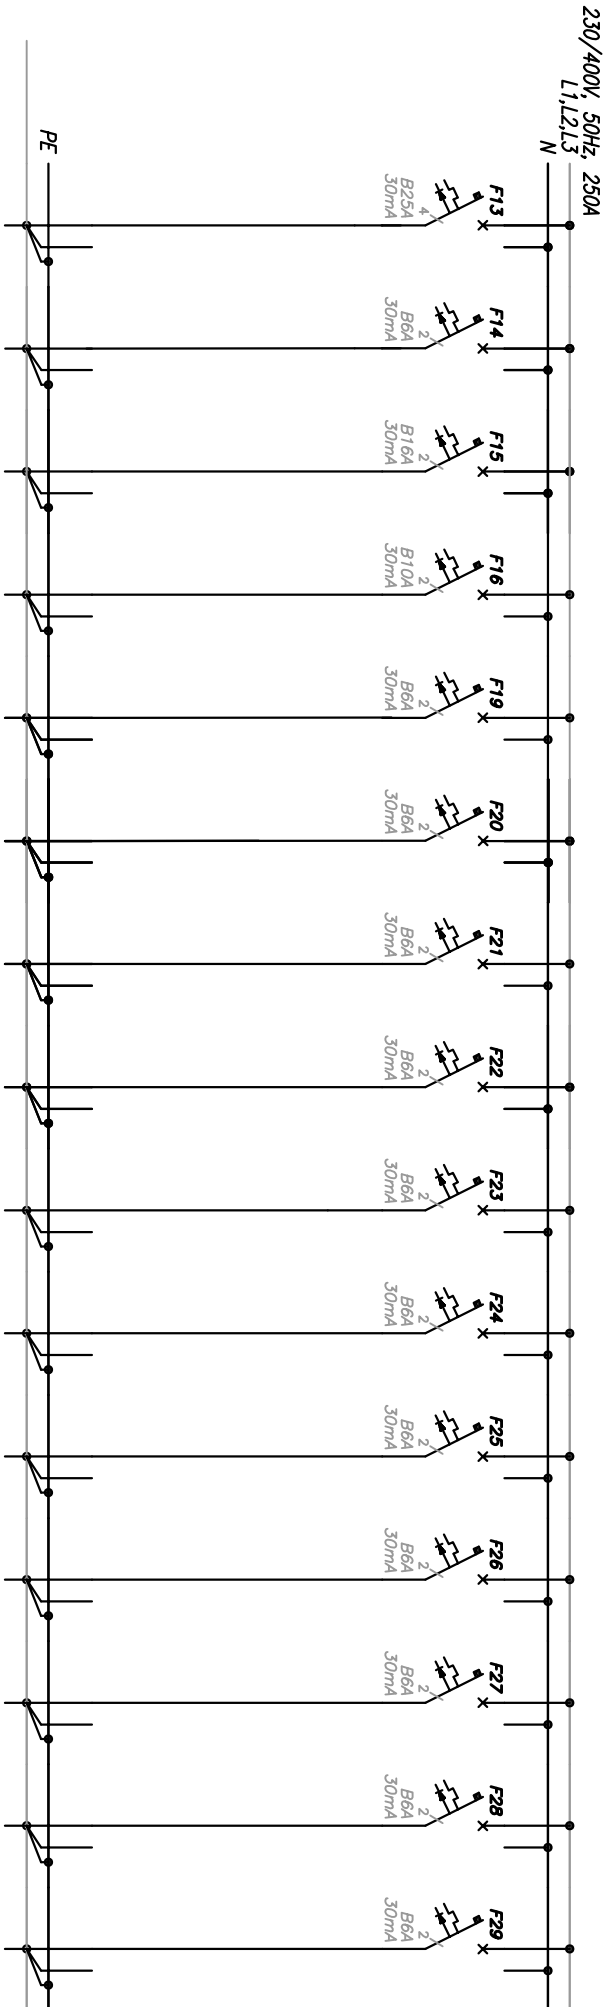

Numer obwodu	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nazwa odbioru	Pompa ciepła	Rezerwa	Kocioł gazowy nr 1	Rezerwa	Stacja uzdatniania wody	Pompaownia w studni schładzającej	Sygnalizacja	Moduł gazowy MD-2.2	Whylaktor	Whylaktor	Whylaktor	Whylaktor	Whylaktor	Whylaktor	Whylaktor
Moc zainstalowana [kW]	14,5	--	0,7	--	0,2	0,4	0,4	0,4	--	--	--	--	--	--	--
Typ przewodu	YKY20	---	YDY20	---	YDY20	YKY20	YDY20	YDY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20
Przekrój [mm²]	5x16	---	3x2,5	---	3x1	3x1,5	3x1	3x1	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Sławomir Pucek		RYSUNEK:	
NR UPR. PROJ. 81/99/DUW		SCHEMAT ROZDZIELNICY R-KOT	
OPRACOWANIE:		RYS. NR: E3	
		TOM: -	
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
		FAZA: PW	
		SKALA: --	
		ARKUSZ: 2/4	
		INDEKS: A	
		DATA: 10.01.2024	