


## Bloki oporowe przy trójniku i końcówce sieci

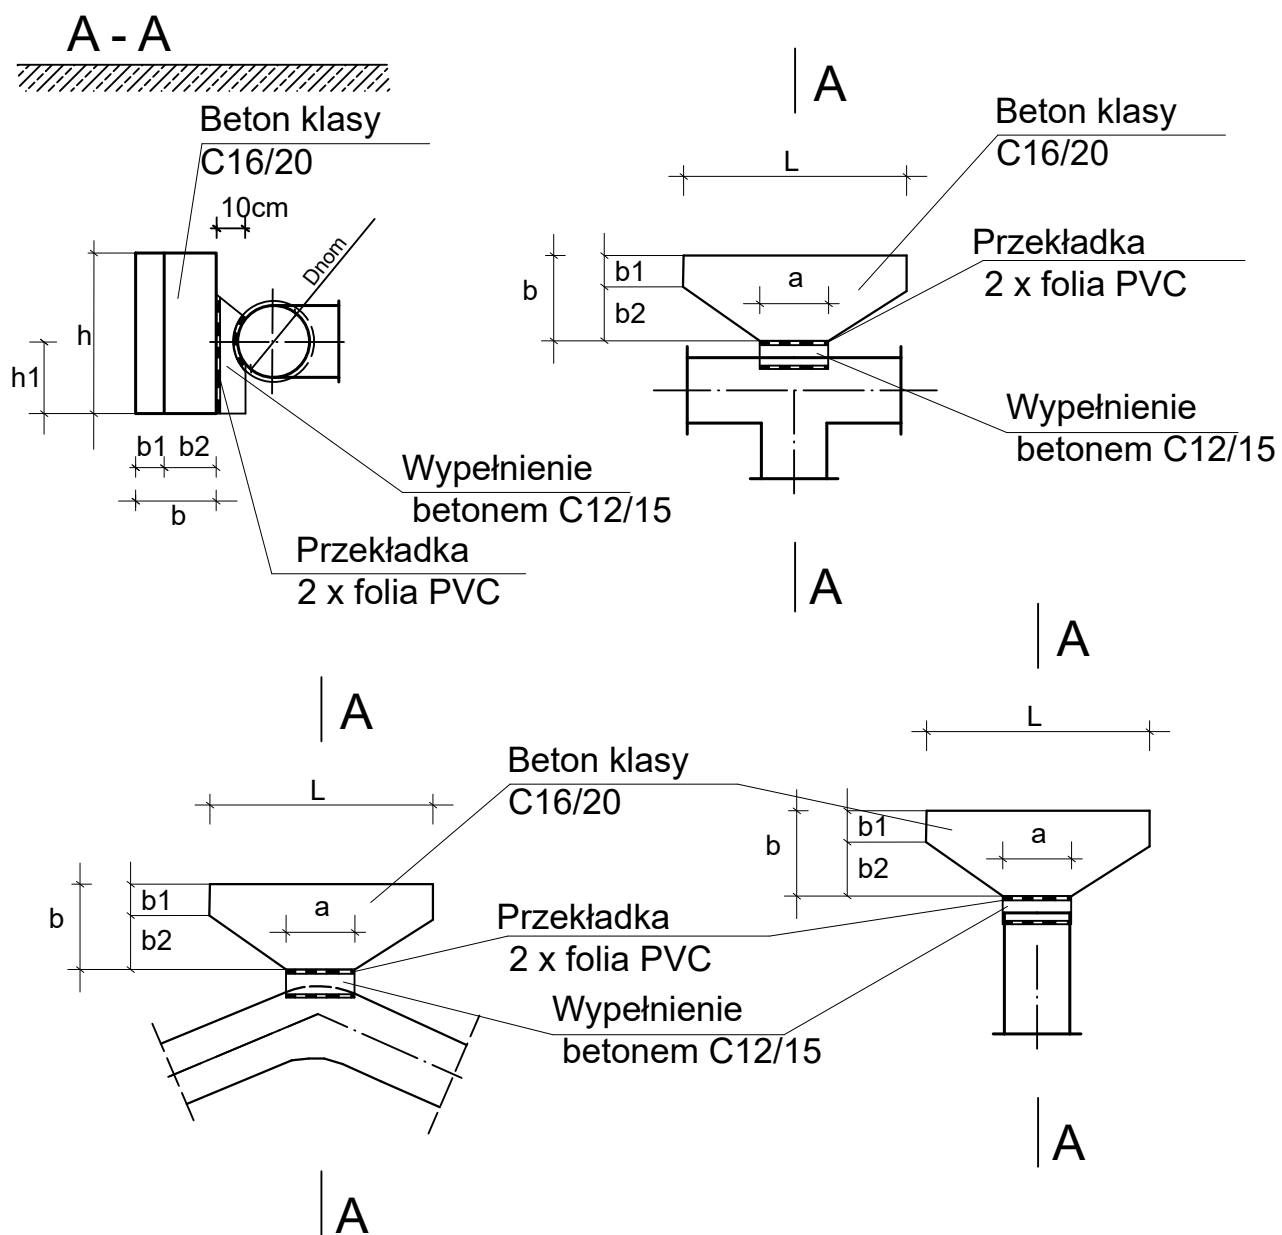

Wymiary bloków oporowych (m)								
Numer bloku	Numer węzła	$h$	$l$	$b$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$a$
1	W11	0,55	0,85	0,30	0,15	0,15	0,25	0,30
2	W50	0,45	0,70	0,25	0,15	0,10	0,20	0,20
3	V11	0,30	0,45	0,15	0,15	-	0,14	-