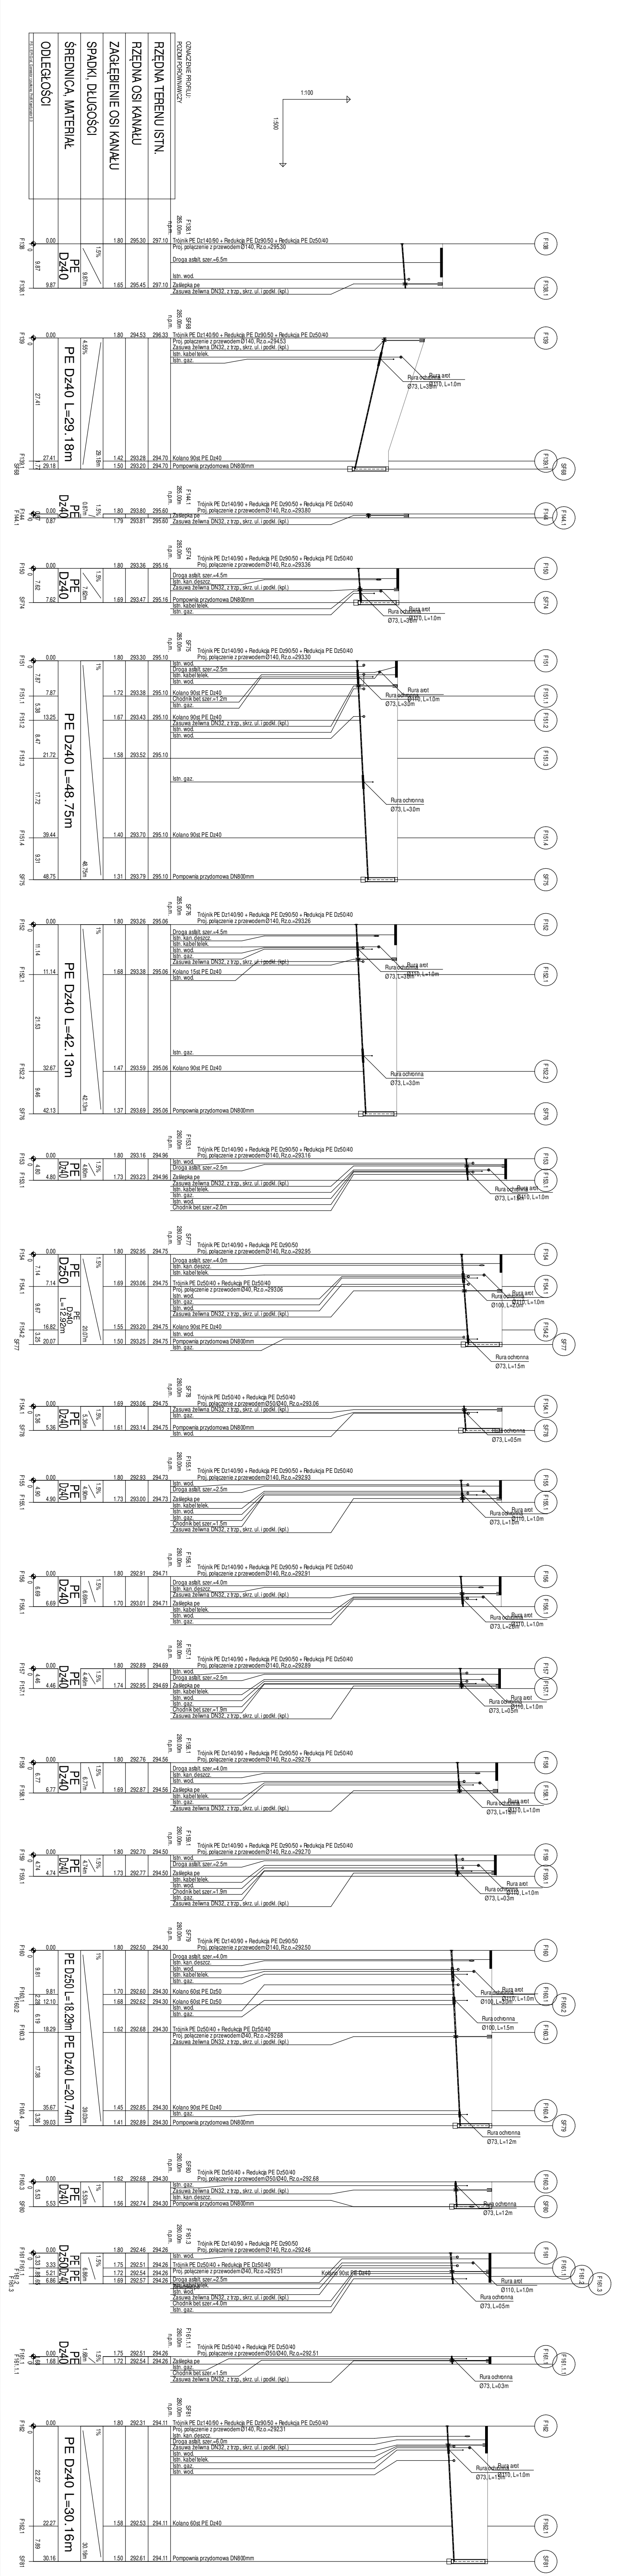

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
P.S.I./EP/Graf. Generator rysunków Profil Koordynator 8.0
1:100
1:500
F138.1
285.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=295.30
Droga asfalt. szer.=6.5m
Istn. wod.
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
F138
F138.1
PE Dz40
1.5%
9.87m
SF68
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=294.53
Istn. kabel telek.
Istn. gaz.
F139
PE Dz40 L=29.18m
4.55%
Kolano 90st PE Dz40
Pompownia przydomowa DN800mm
Rura ochronna
Rura ochronna Ø73, L=3.0m
F144
F144.1
F150
SF74
F151
F151.1
F151.2
F151.3
F151.4
SF75
PE Dz40 L=48.75m
F152
F152.1
F152.2
SF76
PE Dz40 L=42.13m
F153
F153.1
F154
F154.1
F154.2
SF77
PE Dz50
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Rura ochronna Ø100, L=2.0m
F154.1
SF78
F155
F155.1
F156
F156.1
F157
F157.1
F158
F158.1
F159
F159.1
F160
F160.1
F160.2
F160.3
F160.4
SF79
PE Dz50 L=18.29m PE Dz40 L=20.74m
F160.3
SF80
F161
F161.1
F161.2
F161.3
F161.1.1
F162
F162.1
SF81
PE Dz40 L=30.16m
Kolano 60st PE Dz40

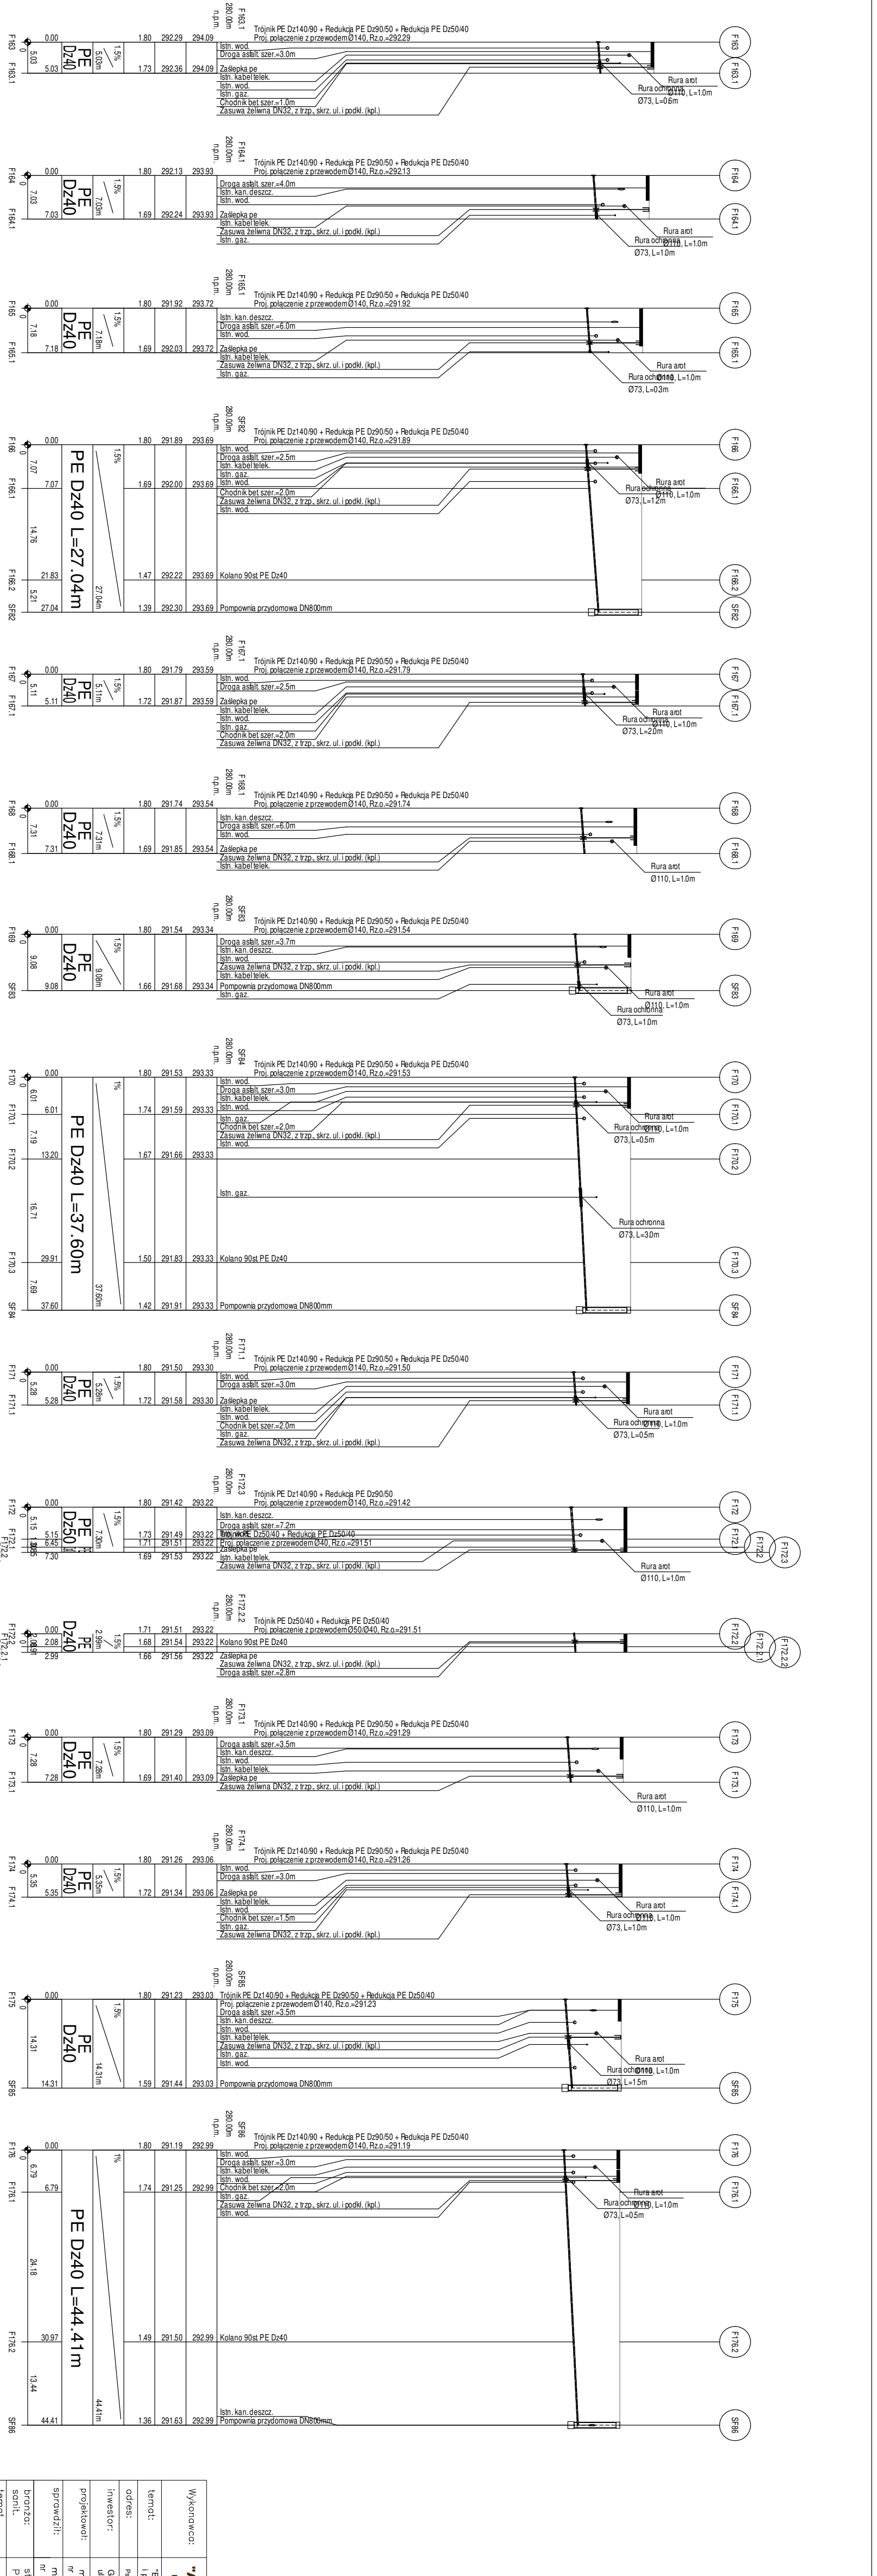
F163
0
5.03
F163.1
0.00
5.03
PE Dz40
5.03m
1.5%
1.80 292.29 294.09
1.73 292.36 294.09
F163.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=292.29
Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Zaślepka pe
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Istn. gaz.
Chodnik bet szer.=1.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=0.6m
F163
F163.1
F164
0
7.03
F164.1
0.00
7.03
PE Dz40
7.03m
1.5%
1.80 292.13 293.93
1.69 292.24 293.93
F164.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=292.13
Droga asfalt. szer.=4.0m
Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.
Zaślepka pe
Istn. kabel telek.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=1.0m
F164
F164.1
F165
0
7.18
F165.1
0.00
7.18
PE Dz40
7.18m
1.5%
1.80 291.92 293.72
1.69 292.03 293.72
F165.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.92
Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=6.0m
Istn. wod.
Zaślepka pe
Istn. kabel telek.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=0.3m
F165
F165.1
F166
0
7.07
F166.1
14.76
F166.2
5.21
SF82
0.00
7.07
21.83
27.04
PE Dz40 L=27.04m
27.04m
1.5%
1.80 291.89 293.69
1.69 292.00 293.69
1.47 292.22 293.69
1.39 292.30 293.69
SF82
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.89
Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=2.5m
Istn. kabel telek.
Istn. gaz.
Istn. wod.
Chodnik bet szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Kolano 90st PE Dz40
Pompownia przydomowa DN800mm
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=1.2m
F166
F166.1
F166.2
SF82
F167
0
5.11
F167.1
0.00
5.11
PE Dz40
5.11m
1.5%
1.80 291.79 293.59
1.72 291.87 293.59
F167.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.79
Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=2.5m
Zaślepka pe
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Istn. gaz.
Chodnik bet szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=2.0m
F167
F167.1
F168
0
7.31
F168.1
0.00
7.31
PE Dz40
7.31m
1.5%
1.80 291.74 293.54
1.69 291.85 293.54
F168.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.74
Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=6.0m
Istn. wod.
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
F168
F168.1
F169
0
9.08
SF83
0.00
9.08
PE Dz40
9.08m
1.5%
1.80 291.54 293.34
1.66 291.68 293.34
SF83
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.54
Droga asfalt. szer.=3.7m
Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.
Pompownia przydomowa DN800mm
Istn. gaz.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=1.0m
F169
SF83
F170
0
6.01
F170.1
7.19
F170.2
16.71
F170.3
7.69
SF84
0.00
6.01
13.20
29.91
37.60
PE Dz40 L=37.60m
37.60m
1%
1.80 291.53 293.33
1.74 291.59 293.33
1.67 291.66 293.33
1.50 291.83 293.33
1.42 291.91 293.33
SF84
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.53
Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Istn. gaz.
Chodnik bet szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. gaz.
Kolano 90st PE Dz40
Pompownia przydomowa DN800mm
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=0.5m
Rura ochronna
Ø73, L=3.0m
F170
F170.1
F170.2
F170.3
SF84
F171
0
5.28
F171.1
0.00
5.28
PE Dz40
5.28m
1.5%
1.80 291.50 293.30
1.72 291.58 293.30
F171.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.50
Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Zaślepka pe
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Chodnik bet szer.=2.0m
Istn. gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=0.5m
F171
F171.1
F172
0
5.15
F172.1
F172.2
F172.3
0.00
5.15
6.45
7.30
PE Dz50
7.30m
1.5%
1.80 291.42 293.22
1.73 291.49 293.22
1.71 291.51 293.22
1.69 291.53 293.22
F172.3
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.42
Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=7.2m
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.51
Zaślepka pe
Istn. kabel telek.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
F172
F172.1
F172.2
F172.3
F172.2
F172.2.1
F172.2.2
0
0.00
2.08
2.99
PE Dz40
2.99m
1.5%
1.71 291.51 293.22
1.68 291.54 293.22
1.66 291.56 293.22
F172.2.2
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=291.51
Kolano 90st PE Dz40
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga asfalt. szer.=2.8m
F172.2
F172.2.1
F172.2.2
F173
0
7.28
F173.1
0.00
7.28
PE Dz40
7.28m
1.5%
1.80 291.29 293.09
1.69 291.40 293.09
F173.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.29
Droga asfalt. szer.=3.5m
Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.
Istn. kabel telek.
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
F173
F173.1
F174
0
5.35
F174.1
0.00
5.35
PE Dz40
5.35m
1.5%
1.80 291.26 293.06
1.72 291.34 293.06
F174.1
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.26
Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Zaślepka pe
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Chodnik bet szer.=1.5m
Istn. gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=1.0m
F174
F174.1
F175
0
14.31
SF85
0.00
14.31
PE Dz40
14.31m
1.5%
1.80 291.23 293.03
1.59 291.44 293.03
SF85
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.23
Droga asfalt. szer.=3.5m
Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.
Istn. kabel telek.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.
Istn. wod.
Pompownia przydomowa DN800mm
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=1.5m
F175
SF85
F176
0
6.79
F176.1
24.18
F176.2
13.44
SF86
0.00
6.79
30.97
44.41
PE Dz40 L=44.41m
44.41m
1%
1.80 291.19 292.99
1.74 291.25 292.99
1.49 291.50 292.99
1.36 291.63 292.99
SF86
280.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.19
Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Chodnik bet szer.=2.0m
Istn. gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Kolano 90st PE Dz40
Istn. kan. deszcz.
Pompownia przydomowa DN800mm
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=0.5m
F176
F176.1
F176.2
SF86

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wykonawca: | **"ALFA" Bożena Habrajska<br>ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice** | | | |
| temat: | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary" | | | |
| adres: | Psary ul. Szkolna, Wiejska; Sarnów, ul. Wiejska | | | |
| inwestor: | GMINA PSARY<br>ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary | | | |
| projektował: | mgr inż.Cezary Stępień<br>nr ewid. upr.443/02 | | | |
| sprawdził: | mgr inż. Rafał Górny<br>nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17 | | | |
| branża:<br>sanit. | stadium:<br>PB/PW | data:<br>09.2018 | skala:<br>1:100/500 | rys.nr<br>3.9 |
| temat rysunku: | Profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej. Część IX<br>ul. Wiejska, Psary | | | |