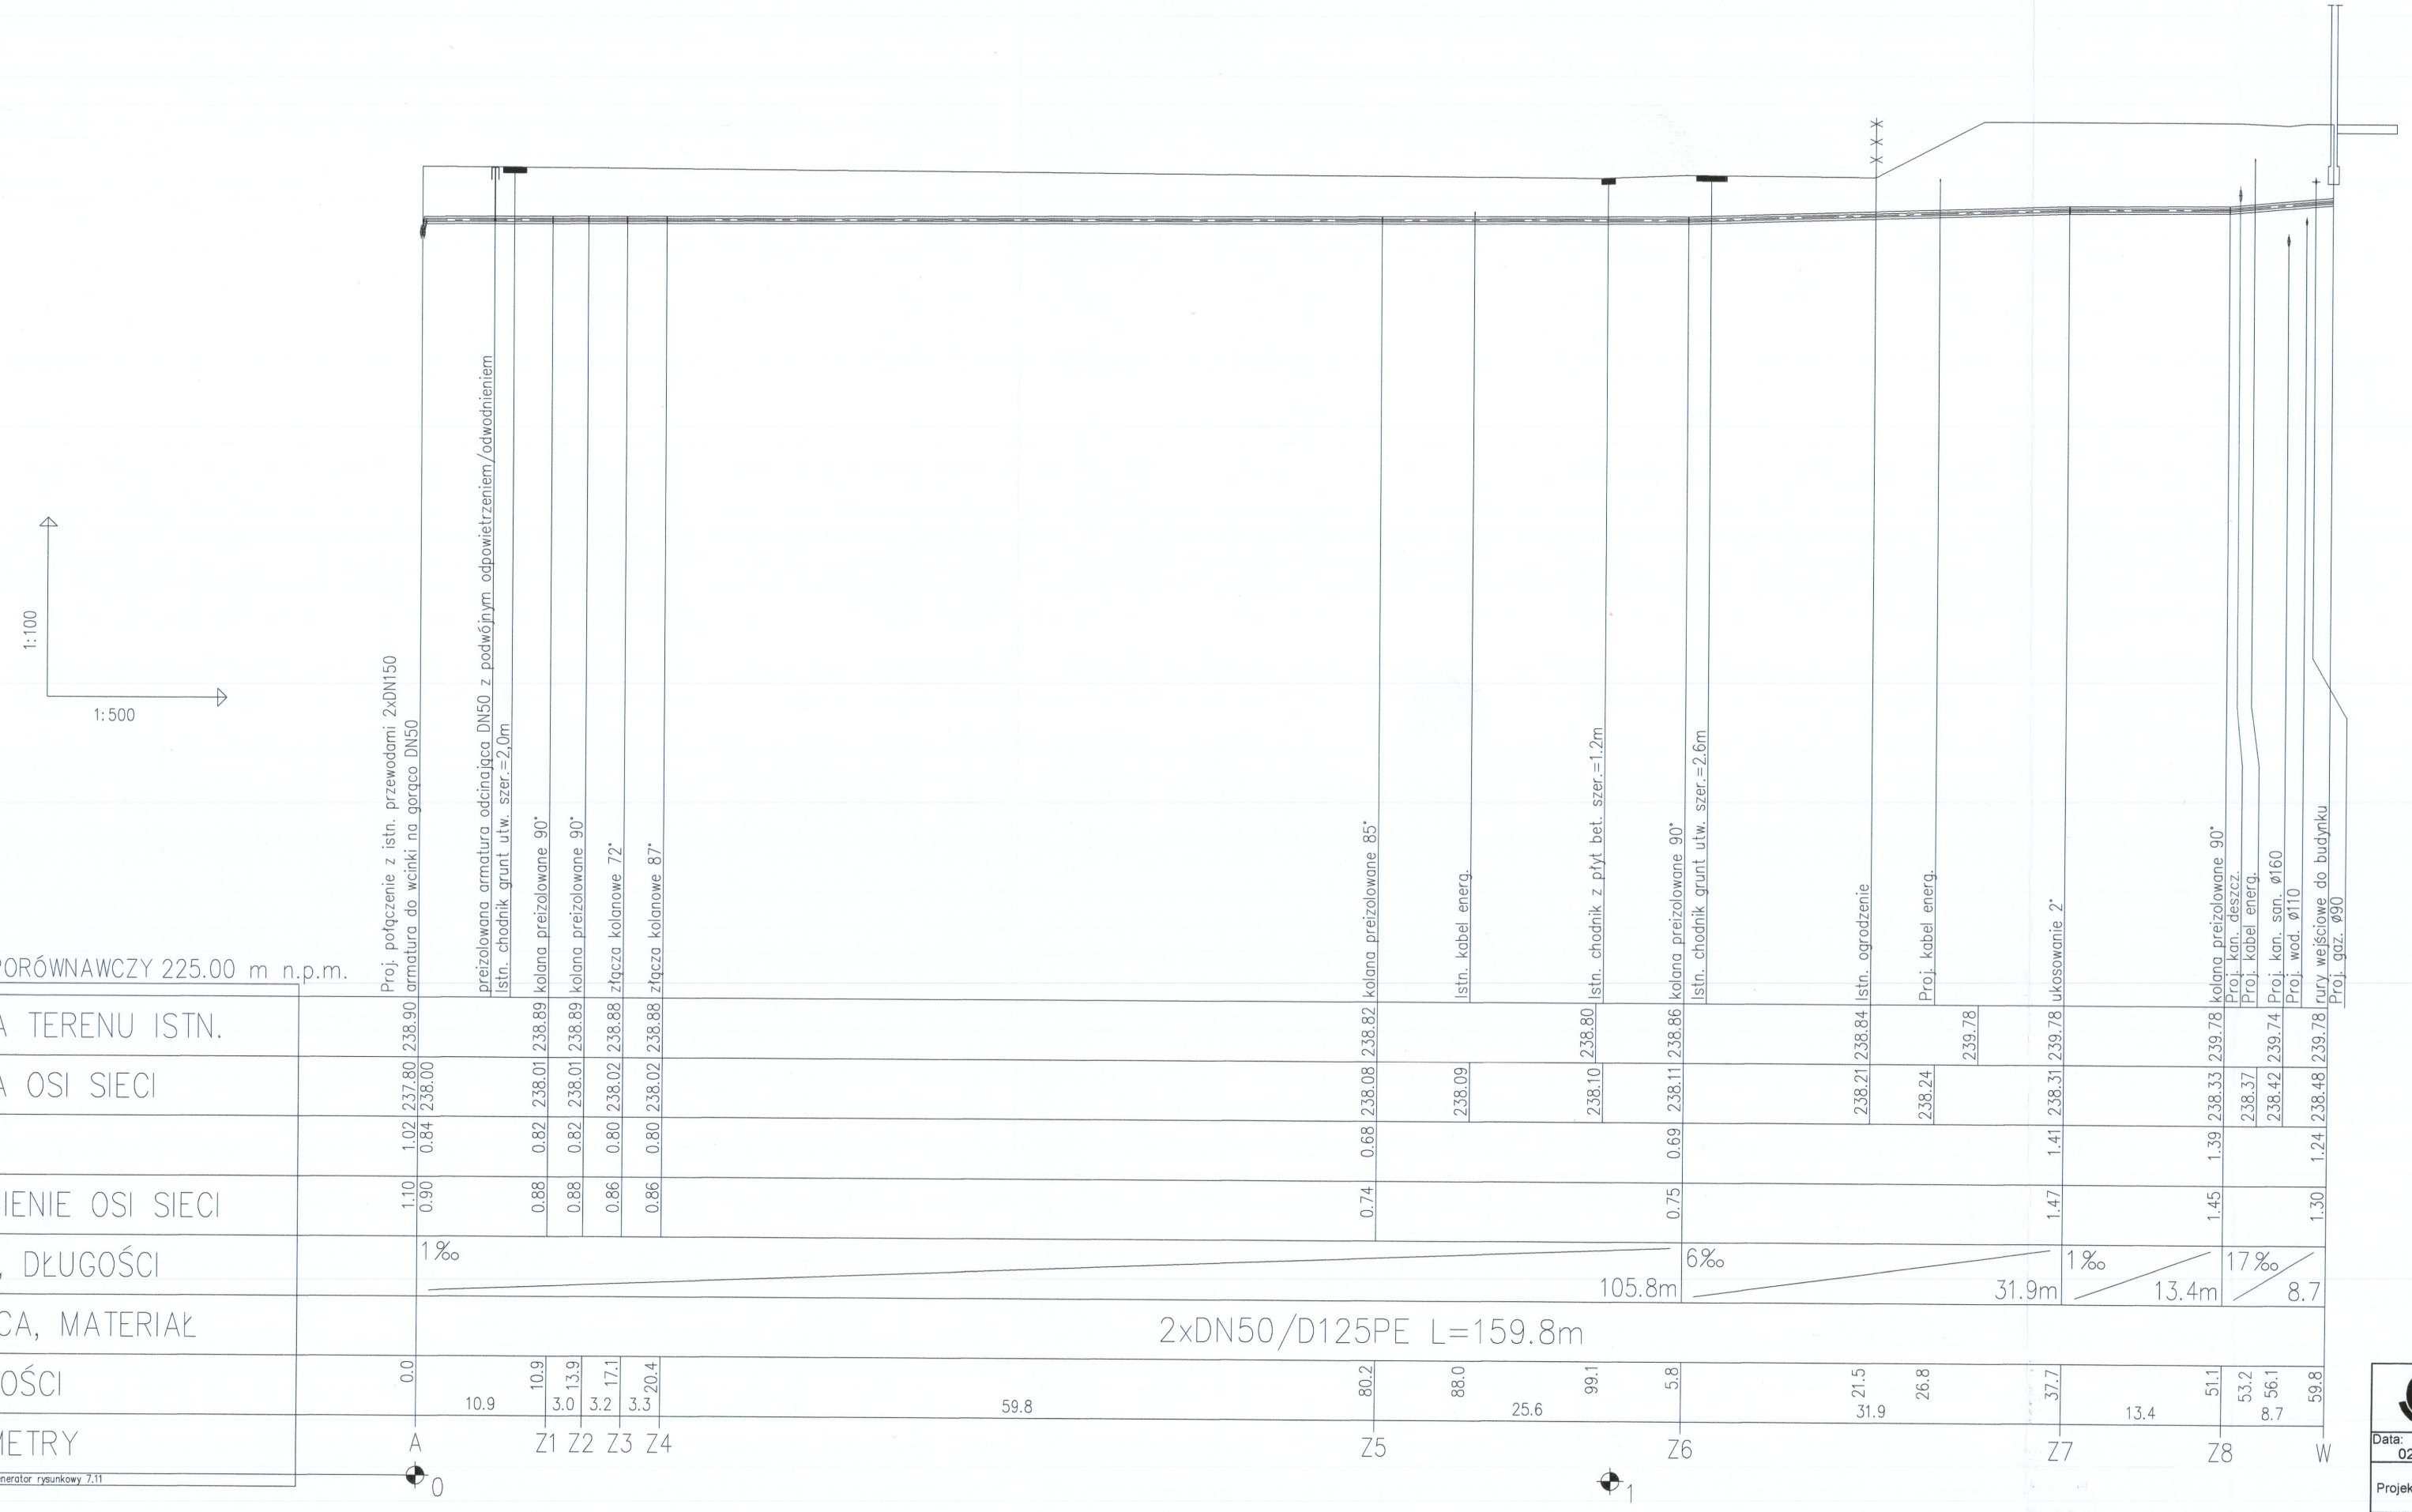


**OZNACZENIA:**

- A - włączenie do istn. sieci ciepłowniczej
- Z... - załomy trasy
- W - wejście przyłącza do budynku

**UWAGI:**

1. Połączenie z istniejącą siecią ciepłowniczą wykonać pod nadzorem służb technicznych ZPEC sp. z o.o.
2. Położenie istniejącego uzbrojenia podziemnego podano orientacyjnie, dokładną lokalizację sprawdzić na montażu przekopami kontrolnymi.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o.**<br>41-807 Zabrze ul. Żwirki i Wigury 1 | | | Inwestor:<br>ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.<br>UL. J. W. GOETHEGO 3<br>41-800 ZABRZE |
| Data: 02.2025 | Nr umowy: U-724/24 | Podpis | Tytuł projektu:<br>PROJEKT BUDOWLANY<br>dla inwestycji pt.:<br>BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO OGRODU BOTANICZNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 60 W ZABRZU |
| Projektant | mgr inż. Leszek Krzak<br>uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej Nr SLK/3200/POOS/10 | | Nr rysunku:<br>C-02 |
| Wykonał | mgr inż. Joanna Turewicz | | |
| | | | Treść rysunku:<br>PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO |
| | | | Skala:<br>1:500/100 |

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ "BUWAMAT" - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o.
I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM. WYPOŻYCZANIE, KOPIOWANIE
(W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.