

TT/ 532 /2025 731

Zgorzelec, 06.02.2024r.

Pan
Marek Masłowski
Przedsiębiorstwo Ekologiczne
„MARKO”
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3/5
51-683 Wrocław

Dotyczy: opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości działki nr 6 i 7 przy ulicy Ks. Kozaka w Zgorzelcu

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2025r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planowanej przez Gminę Miejską Zgorzelec inwestycji budowy złołka miejskiego na terenie działek nr 6 i 7 (Obr. II, AM-1) przy ul. Ks. Kozaka w Zgorzelcu uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zapewnienia dostaw wody na cele socjalno-bytowe z istniejącej sieci wodociągowej Ø160, stanowiącej własność naszego Przedsiębiorstwa, przebiegającej po terenie działki drogowej nr 7/7 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu (przebieg sieci zaznaczono na dołączonej mapie – Załącznik nr 1).

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zapewnienia odbioru ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 stanowiącej własność naszego Przedsiębiorstwa, przebiegającej po terenie działek nr 7/1, 1/13 i 1/3 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu, (przebieg sieci zaznaczono na dołączonej mapie – Załącznik nr 1).

Jednocześnie informujemy, iż w celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej należy zwrócić się do naszego przedsiębiorstwa stosownym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia (dostępne na stronie www.pwik.zgorzelec.pl), następnie na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia należy sporządzić plan sytuacyjny. Inwestor może przystąpić do budowy przyłączy po akceptacji przez nasze Przedsiębiorstwo sporządzonego planu sytuacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że najbliższy hydrant p.poż. zlokalizowany jest na sieci wodociągowej Ø160 w ul. Groszowej w Zgorzelcu (lokalizacja hydrantu została oznaczona na dołączonej mapie – Załącznik nr 2). Wydajność hydrantu wynosi 12 dm³/s. W związku z powyższym maksymalnie taka ilość wody do celów p.poż. będzie mogła zostać zapewniona.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a.

Osoba sporządzająca: Marta Szwacz-Kłyho
tel.: 75 64 56 873

PREZES Zarządu

mgr Zbigniew Kozłowski

Pogotowie Wodociągowe tel. 75 6480768
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090
e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl


NIP 615-002-42-70
Regon 230443140
Nr KRS: 0000076200

Kapitał zakładowy 60 920 000 zł.

Zarząd:
Prezes: mgr Zbigniew Kozłowski
Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968

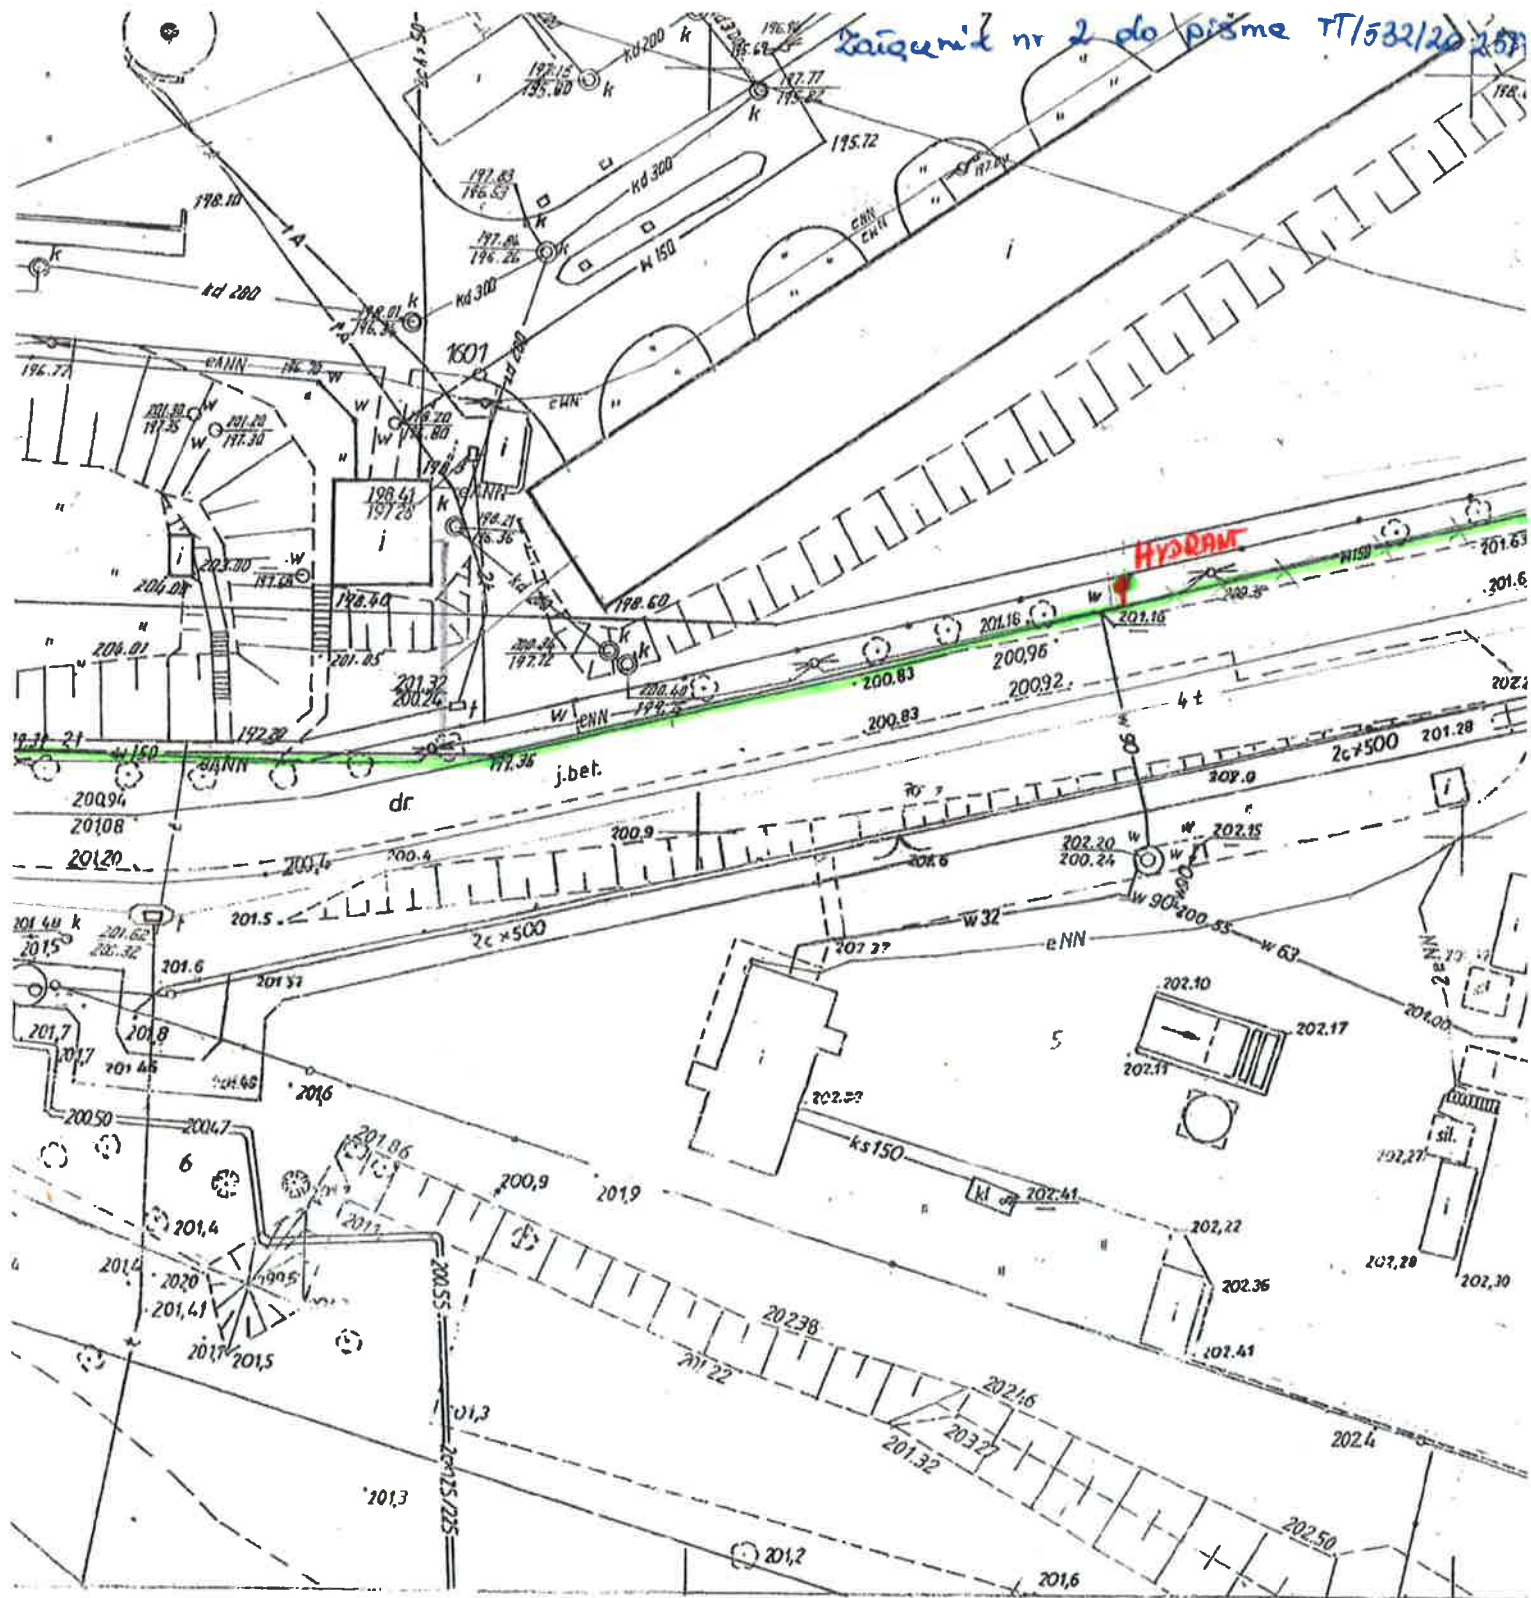

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
WE WROCŁAWIU

Kierownik Pracowni

inż. Zbigniew Wojniusz
Specjalista d/s Jakości

Halina Pawłowska
Wrocław dn. 31 III 1979r

Muczelny inżynier

inż. Mieczysław Kwaśkowski

Nr ew. 1483

Istniejące przewody podziemne wni
na niniejszą mapę na podstawie pomi
w terenie przeprowadzonego przez
Wrocław w okresie od 10.8.78 do 15
w ramach zlecenia 153511

Kierownik Pracowni

Mieczysław Piłarski