


--- - Pomieszczenia, w których wymagany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych
ZOS 001
21,08 m² - Numer pomieszczenia / powierzchnia pomieszczenia [m²]

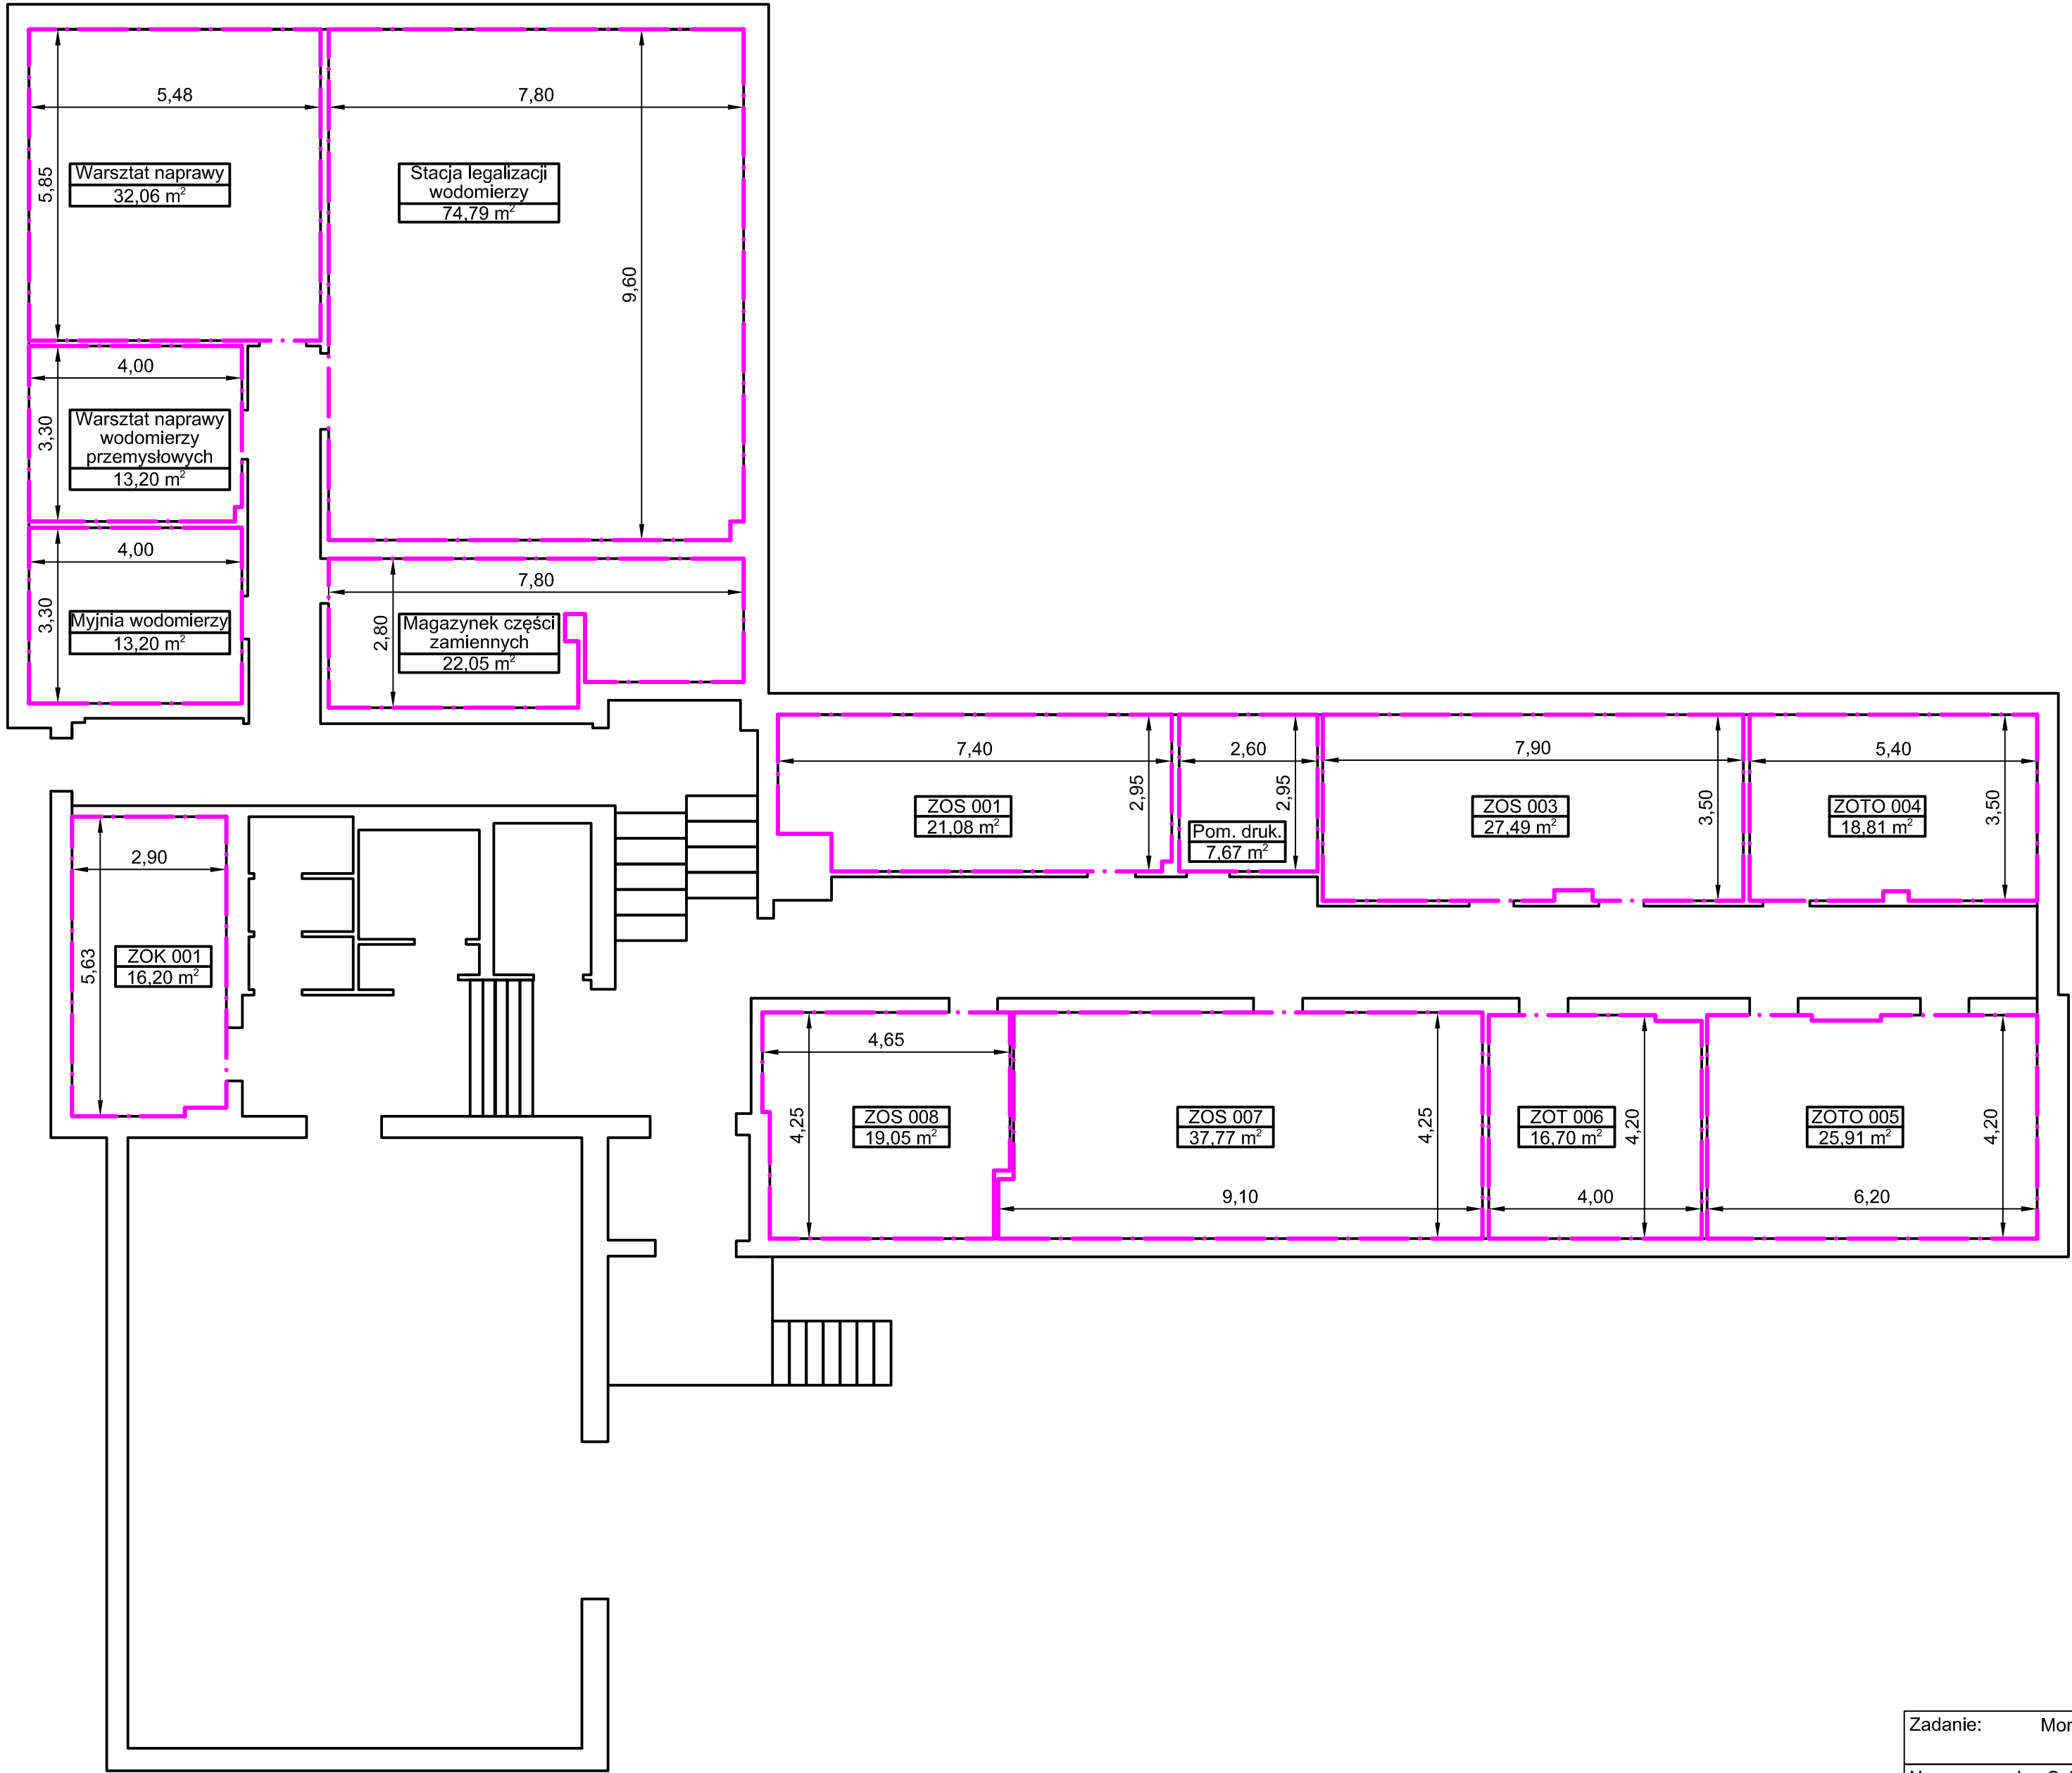

Zadanie: Montaż klimatyzacji w budynku PEWIK Gdynia Sp. z o.o., ul. Witońska 21, Gdynia		
Nazwa rysunku: Schemat usytuowania pomieszczeń na parterze, w których wymagany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych		
Opracował:	mgr inż. Rafał Ogrodowicz, mgr inż. Przemysław Walasek	Nr rys.: 2
Sprawdził:		Data: 04.2020 r.
Zaakceptował:		Skala: -