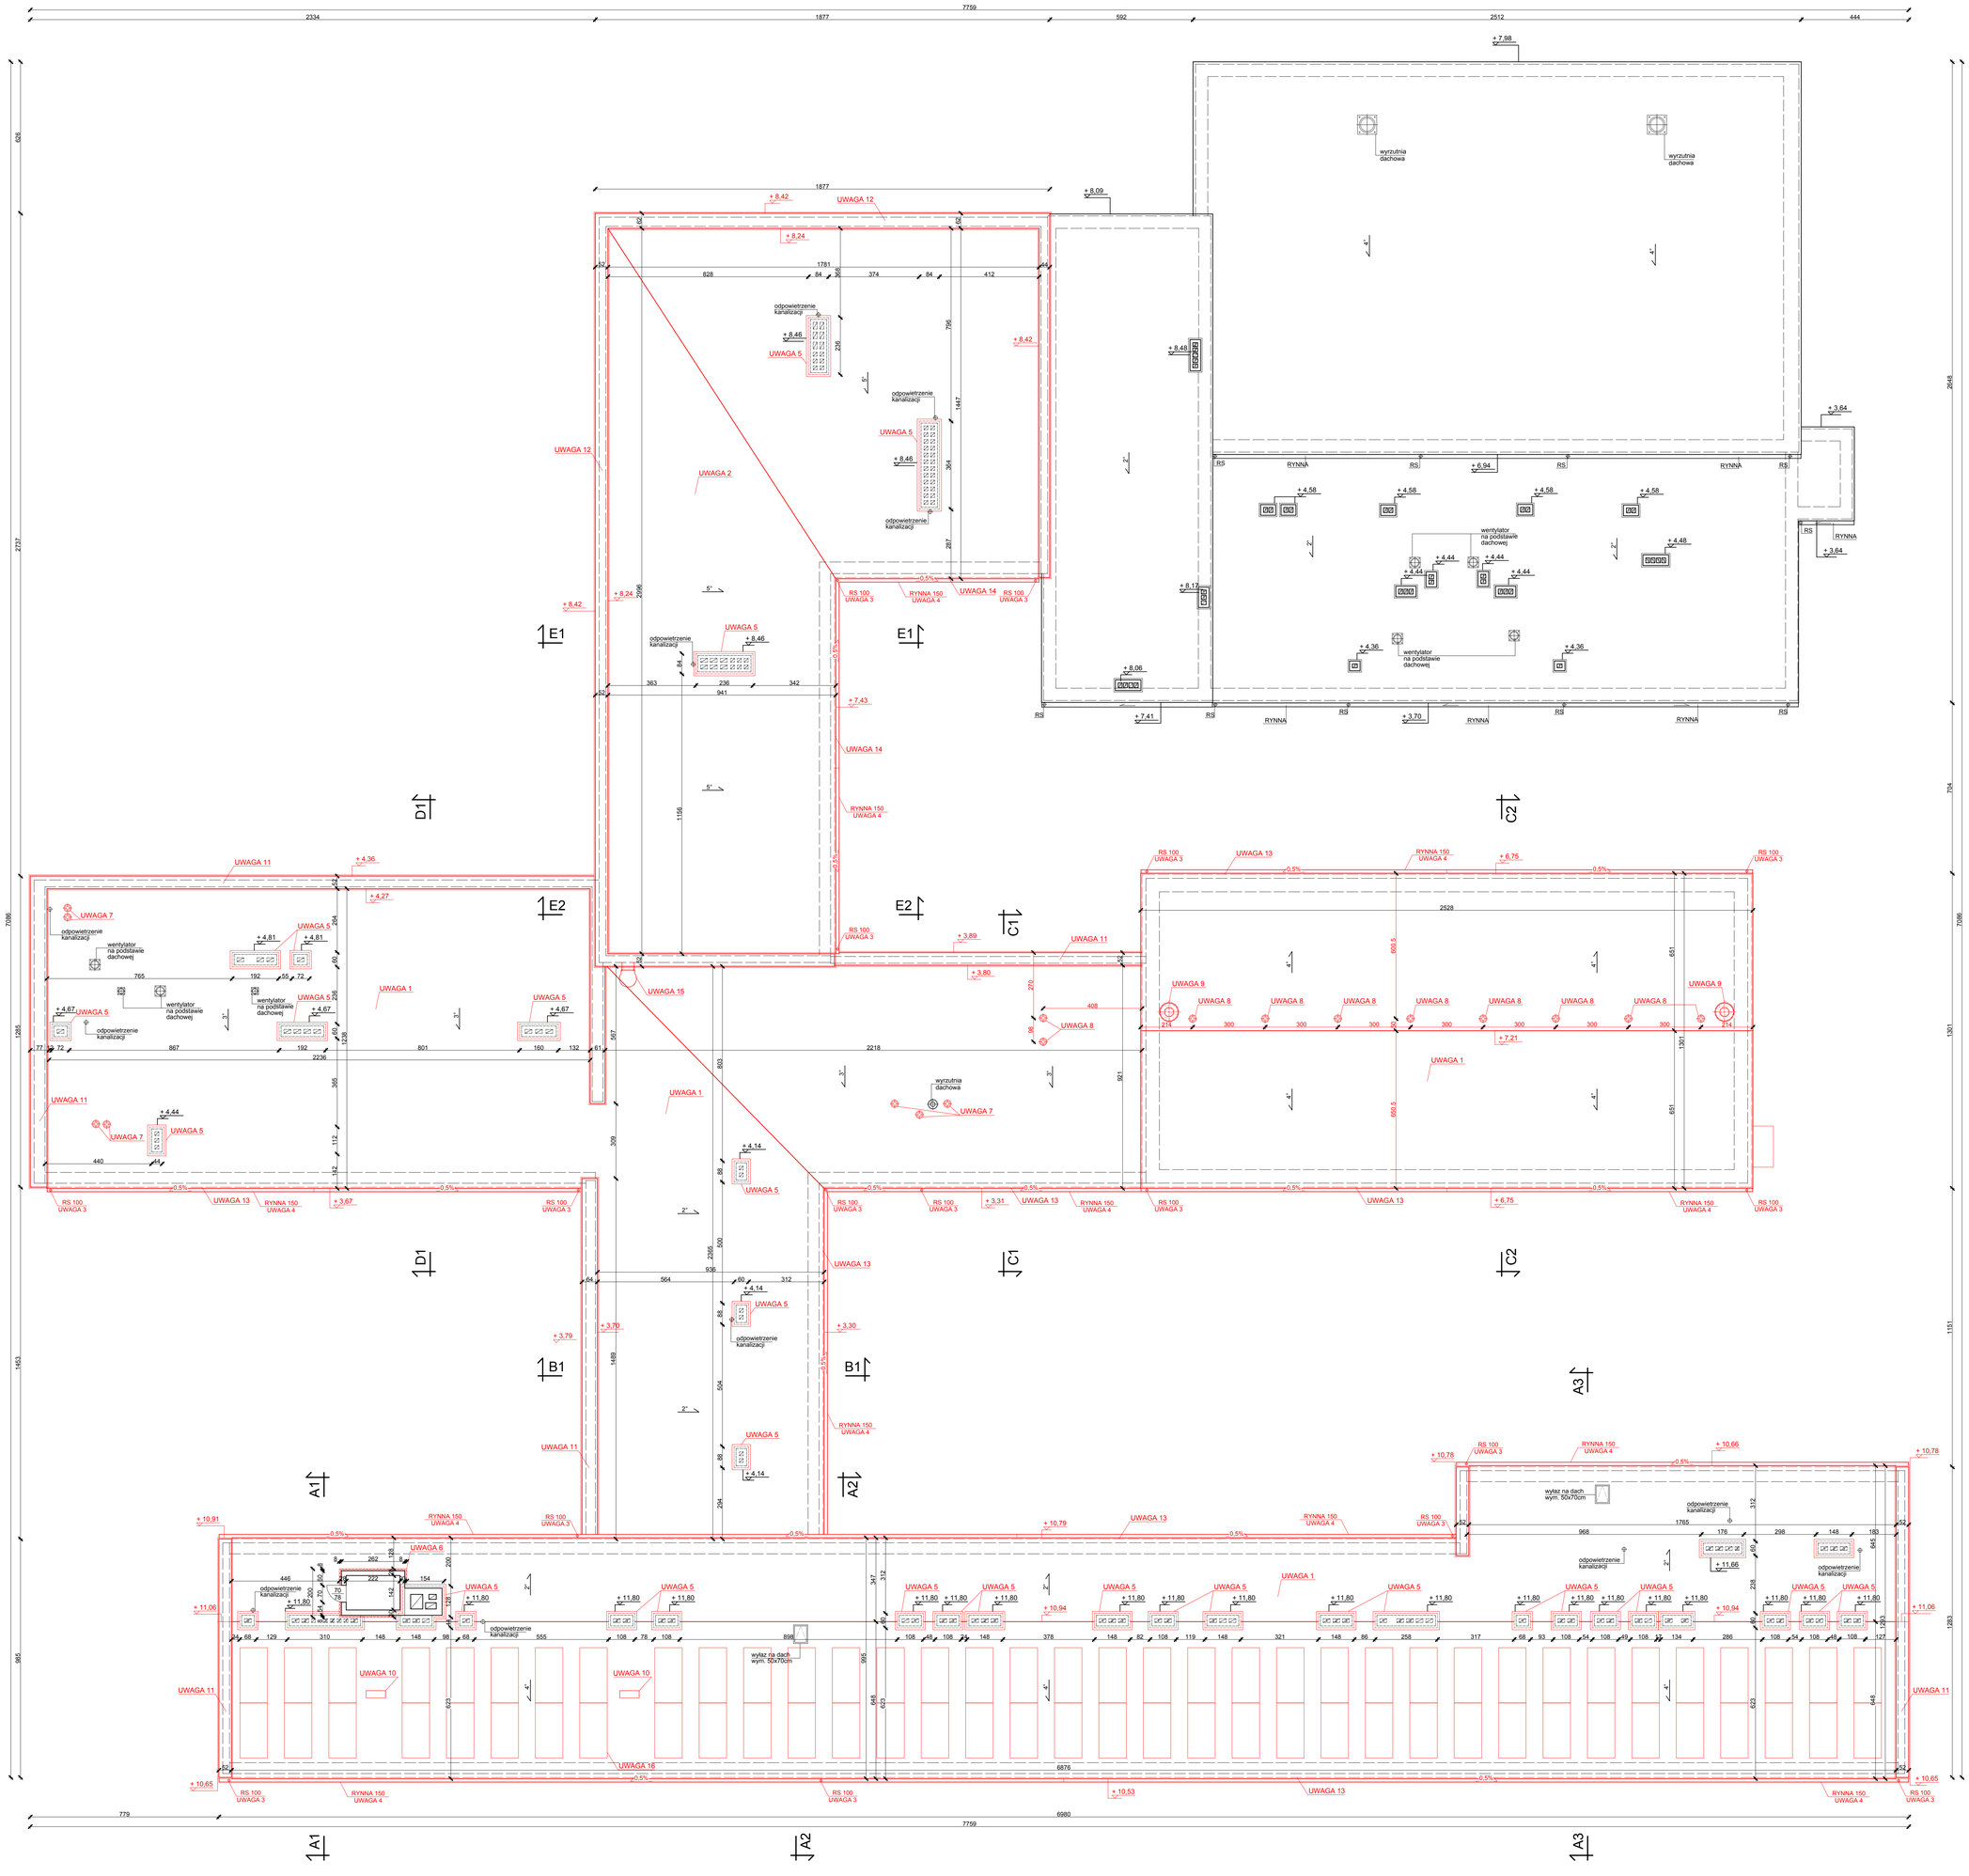

UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i branżami. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przez rozpoczęciem prac budowlanych.
6. Powyższe uwagi dotyczą całego opracowania projektowego.

UWAGA 1

STROPODACH NIEWENTYLOWANY (CZĘŚCI A, B, C, D) OCIEPLIĆ W NASTEPUJĄCY SPOSÓB:
- ZDEMONOTWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU I W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ FOLII PAROIZOLACYJNEJ
- WYKONAĆ OCIPELNIE Z DACHOWYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ O GRUB. 22cm
- PŁYTY ZAKOTWIĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
- UŁOŻYĆ PAPĘ PODKŁADOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ NAWIERZCHNIOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ

POKRYCIE DACHU W KLASYFIKACJI REAKCJI NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY Broof (t1).

UWAGA 2

STROPODACH WENTYLOWANY (CZĘŚĆ E) OCIEPLIĆ GRANULATEM WEŁNY MINERALNEJ W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ UŁOŻYĆ 22 cm GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ. PO UŁOŻENIU WEŁNY WYKONAĆ MONITORING GRUBOŚCI WARSTWY. OTWORY W DACHU PO WDMUCHIWANIU GRANULATU ZABETONOWAĆ. NA DACHU WYKONAĆ NOWE POKRYCIE DACHU (PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO) Z ZESTAWU PAP TERMOZGRZEWALNYCH W KLASYFIKACJI NA OGIEŃ ZEWNETRZNY Broof (t1).

UWAGA 3

RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA NOWE OCYNKOWANE I POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

UWAGA 4

ZAMONTOWAĆ NOWE RYNNY OCYNKOWANE I POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

UWAGA 5

ISTNIEJĄCE KOMINY OCZYŚCIĆ, OCIEPLIĆ STYROPIANEM 8cm I WYKOŃCZYĆ TYNKIEM SILIKONOWYM NA SIATCE ZATOPIONEJ W KLEJU. NA KOMINACH WYKONAĆ NOWE CZAPY BETONOWE LUB Z BLACHY. CZAPY WYSUNĄĆ POZA LICO OCIEPLONYCH ŚCIAN KOMINA MINIMUM 6cm I ZAKOŃCZYĆ KAPINOSAMI.

UWAGA 6

ŚCIANY POMIESZCZENIA OCIEPLIĆ STYROPIANEM 8cm I WYKOŃCZYĆ TYNKIEM SILIKONOWYM NA SIATCE ZATOPIONEJ W KLEJU. DACH POMIESZCZENIA OCIEPLIĆ NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI WEŁNĄ MINERALNĄ TWARDĄ 12 cm NA FOLII PAROIZOLACYJNEJ 0,2 mm I WYKONAĆ Z POKRYCIEM Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ PODKŁADOWEJ I NAWIERZCHNIOWEJ.

UWAGA 7

WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE KOMINKI WENTYLACYJNE NA NOWE O ŚREDNICY JAK ISTNIEJĄCE. STOSOWAĆ KOMINKI WENTYLACYJNE OCIEPLONE Z SYSTEMAMI ZAPOBIEGAJĄCYMI SKRAPLANIU SIĘ PARY WODNEJ.

UWAGA 8

KOMINKI WENTYLACYJNE Ø160. STOSOWAĆ KOMINKI WENTYLACYJNE OCIEPLONE Z SYSTEMAMI ZAPOBIEGAJĄCYMI SKRAPLANIU SIĘ PARY WODNEJ.

UWAGA 9

ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA DACHOWA DO DEMONTAŻU. POZOSTAŁY OTWÓR NALEŻY ZASKLEPIĆ ODTWARZAJĄC ISTNIEJĄCE WARSTWY.

UWAGA 10

NA DACHU UMIEŚCIĆ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIMATYZATORÓW ZAINSTALOWANYCH W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH.

UWAGA 11

NA ŚCIANCE ATTYKOWEJ WYKONAĆ BETONOWĄ DOLEWKĘ GRUB. 15 cm ORAZ IZOLACJĘ Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ GRUB. 4 cm OD GÓRY I 8 cm Z BOKU. OBRÓBKI BLACHARSKIE. NA ATTYKACH WYKONYWAĆ ZE SPADKIEM DO WEWNĄTRZ.

UWAGA 12

OBRÓBKI BLACHARSKIE NA ATTYKACH WYKONYWAĆ ZE SPADKIEM DO WEWNĄTRZ.

UWAGA 13

NA DACHU ZAMONTOWAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE POD OCIEPLENIE DACHU ORAZ NA OCIEPLENIE DACHU. MIĘDZY OBRÓBKI BLACHARSKIE MONTOWAĆ WSPORNIKI UTRZYMUJĄCE WEŁNĘ MINERALNĄ WYSUNIĘTA POZA LICO ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY MUROWANEJ.

UWAGA 14

NA DACHU ZAMONTOWAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE POD POKRYCIE DACHU TAK ABY PO OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OKAP WYSTAWAŁ 10 cm POZA LICO ŚCIANY. STOSOWAĆ PASY NADRYNNOWE I PODRYNNOWE

UWAGA 15

ZDEMOTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ DRABINĘ. PO DOCIEPLENIU ZAMONTOWAĆ NOWĄ DRABINĘ SERWISOWĄ ZABEZPIECZONĄ OD WYSOKOŚCI 2,0 m NAD POZIOMEM NIŻSZEGO DACHU OBEJMAMI OCHRONNYMI.

UWAGA 16

PANELE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 72 szt. O ŁĄCZNEJ MOCY 39,6 kW. PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WG OSOBNEGO OPRACOWANIA.



PROJEKT

Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SUŁĘCINIE Sulęcin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SUŁĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin					
Nazwa	RZUT DACHU					
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:100
Projektant	mgr inż. arch. Agata Zwolińska	197/LUOKK/2023 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	05.06.2024			
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0026/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	05.06.2024		Rys. nr	A5