RYS. NR 5

TEMAT: Budowa wodociągu wody surowej wraz z przełączeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214,3213,1095,1090,1089 obr. 0022 Orłowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77	
OPRACOWAŁ	mgr inż. A. Szturomska	
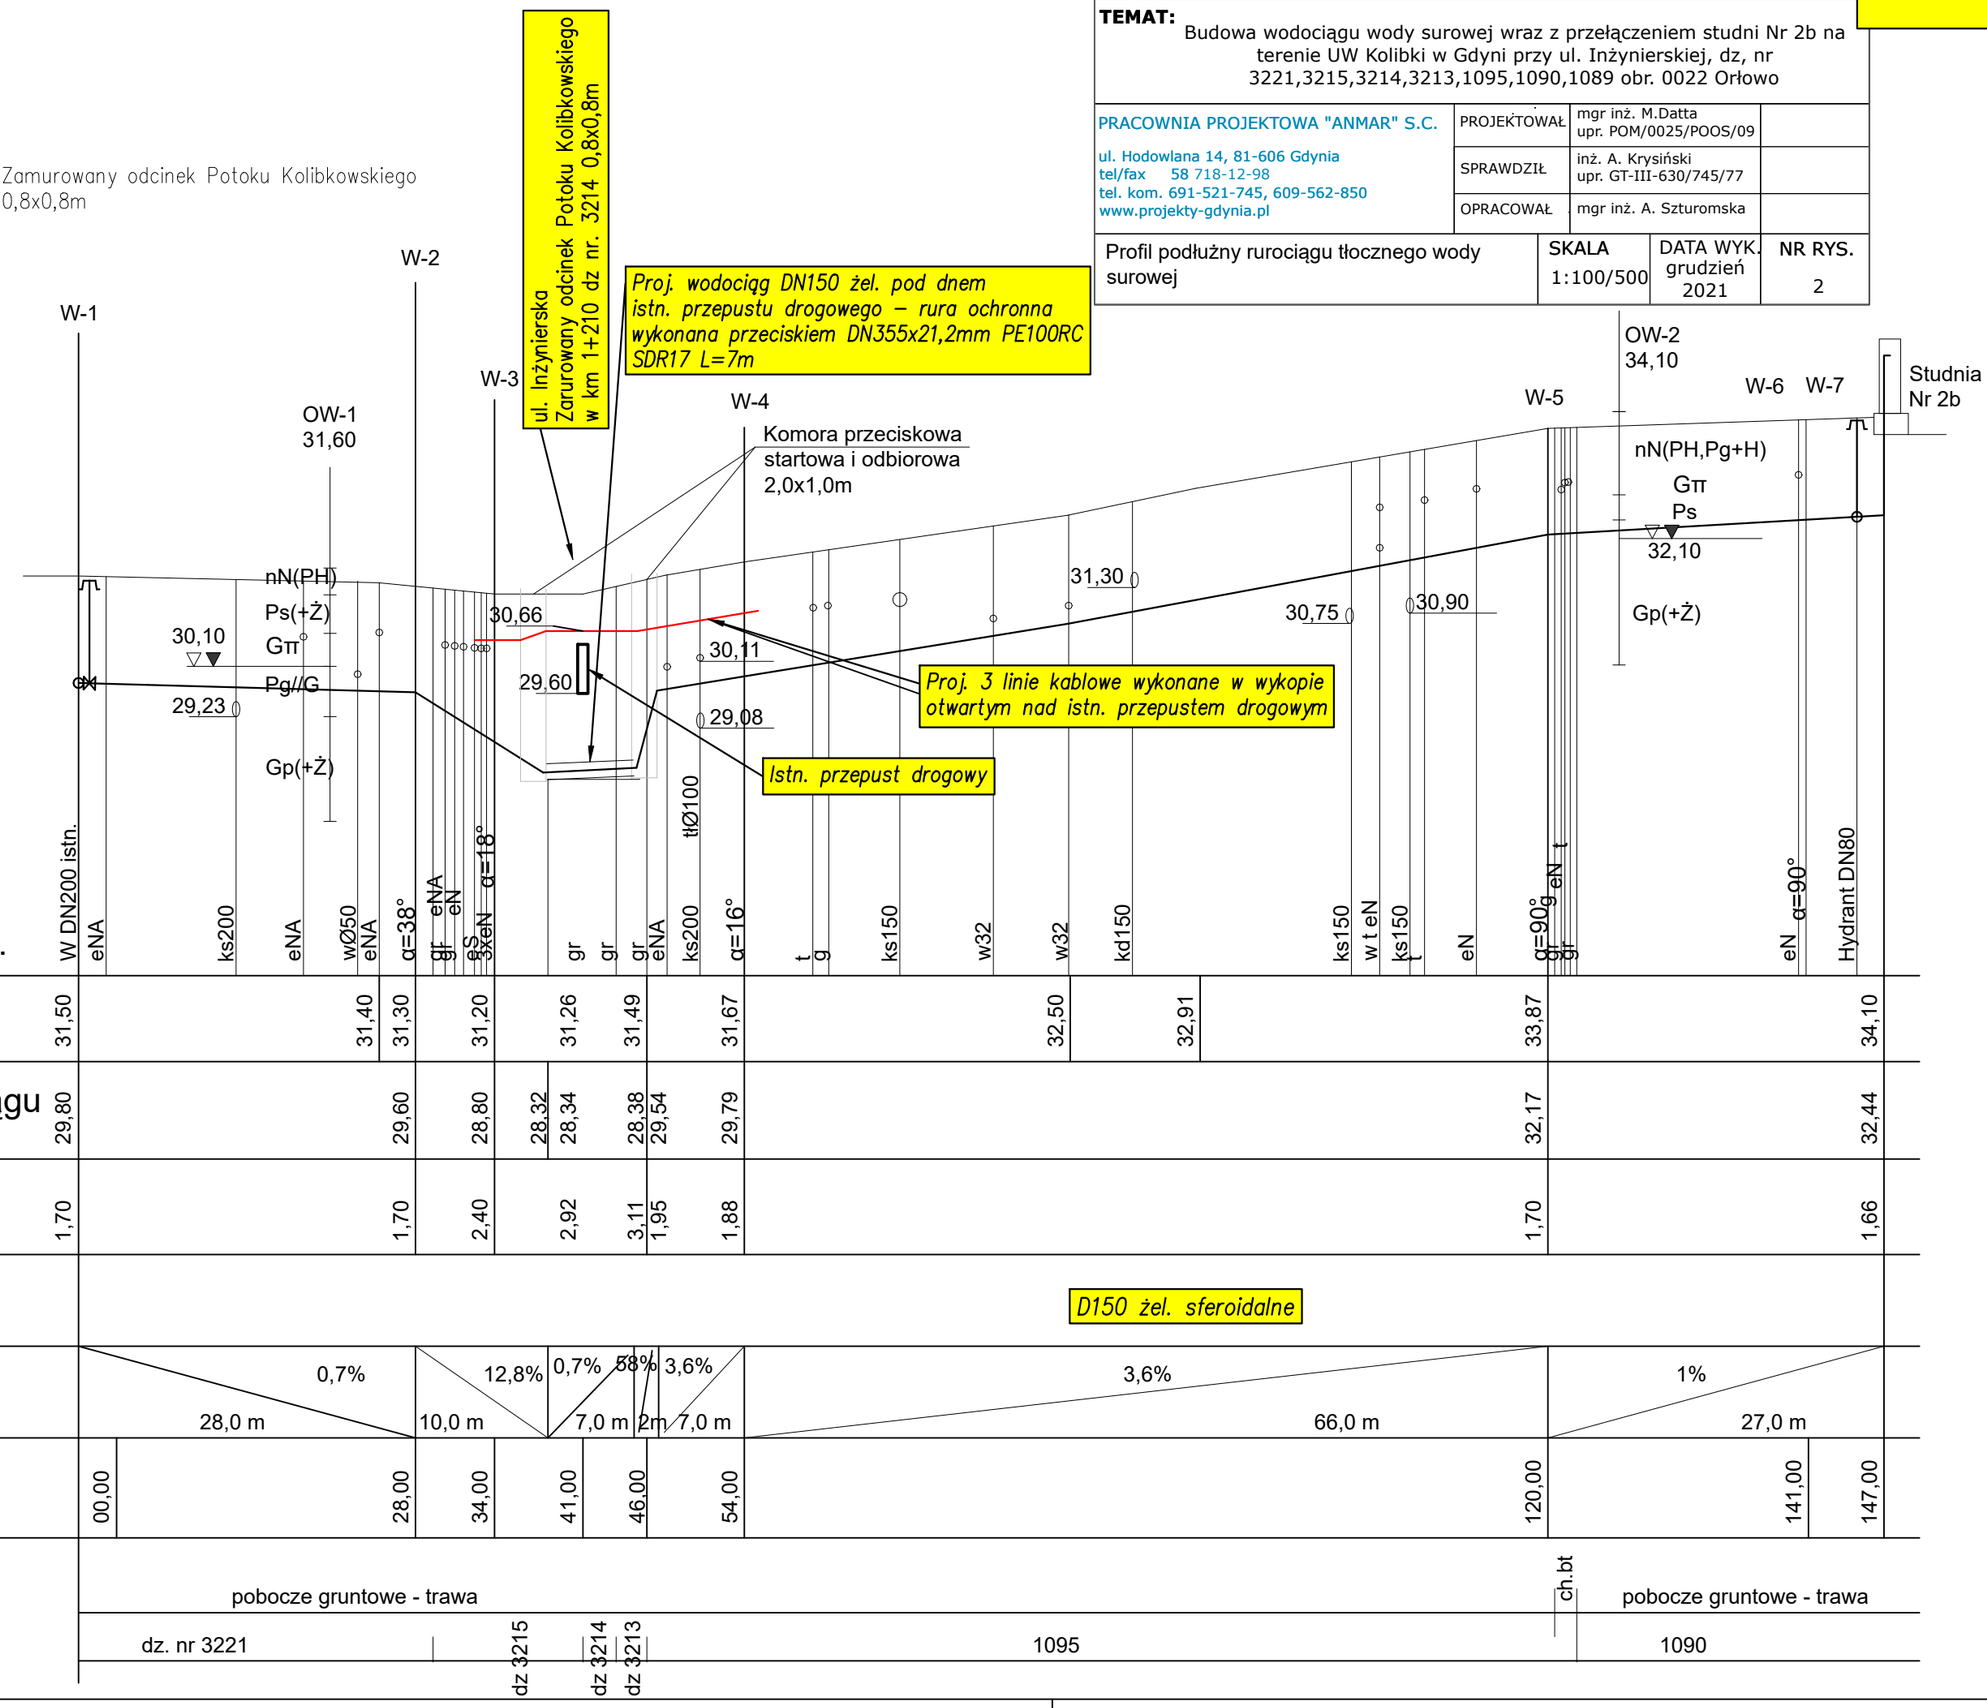
Profil podłużny rurociągu tłocznego wody surowej	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
	1:100/500	grudzień 2021	2