


RZUT PIWNIC

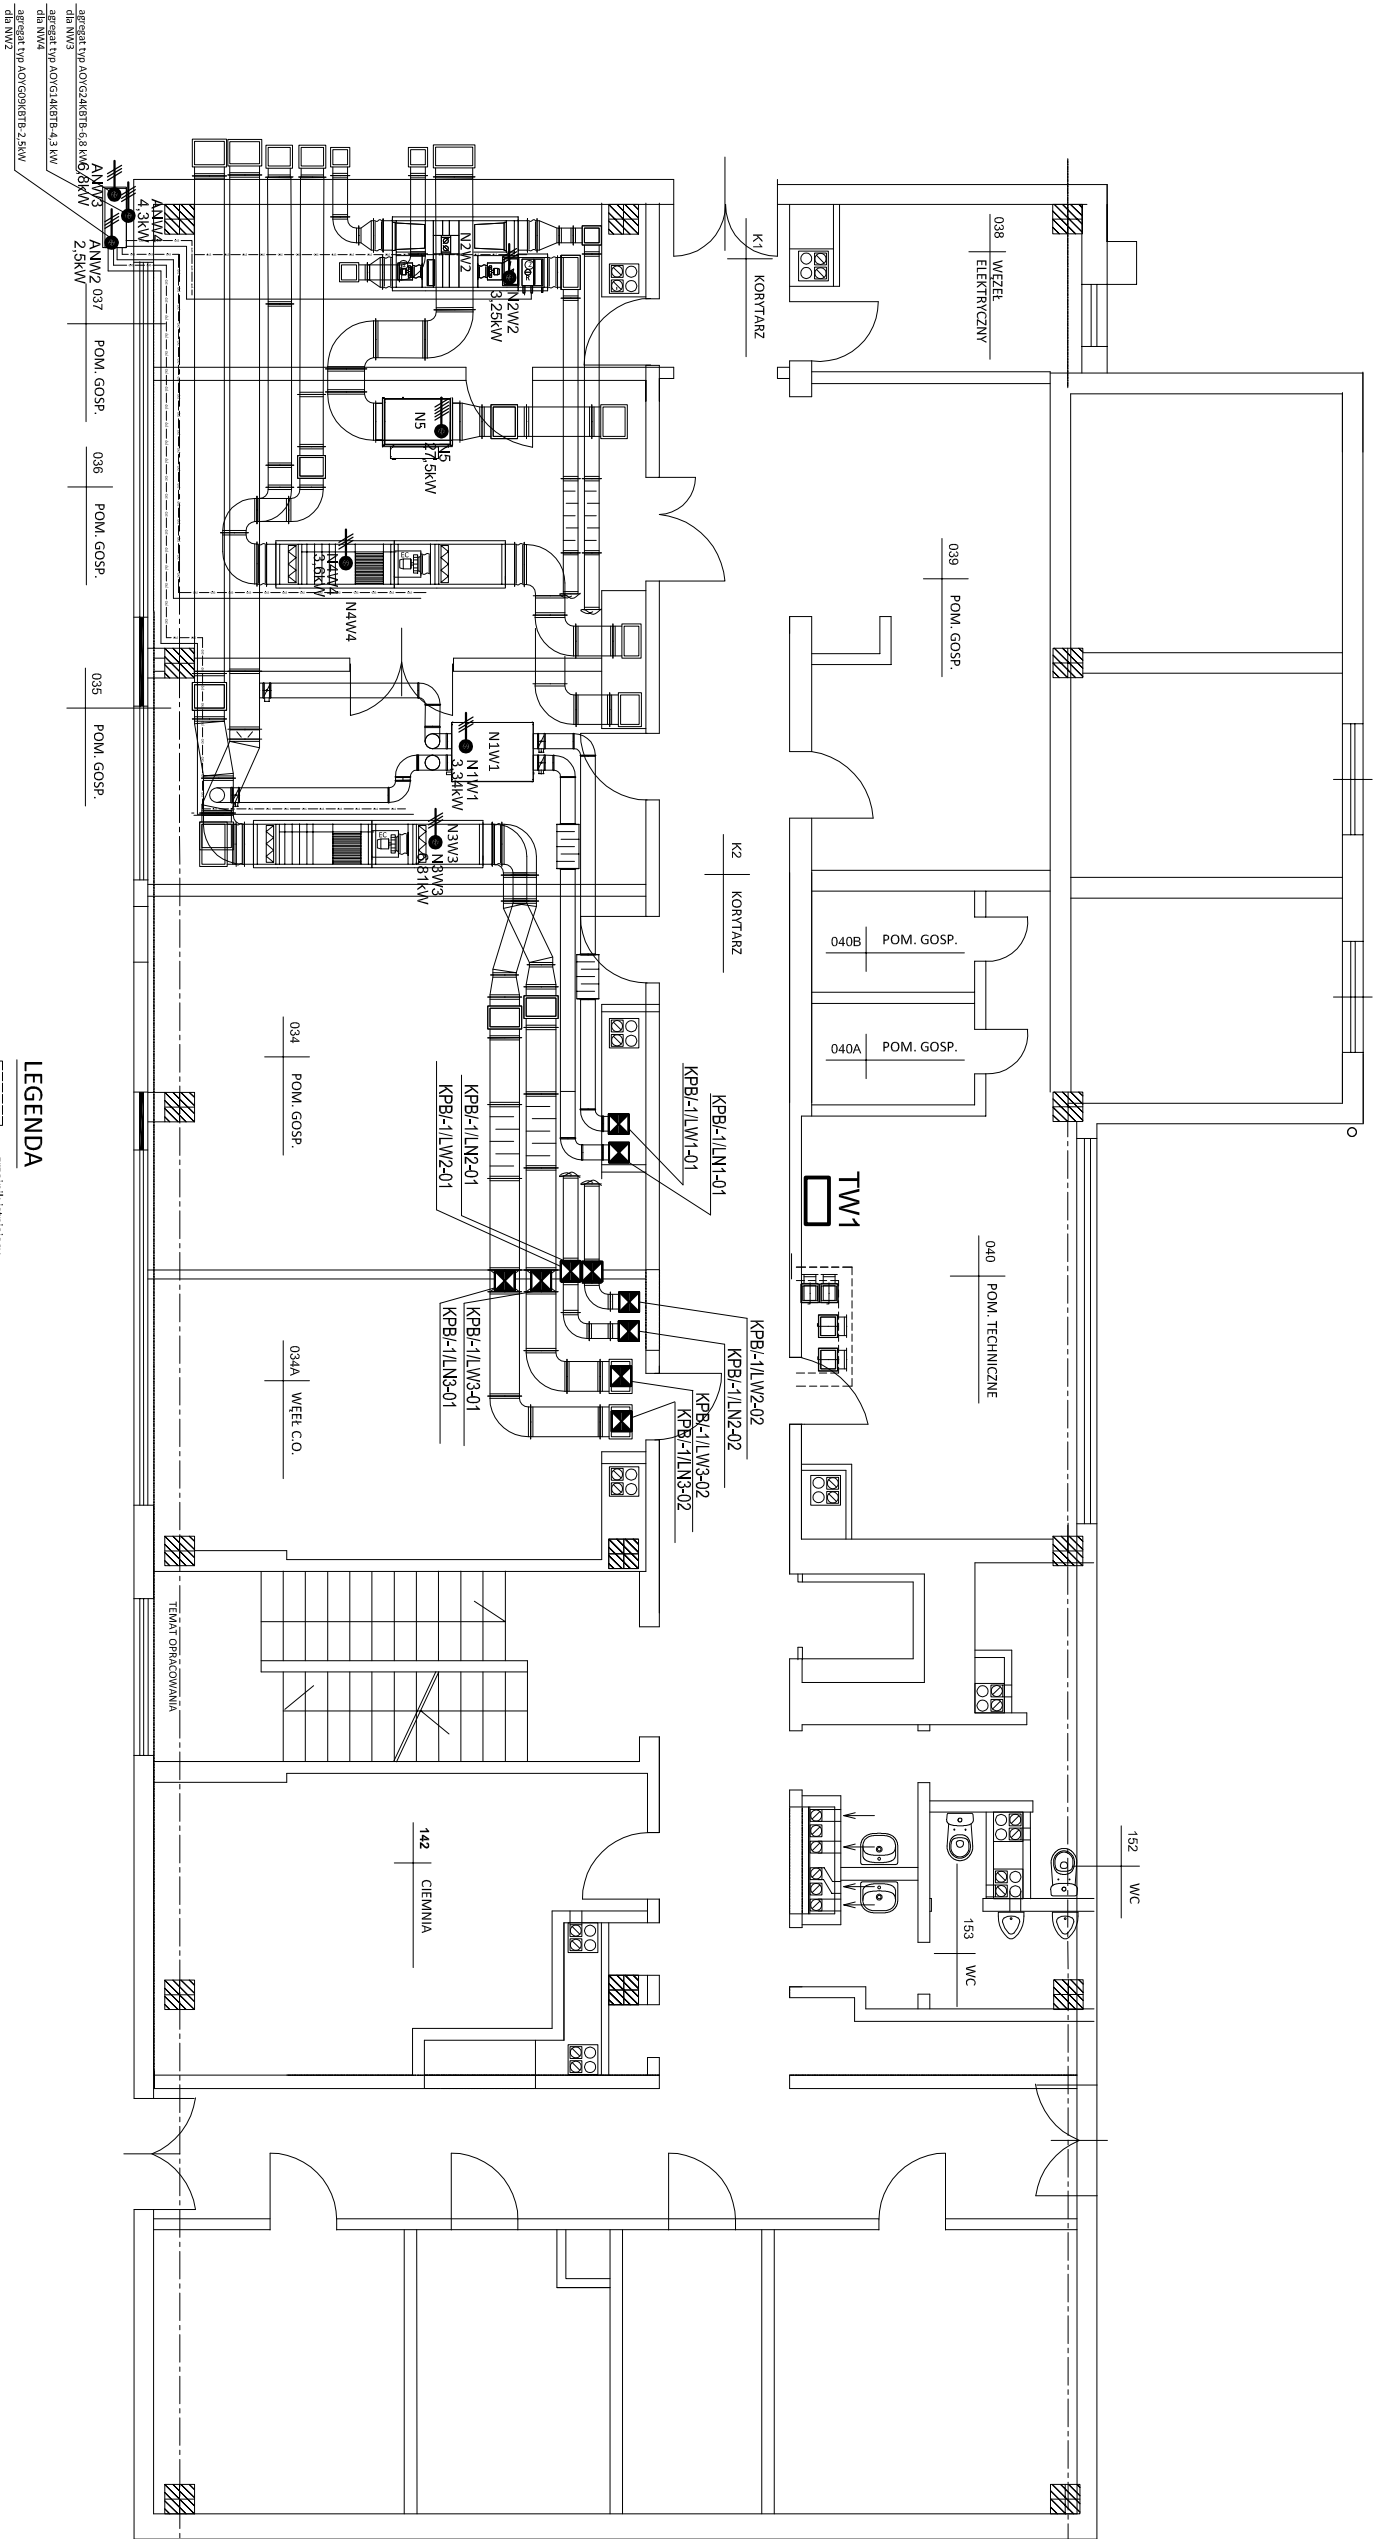

- UWAGA:**
1. Na wszystkich przejściach kanałów wentylacyjnych przez strop między piwnicą a parterem zamontować klapy p.poz.
 2. Klapy p.poz. montować w ścianach oddzielenia pożarowego.
 3. Połączenia kanałów wentylacyjnych z centralami dopasować na montażu po zamontowaniu urządzeń
 4. Przed przystąpieniem do montażu wentylacji ustalić możliwość prowadzenia kanałów
 5. Koźle z istniejącymi instalacjami usunąć w trakcie montażu instalacji wentylacji

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ		METRICAL STUDIO SP. Z O.O. ul. Atolowa 3/12 85-435 Osowiec tel. 792 701 280
TREŚĆ RYSUNKU WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZE ODBIORY WENTYLACJI I INSTALACJA POŻ		DATA 07.02.2022
PROJEKTOWAŁ Jarosław Frydrychowicz UPR. BUD. NR KUP/0088/ZOOE/04		SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ Inż. Andrzej Neumann UPR. BUD. NR GP-K2-7342/248/93		BRANŻA ELEKTRYCZNA
		NR RYSUNKU E03