INSTALACJA WENTYLACJI HYBRYDOWEJ

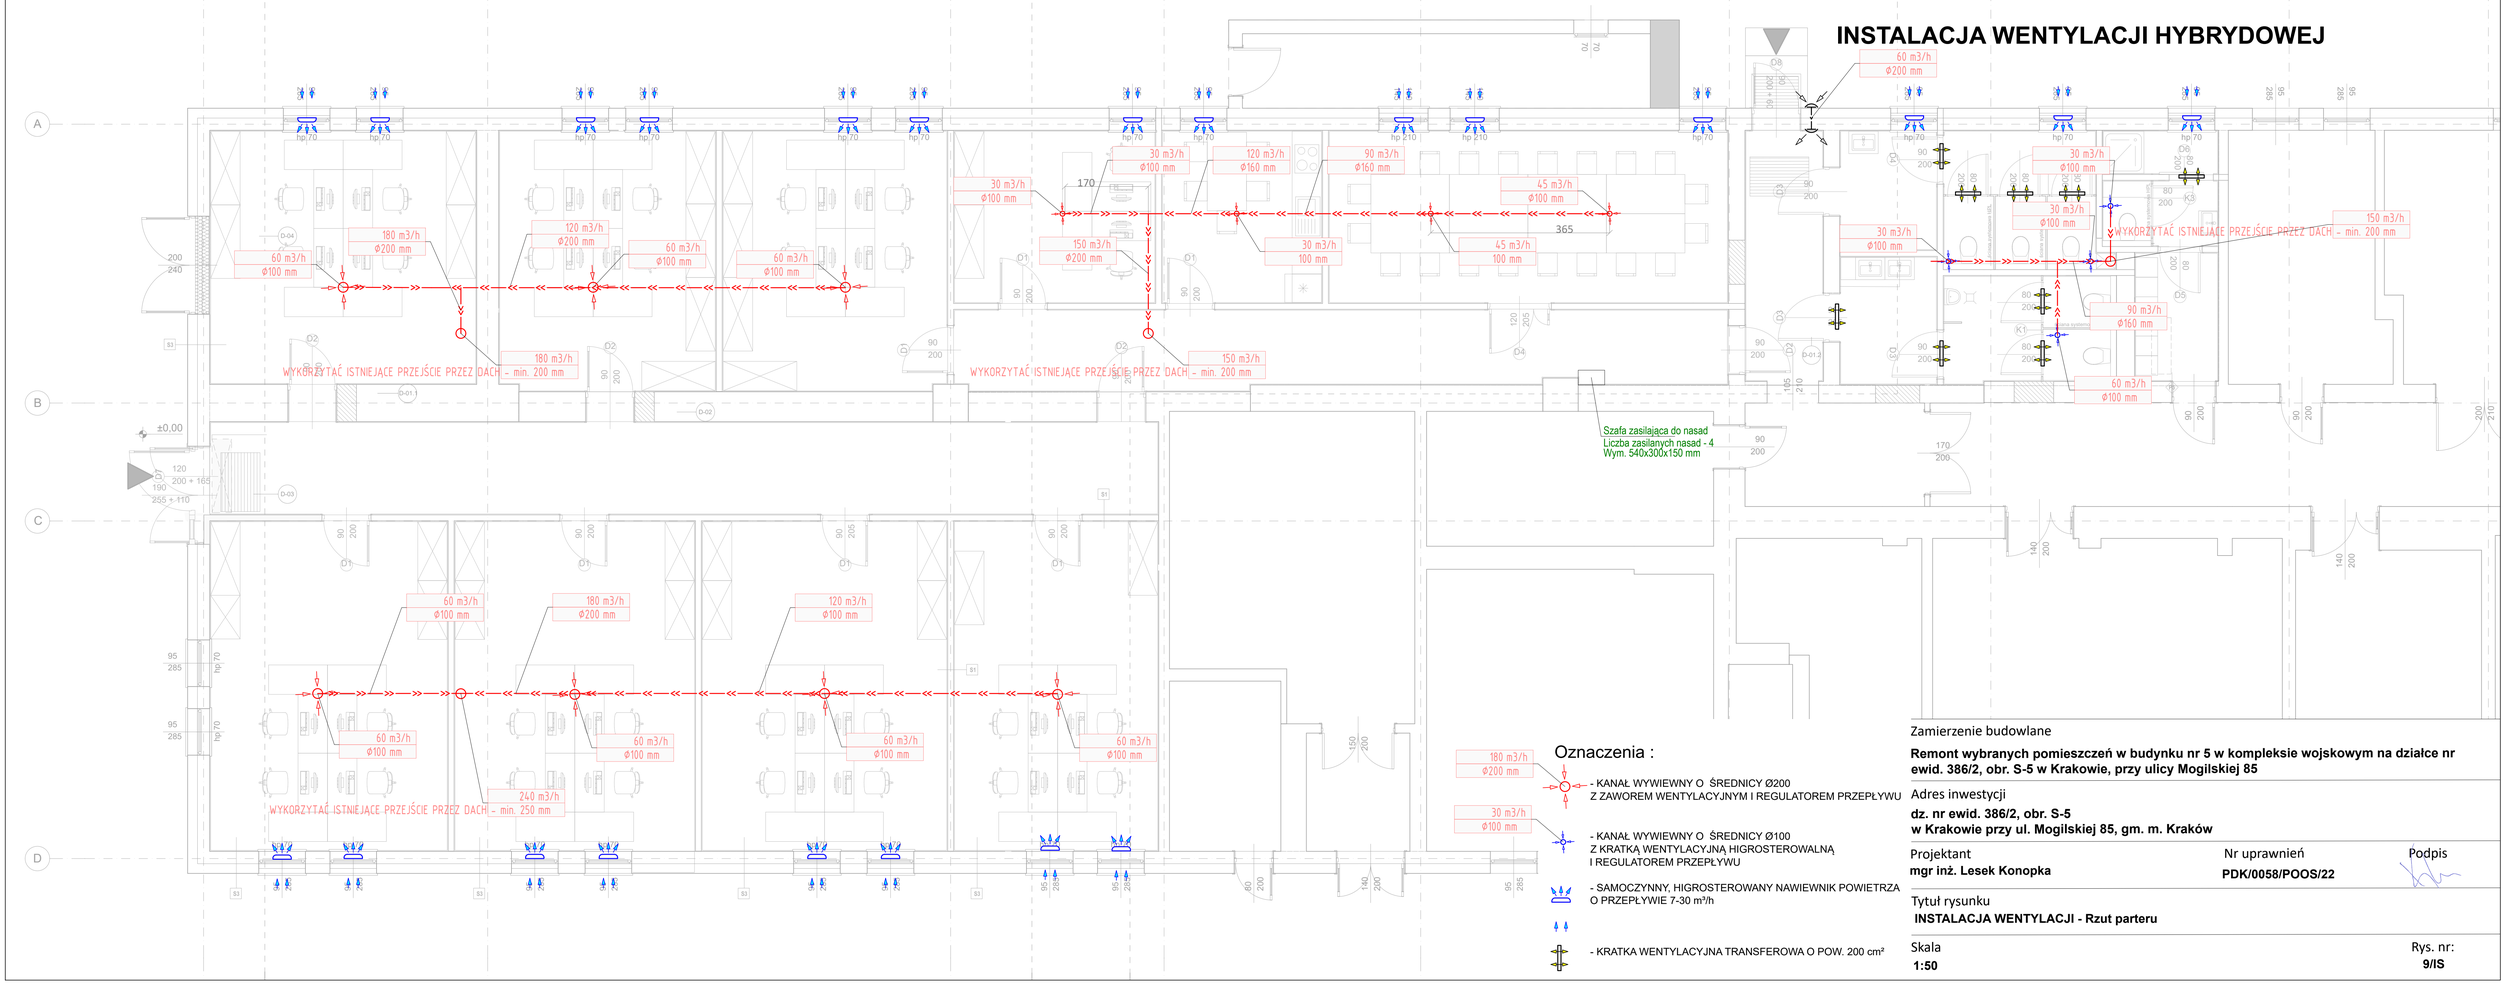

Oznaczenia :

180 m3/h Ø200 mm — - KANAŁ WYWIEWNY O ŚREDNICY Ø200 Z ZAWOREM WENTYLACYJNYM I REGULATOREM PRZEPŁYWU

30 m3/h Ø100 mm — - KANAŁ WYWIEWNY O ŚREDNICY Ø100 Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ HIGROSTEROWALNĄ I REGULATOREM PRZEPŁYWU

- SAMOCZYNNY, HIGROSTEROWANY NAWIEWNIK POWIETRZA O PRZEPŁYWIE 7-30 m³/h

- KRATKA WENTYLACYJNA TRANSFEROWA O POW. 200 cm²

Zamierzenie budowlane

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85

Adres inwestycji

dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5
w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Kraków

Projektant
mgr inż. Lesek Konopka

Nr uprawnień
PDK/0058/POOS/22

Podpis

Tytuł rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI - Rzut parteru

Skala
1:50

Rys. nr:
9/IS