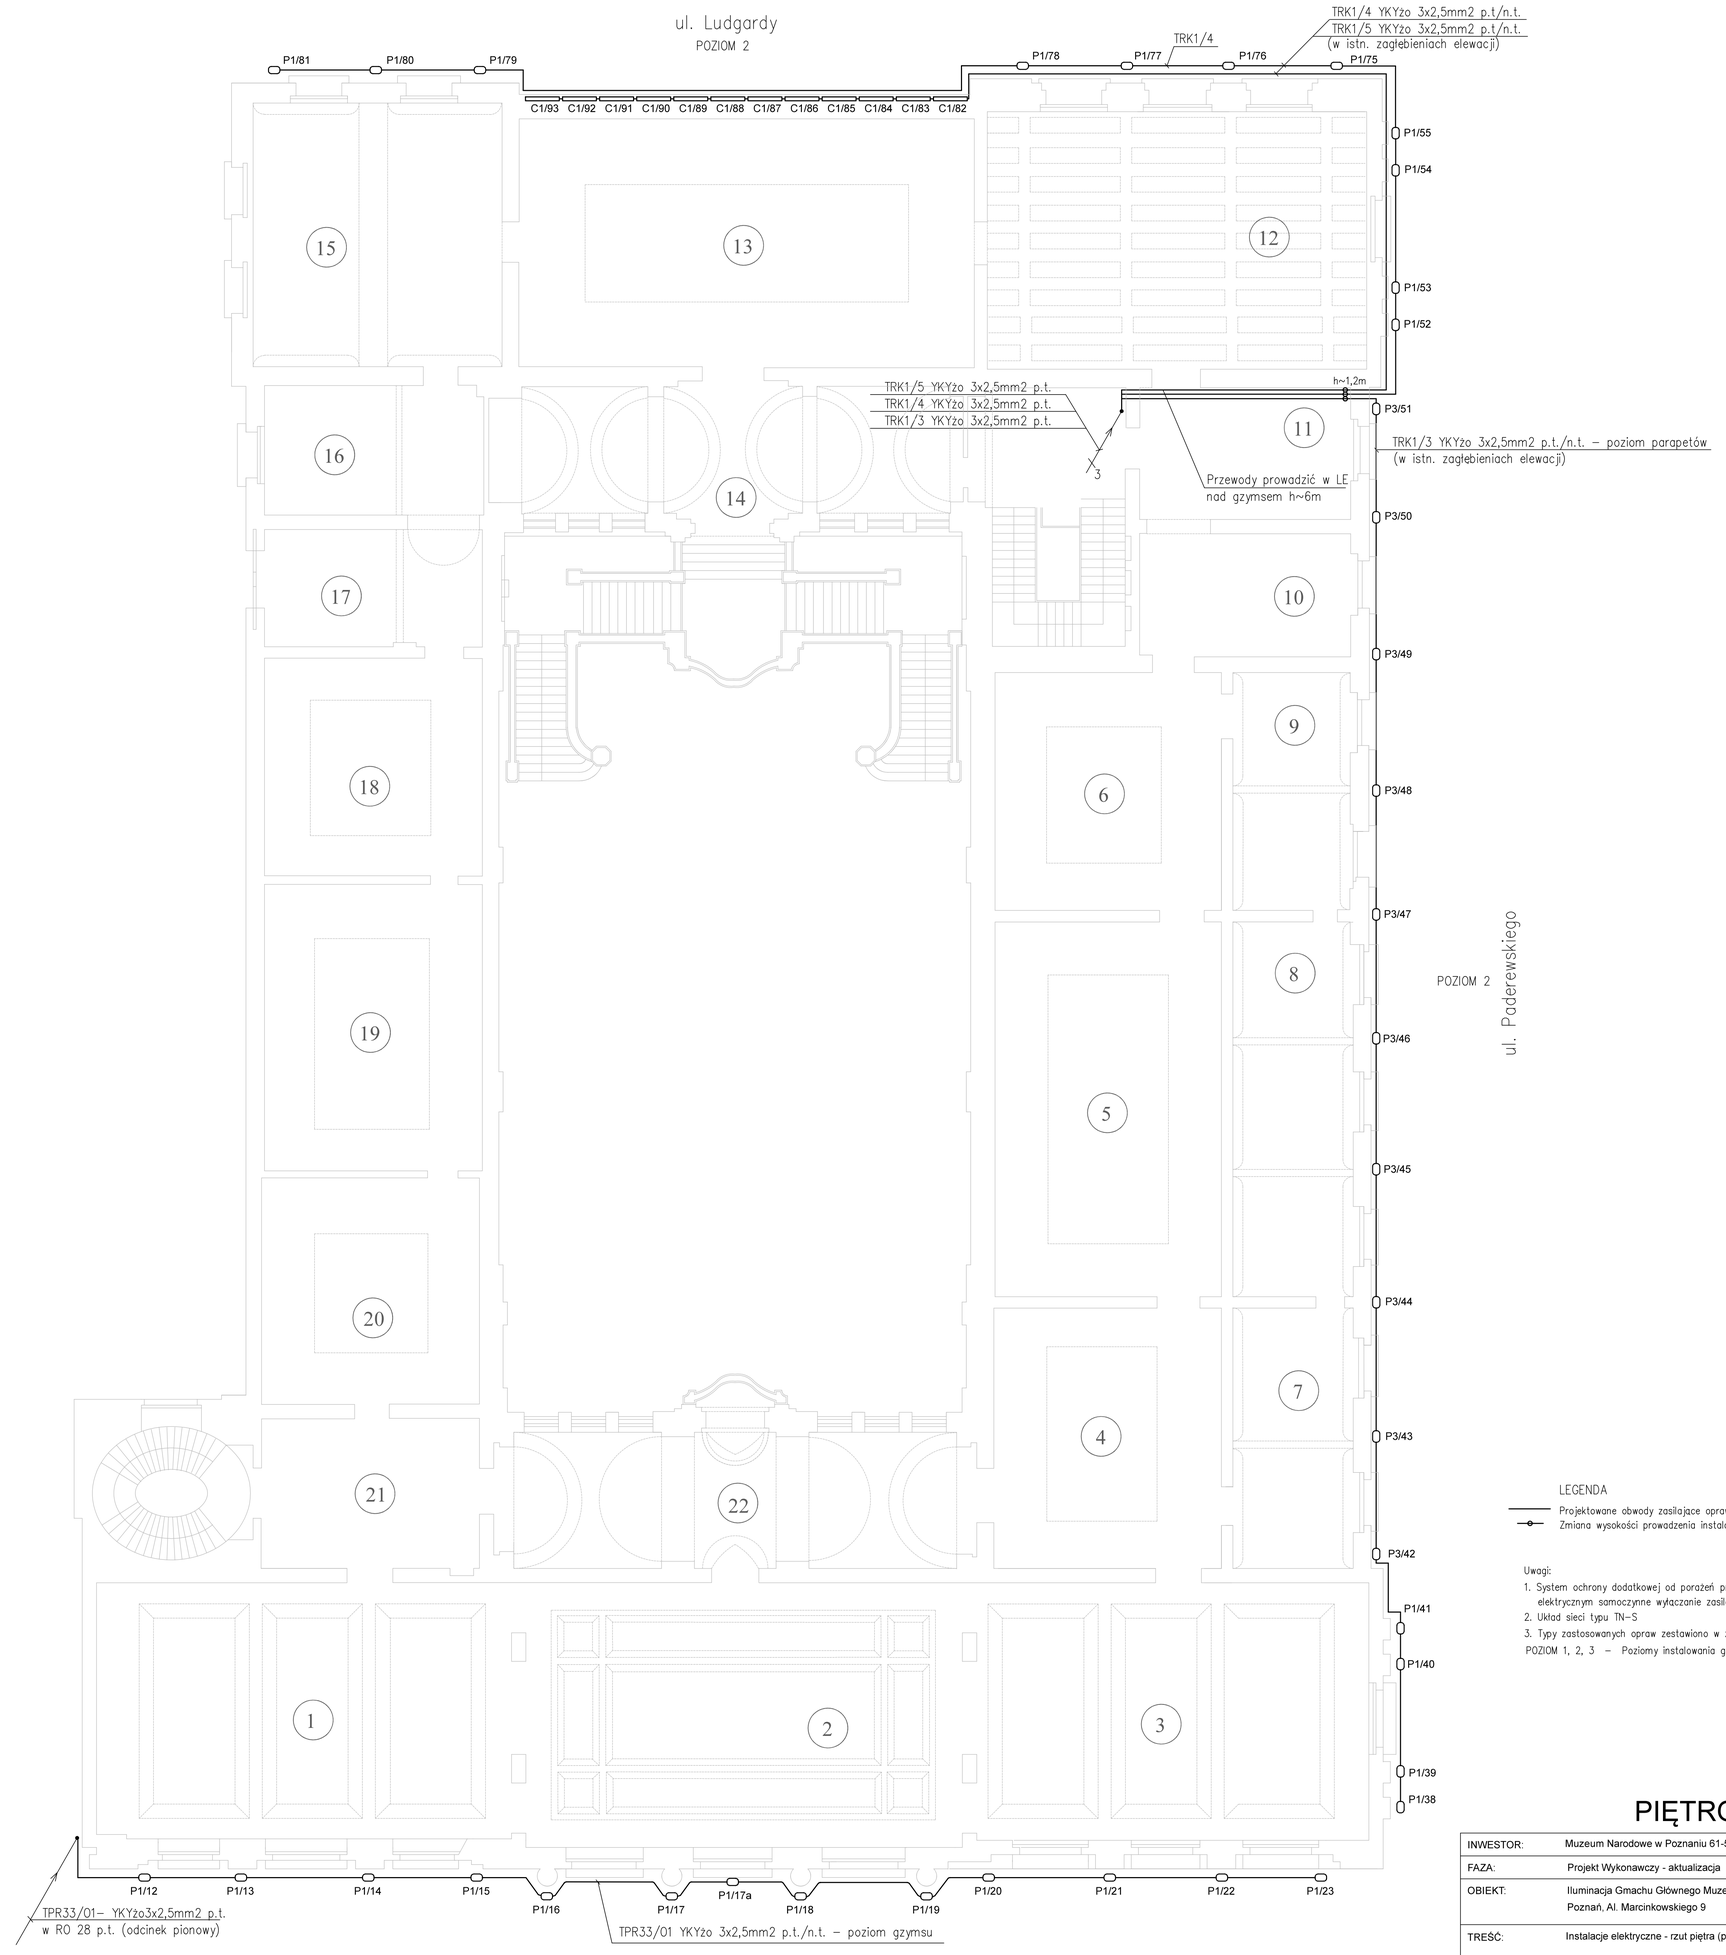

LEGENDA

Projektowane obwody zasilające oprawy iluminacyjne

Zmiana wysokości prowadzenia instalacji

Uwagi:

1. System ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym samoczynne wyłączanie zasilania
2. Układ sieci typu TN–S
3. Typy zastosowanych opraw zestawiono w załączniku nr 3

POZIOM 1, 2, 3 – Poziomy instalowania grup opraw

PIĘTRO - POZIOM 2

INWESTOR:	Muzeum Narodowe w Poznaniu 61-541 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9	
FAZA:	Projekt Wykonawczy - aktualizacja	Rys. nr: E3
OBIEKT:	Iluminacja Gmachu Głównego Muzeum Narodowego Poznań, Al. Marcinkowskiego 9	Branża: ELEKTRYCZNA
TREŚĆ:	Instalacje elektryczne - rzut piętra (poziom 2)	Skala 1:100
		Data : 11.2024
PROJEKTANT:	mgr inż. Z. Golon upr. 135/76/PW	Podpis