



RP

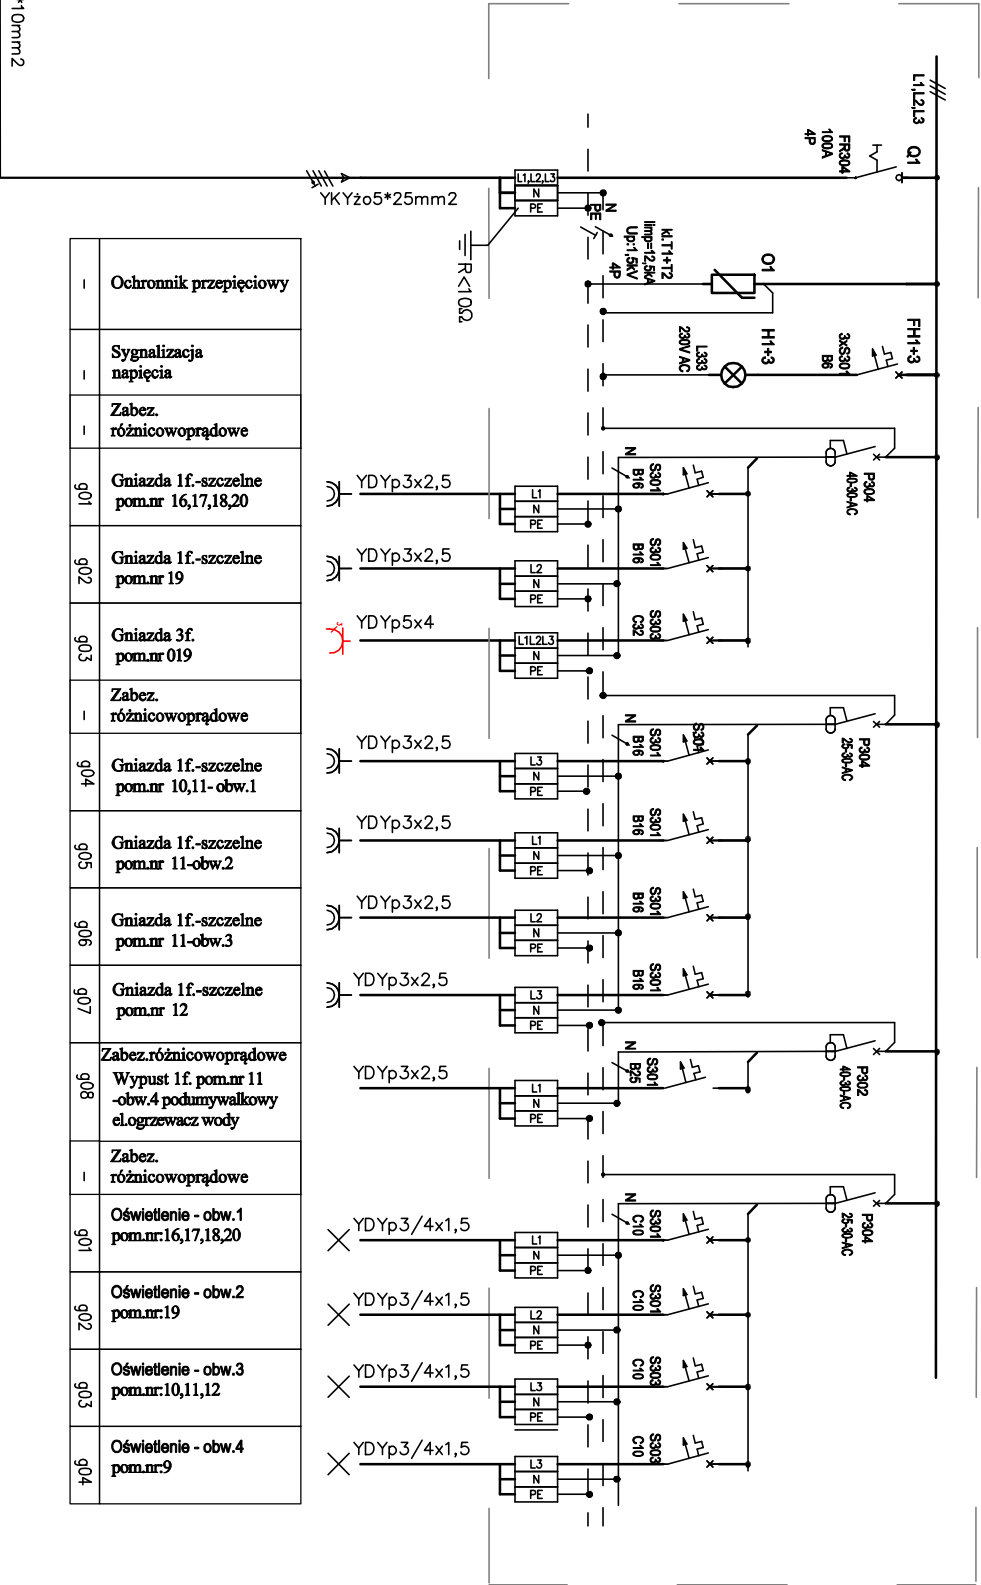

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-C-S 400/230V

Uwagi :
- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników
- objętych projektem wg potrzeb Inwestora
- montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta



Nazwa obiektu:		Modernizacja budynku nr inw.743/103 Nr geod. 1382/8 obręb Pisz,pow.Pisz	
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA RP		Skala bs	
Elektryka:		Inwestor:	
PROJEKTANT:		Nadleśnictwo Pisz ul.Gdańska 4 12-200 Pisz	
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08		Data opracowania: 12.2020	
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych		Rys. nr E-02	