


LEGENDA:

zasilanie C.O.
powrót C.O.

rozdzielacz z przepływomierzami

UWAGA:

wszystkie bruzdy ściennie oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm

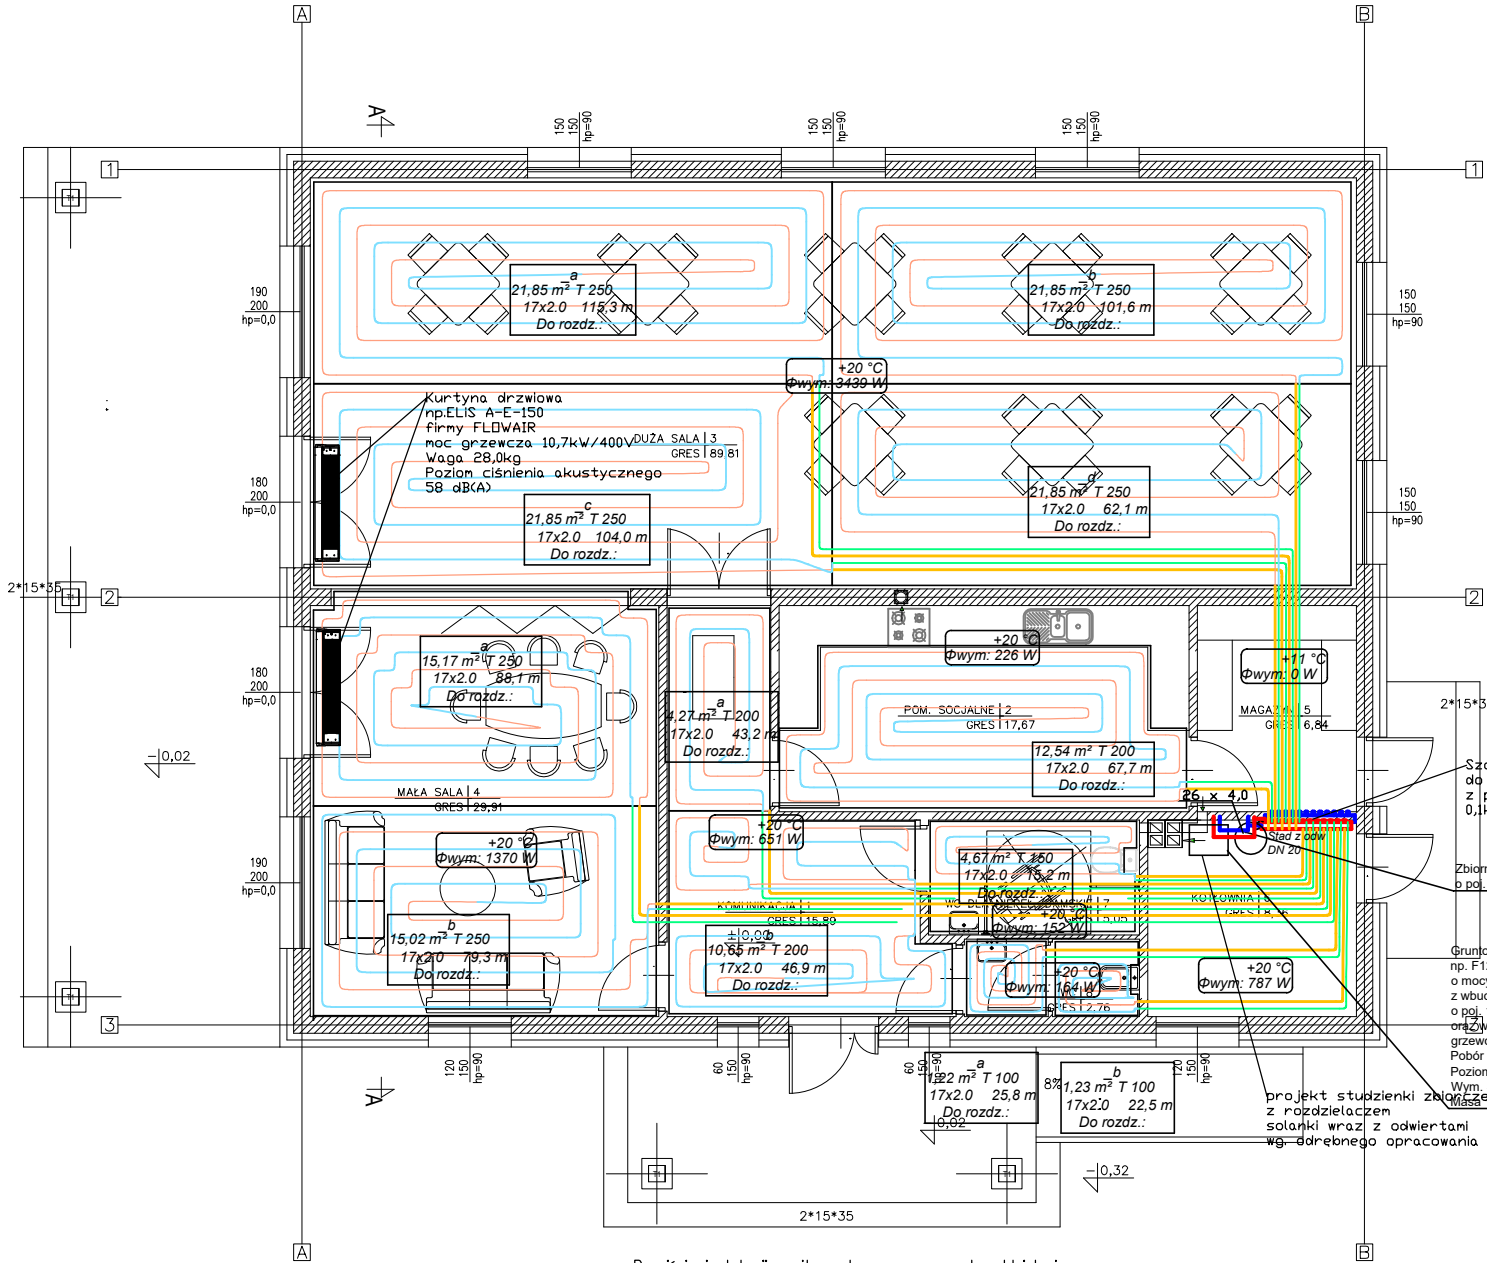


Opis pomieszczenia

+24 °C obliczeniowa temp. wewnętrzna
Φwym: 612 W wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

Opis ogrzewania podłogowego

pow. efektywna symbol pomieszczenia
średnica odstęp układania
długość pętli

Schemat wykonania ogrzewania podłogowego



Przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie i odporności danej przegrody w jednym systemie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	GMINA PARADYŻ						
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ						
ADRES BUDOWY	SOLEC DZ. NR 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2						
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA						
BRANŻA PROJEKTU	SANITARNA	DATA WYKONANIA	04.2024	SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU	S3
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT			ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. Dariusz Zbamek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień: WKP01668/PWC/S/16							