

LEGENDA:

zasilanie C.O.
powrót C.O.

rozdzielacz z przepływomierzami

UWAGA:

wszystkie bruzdy śienne oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm



Opis pomieszczenia

obliczeniowa temp. wewnętrzna
wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

Opis ogrzewania podłogowego

pow. efektywna
średnica
symbol pomieszczenia
odstęp układania
długość pętli

Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

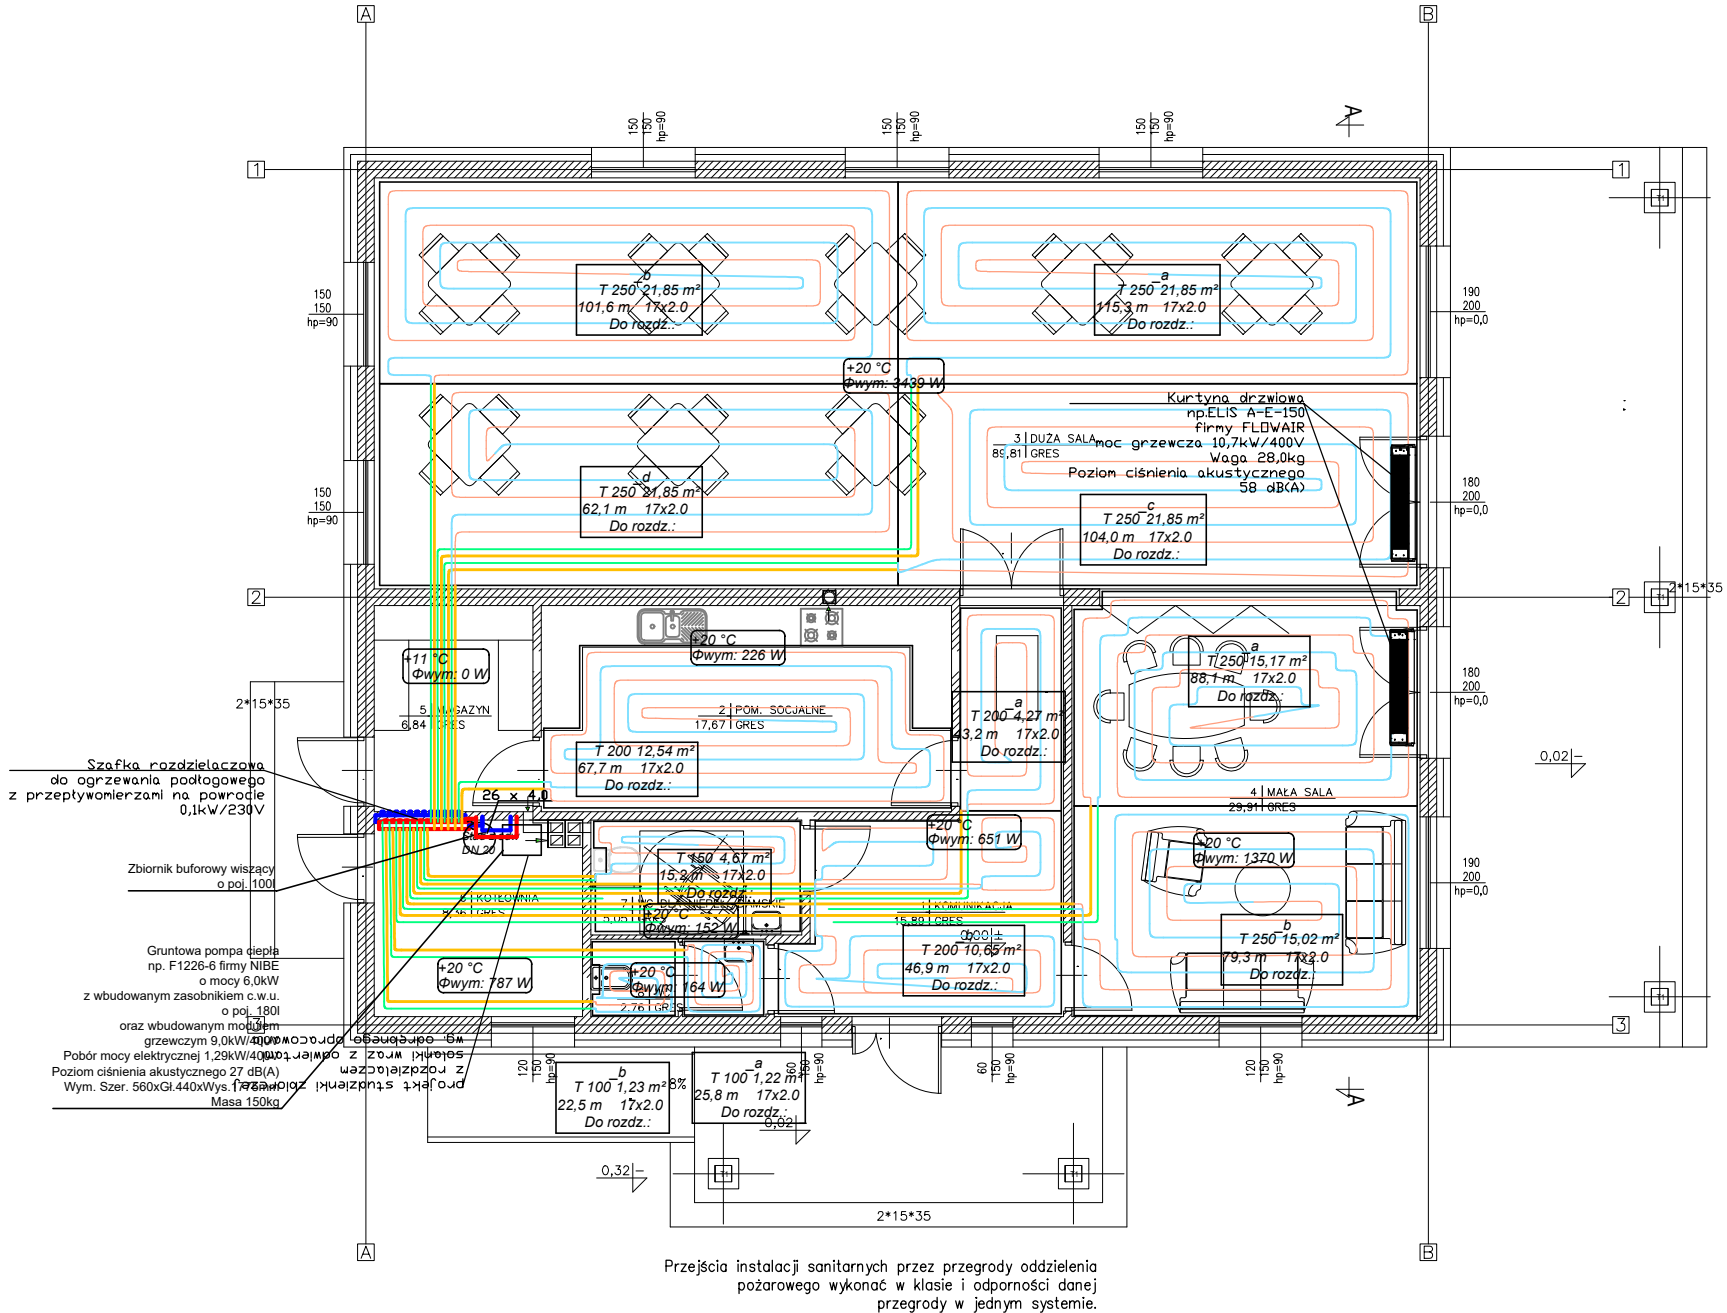

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasińskiego 7					
INWESTOR		GMINA PARADYŻ					
OBIEKT		BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ					
ADRES BUDOWY		DOROBNA WOLA DZ. NR 23/2					
TYTUŁ RYSUNKU		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA					
BRANŻA PROJEKTU	SANITARNA	DATA WYKONANIA	04.2024	SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU	S3
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. Dariusz Zdzienek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień: WKP01668/PWC/S/16							