




e-mail: archit-studio@archit-studio.pl

www.swiecinskiarchitekci.pl

PROJEKT ELEKTRYKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	BUDOWA OBIEKTÓW REKREACJI WODNEJ W SĘKOWEJ
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SĘKOWA, 38-307 SĘKOWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	V
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ	120509_2, SĘKOWA
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO	120509_2.0012 SĘKOWA
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY	1026, 1027
IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA LUB NAZWA	GMINA SĘKOWA
ADRES INWESTORA	SĘKOWA 252, 38-307 SĘKOWA

PROJEKTANCI:					
Tytuł	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Przynależność do Izby	Podpis
BRANŻA: ELEKTRYCZNA					
inż.	PAWEŁ PIWOWAR	elektryczna- projektant	E-117/02	PKD/IE/1547/03	
mgr inż.	BARTOSZ BUDZIK	elektryczna - sprawdzający	E-217/02	PKD/IE/0840/03	

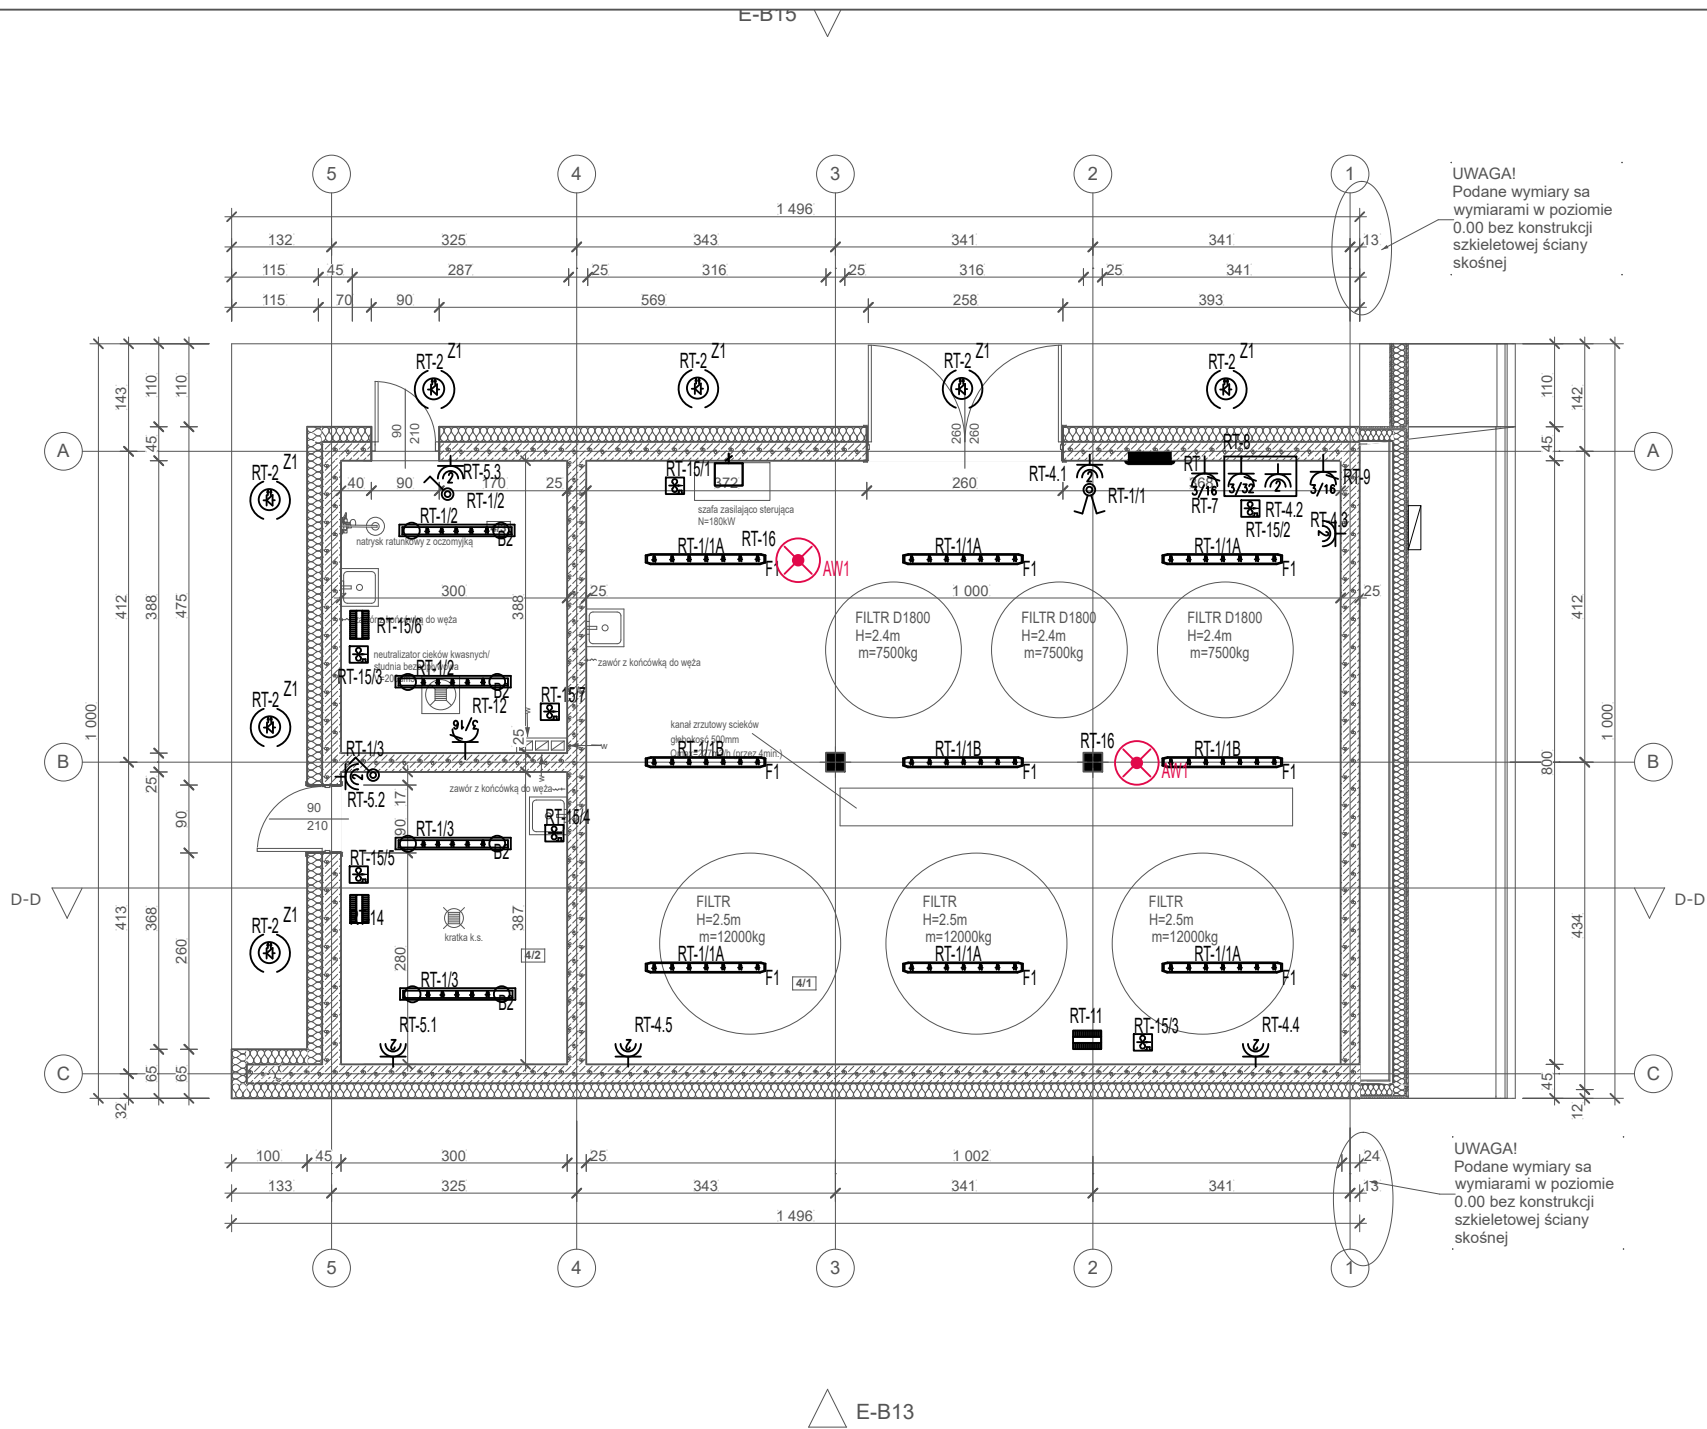

	A1 - Oprawa natynkowa, moc≤33W przesłona pryzmatyczna, UGR<19, luminancja L≤3000cd/m² dla kąta emisji powyżej 65°, skuteczność≥125lm/W, SDCM≤4, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary 595x595x29mm - np. Siella G8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W
	B1 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤23W, skuteczność≥130lm/W, kąt emisji światła 92°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1060mm śr.75mm - np.TUGRA 9 PW 30-840 ET IP66 23 23W (TRILUX)
	B2 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤31W, skuteczność≥161lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥70.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1287mm śr.75mm - np.TUGRAHE 12PW 50-840 ET 23 31W (TRILUX)
	B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤34W, skuteczność≥147lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 3136mm śr.75mm - np.TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 IP66 34W(TRILUX)
	C1 - Oprawa wpuszczana, IP44, moc≤16W, skuteczność≥121lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary śr. 230x70mm - np. Amatrix G4 C07 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)
	F1 - Oprawa nastropowa IP66, moc≤49W, skuteczność≥134lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, 6 stopniowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor szary, wymiary dł. 1251x102x91mm - np. OleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W (TRILUX)
	Z1 - Oprawa nastropowa, IP65, moc≤13W, skuteczność≥112lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, kolor czarny, wymiary śr265x75mm- np. SKEO CIRC MULTILC WD1 1G1Y ET 13W (TRILUX)
	AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, IP65 np. ITECH S1 60 NM AT 1h 1.2W
	EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 MAT 1h IP65
	EWz - Oprawa awaryjna zewnętrzna, LED, 1.2W, IP65 np. ONTEC S M2 102 MAT COLD 1h IP65

- tablica rozdzielcza p/t
- złącze kablowe
- czujnik ruchu
- łącznik świecznikowy IP44 p/t
- łącznik pojedynczy IP44 p/t
- łącznik świecznikowy IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP44 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
- zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ
- podgrzewacz wody
- wentylator ścienny
- wentylator kanałowy
- nagrzewnica elektryczna
- włącznik łazienkowy
- kasownik
- lampka sygnalizacyjna


E-B6

E-B16

E-B13


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje elektryczne - rzut stacji uzdatniania wody	PODPIS:	38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swiecznikarchitekci.pl NIP: 664-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: E-1
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2024	

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY Z TOALETAMI

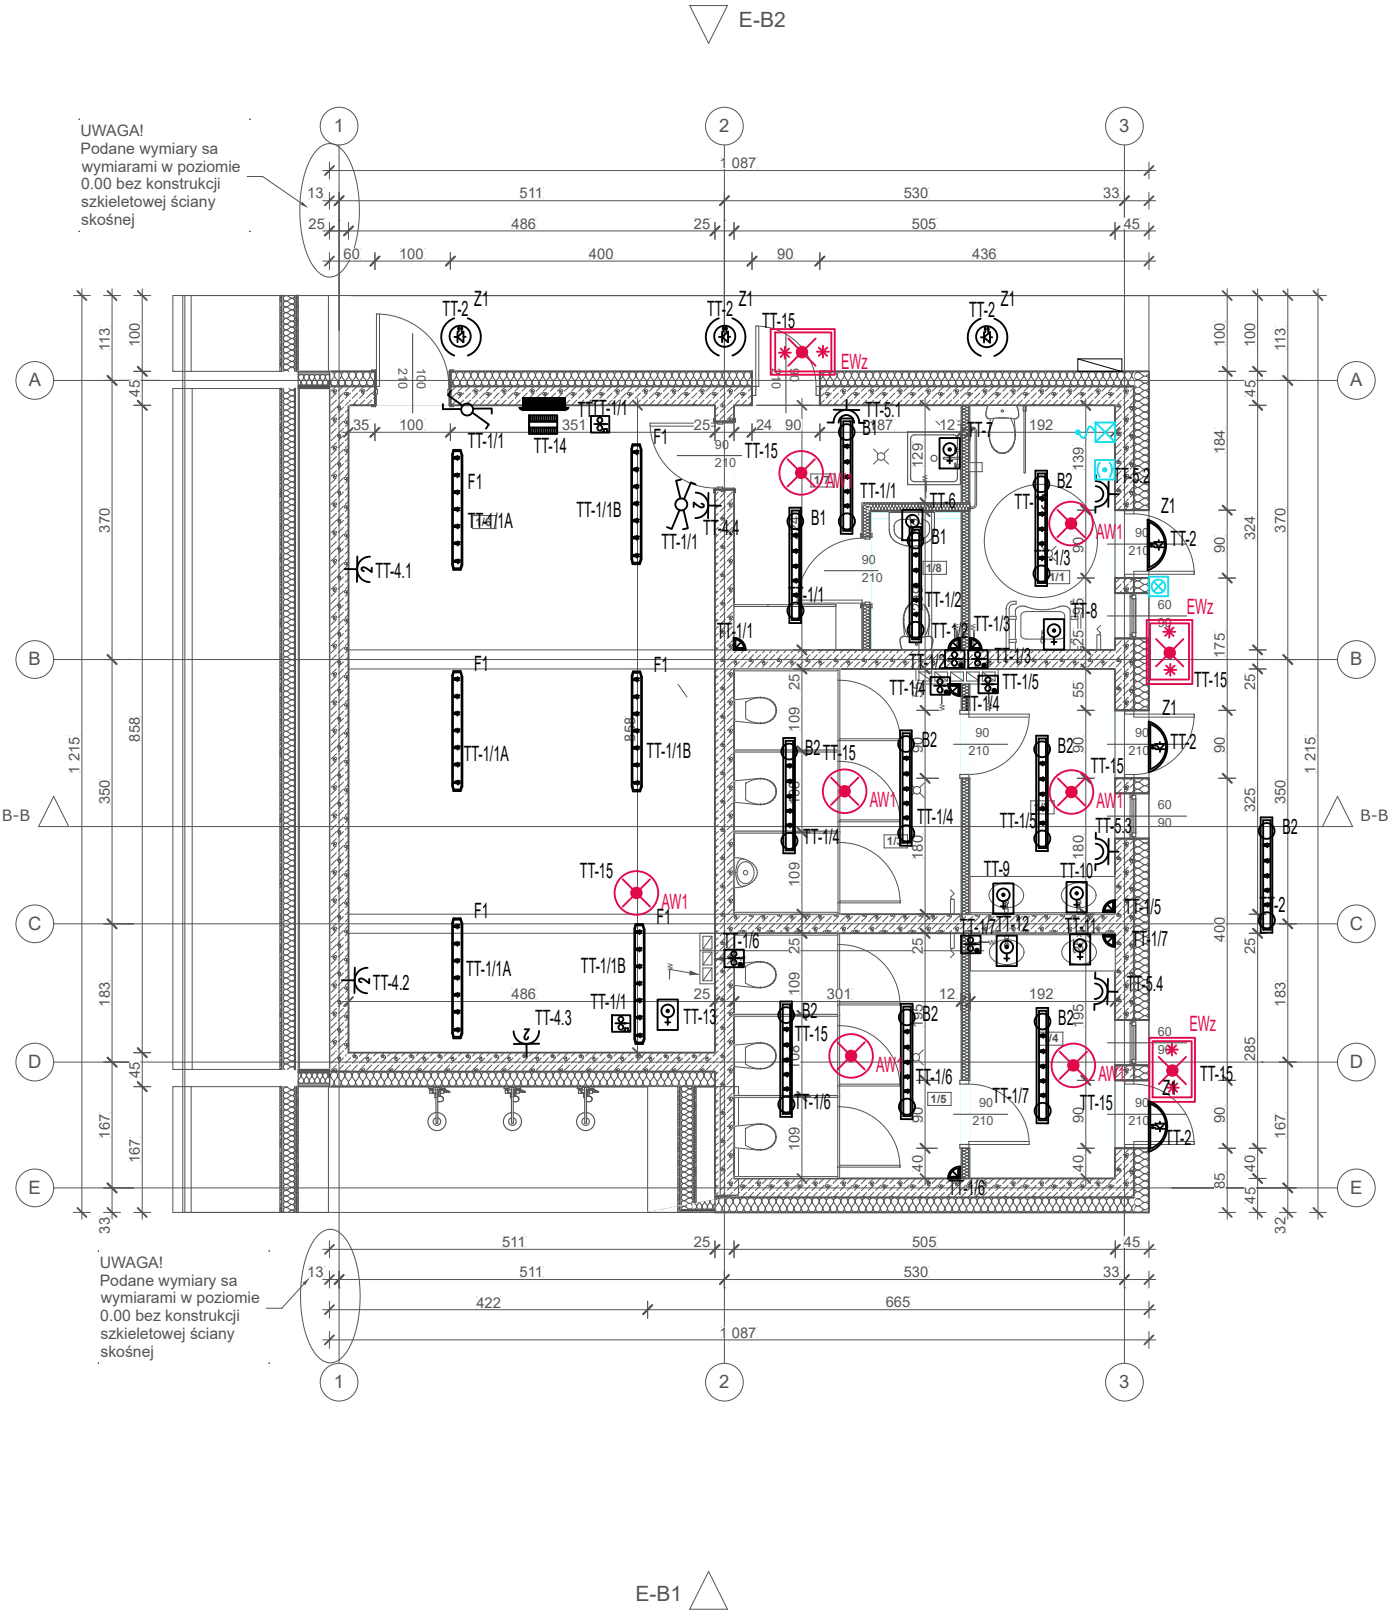


	A1 - Oprawa natynkowa, moc≤33W przesłona pryzmatyczna, UGR<19, luminancja L≤3000cd/m² dla kąta emisji powyżej 65°, skuteczność≥125lm/W, SDCM≤4, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary 595x595x29mm - np. Siella G8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W
	B1 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤23W, skuteczność≥130lm/W, kąt emisji światła 92°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1060mm śr.75mm - np.TUGRA 9 PW 30-840 ET IP66 23 23W (TRILUX)
	B2 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤31W, skuteczność≥161lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥70.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1287mm śr.75mm - np.TUGRAHE 12PW 50-840 ET 23 31W (TRILUX)
	B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤34W, skuteczność≥147lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 3136mm śr.75mm - np.TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 IP66 34W(TRILUX)
	C1 - Oprawa wpuszczana, IP44, moc≤16W, skuteczność≥121lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary śr. 230x70mm - np. Amatrix G4 C07 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)
	F1 - Oprawa nastropowa IP66, moc≤49W, skuteczność≥134lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, 6 stopniowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor szary, wymiary dł. 1251x102x91mm - np. OleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W (TRILUX)
	Z1 - Oprawa nastropowa, IP65, moc≤13W, skuteczność≥112lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, kolor czarny, wymiary śr265x75mm- np. SKEO CIRC MULTILC WD1 1G1Y ET 13W (TRILUX)
	AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, IP65 np. ITECH S1 60 NM AT 1h 1.2W
	EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 MAT 1h IP65
	EWz - Oprawa awaryjna zewnętrzna, LED, 1.2W, IP65 np. ONTEC S M2 102 MAT COLD 1h IP65

- tablica rozdzielcza p/t
- złącze kablowe
- czujnik ruchu
- łącznik świecznikowy IP44 p/t
- łącznik pojedynczy IP44 p/t
- łącznik świecznikowy IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP44 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
- zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ
- podgrzewacz wody
- wentylator ścienny
- wentylator kanałowy
- nagrzewnica elektryczna
- włącznik łazienkowy
- kasownik
- lampka sygnalizacyjna


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE		
TYTUŁ RYSUNKU		Instalacje elektryczne - rzut budynku technologicznego z toaletami		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: 1:100 DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2024

BUDYNEK KASOWY




	A1 - Oprawa natynkowa, moc≤33W przesłona pryzmatyczna, UGR<19, luminancja L≤3000cd/m² dla kąta emisji powyżej 65°, skuteczność≥125lm/W, SDCM≤4, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary 595x595x29mm - np. Siella G8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W
	B1 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤23W, skuteczność≥130lm/W, kąt emisji światła 92°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1060mm śr.75mm - np.TUGRA 9 PW 30-840 ET IP66 23 23W (TRILUX)
	B2 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤31W, skuteczność≥161lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1287mm śr.75mm - np.TUGRAHE 12PW 50-840 ET 23 31W (TRILUX)
	B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤34W, skuteczność≥147lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 3136mm śr.75mm - np.TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 IP66 34W (TRILUX)
	C1 - Oprawa wpuszczana, IP44, moc≤16W, skuteczność≥121lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary śr. 230x70mm - np. Amatrix G4 C07 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)
	F1 - Oprawa nastropowa IP66, moc≤49W, skuteczność≥134lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, 6 stopniowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor szary, wymiary dł. 1251x102x91mm - np. OleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W (TRILUX)
	Z1 - Oprawa nastropowa, IP65, moc≤13W, skuteczność≥112lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, kolor czarny, wymiary śr265x75mm- np. SKEO CIRC MULTILC WD1 1G1Y ET 13W (TRILUX)
	AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, IP65 np. ITECH S1 60 NM AT 1h 1.2W
	EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 MAT 1h IP65
	EWz - Oprawa awaryjna zewnętrzna, LED, 1.2W, IP65 np. ONTEC S M2 102 MAT COLD 1h IP65

- tablica rozdzielcza p/t
- złącze kablowe
- czujnik ruchu
- łącznik świecznikowy IP44 p/t
- łącznik pojedynczy IP44 p/t
- łącznik świecznikowy IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP44 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
- zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ
- podgrzewacz wody
- wentylator ścienny
- wentylator kanałowy
- nagrzewnica elektryczna
- włącznik łazienkowy
- kasownik
- lampka sygnalizacyjna

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU		Instalacje elektryczne - rzut budynku kasowego			PODPIS:
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 543 75 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swietniczarchitekci.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			SKALA: 1:100 NUMER RYSUNKU: E-3
				DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2024	


ON GASTRONOMICZNY

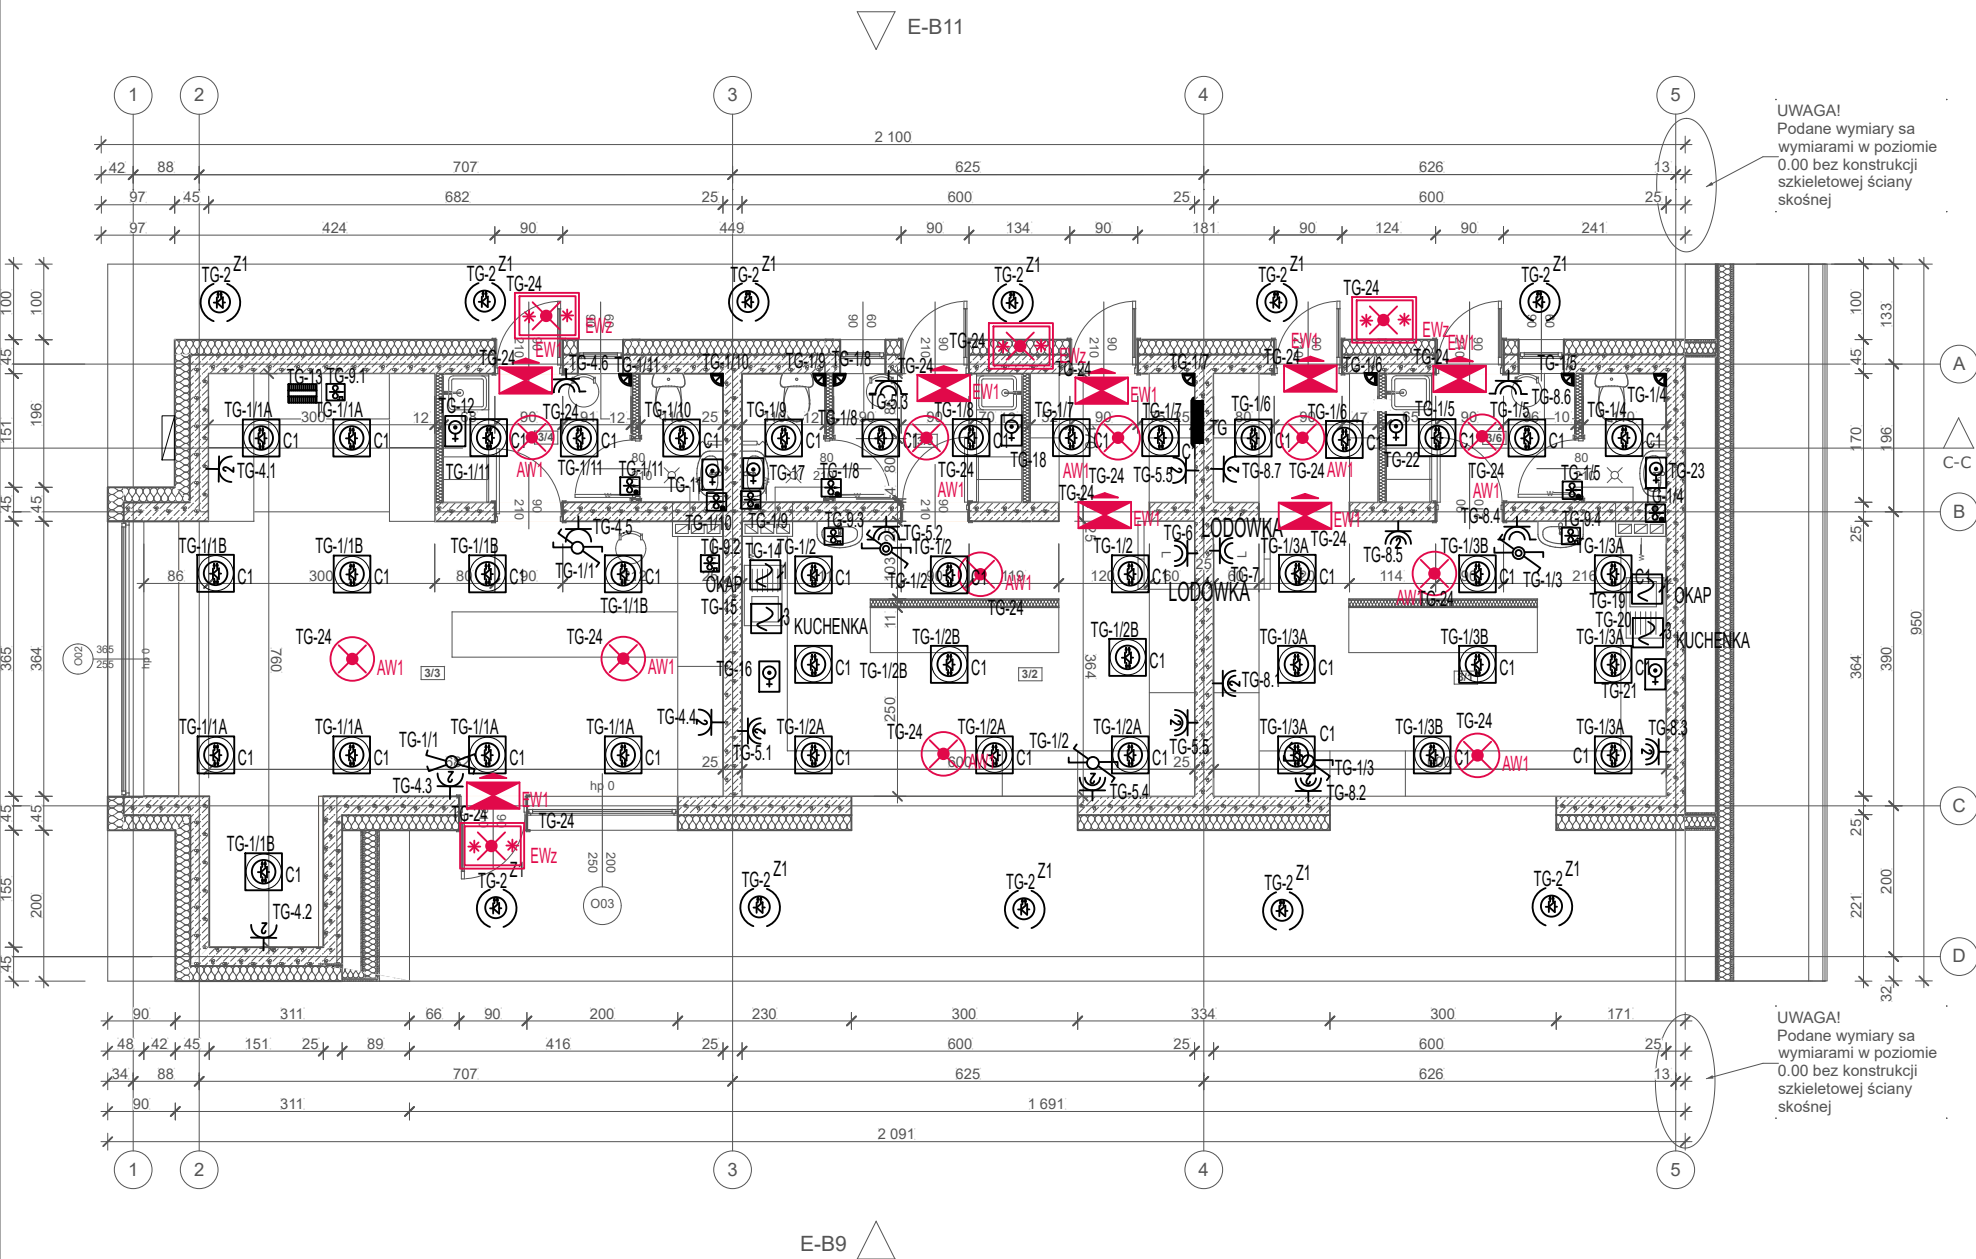


	A1 - Oprawa natynkowa, moc≤33W przesłona pryzmatyczna, UGR<19, luminancja L≤3000cd/m² dla kąta emisji powyżej 65°, skuteczność≥125lm/W, SDCM≤4, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary 595x595x29mm - np. Siella G8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W
	B1 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤23W, skuteczność≥130lm/W, kąt emisji światła 92°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1060mm śr.75mm - np.TUGRA 9 PW 30-840 ET IP66 23 23W (TRILUX)
	B2 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤31W, skuteczność≥161lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 1287mm śr.75mm - np.TUGRAHE 12PW 50-840 ET 23 31W (TRILUX)
	B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaż na uchwytych ze stali nierdzewnej, IP66, moc≤34W, skuteczność≥147lm/W, kąt emisji światła 93°, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary dł. 3136mm śr.75mm - np.TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 IP66 34W (TRILUX)
	C1 - Oprawa wpuszczana, IP44, moc≤16W, skuteczność≥121lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, certyfikat ENEC, kolor biały, wymiary śr. 230x70mm - np. Amatrix G4 C07 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)
	F1 - Oprawa nastropowa IP66, moc≤49W, skuteczność≥134lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, 6 stopniowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor szary, wymiary dł. 1251x102x91mm - np. OleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W (TRILUX)
	Z1 - Oprawa nastropowa, IP65, moc≤13W, skuteczność≥112lm/W, SDCM≤3, trwałość≥50.000h L80, kolor czarny, wymiary śr265x75mm- np. SKEO CIRC MULTILC WD1 1G1Y ET 13W (TRILUX)
	AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, IP65 np. ITECH S1 60 NM AT 1h 1.2W
	EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 MAT 1h IP65
	EWz - Oprawa awaryjna zewnętrzna, LED, 1.2W, IP65 np. ONTEC S M2 102 MAT COLD 1h IP65


- tablica rozdzielcza p/t
- złącze kablowe
- czujnik ruchu
- łącznik świecznikowy IP44 p/t
- łącznik pojedynczy IP44 p/t
- łącznik świecznikowy IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP44 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
- zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ
- podgrzewacz wody
- wentylator ścienny
- wentylator kanałowy
- nagrzewnica elektryczna
- włącznik łazienkowy
- kasownik
- lampka sygnalizacyjna

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE		
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje elektryczne - rzut budynku gastronomicznego	PODPIS:	38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archiit-studio@archiit-studio.pl www.swiecznikarchitekci.pl NIP: 664-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby POK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: 1:100
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR.BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby POK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		NUMER RYSUNKU: E-4
DATA SPORZĄDZENIA:		CZERWIEC 2024	

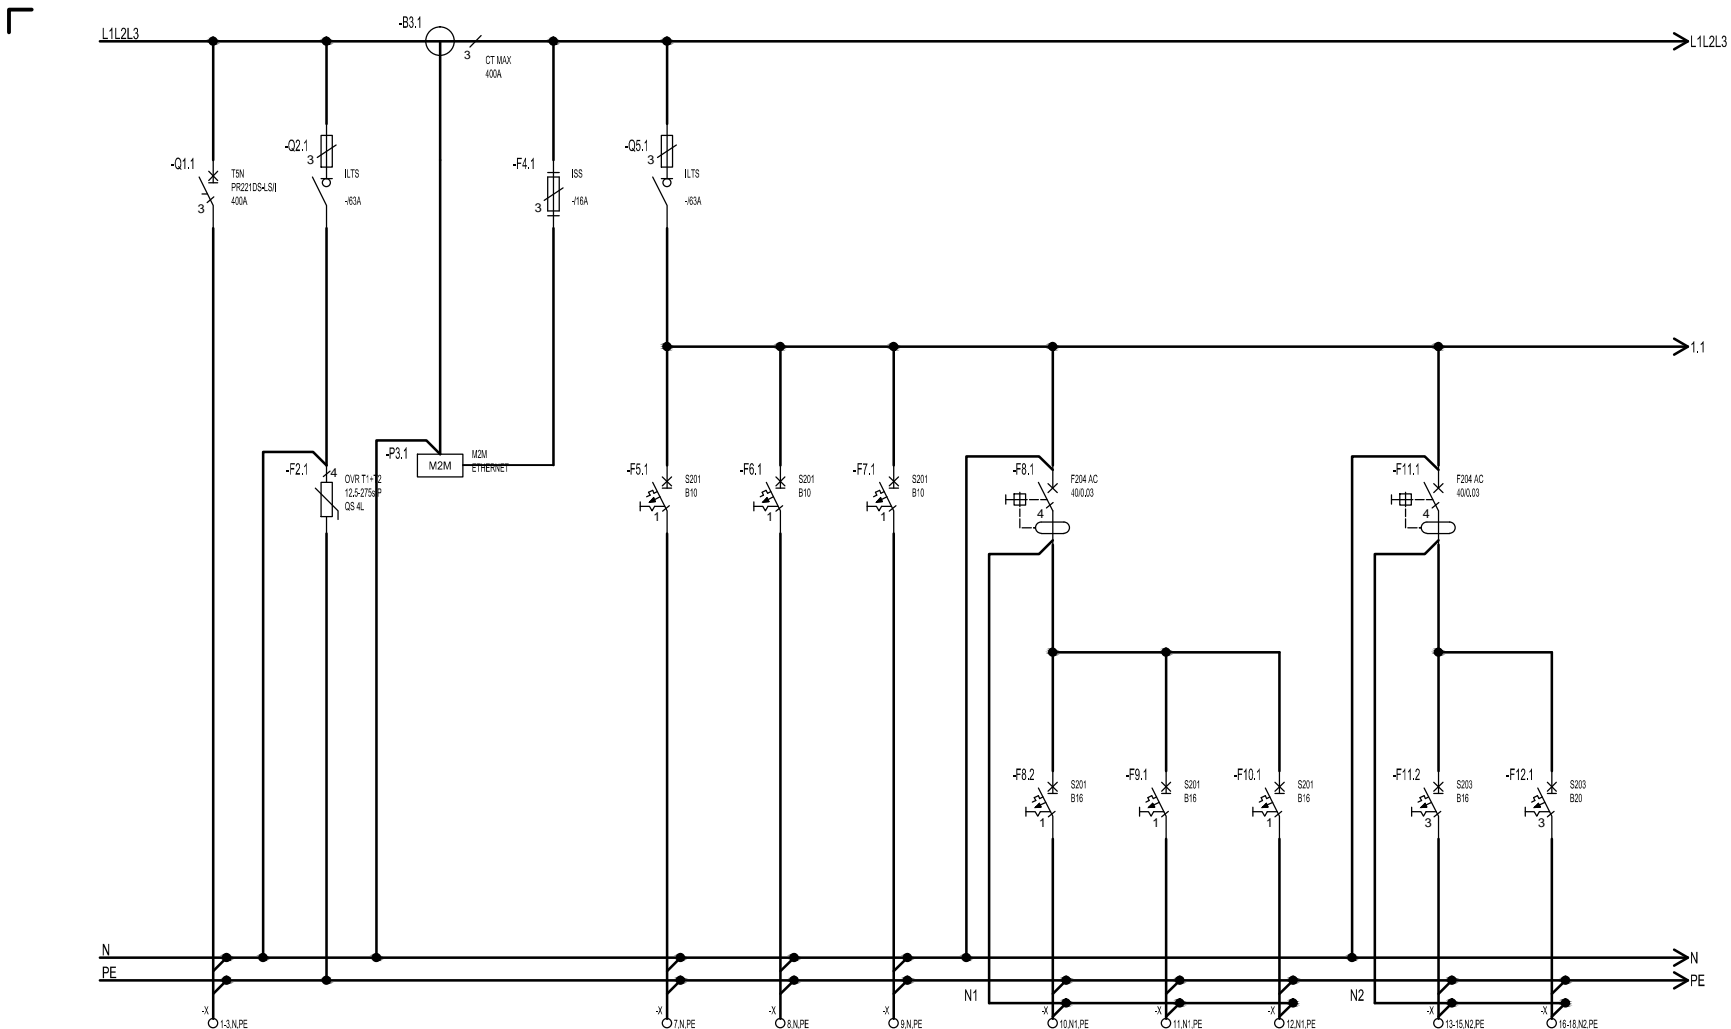


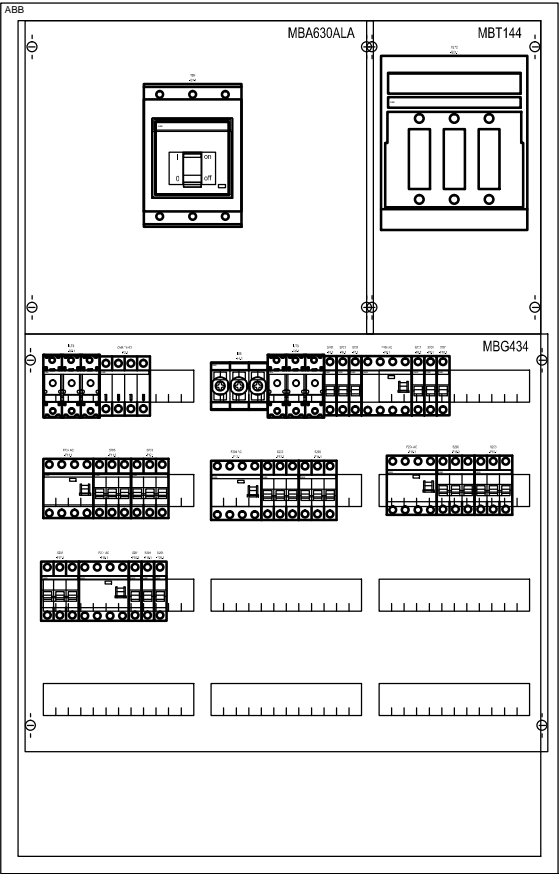

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Opis	—	—	—	—	RT-1	RT-2	RT-3	RT-4	RT-5	RT-6	RT-7	RT-8	
Moc (kW)/Prąd (A)	216,1/138,8	—	—	—	0,565	0,091	0	2	1,2	0	5	7	
Przewód	5xN2XH185	—	—	—	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	—	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	—	N2XH 5x4	N2XH 5x6	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Analizator parametrów sieci	Zabezpieczenie obwodów napięciowych	Ośw.	Ośw.	Rezerwa	Gn. 230V	Gn. 230V	Rezerwa	Gn. 400V	Gn. 400V	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni RT		PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		inż. Paweł Piwovar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swietniczkiaarchit.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: -- DATA SPORZĄDZENIA:	
				NUMER RYSUNKU: ES1-1 CZERWIEC 2024	



Numer obwodu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Opis	RT-9	RT-10	RT-11	RT-12	RT-13	RT-14	RT-15	RT-16	RT-17	
Moc [kW]/Prąd [A]	5	0	6	5	0	1,8	2,447	0,003	180	
Przewód	N2XH 5x4	—	N2XH 5x4	N2XH 5x4	—	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	5xN2XH185	
Nazwa obwodu	Gn. 400V	Rezerwa	Nagrzewnica: 4/1	Gn. 400V	Rezerwa	Nagrzewnica: 4/2	Nagrzewnica: 4/1, 4/2, 4/3	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Szafa SZS	


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni RT		PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/1E/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/1E/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: --	NUMER RYSUNKU: ES1-1
			DATA SPORZĄDZENIA:	CZERWIEC 2024



-U1 TL308S


Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP55
Stopień ochrony: IK10
Prąd znamionowy: 630 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 288
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1250 mm
Głębokość: 275 mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE		 38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swieczniarchitekci.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)
TYTUŁ RYSUNKU	Widok rozdzielni RT	PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/1E/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: 1:10 NUMER RYSUNKU: ES1-3
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/1E/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
		DATA SPORZĄDZENIA:	CZERWIEC 2024





Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Opis	–	–	–	TG-1	TG-2	TG-3	TG-4	TG-5	TG-6	TG-7	TG-8	TG-9	
Moc [k(W)]Prąd [A]	41,8/16,7	–	–	0,672	0,143	0	2,4	2,4	0,4	0,4	2,8	0,348	
Przewód	N2XH 5x16	–	–	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	–	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Signalizacja obecności napięcia	Ośw.	Ośw.	Rezerwa	Gn. 230V	Gn. 230V	Gn. 230V ŁODÓWKA	Gn. 230V ŁODÓWKA	Gn. 230V	Wentylator	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat tablicy TG	PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
		SKALA: --	NUMER RYSUNKU: ES2-1
		DATA SPORZĄDZENIA:	CZERWIEC 2024




Numer obwodu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Opis	TG-10	TG-11	TG-12	TG-13	TG-14	TG-15	TG-16	TG-17	TG-18	TG-19	TG-20	
Moc [kW]/Prąd [A]	0	1,5	2	1,8	0,2	8	1,8	1,5	2	0,2	8	
Przewód	-	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 5x4	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 5x4	
Nazwa obwodu	Rezerwa	Podgrzewacz Wody: 3/4	Podgrzewacz Wody: 3/4	Nagrzewnica	OKAP	KUCHENKA	Podgrzewacz Wody: 3/2	Podgrzewacz Wody: 3/5	Podgrzewacz Wody: 3/5	OKAP	KUCHENKA	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat tablicy TG	PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/1E/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/1E/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SKALA: --			NUMER RYSUNKU: ES2-2
DATA SPORZĄDZENIA:			CZERWIEC 2024




Numer obwodu	24	25	26	27	
Opis	TG-21	TG-22	TG-23	TG-24	
Moc [kW]/Prąd [A]	1,8	2	1,5	0,028	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Podgrzewacz Wody: 3/1	Podgrzewacz Wody: 3/6	Podgrzewacz Wody: 3/4	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat tablicy TG		PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swieczniarchitekci.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: --	NUMER RYSUNKU: ES2-3
				DATA SPORZĄDZENIA:	CZERWIEC 2024


-U2

U52

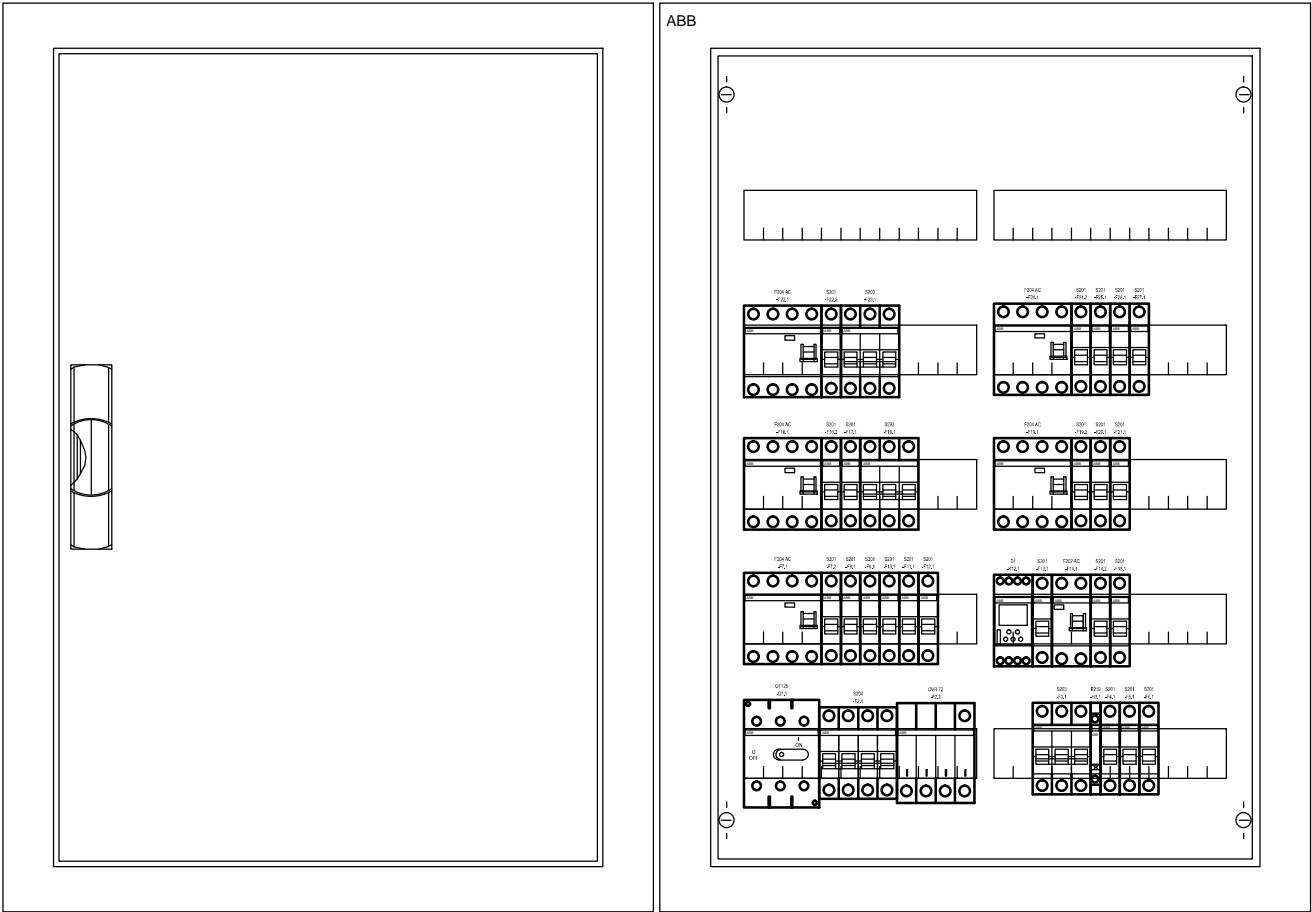

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 120
Szerokość: 560 mm
Wysokość: 834 mm
Głębokość: 120 mm


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE		
TYTUŁ RYSUNKU	Widok tablicy TG	PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/1E/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archiit-studio@archiit-studio.pl www.swieczniarchitekci.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/1E/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: -- NUMER RYSUNKU: ES2-4
			DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2024




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	
Opis	-	-	-	TK-1	TK-2	TK-3	TK-4	
Moc [kW]/Prąd [A]	1,8/0,36	-	-	0,774	0,07	0	-	
Przewód	N2XH 5x10	-	-	N2XH 5x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	-	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Ośw.	Gn. 230V	Gn. DATA	REZERWA	


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat tablicy TK	PODPIS:		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swieczniskiarhitekci.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
		SKALA: --	NUMER RYSUNKU: ES3-1	
		DATA SPORZĄDZENIA:	CZERWIEC 2024	


-U3 U41




Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 48
Szerokość: 310 mm
Wysokość: 684 mm
Głębokość: 120 mm


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SEKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE		
TYTUŁ RYSUNKU		Widok tablicy TK	PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		inż. Paweł Piwovar nr upraw. E-117/03, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
				38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit_studio@archit_studio.pl www.swieclinskiarchitekci.pl NIP: 684-168-95-5 REGON: 370438936
				PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)
				SKALA: 1:10
				NUMER RYSUNKU: ES-2
				DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2024



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SEKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat tablicy TT	PODPIS:
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPE:BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		<p>inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</p>	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPE:BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		<p>mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</p>	
		SKALA: --	 <p>NUMER RYSUNKU: ES4-1</p>
		DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2024	




Numer obwodu	13	14	15	16	17	18	
Opis	TT-10	TT-11	TT-12	TT-13	TT-14	TT-15	
Moc [kW]/Prąd [A]	1,5	1,5	1,5	2,6	1,8	0,012	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Podgrzewacz Wody: 1/2	Podgrzewacz Wody: 1/4	Podgrzewacz Wody: 1/4	Podgrzewacz Wody: 1/6	Nagrzewnica: 1/6	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat tablicy TT	PODPIS:		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/1E/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swieczniskichitektci.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/1E/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: --	NUMER RYSUNKU: ES4-2
			DATA SPORZĄDZENIA:	CZERWIEC 2024

-U2

U52



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 120
Szerokość: 560 mm
Wysokość: 834 mm
Głębokość: 120 mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ - OBIEKTY ZEWNĘTRZNE			
TYTUŁ RYSUNKU		Widok tablicy TT		PODPIS:	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		inż. Paweł Piwowar nr upraw. E-117/02, przyn. do izby PDK/IE/1547/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44 tel./fax: tel. 13 43 543 75 e-mail: archit-studio@archit-studio.pl www.swieczniarchitekci.pl NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. poz. 1231 z 2019 r.)	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO: UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO IZBY: SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN		mgr inż. Bartosz Budzik nr upraw. E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		SKALA: 1:10	NUMER RYSUNKU: ES4-3
				DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2024	