


BILANS MOCY
 TABLICA R-Kotłowni
 $P_i=7,0\text{kW}$
 $K_j = 0,3$
 $P_s=2,3\text{kW}$
 $I_b=11,91\text{A}$

proj. R-Kotłowni

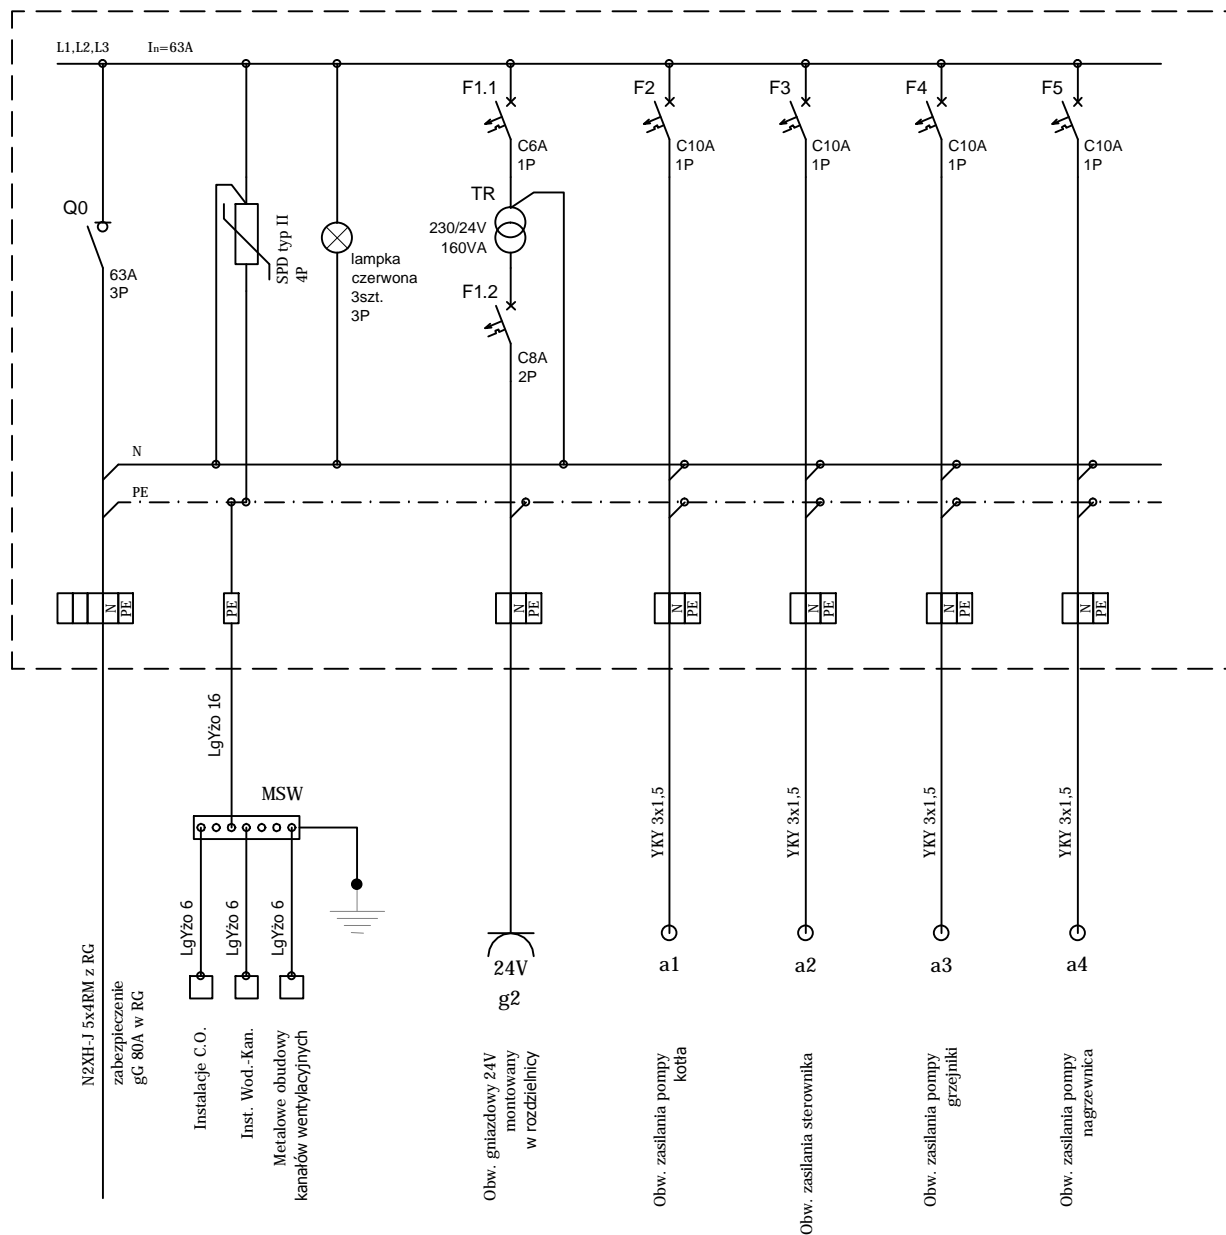

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
 SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE
 ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S**

UWAGA:
 Rozdzielnica R-Kotłowni w wykonaniu natynkowym, IP65, II klasa izolacji, min. $I_n=63\text{A}$, liczba modułów 36

Rozdzielnica z drzwiami pełnymi zamykanymi na klucz. W rozdzielniczy przewidzieć rezerwę miejsca min. 30%!



EURO-PROJEKT
 STUDIO ARCHITEKTURY

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ WIATROŁAPU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
 na działce nr geod 861, obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie

Nr rys:	Temat rys:	Data: 19.06.2020r
Rys. E-8	Schemat - rozdzielniczy R-Kotłowni	Skala: ---
Projektant:	mgr inż. Szymon Białaga upr. bud. nr PDL/0143/P00E/12	Podpis: 