


Rozdzielnica SN
typu TPM
(konfiguracja LTL)
prod. ZPUE S.A.




3xYHAKXs (1x70mm²)

Transformator
630 kVA
15/0,4 kV

ITK 224



Sygnalizacja przepalenia
wkładek bezpiecznikowych - WSBO

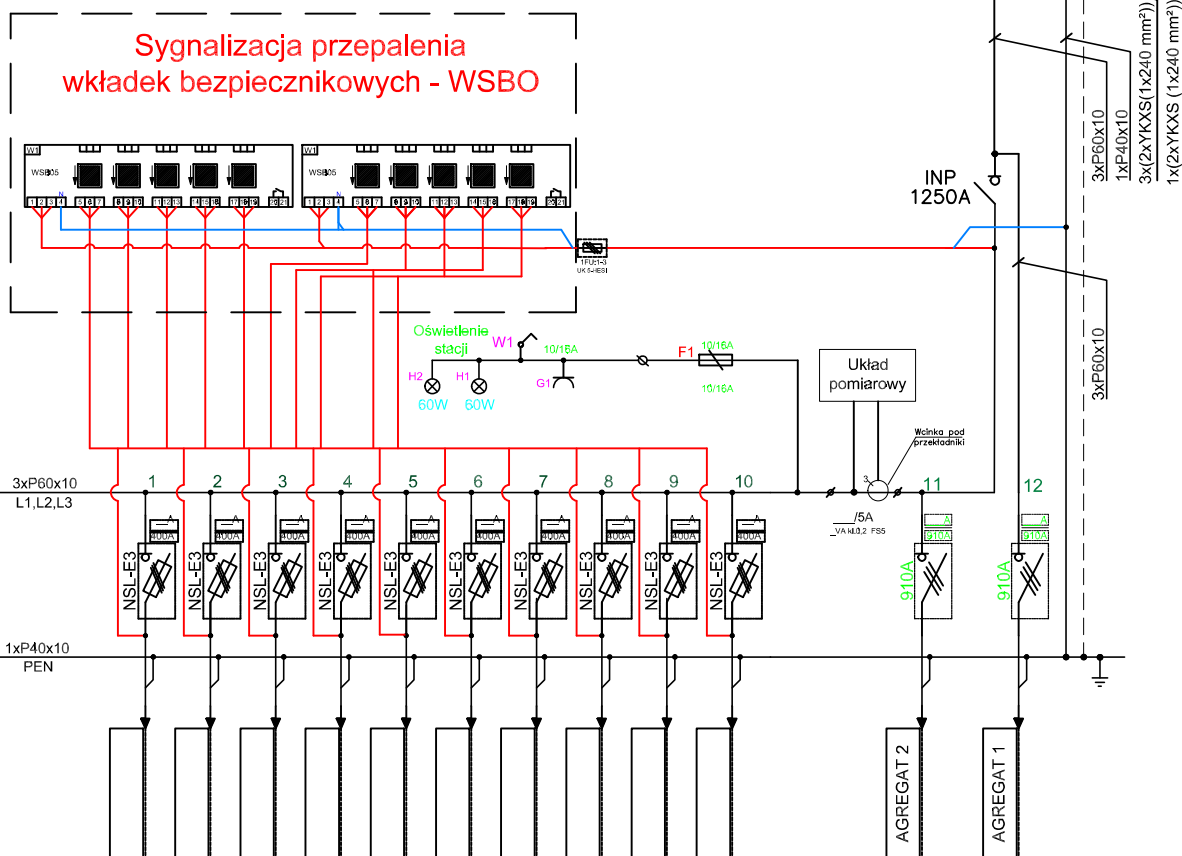

UWAGI!

Za dobór transformatora, wartości wkładek bezpiecznikowych SN i nN, parametrów przekładników, wartości uziemienia, oraz przekroje i nazwy obwodów odpływowych odpowiada projektant adaptujący.

Producent: ZPUE S.A. ul. Jędrzejowska 79c 29-100 WŁOSZCZOWA http:// www.zpue.pl e-mail: marketing@zpue.pl	 	Inwestor: GMINA BIAŁOBRZEGI Plac Zygmunta Starego 9; 26-800 Białobrzegi			
		Obiekt: Białobrzegi dz. nr 4/2 obręb Białobrzegi			
Przedmiot opracowania: Stacja transformatorowa typu MRw-b2pp 20/630-3	Data 2022.03.28	Skala 1:30	Format: A4	Rysunek nr: E1	
			Uprawnienia:		Podpis:
			Projektował: mgr inż. Marek Olszewski		SWK/0134/PBE/18
Nazwa rysunku: Schemat elektryczny stacji.	Opracował:				
	Adaptował:				
	Nr opracowania: PB-2022-05676-01-00-WL				
Adaptowano do projektu:		stacja Białobrzegi POSTiW			