

- projektot
- projektot
- projektot
- projektot
- projektot
- projektot
- projektot
- istniejące
- istn. przebud.
- proj. kabiny
- istn. kabiny
- projektot
- projektot

1. Przy prowadzeniu **szczegółną** napiecia).
2. Wg wykonanej odległość napiecia (opisanych napiecia) chodnik prawy **pozostanie** asfaltu zostaje

ul. B. Siniarskiego 6, Kolonia tel./fax (0-63) 268 73 27
e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

OBIEKT


ADRES
dz. nr 474, obręb Licheni Stary

TREŚĆ	Przebudowa sieci - usunięcie kolizji z jezdnią i zjazd istniejącej sieci elektroenergetycznej ENERGIA-OPERATOR S.A.
--------------	---

WZNIOSŁA
Gmina Ślesin, 62-561 Ślesin ul. Kłeczewska 15

JEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	DATA
	inż. Zbigniew Wróblewski	GT 8346/III/1076 specj. instal.-inżynierska w zakresie instal. elektr.	12.20

Budowlano - wykonawcy	ELEKTRYCZNA	E/1
--------------------------	-------------	-----

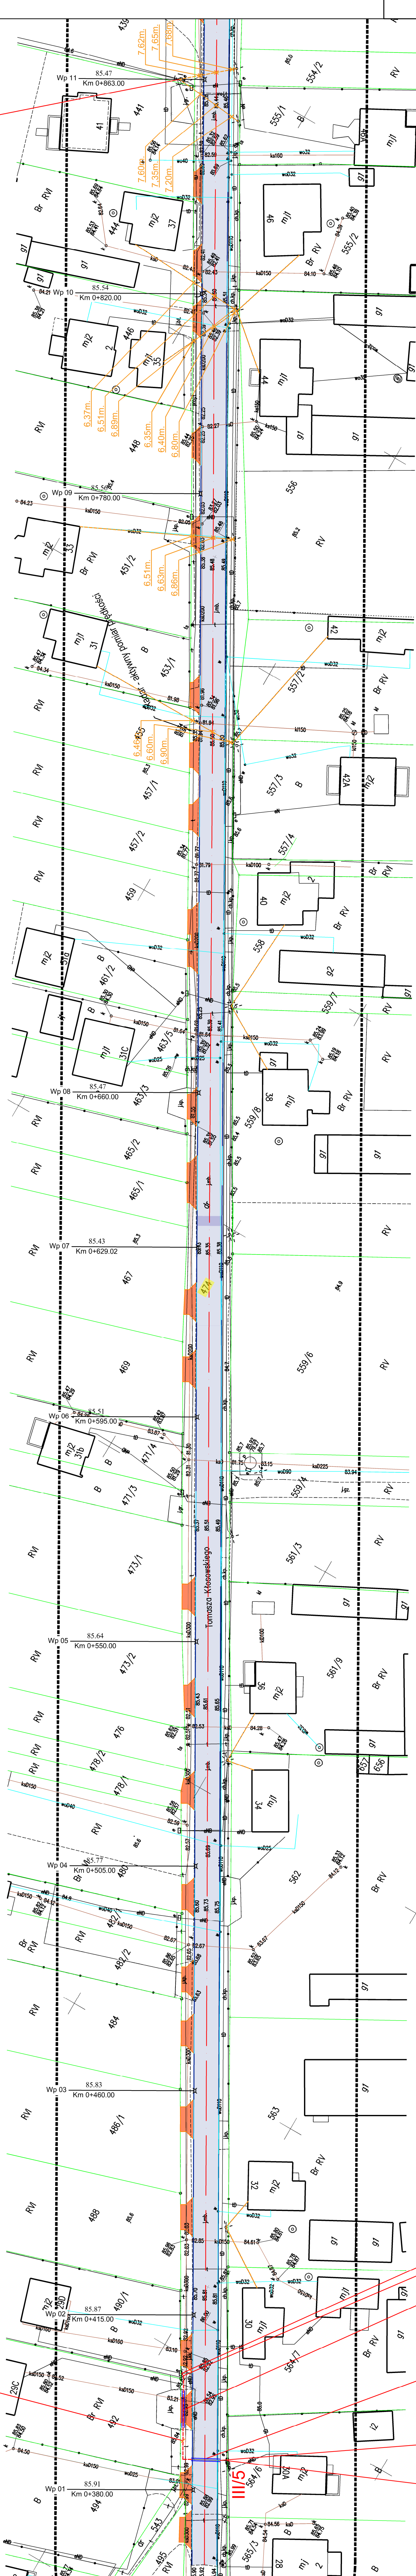

złącze ZK-1744480

nowy kabel N.N. NA2XY (YAKXs) 4x70mm²
29m. na odcinku od istn. złącza kablowego ZK-1744480
n. złącza kablowego ZK-1744283

urura osłonowa; dzielona APS 110/100mm HDPE
oj. nowym odcinku kabla NA2XY (YAKXs) 4x70mm²
7m - skrzężowanie nr 2

ymiana istn. kabla N.N. YAKY 4x70mm² na kabel NA2XY (YAKXs).
g warunków usunięcia kolizji pkt. 2 - linia kablowa nN 0.4kV (YAKY 4x70mm²)
tacięcia 50284, obwód 3, relacja stanowisko III/3 - złącze ZK-1744283

nowy kabel N.N. NA2XY (YAKXs) 4x70mm²
29m. na odcinku od istn. złącza kablowego ZK-1744480
n. złącza kablowego ZK-1744283

urura osłonowa; dzielona APS 110/100mm HDPE
oj. nowym odcinku kabla NA2XY (YAKXs) 4x70mm²
7m - skrzężowanie nr 2