


Schemat zasilania

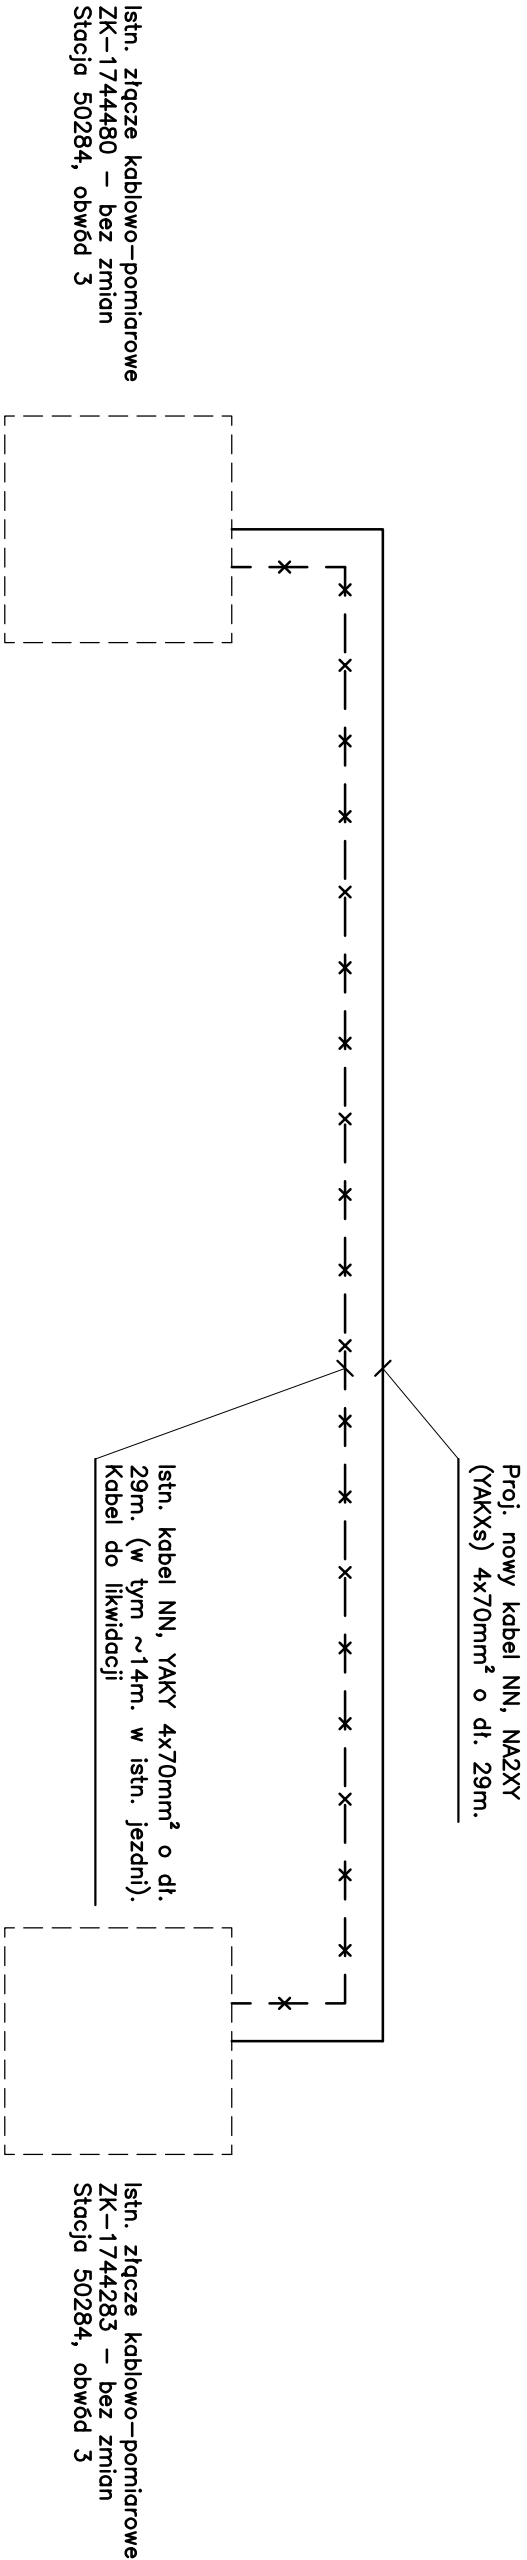

- UWAGA:**
- Nowy kabel YAKY 4x70mm<sup>2</sup> w istniejących złączach ZK-1744283 i ZK-1744480 podłączyć pod zaciski zwolnione po kablu istniejącym YAKXs 4x70mm<sup>2</sup> przeznaczonym do likwidacji.
  - Wszystkie istniejące pozostałe podłączenia w złączach pozostają bez zmian.

<b>BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH</b> <b>"BUDOPROJEKT"</b> ul. B. Śmiatego 6, Konin tel./fax (0-63) 268 75 27 e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl					
<b>OBIEKT</b>	Przebudowa drogi gminnej ul. Kłosowskiego w Licheriu Starym w zakresie chodnika				
<b>ADRES</b>	dz. nr 474, obręb Licheń Stary				
<b>TREŚĆ</b>	Przebudowa sieci - usunięcie kolizji z jezdnią i zjazdami istniejącej sieci elektroenergetycznej ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu				
<b>ZLECENIODAWCA</b>	Gmina Ślesin, 62-561 Ślesin ul. Kleczewska 15				
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS	
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	inż. Zbigniew Wróblewski	GT 8346/III/10/76 specj. instal. inżynieria w zakresie instal. elekt.	12.2022		
STADIUM PROJ.	BRANŻA	NR RYSUNKU		SKALA	
<b>Budowlano - wykonawczy</b>	<b>ELEKTRYCZNA</b>	<b>E/5</b>		<b>---</b>	