


Plan instalacji teletechnicznych
Rzut parteru, 1:50

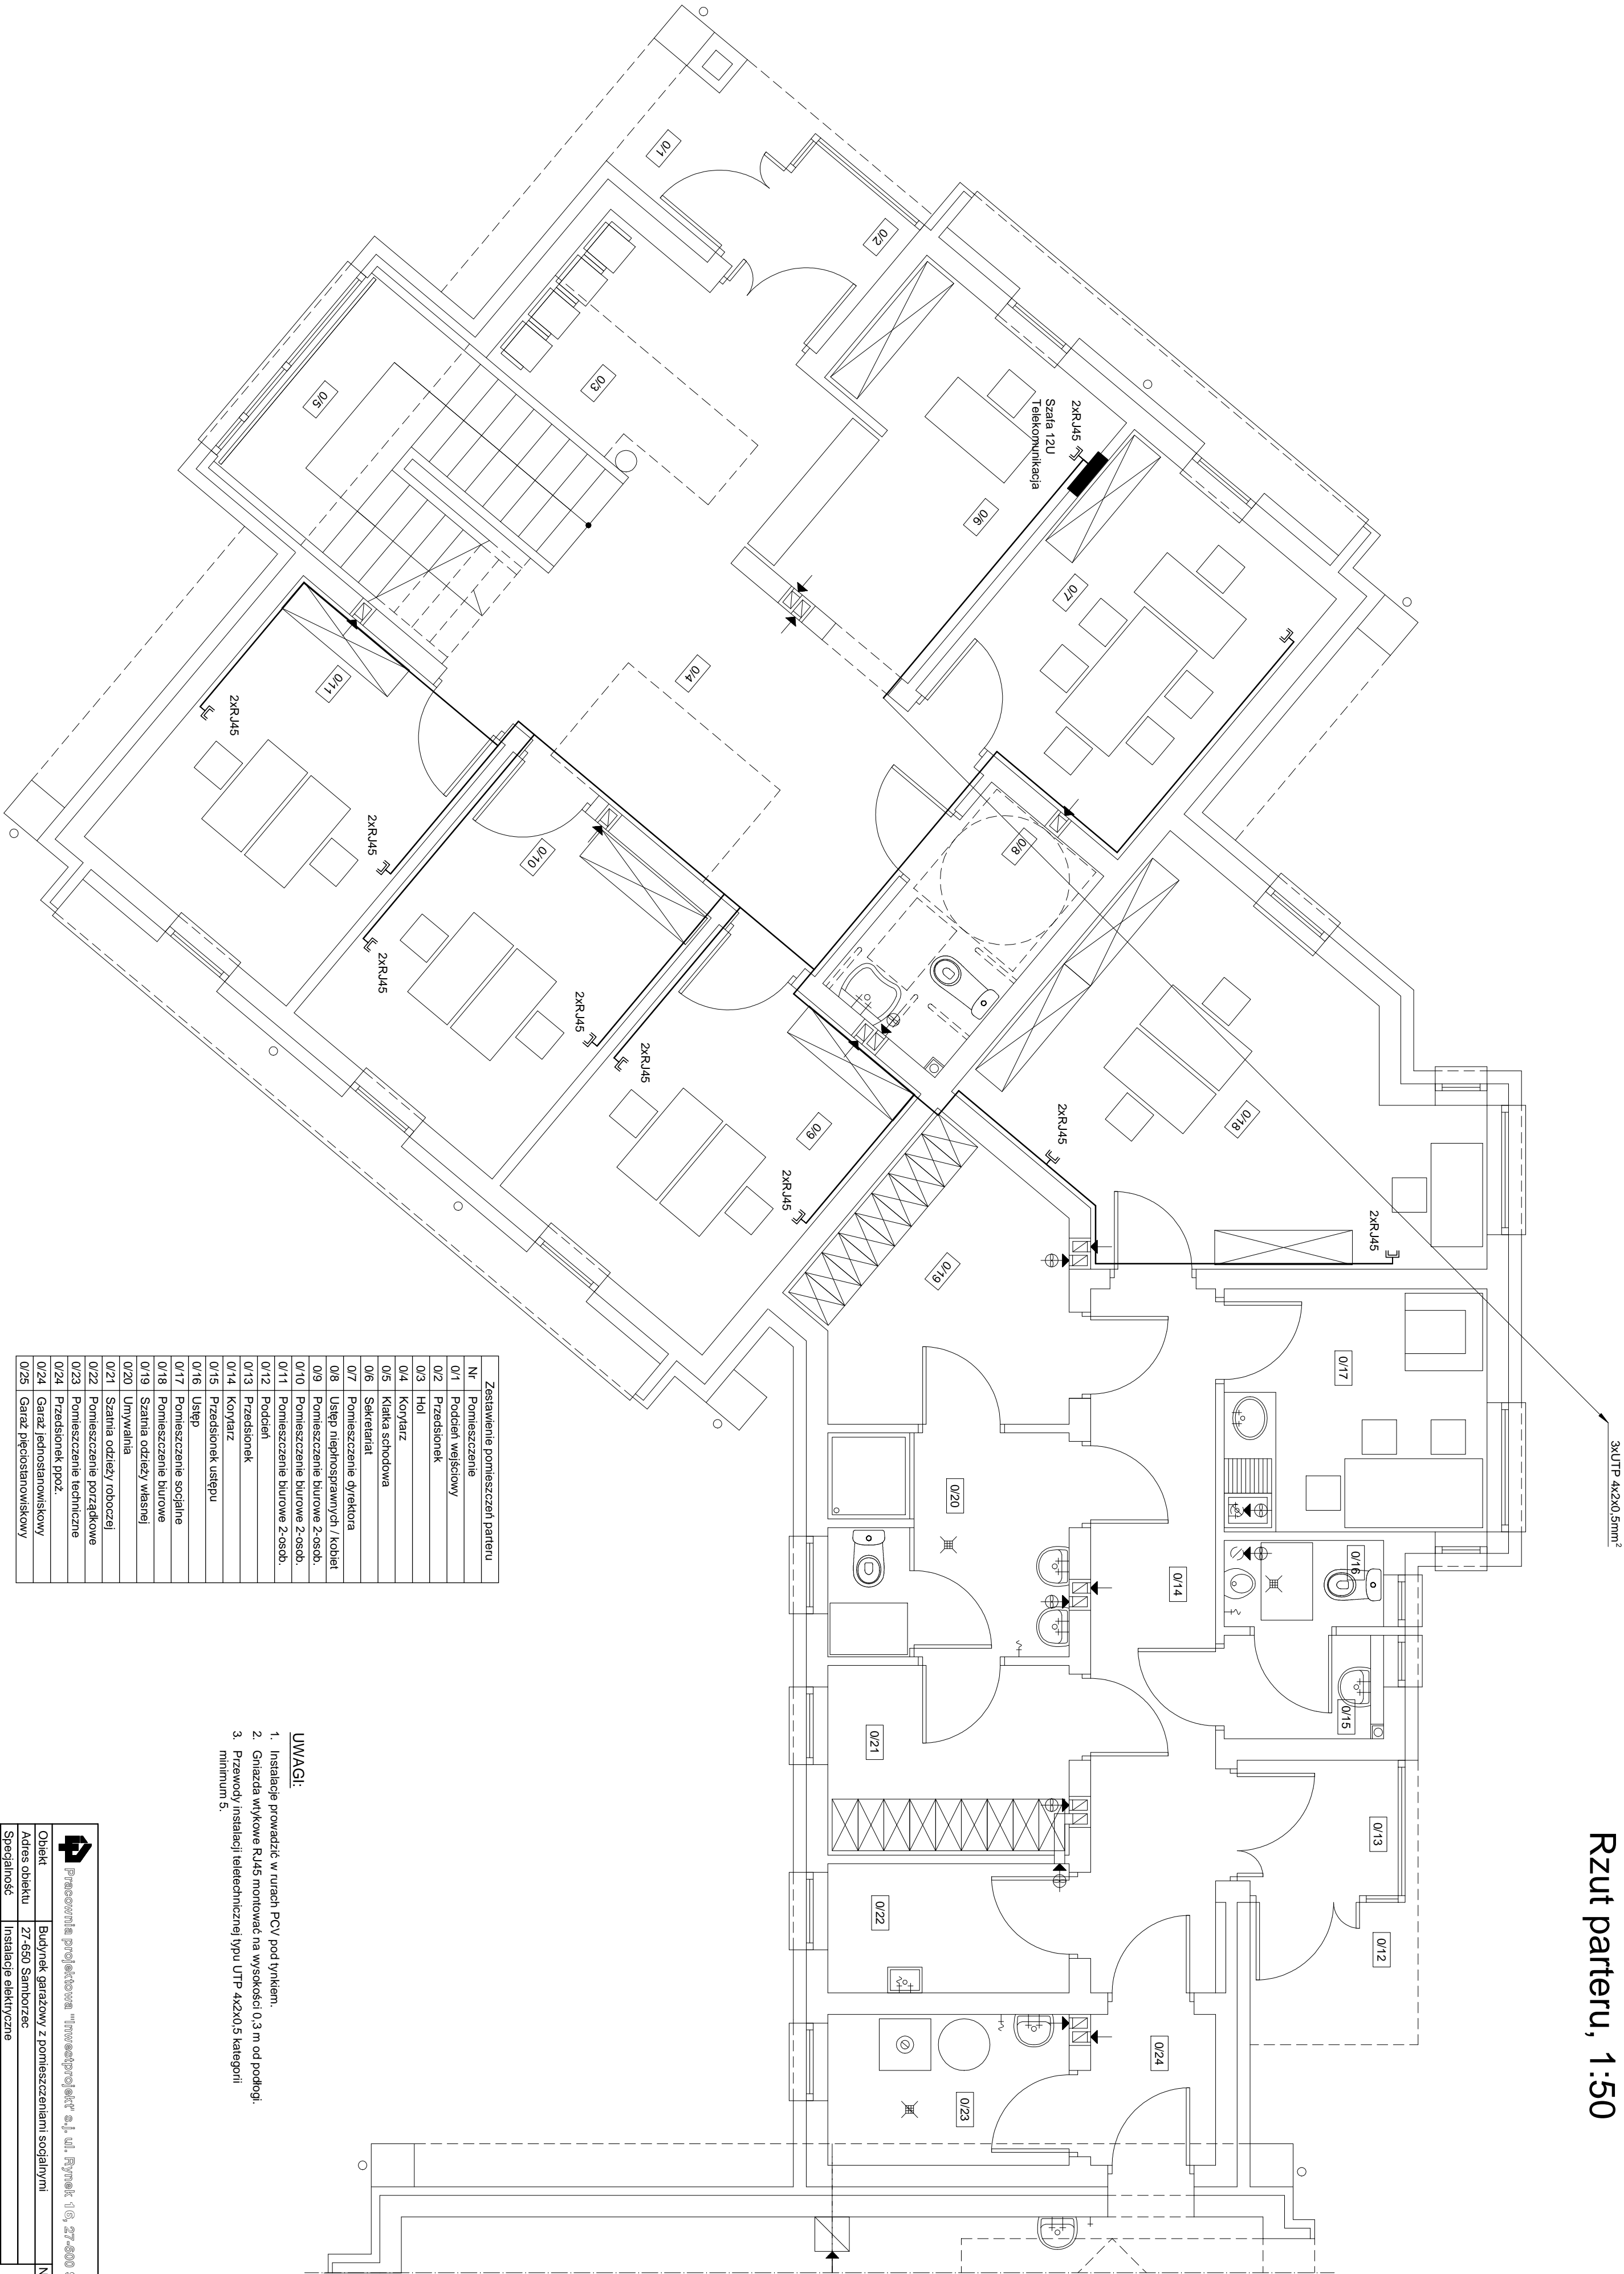

- UWAGI:**
- Instalacje prowadzić w rurach PCV pod tynkiem.
 - Gniazda wyrkowe RJ45 montować na wysokości 0,3 m od podłogi.
 - Przewody instalacji teletechnicznej typu UTP 4x2x0,5 kategorii minimum 5.

	Pracownia projektowa "Inwestprojekt" s.p. z o.o., Rynek 109, 27-600 Sandomierz			Nr rys.
	Obiekt	Budynek garażowy z pomieszczeniami socjalnymi		
	Adres obiektu	27-650 Samborzec		
	Specjalność	Instalacje elektryczne		
	Nazwa rysunku	Plan instalacji teletechnicznych parteru		
Skala	1:50	Nr upr.		Data
Projektant	mgr inż. Teodor Szczepiński SWK/0053/POE/06	Sierpień 2011		Podpis
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Gućka 1877/bg/94	Sierpień 2011		

E-11