
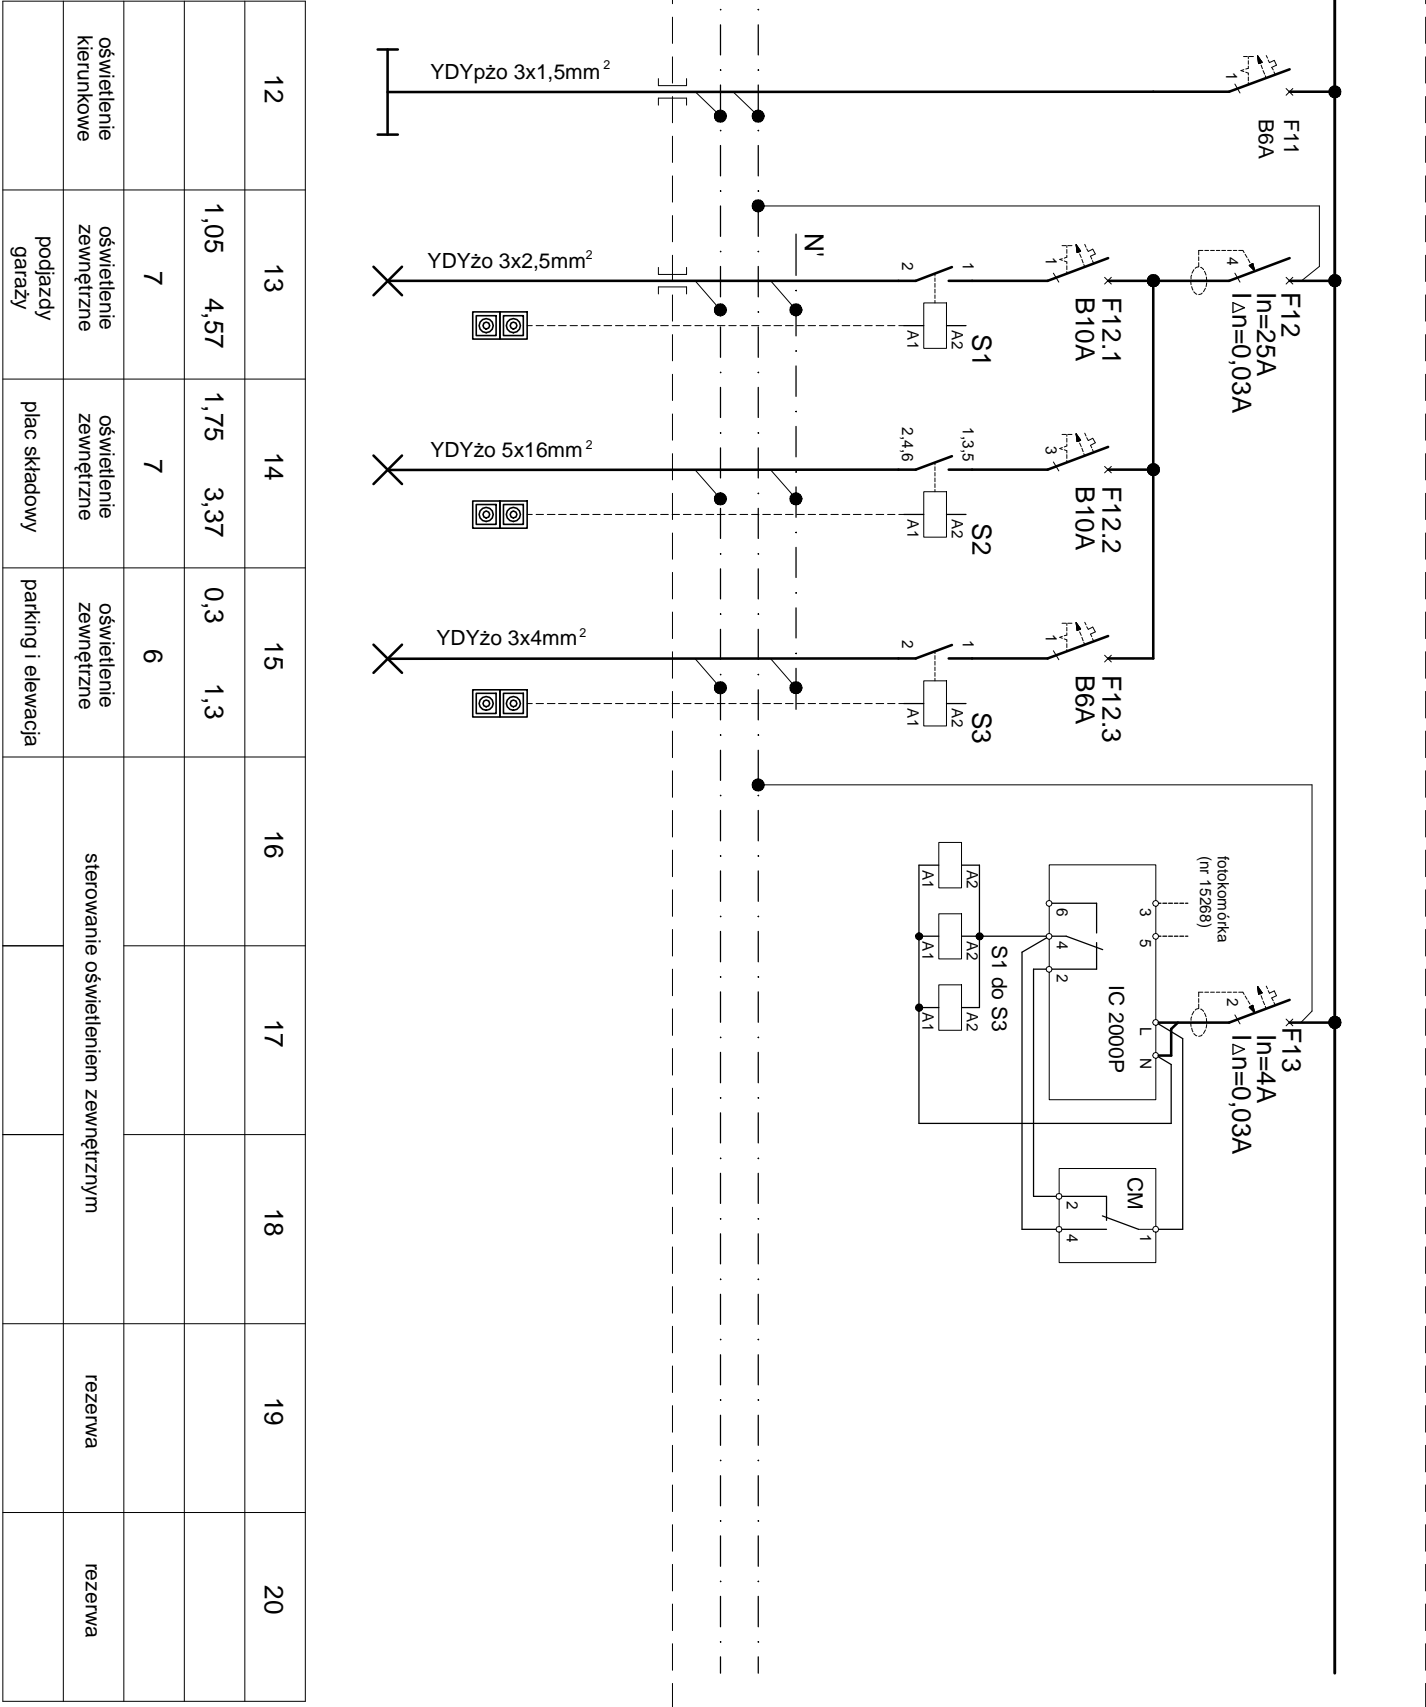


Widok tablicy T-1

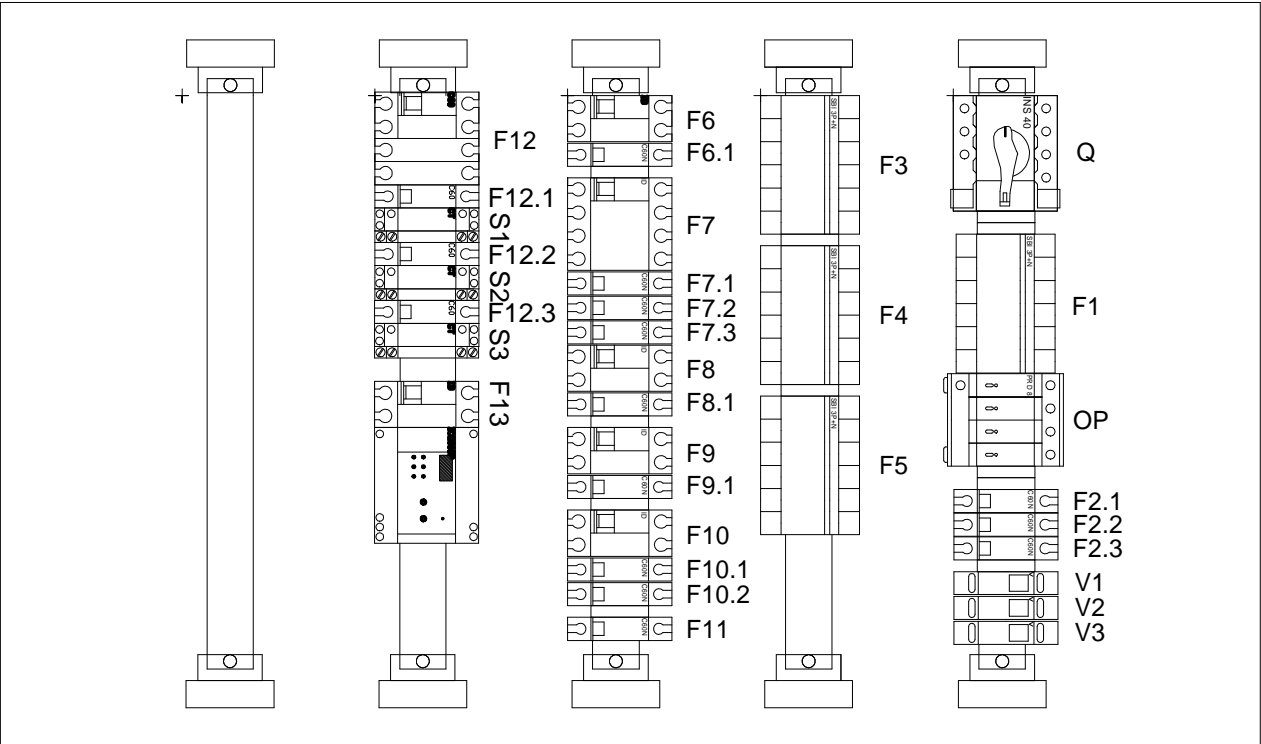

12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1,05 4,57	1,75 3,37	0,3 1,3					
	7	7	6					
oświetlenie kierunkowe	oświetlenie zewnętrzne	oświetlenie zewnętrzne	oświetlenie zewnętrzne	sterowanie oświetleniem zewnętrznym			rezerva	rezerva
	podłazdy garaży	plac składowy	parking i elewacja					

OZNACZENIA:

- Q - rozłącznik instalacji niskiego napięcia  
F1; F3 DO F5 - podstawa bezpiecznikowa, małogabarytowa 3P+N 2-25A  
OP - ochronnik przeciwprzepięciowy z wymiennymi wkładami  
F2.1 do 2.3 - wyłącznik nadprądowy, 1P  
F6; F8 do F10; F13 - wyłącznik różnicowoprądowy, 2P  
F7; F12 - wyłącznik różnicowoprądowy, 4P  
F6.1 do F12.3 - wyłącznik nadprądowy, 1P  
IC 2000P - zegar programowalny  
CM - przelącznik sterowania ręcznego  
S1 do S3 - styczniki załączające obwody oświetlenia zewnętrznego